令 和 4 年 度

水 質 試 験 年 報

R4. 4. 1 ～ R5. 3. 31

米 子 市 水 道 局

目　次

Ⅰ　水質試験の概要	1
Ⅱ　水道水質基準等一覧表	4
Ⅲ　施設の概要	7
Ⅳ　水源施設及び水質検査採水場所	8
Ⅴ　原水水質検査結果	
・車尾水源地	
深井戸No．２	9
深井戸No．３	11
・戸上水源地	
浅井戸第3号	13
浅井戸第4号	15
浅井戸第5号	17
浅井戸第6号	19
浅井戸第7号	21
浅井戸第8号	23
浅井戸第9号	25
浅井戸第10号	27
深井戸No．１	29
深井戸No．２	31
深井戸No．３	33
深井戸No．４	35
深井戸No．５	37
・福市水源地	
伏流水　UV照射前	39
・日下水源地	
深井戸	41
・河岡水源地	
深井戸	43
・水浜水源地	
浅井戸	45
・二本木水源地	
深井戸No．１	47
深井戸No．２	49
深井戸No．３	51
・福井水源地	
浅井戸第2号	53
深井戸No．６－３	55
・西尾原水源地	
深井戸No．１	57
深井戸No．２	59
・高井谷水源地	
深井戸	61
・本宮水源地	
湧水	63
Ⅵ　処理水水質検査結果	
・福市水源地	
伏流水　UV照射後	65
・戸上水源地	
処理水	67

Ⅶ 浄水水質検査結果
・中央配水池 69
・中央送水ポンプ場 71
・戸上ポンプ井 73
・中央配水区系統給水栓
米子市 皆生温泉 75
境港市 昭和町 77
米子市水道局 境港営業所 79
西伯郡日吉津村 日吉津 81
米子市 大谷町 83
・南部配水区系統給水栓
米子市 榎原 85
米子市 永江団地 87
・日下配水区系統給水栓
米子市 福万 89
・河岡配水区系統給水栓
米子市 蚊屋 91
・水浜配水区系統給水栓
米子市 上新印 93
・福井配水区系統給水栓
米子市淀江町 西原 95
・西尾原配水区系統給水栓
米子市淀江町 西尾原 97
・高井谷配水区系統給水栓
米子市淀江町 稲吉 99
・本宮配水区系統給水栓
米子市淀江町 本宮 101
Ⅷ 農薬類検査結果 103
Ⅸ クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果 104
Ⅹ 残留塩素等毎日検査結果 105
Ⅺ 参考資料 107

Ⅰ　水質試験の概要

1　はじめに

米子市の水道は、大山山麓や日野川流域の豊かな自然に育まれた良質な地下水を水源としています。この良質な水を安心で安全な水道水としてお届けするため、各水源地の原水からお客さまの給水栓水までの水質検査を実施しています。令和 4 年度水質試験年報は、毎年度策定する水質検査計画（令和 4 年度）に基づく水質検査結果等を収録したものとなります。

2　水質基準

安心で安全な水道水をお客さまにお届けするために、『水質基準項目』が 51 項目あり、厚生労働省令で定められています。この水質基準のうち、1 から 31 番までの項目は「人の健康に関連する項目」で、生涯にわたり連続的な摂取をしても健康に影響が生じない水準を考慮して基準が設定されています。

また、32 から 51 番の項目は「生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれのある項目」であり、水道水としての生活利用上（色、濁り、臭いなど）あるいは水道施設の管理上（腐食性など）障害を生じない水準として基準が設定されています。

水質基準項目以外にも、水質基準を補完する項目として『水質管理目標設定項目』が 27 項目設定されています。水質管理目標設定項目のうち農薬類については 115 項目のリストが設定され、その中から各水道事業者がその地域の水源流域で使用されている農薬を適切に選定し、検査回数、採水場所、検査頻度などを決定して検査を行います。

また、必要な情報・知見の収集に努める項目として『要検討項目』が 46 項目設定されています。

3　水質検査の実施状況

(1)　毎日検査

色、濁り、消毒の残留効果（残留塩素）の 3 項目について、境港営業所とお客さまに委託して給水区域内主要地点 15 箇所で 1 日 1 回検査を実施しました。

なお、境港営業所については平日のみ実施しています。

(2)　水質基準項目検査

水質基準項目 51 項目のうち、省略することができない 9 項目を含む 11 項目（※）について、毎月検査を実施し、それ以外の項目（※）については法令で定められた検査頻度を基本として、各水源地の原水、処理水、浄水（中央配水池、中央送水ポンプ場、戸上ポンプ井）及び給水栓水で検査を実施しました。

(3) 水質管理目標設定項目検査

水質管理目標設定項目 27 項目のうち、25 項目(※)について各水源地の原水、処理水、浄水(中央配水池、中央送水ポンプ場、戸上ポンプ井)及び給水栓水で実施しました。

なお、農薬類については、水源地の近隣で散布される農薬を選定し、皆生温泉、大谷町、永江団地、福万、蚊屋、上新印、西原、西尾原、稲吉及び本宮の各給水栓 10 箇所で 6 月から 9 月に実施しました。

(4) 要検討項目及び独自項目の検査

要検討項目 46 項目のうち、5 項目(※)とランゲリア指数関連項目を中心とした独自の項目を設定して各水源地の原水、処理水、浄水(中央配水池、中央送水ポンプ場、戸上ポンプ井)及び給水栓水で検査を実施しました。

(5) クリプトスポリジウム等の検査

厚生労働省の『クリプトスポリジウム等対策指針』に沿って、戸上水源地浅井戸第 5 号で年 4 回、浅井戸第 6 号で年 6 回(臨時検査 2 回を含む。)、福市水源地伏流水 UV 照射前及び本宮水源地湧水で年 1 回実施しました。

また、指標菌検査については水質基準項目の大腸菌検査に加え、嫌気性芽胞菌検査を各水源地の原水で毎月実施しました。

※原水及び処理水については消毒副生成物等を除いた項目で実施しました。

4 委託検査

以下の項目については(公財)島根県環境保健公社へ委託し、検査を実施しました。

○農薬類(選定した農薬 30 項目のうち 7 項目)

○クリプトスポリジウム及びジアルジア

5 検査結果

(1) 水質基準項目

基準値を超過した検査項目はなく全体的に水質は良好でした。

給水栓において、人の健康に関する以下の項目で基準値の 10 分の 1 程度の検出があり、次年度以降も水質の監視に努めます。

○ ヒ素及びその化合物 (基準値 : 0.01 mg/L)

- 大谷町給水栓(中央配水区) 0.001 mg/L
- 蚊屋給水栓(河岡配水区) 0.001 mg/L

○ 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （基準値 ： 10 mg/L）

- 福万給水栓（日下配水区） 1.00 mg/L
- 上新印給水栓（水浜配水区） 1.54 mg/L

○ フッ素及びその化合物 （基準値 ： 0.8 mg/L）

- 福万給水栓（日下配水区） 0.09 mg/L
- 蚊屋給水栓（河岡配水区） 0.11 mg/L

○ 塩素酸 （基準値 ： 0.6 mg/L）

- 福万給水栓（日下配水区） 0.07 mg/L
- 蚊屋給水栓（河岡配水区） 0.08 mg/L
- 西尾原給水栓（西尾原配水区） 0.06 mg/L

※ヒ素及びその化合物とフッ素及びその化合物については、大山の地質に由来するものと考えられます。

（2） 水質管理目標設定項目

すべての項目について特に異常は認められませんでした。

農薬類は検査を行ったすべての項目で検出されず、検出指標値（DI）は 1 未満でした。

（3） 毎日検査

残留塩素は、全般的に 0.15 から 0.35mg/L 程度を保持しており、衛生上の安全を確保していることが確認されました。

色及び濁りについては、特に異常は認められませんでした。

（4） クリプトスポリジウム、ジアルジア及び指標菌の検査

クリプトスポリジウム及びジアルジアはいずれも検出されませんでした。

大腸菌が戸上水源地浅井戸第 6 号で 2 回検出されましたが、嫌気性芽胞菌は全ての原水で検出されませんでした。

■ 令和 4 年度水質検査計画は、水道局ホームページで公開しています ■

アドレス https://www.city.yonago.lg.jp/suido/

Ⅱ　水道水質基準等一覧表

表１　水質基準項目(51項目)　【令和2年4月1日　施行】

	No.	項　　目	基　準　及　び　単　位	報告下限値	検　査　方　法	分　類
人の健康に関連する項目	1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下	0	標準寒天培地法	病原生物
	2	大腸菌	検出されないこと	ND	特定酵素基質培地法	
	3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003	ICP-MS法	無機物/重金属
	4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005	還元気化－原子吸光光度法	
	5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001	ICP-MS法	
	6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001		
	8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｰﾎﾟｽﾄｶﾗﾑ-吸光光度法	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	
	12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08		
	13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.1	ICP-MS法	
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002	P&T-GC/MS法	一般有機物
	15	1，4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005		
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004		
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002		
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001		
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001		
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001		
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	消毒副生成物
	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	LC/MS法	
	23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	P&T-GC/MS法	
	24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	LC/MS法	
	25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01	P&T-GC/MS法	
	26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	LC/MS法	
	27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	算出	
	28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	LC/MS法	
	29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	P&T-GC/MS法	
	30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009		
	31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008	誘導体化-HPLC法	
生活利用上又は施設管理上障害の生じるおそれのある項目	32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.1	ICP/MS法	着色
	33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02		
	34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03		
	35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	4.0		味
	37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005		着色
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	味
	39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1.0	滴定法	
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	1	重量法	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02	固相抽出-HPLC法	発泡
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	P&T-GC/MS法	かび臭
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	固相抽出-吸光光度法	発泡
	45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005	固相抽出-LC/MS法	臭気
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	全有機炭素計測定法	味
	47	pH値	5.8以上8.6以下		ガラス電極法	基礎的性状
	48	味	異常でないこと	異常でない	官能法	
	49	臭気	異常でないこと	異常でない		
	50	色度	5度以下	0.5	透過光測定法	
	51	濁度	2度以下	0.1	積分球式光電光度法	

表 2 水質管理目標設定項目(27項目) 【令和2年4月1日 施行】

No.	項目	目標値及び単位	報告下限値	検査方法	分類
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下	0.002	ICP/MS法	無機物/重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)	0.0002		
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下	0.002		
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004	P&T-GC/MS法	一般有機物
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008	溶媒抽出-GC/MS法	
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法	消毒副生成物
12	二酸化塩素(*1)	0.6mg/L以下			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001	溶媒抽出-GC/MS法	
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002		
15	農薬類(詳細等は表3へ)	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01	農薬ごとに定められた方法	農薬
16	残留塩素	1mg/L以下	0.1	ｼﾞｴﾁﾙ-p-ﾌｪﾆﾚﾝｼﾞｱﾐﾝ法	臭気
17	カルシウム, マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	1.0	滴定法	味
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下	0.005	ICP/MS法	着色
19	遊離炭酸	20mg/L以下	0.1	滴定法	味
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03	P&T-GC/MS法	臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002		一般有機物
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)(*2)	3mg/L以下			味
23	臭気強度(TON)	3以下	1	官能法	臭気
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	1	重量法	味
25	濁度	1度以下	0.1	積分球式光電光度法	基礎的性状
26	pH値	7.5程度		ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		計算法	
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	0	R2A寒天培地法	生物
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01	P&T-GC/MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下	0.02	ICP/MS法	着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005	固相抽出-LC/MS法	一般有機物

表 3 農薬類(検査実施 30項目) 【令和4年4月1日 施行】

(農薬類115項目一覧については参考資料として最後に掲載しています)

No.	農薬名	目標値 (mg/L)	報告下限値 (mg/L)	検査方法
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	0.003	LC/MS法
18	イミノクタジン (*3)	0.006	0.00006	固相抽出-LC/MS法
19	インダノファン	0.009	0.00009	LC/MS法
21	エトフェンプロックス	0.08	0.0008	
23	オキサジクロメホン	0.02	0.0002	
27	カフェンストロール	0.008	0.00008	
34	グリホサート (*3)	2	0.02	誘導体化-固相抽出-LC/MS法
49	シハロホップブチル (*3)	0.006	0.00006	固相抽出-GC/MS法
51	ジメタメトリン (*3)	0.02	0.0002	LC/MS法
55	ダイムロン	0.8	0.008	
62	テフリルトリオン (*3)	0.002	0.00002	
66	トリシクラゾール	0.1	0.001	
71	ピラクロニル	0.01	0.0001	
76	ピロキロン	0.05	0.0005	
77	フィプロニル	0.0005	0.000005	
78	フェニトロチオン(MEP) (*3)	0.01	0.0001	固相抽出-GC/MS法
80	フェリムゾン	0.05	0.0005	LC/MS法
83	フェントラザミド	0.01	0.0001	
84	フサライド (*3)	0.1	0.001	固相抽出-GC/MS法
89	プレチラクロール	0.05	0.0005	LC/MS法
94	プロベナゾール	0.03	0.0003	
95	ブロモブチド	0.1	0.001	
96	ベノミル	0.02	0.0002	
97	ペンシクロン	0.1	0.001	
98	ペンゾピシクロン	0.09	0.0009	
99	ベンゾフェナップ	0.005	0.00005	
100	ベンタゾン	0.2	0.002	
109	メタラキシル	0.2	0.002	
111	メトミノストロビン	0.04	0.0004	
114	メプロニル	0.1	0.001	

表 4　要検討項目（検査実施 5項目）　【令和3年4月1日　施行】

（要検討項目一覧については参考資料として最後に掲載しています）

No.	項　　目	目標値及び単位	報告下限値	検査方法	分類
4	モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	0.007	ICP/MS法	無機物/重金属
31	ブロモ酢酸	mg/L	0.002	LC/MS法	消毒副生成物
34	トリクロロアセトニトリル	mg/L	0.001	溶媒抽出GC/MS法	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06mg/L	0.006		
39	キシレン	0.4mg/L	0.04	P&T-GC/MS法	一般有機物

表 5　その他の検査項目

項　　目	単　　位	報告下限値	検査方法
水温	℃	0.1	サーミスタ温度計
電気伝導率	μS/cm	1	電極法
大腸菌群		ND	特定酵素基質培地法
臭化物イオン	mg/L	0.02	ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法
硫酸イオン	mg/L	2.0	
リン酸イオン	mg/L	0.1	
酸度	mg/L	0.1	フェノールフタレイン滴定法
侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1	計算法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	1-ナフトール吸光光度法
溶性ケイ酸	mg/L	2	吸光光度法（モリブデン黄）
アルカリ度	mg/L	0.1	滴定法
カルシウム	mg/L	0.1	
マグネシウム	mg/L	0.1	
カリウム	mg/L	0.5	ICP/MS法
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	ﾊﾝﾄﾞﾌｫｰﾄﾞ改良培地（ﾊﾟｳﾁ法）
クリプトスポリジウム(*3)	個/10L	検出せず	
ジアルジア(*3)	個/10L	検出せず	

(*1)米子市水道局では消毒剤に二酸化塩素を使用していないため検査していません。
(*2)有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）の項目は、基準項目の有機物（TOCの量）を
　　定期的に検査しているため省略します。
(*3)（公財）島根県環境保健公社に委託し、検査を実施しました。

（検査方法の略号の説明）
GC/MS法：ガスクロマトグラフ質量分析法
ICP/MS法：誘導結合プラズマ質量分析法
LC/MS法：液体クロマトグラフ質量分析法
HPLC法：高速液体クロマトグラフ法
検出されない ⇒ ND（Non-detection；不検出）で記す
定量下限値未満 ⇒ ＜（不等号）で記す

Ⅲ　施設の概要

施設名	車尾水源地	戸上水源地	福市水源地	日下水源地
種　別	深層地下水 （深井戸2か所）	浅層地下水 （浅井戸8か所） 深層地下水 （深井戸5か所）	伏流水	深層地下水 （深井戸1か所）
計画取水量	10,800 m^3／日	49,300 m^3／日	22,500 m^3／日	1,700 m^3／日
処理方法	・塩素消毒	・塩素消毒 ・紫外線照射処理		・塩素消毒
備　考	・中央送水ポンプ場	・クリプトスポリジウム対策	・原水を戸上水源地へ送水後、紫外線照射処理	

施設名	河岡水源地	水浜水源地	二本木水源地	福井水源地
種　別	深層地下水 （深井戸1か所）	浅層地下水 （浅井戸1か所）	深層地下水 （深井戸3か所）	浅層地下水 （浅井戸1か所） 深層地下水 （深井戸1か所）
計画取水量	1,500 m^3／日	4,000 m^3／日	5,800 m^3／日	2,764 m^3／日
処理方法	・塩素消毒	・エアーレーション処理 ・塩素消毒	・エアーレーション処理 ・塩素消毒	・塩素消毒
備　考		・pH改善	・pH改善	

施設名	西尾原水源地	高井谷水源地	本宮水源地
種　別	深層地下水 （深井戸2か所）	深層地下水 （深井戸1か所）	湧水
計画取水量	2,340 m^3／日	270 m^3／日	126 m^3／日
処理方法	・塩素消毒	・塩素消毒	・フィルター処理 ・塩素消毒
備　考			・クリプトスポリジウム対策

Ⅳ　水源施設及び水質検査採水場所

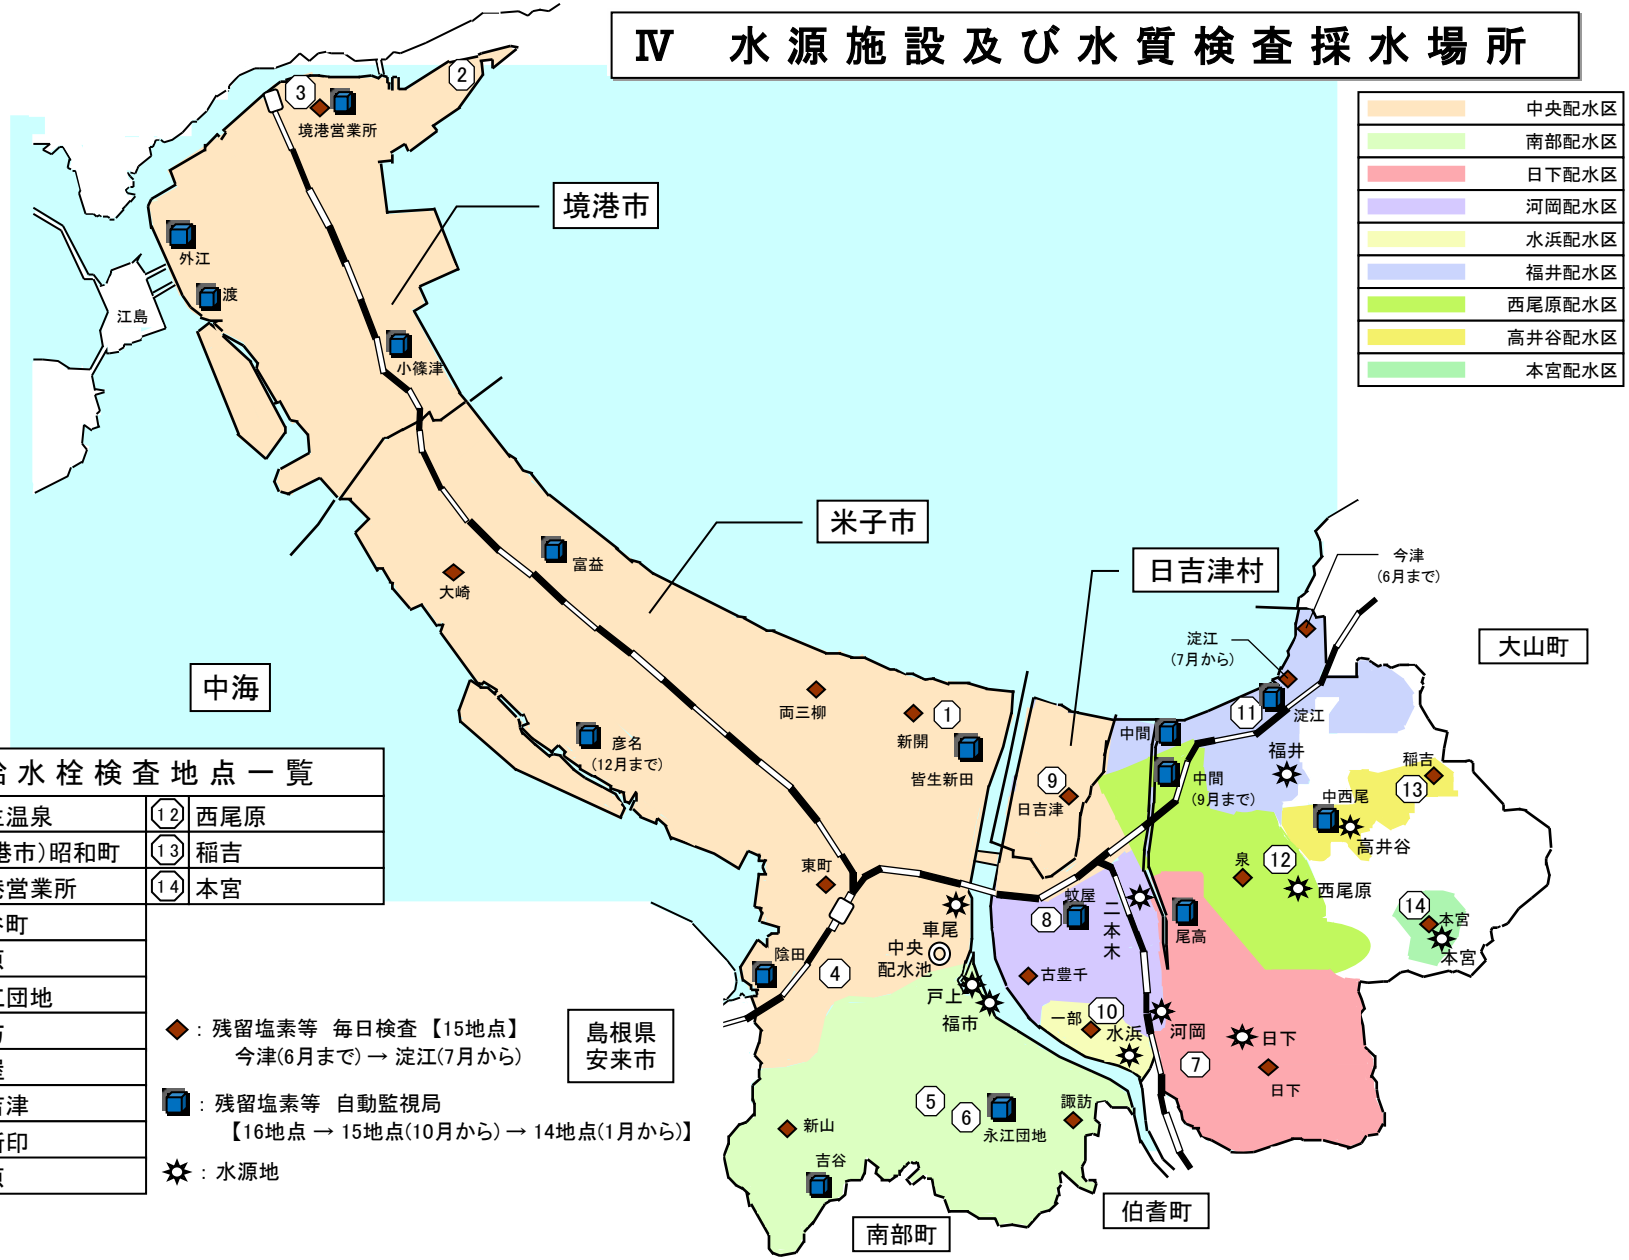

給水栓検査地点一覧			
①	皆生温泉	⑫	西尾原
②	(境港市)昭和町	⑬	稲吉
③	境港営業所	⑭	本宮
④	大谷町		
⑤	榎原		
⑥	永江団地		
⑦	福万		
⑧	蚊屋		
⑨	日吉津		
⑩	上新印		
⑪	西原		

◆：残留塩素等　毎日検査【15地点】
今津(6月まで) → 淀江(7月から)

■：残留塩素等　自動監視局
【16地点 → 15地点(10月から) → 14地点(1月から)】

✲：水源地

V 原水水質検査結果

車尾水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月17日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月21日
		天候(前日)		晴	曇/晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|曇
		気温	℃	20.7	21.7	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	14.8
		水温	℃	16.3	16.4	16.7	17.1	16.8	16.7	16.5	16.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.46	0.48	0.47	0.48	0.49	0.50	0.49
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	34	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		12.6						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	12.3	12.4	12.5	12.3	12.5	13.0	12.8	12.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		64.0						
	40	蒸発残留物	mg/L		133						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						
	8	トルエン	mg/L		<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008						
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		64.0						
	18	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	19	遊離炭酸	mg/L		8.8						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002						
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)			<1						
	24	蒸発残留物	mg/L		133						
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-1.2						
	28	従属栄養細菌	個/mL		3						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L		<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L		<0.04						
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	192	187	193	188	193	193	191	194
		臭化物イオン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		硫酸イオン	mg/L	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.2	6.6	6.7
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L		10.0						
		侵食性遊離炭酸	mg/L		7.2						
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L		48						
		アルカリ度	mg/L		66.5						
		カルシウム	mg/L		15.0						
		マグネシウム	mg/L		7.4						
		カリウム	mg/L		2.0						

車尾水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.4
		水温	℃	15.4	15.7	15.7	15.9	12	17.1	15.4	16.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.49	0.48	0.45	12	0.50	0.45	0.48
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	12.6	12.6	12.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	12.7	12.7	12.7	12.7	12	13.0	12.3	12.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	64.0	64.0	64.0
	40	蒸発残留物	mg/L					1	133	133	133
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.2	7.1	7.0	7.3	12	7.3	7.0	7.2
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0002	0.0002	0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	64.0	64.0	64.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	8.8	8.8	8.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	133	133	133
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.2	7.1	7.0	7.3	12	7.3	7.0	7.2
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.2	-1.2	-1.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	192	192	192	192	12	194	187	192
		臭化物イオン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06	12	0.06	0.06	0.06
		硫酸イオン	mg/L	6.6	6.5	6.5	6.6	12	6.7	6.0	6.3
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	7.2	7.2	7.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	48	48	48
		アルカリ度	mg/L					1	66.5	66.5	66.5
		カルシウム	mg/L					1	15.0	15.0	15.0
		マグネシウム	mg/L					1	7.4	7.4	7.4
		カリウム	mg/L					1	2.0	2.0	2.0

車尾水源地深井戸No.3

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月17日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月21日
		天候(前日)		晴	曇/晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|曇
		気温	℃	20.7	21.7	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	14.8
		水温	℃	16.8	16.6	16.8	17.1	16.8	17.0	16.6	16.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004						
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.54	0.56	0.54	0.56	0.56	0.58	0.58
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	34	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		14.8						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	18.4	18.4	18.5	18.3	18.7	19.3	18.9	18.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		74.5						
	40	蒸発残留物	mg/L		156						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		0.0003						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						
	8	トルエン	mg/L		<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008						
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		74.5						
	18	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	19	遊離炭酸	mg/L		6.6						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002						
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)			<1						
	24	蒸発残留物	mg/L		156						
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−1.0						
	28	従属栄養細菌	個/mL		5						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L		<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L		<0.04						
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	221	218	220	218	212	216	209	224
		臭化物イオン	mg/L	0.20	0.18	0.20	0.19	0.19	0.18	0.19	0.20
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.5	6.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2
		酸度	mg/L		7.5						
		侵食性遊離炭酸	mg/L		5.0						
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L		50						
		アルカリ度	mg/L		71.5						
		カルシウム	mg/L		17.6						
		マグネシウム	mg/L		6.4						
		カリウム	mg/L		2.2						

車尾水源地深井戸No.3

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.4
		水温	℃	15.9	16.0	15.9	16.1	12	17.1	15.9	16.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.56	0.56	0.54	12	0.58	0.54	0.56
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	14.8	14.8	14.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	18.7	18.4	18.5	18.5	12	19.3	18.3	18.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	74.5	74.5	74.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	156	156	156
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.3	7.4
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	74.5	74.5	74.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	6.6	6.6	6.6
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	156	156	156
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.3	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.0	-1.0	-1.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	223	223	223	224	12	224	209	219
		臭化物イオン	mg/L	0.19	0.19	0.18	0.17	12	0.20	0.17	0.19
		硫酸イオン	mg/L	6.5	6.5	6.5	6.6	12	6.6	5.9	6.3
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1	12	0.2	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	7.5	7.5	7.5
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	5.0	5.0	5.0
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	50	50	50
		アルカリ度	mg/L					1	71.5	71.5	71.5
		カルシウム	mg/L					1	17.6	17.6	17.6
		マグネシウム	mg/L					1	6.4	6.4	6.4
		カリウム	mg/L					1	2.2	2.2	2.2

戸上水源地浅井戸第3号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月17日	6月20日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇/晴	晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	21.7	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	8.4	13.6	18.1	21.5	24.0	24.7	23.1	19.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	2	2	1	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.49	0.46	0.24	0.38	0.36	0.56	0.50
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	34	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.5						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	10.0	10.5	11.3	9.7	9.5	9.3	10.8	10.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		28.5						
	40	蒸発残留物	mg/L		70						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	0.5	0.7	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						
	8	トルエン	mg/L		<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008						
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		28.5						
	18	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	19	遊離炭酸	mg/L		9.8						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002						
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)			<1						
	24	蒸発残留物	mg/L		70						
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)			-2.3						
	28	従属栄養細菌	個/mL		3						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L		<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L		<0.04						
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	検出	検出	検出	ND	検出
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	107	110	118	110	112	112	107	107
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.4	5.0	5.4	4.5	5.1	4.6	5.0	4.6
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L		11.2						
		侵食性遊離炭酸	mg/L		9.2						
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L		20						
		アルカリ度	mg/L		28.5						
		カルシウム	mg/L		7.6						
		マグネシウム	mg/L		2.3						
		カリウム	mg/L		1.2						

戸上水源地浅井戸第3号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.2
		水温	℃	16.7	10.5	8.5	7.4	12	24.7	7.4	16.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	0	0	0	12	2	0	1
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.66	0.70	0.65	12	0.70	0.24	0.51
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.5	9.5	9.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.3	13.0	13.0	11.7	12	13.0	9.3	10.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	70	70	70
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.9	7.0	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	9.8	9.8	9.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	70	70	70
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.9	7.0	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		検出	ND	ND	ND	12			5/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	105	116	114	107	12	118	105	110
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	12	0.05	0.04	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.9	5.2	5.1	4.8	12	5.4	4.4	4.9
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	11.2	11.2	11.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.2	9.2	9.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	20	20	20
		アルカリ度	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
		カルシウム	mg/L					1	7.6	7.6	7.6
		マグネシウム	mg/L					1	2.3	2.3	2.3
		カリウム	mg/L					1	1.2	1.2	1.2

戸上水源地浅井戸第4号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月17日	6月20日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇/晴	晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	21.7	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	11.6	13.4	16.0	18.2	19.5	19.8	19.3	17.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.42	0.44	0.32	0.36	0.34	0.44	0.36
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	34	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.3						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	12.2	11.1	11.3	10.2	10.0	9.9	10.9	10.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		31.5						
	40	蒸発残留物	mg/L		74						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						
	8	トルエン	mg/L		<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008						
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		31.5						
	18	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	19	遊離炭酸	mg/L		9.1						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002						
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)			<1						
	24	蒸発残留物	mg/L		74						
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−2.2						
	28	従属栄養細菌	個/mL		2						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L		<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L		<0.04						
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	検出	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	113	113	121	115	120	123	119	123
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		硫酸イオン	mg/L	4.8	5.2	5.5	4.9	5.1	5.0	5.2	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L		10.4						
		侵食性遊離炭酸	mg/L		8.5						
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L		22						
		アルカリ度	mg/L		30.0						
		カルシウム	mg/L		7.8						
		マグネシウム	mg/L		2.9						
		カリウム	mg/L		1.3						

戸上水源地浅井戸第4号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.2
		水温	℃	17.2	15.1	13.7	12.5	12	19.8	11.6	16.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.44	0.49	0.52	12	0.52	0.32	0.41
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.3	9.3	9.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.3	12.4	13.4	13.0	12	13.4	9.9	11.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	31.5	31.5	31.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	74	74	74
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.9	6.9	12	6.9	6.8	6.9
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	31.5	31.5	31.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	74	74	74
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.9	6.9	12	6.9	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	2	2	2
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			1/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	118	124	125	121	12	125	113	120
		臭化物イオン	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.04	12	0.05	0.04	0.05
		硫酸イオン	mg/L	5.3	5.5	5.5	5.3	12	5.5	4.8	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.5	8.5	8.5
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	22	22	22
		アルカリ度	mg/L					1	30.0	30.0	30.0
		カルシウム	mg/L					1	7.8	7.8	7.8
		マグネシウム	mg/L					1	2.9	2.9	2.9
		カリウム	mg/L					1	1.3	1.3	1.3

戸上水源地浅井戸第5号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月17日	6月20日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇/晴	晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	21.7	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	13.6	14.0	15.3	16.6	17.7	20.5	19.6	18.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	1	11	2	2	1	1
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.45	0.47	0.38	0.42	0.45	0.52	0.51
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	34	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		10.0						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	11.2	10.9	11.0	10.6	10.5	10.3	10.9	11.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39.5						
	40	蒸発残留物	mg/L		88						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						
	8	トルエン	mg/L		<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008						
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39.5						
	18	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	19	遊離炭酸	mg/L		10.1						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002						
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)			<1						
	24	蒸発残留物	mg/L		88						
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−1.9						
	28	従属栄養細菌	個/mL		4						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L		<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L		<0.04						
独自項目		大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	122	131	133	129	136	132	133	133
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		硫酸イオン	mg/L	5.4	5.6	5.9	5.5	5.8	5.6	5.9	5.8
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L		11.5						
		侵食性遊離炭酸	mg/L		9.2						
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L		27						
		アルカリ度	mg/L		39.0						
		カルシウム	mg/L		9.4						
		マグネシウム	mg/L		3.8						
		カリウム	mg/L		1.5						

戸上水源地浅井戸第5号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.2
		水温	℃	17.8	16.0	15.2	14.2	12	20.5	13.6	16.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	11	0	2
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.49	0.51	0.52	12	0.52	0.38	0.47
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.3	11.9	12.3	12.0	12	12.3	10.3	11.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	39.5	39.5	39.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	88	88	88
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.9	7.0
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	39.5	39.5	39.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	10.1	10.1	10.1
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	88	88	88
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.9	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.9	-1.9	-1.9
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		検出	ND	ND	ND	12			7/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	132	126	139	138	12	139	122	132
		臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.04	12	0.05	0.04	0.05
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.9	5.9	5.9	12	5.9	5.4	5.8
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	11.5	11.5	11.5
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.2	9.2	9.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	27	27	27
		アルカリ度	mg/L					1	39.0	39.0	39.0
		カルシウム	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
		マグネシウム	mg/L					1	3.8	3.8	3.8
		カリウム	mg/L					1	1.5	1.5	1.5

戸上水源地浅井戸第6号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月17日	6月20日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇/晴	晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	21.7	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	9.4	13.9	17.8	21.7	23.1	24.3	22.7	17.9
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	2	1	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003						
	4	水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005						
	5	セレン及びその化合物	mg/L		<0.001						
	6	鉛及びその化合物	mg/L		<0.001						
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001						
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002						
	9	亜硝酸態窒素	mg/L		<0.004						
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001						
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.48	0.42	0.24	0.38	0.39	0.57	0.46
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.1						
	14	四塩化炭素	mg/L		<0.0002						
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L		<0.005						
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004						
	17	ジクロロメタン	mg/L		<0.002						
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	19	トリクロロエチレン	mg/L		<0.001						
	20	ベンゼン	mg/L		<0.001						
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1						
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	34	鉄及びその化合物	mg/L		<0.03						
	35	銅及びその化合物	mg/L		<0.1						
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L		9.1						
	37	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	38	塩化物イオン	mg/L	9.5	9.9	10.4	9.4	9.3	9.1	9.9	9.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		27.5						
	40	蒸発残留物	mg/L		72						
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02						
	42	ジェオスミン	mg/L		<0.000001						
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L		<0.000001						
	44	非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005						
	45	フェノール類	mg/L		<0.0005						
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002						
	2	ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002						
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002						
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004						
	8	トルエン	mg/L		<0.04						
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008						
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		27.5						
	18	マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005						
	19	遊離炭酸	mg/L		8.2						
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03						
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002						
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)			<1						
	24	蒸発残留物	mg/L		72						
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−2.2						
	28	従属栄養細菌	個/mL		2						
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01						
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.02						
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005						
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L		<0.007						
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L		<0.04						
独自項目		大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	101	105	112	112	109	110	105	101
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.0	4.6	4.9	4.3	4.8	4.4	4.7	4.5
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L		9.4						
		侵食性遊離炭酸	mg/L		7.7						
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L		21						
		アルカリ度	mg/L		27.5						
		カルシウム	mg/L		7.2						
		マグネシウム	mg/L		2.3						
		カリウム	mg/L		1.3						

戸上水源地浅井戸第6号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.2
		水温	℃	15.4	9.8	8.7	7.8	12	24.3	7.8	16.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.65	0.65	0.63	12	0.65	0.24	0.49
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	9.9	12.1	12.4	10.6	12	12.4	9.1	10.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	27.5	27.5	27.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	72	72	72
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.9	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	27.5	27.5	27.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	8.2	8.2	8.2
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	72	72	72
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.9	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	2	2	2
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			5/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	103	110	109	102	12	112	101	107
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.03	12	0.04	0.03	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.7	4.9	4.6	4.3	12	4.9	4.0	4.6
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	7.7	7.7	7.7
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	21	21	21
		アルカリ度	mg/L					1	27.5	27.5	27.5
		カルシウム	mg/L					1	7.2	7.2	7.2
		マグネシウム	mg/L					1	2.3	2.3	2.3
		カリウム	mg/L					1	1.3	1.3	1.3

戸上水源地浅井戸第7号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月21日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	曇/晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	9.4	12.7	16.1	20.4	22.5	23.5	23.0	19.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	2	1	1	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.54	0.44	0.27	0.44	0.44	0.58	0.48
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			10.1					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38	塩化物イオン	mg/L	10.4	10.4	11.1	10.0	9.8	9.2	10.2	10.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			30.5					
	40	蒸発残留物	mg/L			64					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001					
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001					
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8	トルエン	mg/L			<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			30.5					
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19	遊離炭酸	mg/L			11.8					
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)				<1					
	24	蒸発残留物	mg/L			64					
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.2					
	28	従属栄養細菌	個/mL			16					
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005					
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L			<0.04					
独自項目		大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	97	110	118	113	110	109	109	109
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.6	4.9	5.5	4.7	5.1	4.8	4.9	4.9
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L			13.5					
		侵食性遊離炭酸	mg/L			11.1					
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L			21					
		アルカリ度	mg/L			30.0					
		カルシウム	mg/L			7.8					
		マグネシウム	mg/L			2.6					
		カリウム	mg/L			1.5					

戸上水源地浅井戸第7号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	18.8
		水温	℃	17.6	12.8	10.9	9.4	12	23.5	9.4	16.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.71	0.71	0.70	12	0.71	0.27	0.53
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.1	10.1	10.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.9	13.7	13.6	11.9	12	13.7	9.2	11.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	30.5	30.5	30.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	64	64	64
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	12	6.9	6.7	6.8
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	30.5	30.5	30.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	64	64	64
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	12	6.9	6.7	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	16	16	16
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			6/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	109	121	117	110	12	121	97	111
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.05	0.04	0.03	12	0.05	0.03	0.04
		硫酸イオン	mg/L	5.1	5.3	5.2	4.9	12	5.5	4.6	5.0
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	13.5	13.5	13.5
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	11.1	11.1	11.1
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	21	21	21
		アルカリ度	mg/L					1	30.0	30.0	30.0
		カルシウム	mg/L					1	7.8	7.8	7.8
		マグネシウム	mg/L					1	2.6	2.6	2.6
		カリウム	mg/L					1	1.5	1.5	1.5

戸上水源地浅井戸第8号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月21日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	曇/晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	10.3	12.1	14.5	17.4	19.7	20.8	21.0	19.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	1	1	3	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.55	0.46	0.37	0.40	0.43	0.52	0.44
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.8					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38	塩化物イオン	mg/L	9.3	9.6	9.8	9.4	9.2	9.0	9.0	9.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			29.5					
	40	蒸発残留物	mg/L			64					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001					
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001					
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8	トルエン	mg/L			<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			29.5					
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19	遊離炭酸	mg/L			11.4					
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)				<1					
	24	蒸発残留物	mg/L			64					
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.3					
	28	従属栄養細菌	個/mL			1					
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005					
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L			<0.04					
独自項目		大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	96	102	108	102	109	107	100	101
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.0	4.3	4.6	4.4	4.6	4.4	4.5	4.4
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L			13.0					
		侵食性遊離炭酸	mg/L			10.8					
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L			22					
		アルカリ度	mg/L			28.5					
		カルシウム	mg/L			7.4					
		マグネシウム	mg/L			2.6					
		カリウム	mg/L			1.4					

戸上水源地浅井戸第8号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	18.8
		水温	℃	17.4	13.9	12.3	10.4	12	21.0	10.3	15.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	3	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.57	0.63	0.62	12	0.63	0.37	0.50
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	8.8	8.8	8.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	9.6	11.1	11.4	10.4	12	11.4	9.0	9.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	29.5	29.5	29.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	64	64	64
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.8	6.8	7.0	12	7.0	6.7	6.8
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	29.5	29.5	29.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.4	11.4	11.4
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	64	64	64
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.8	6.8	7.0	12	7.0	6.7	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		検出	ND	ND	ND	12			7/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	100	107	105	99	12	109	96	103
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	12	0.04	0.03	0.03
		硫酸イオン	mg/L	4.5	4.5	4.4	4.2	12	4.6	4.0	4.4
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	13.0	13.0	13.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	22	22	22
		アルカリ度	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
		カルシウム	mg/L					1	7.4	7.4	7.4
		マグネシウム	mg/L					1	2.6	2.6	2.6
		カリウム	mg/L					1	1.4	1.4	1.4

戸上水源地浅井戸第9号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月21日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	曇/晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	10.2	13.2	15.7	19.5	20.9	22.0	20.2	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	3	1	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.53	0.46	0.46	0.41	0.45	0.48	0.43
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.4					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38	塩化物イオン	mg/L	8.9	9.2	9.3	8.8	9.0	8.7	8.5	8.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			28.5					
	40	蒸発残留物	mg/L			61					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001					
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001					
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8	トルエン	mg/L			<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			28.5					
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19	遊離炭酸	mg/L			14.8					
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)				<1					
	24	蒸発残留物	mg/L			61					
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.4					
	28	従属栄養細菌	個/mL			1					
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005					
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L			<0.04					
独自項目		大腸菌群		ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	95	98	106	96	104	105	101	99
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03
		硫酸イオン	mg/L	3.8	4.4	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.3
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L			16.9					
		侵食性遊離炭酸	mg/L			13.9					
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L			23					
		アルカリ度	mg/L			28.5					
		カルシウム	mg/L			7.4					
		マグネシウム	mg/L			2.4					
		カリウム	mg/L			1.4					

戸上水源地浅井戸第9号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	18.8
		水温	℃	16.1	11.5	10.4	9.7	12	22.0	9.7	15.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	3	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.42	0.63	0.64	0.64	12	0.64	0.41	0.51
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	8.4	8.4	8.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	9.3	11.0	11.5	10.2	12	11.5	8.5	9.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	61	61	61
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.6	6.7
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	14.8	14.8	14.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	61	61	61
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.6	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.4	-2.4	-2.4
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			6/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	98	105	105	99	12	106	95	101
		臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	12	0.04	0.03	0.03
		硫酸イオン	mg/L	4.5	4.5	4.4	4.3	12	4.5	3.8	4.3
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	16.9	16.9	16.9
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	13.9	13.9	13.9
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	23	23	23
		アルカリ度	mg/L					1	28.5	28.5	28.5
		カルシウム	mg/L					1	7.4	7.4	7.4
		マグネシウム	mg/L					1	2.4	2.4	2.4
		カリウム	mg/L					1	1.4	1.4	1.4

戸上水源地浅井戸第10号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月21日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	曇/晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	14.4	14.4	14.8	15.3	15.9	16.4	16.6	16.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	1	0	2	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.45	1.37	1.33	1.23	1.25	1.14	1.29	1.28
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			9.8					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38	塩化物イオン	mg/L	10.8	11.1	11.1	11.1	11.3	11.0	10.6	10.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			43.0					
	40	蒸発残留物	mg/L			93					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001					
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001					
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8	トルエン	mg/L			<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			43.0					
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19	遊離炭酸	mg/L			27.3					
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)				<1					
	24	蒸発残留物	mg/L			93					
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.2					
	28	従属栄養細菌	個/mL			1					
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005					
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L			<0.04					
独自項目		大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	133	137	144	143	143	145	145	145
		臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
		硫酸イオン	mg/L	5.0	5.3	5.5	5.5	5.7	5.5	5.6	5.4
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L			31.1					
		侵食性遊離炭酸	mg/L			25.2					
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L			30					
		アルカリ度	mg/L			39.0					
		カルシウム	mg/L			10.6					
		マグネシウム	mg/L			4.0					
		カリウム	mg/L			2.0					

戸上水源地浅井戸第10号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	18.8
		水温	℃	16.6	16.1	15.7	15.1	12	16.7	14.4	15.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.17	1.28	1.36	1.47	12	1.47	1.14	1.30
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.8	9.8	9.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.6	11.0	11.5	12.0	12	12.0	10.5	11.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	43.0	43.0	43.0
	40	蒸発残留物	mg/L					1	93	93	93
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.5	6.5	6.5	6.5	12	6.6	6.5	6.5
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	43.0	43.0	43.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	27.3	27.3	27.3
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	93	93	93
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.5	6.5	6.5	6.5	12	6.6	6.5	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	検出	ND	ND	12			7/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	136	141	141	143	12	145	133	141
		臭化物イオン	mg/L	0.06	0.06	0.05	0.05	12	0.06	0.05	0.06
		硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.4	5.4	12	5.7	5.0	5.4
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	31.1	31.1	31.1
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	25.2	25.2	25.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	30	30	30
		アルカリ度	mg/L					1	39.0	39.0	39.0
		カルシウム	mg/L					1	10.6	10.6	10.6
		マグネシウム	mg/L					1	4.0	4.0	4.0
		カリウム	mg/L					1	2.0	2.0	2.0

戸上水源地深井戸No.1

令和4年度

項目			単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月20日	7月25日	8月16日			
		天候(前日)		晴	曇	晴	晴|曇	晴			
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|雨	曇			
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	31.0	32.1			
		水温	℃	12.6	14.2	16.6	19.5	21.2			
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	2			
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L				<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.54	0.53	0.38	0.48			
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08			
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				11.1				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.9	11.8	12.2	11.1	11.0			
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				35.5				
	40	蒸発残留物	mg/L				80				
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3			
	47	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	6.9			
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない			
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5			
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				35.5				
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				12.4				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L				80				
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1			
	26	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	6.9			
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.1				
	28	従属栄養細菌	個/mL				2				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	検出	検出			
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0			
		電気伝導率	μS/cm	131	127	132	132	129			
		臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06			
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.9	6.2	5.7	6.1			
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1			
		酸度	mg/L				14.2				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				11.5				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				24				
		アルカリ度	mg/L				37.0				
		カルシウム	mg/L				8.6				
		マグネシウム	mg/L				3.4				
		カリウム	mg/L				1.7				

戸上水源地深井戸No.1

※ 9～12月分は、井戸更新工事による取水停止のため、定期検査は不実施。

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日			1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)			曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)			曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃		6.4	7.9	6.3	8	32.1	6.3	19.3
		水温	℃		13.8	12.5	11.3	8	21.2	11.3	15.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL		0	0	0	8	2	0	0
	2	大腸菌			ND	ND	ND	8			0/8
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.76	0.74	0.71	8	0.76	0.38	0.59
	12	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	8	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	11.1	11.1	11.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L		14.4	14.4	13.5	8	14.4	11.0	12.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	35.5	35.5	35.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3	<0.3	<0.3	8	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値			7.0	6.9	7.0	8	7.0	6.9	7.0
	48	味						0			
	49	臭気			異常でない	異常でない	異常でない	8			0/8
	50	色度	度		<0.5	<0.5	<0.5	8	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度		<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	35.5	35.5	35.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	12.4	12.4	12.4
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	25	濁度	度		<0.1	<0.1	<0.1	8	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値			7.0	6.9	7.0	8	7.0	6.9	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	2	2	2
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L				<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群			ND	ND	ND	8			2/8
		嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	8	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm		141	134	131	8	141	127	132
		臭化物イオン	mg/L		0.06	0.05	0.05	8	0.06	0.05	0.05
		硫酸イオン	mg/L		6.4	6.4	6.1	8	6.4	5.7	6.1
		リン酸イオン	mg/L		<0.1	<0.1	0.1	8	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	14.2	14.2	14.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	11.5	11.5	11.5
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	24	24	24
		アルカリ度	mg/L					1	37.0	37.0	37.0
		カルシウム	mg/L					1	8.6	8.6	8.6
		マグネシウム	mg/L					1	3.4	3.4	3.4
		カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

戸上水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月20日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	晴	晴|曇	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	31.0	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	15.9	16.2	16.4	16.2	16.3	17.1	16.8	16.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	1	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L				<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	0.84	0.82	0.78	0.74	0.65	0.70	0.69
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				12.5				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.6	12.0	11.9	11.8	12.0	11.7	11.6	11.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				56.0				
	40	蒸発残留物	mg/L				120				
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				56.0				
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				16.0				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L				120				
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.6				
	28	従属栄養細菌	個/mL				5				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	検出	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	164	175	178	175	168	161	161	162
		臭化物イオン	mg/L	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06
		硫酸イオン	mg/L	4.7	4.5	4.6	4.7	4.9	5.1	5.4	5.4
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				18.2				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				14.2				
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L				37				
		アルカリ度	mg/L				58.5				
		カルシウム	mg/L				13.2				
		マグネシウム	mg/L				5.5				
		カリウム	mg/L				1.9				

戸上水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.0
		水温	℃	16.7	16.2	15.9	16.1	12	17.1	15.9	16.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.88	0.79	0.74	12	0.88	0.65	0.76
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	12.5	12.5	12.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.8	12.1	12.4	12.3	12	12.4	11.6	11.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	56.0	56.0	56.0
	40	蒸発残留物	mg/L					1	120	120	120
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	7.0	7.0	6.9	12	7.0	6.9	7.0
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	56.0	56.0	56.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	16.0	16.0	16.0
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	120	120	120
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	7.0	7.0	6.9	12	7.0	6.9	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.6	-1.6	-1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		検出	ND	ND	ND	12			2/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	159	167	167	165	12	178	159	167
		臭化物イオン	mg/L	0.06	0.05	0.05	0.05	12	0.06	0.05	0.06
		硫酸イオン	mg/L	5.6	5.1	5.1	5.1	12	5.6	4.5	5.0
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	18.2	18.2	18.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	14.2	14.2	14.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	37	37	37
		アルカリ度	mg/L					1	58.5	58.5	58.5
		カルシウム	mg/L					1	13.2	13.2	13.2
		マグネシウム	mg/L					1	5.5	5.5	5.5
		カリウム	mg/L					1	1.9	1.9	1.9

戸上水源地深井戸No.3

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月20日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	晴	晴|曇	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	31.0	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	13.4	13.7	14.9	15.8	17.5	18.0	19.0	18.9
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L				<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.14	1.23	1.20	0.96	1.04	1.01	1.13	1.11
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				11.8				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.3	11.9	11.9	11.4	11.3	11.1	11.1	11.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				47.5				
	40	蒸発残留物	mg/L				104				
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				47.5				
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				13.3				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L				104				
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.8				
	28	従属栄養細菌	個/mL				7				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	151	156	160	156	156	153	148	147
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		硫酸イオン	mg/L	4.2	4.3	4.7	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				15.2				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				12.1				
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L				34				
		アルカリ度	mg/L				49.0				
		カルシウム	mg/L				11.2				
		マグネシウム	mg/L				4.7				
		カリウム	mg/L				1.8				

戸上水源地深井戸No.3

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.0
		水温	℃	18.3	16.2	15.3	13.9	12	19.0	13.4	16.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.08	1.10	1.22	1.18	12	1.23	0.96	1.12
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.4	12.2	12.6	12.1	12	12.6	11.1	11.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	47.5	47.5	47.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	104	104	104
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	47.5	47.5	47.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	13.3	13.3	13.3
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	104	104	104
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.8	-1.8	-1.8
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	7	7	7
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	145	153	154	150	12	160	145	152
		臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.04	12	0.05	0.04	0.05
		硫酸イオン	mg/L	4.6	4.6	4.7	4.5	12	4.7	4.2	4.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	15.2	15.2	15.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	12.1	12.1	12.1
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	34	34	34
		アルカリ度	mg/L					1	49.0	49.0	49.0
		カルシウム	mg/L					1	11.2	11.2	11.2
		マグネシウム	mg/L					1	4.7	4.7	4.7
		カリウム	mg/L					1	1.8	1.8	1.8

戸上水源地深井戸No.4

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日			7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴			晴|曇	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇			曇|雨	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1			31.0	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	14.9			17.6	18.3	18.3	18.0	17.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0			16	1	3	0	0
	2	大腸菌		ND			ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L				<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.94			0.81	0.89	0.84	0.91	0.94
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08			<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				12.7				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	12.1			11.4	12.0	11.9	12.1	12.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				56.0				
	40	蒸発残留物	mg/L				109				
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3			<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9			7.0	6.9	6.9	6.8	6.9
	48	味									
	49	臭気		異常でない			異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				56.0				
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				20.2				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L				109				
	25	濁度	度	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9			7.0	6.9	6.9	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-1.7				
	28	従属栄養細菌	個/mL				47				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND			ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0			0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	176			172	175	176	175	177
		臭化物イオン	mg/L	0.06			0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
		硫酸イオン	mg/L	4.3			4.3	4.6	4.4	4.6	4.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				23.0				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				17.8				
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L				38				
		アルカリ度	mg/L				59.5				
		カルシウム	mg/L				13.0				
		マグネシウム	mg/L				5.7				
		カリウム	mg/L				2.0				

戸上水源地深井戸No.4

※ 5･6月分は、井戸更新工事による取水停止のため、定期検査は不実施。

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	10	32.5	6.3	18.3
		水温	℃	16.8	15.6	15.0	14.7	10	18.3	14.7	16.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	10	16	0	2
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	10			0/10
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.94	1.02	1.01	1.01	10	1.02	0.81	0.93
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	10	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	12.7	12.7	12.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	12.2	12.9	13.1	12.6	10	13.1	11.4	12.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	56.0	56.0	56.0
	40	蒸発残留物	mg/L					1	109	109	109
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	10	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.9	6.8	10	7.0	6.8	6.9
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	10			0/10
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	56.0	56.0	56.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	20.2	20.2	20.2
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	109	109	109
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.9	6.8	10	7.0	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.7	-1.7	-1.7
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	47	47	47
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	10			0/10
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	10	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	171	178	181	179	10	181	171	176
		臭化物イオン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.05	10	0.06	0.05	0.06
		硫酸イオン	mg/L	4.7	4.8	4.7	4.7	10	4.8	4.3	4.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	23.0	23.0	23.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	17.8	17.8	17.8
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	38	38	38
		アルカリ度	mg/L					1	59.5	59.5	59.5
		カルシウム	mg/L					1	13.0	13.0	13.0
		マグネシウム	mg/L					1	5.7	5.7	5.7
		カリウム	mg/L					1	2.0	2.0	2.0

戸上水源地深井戸No.5

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月20日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	晴	晴|曇	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	31.0	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	9.5	14.0	18.6	23.7	23.4	25.4	23.9	18.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	1	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.54	0.48	0.42	0.48	0.46	0.64	0.50
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.3				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	10.6	10.6	11.4	9.4	9.9	9.5	10.9	10.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				29.0				
	40	蒸発残留物	mg/L				71				
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				29.0				
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				13.5				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L				71				
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.3				
	28	従属栄養細菌	個/mL				49				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	108	110	117	114	116	113	109	104
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.7	5.1	5.6	4.9	5.3	4.9	5.1	4.9
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L				15.4				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				12.6				
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L				23				
		アルカリ度	mg/L				32.5				
		カルシウム	mg/L				7.8				
		マグネシウム	mg/L				2.3				
		カリウム	mg/L				1.8				

戸上水源地深井戸No.5

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.0
		水温	℃	16.4	11.0	8.7	7.3	12	25.4	7.3	16.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.71	0.71	0.70	12	0.71	0.42	0.56
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.8	13.6	12.9	11.4	12	13.6	9.4	11.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	29.0	29.0	29.0
	40	蒸発残留物	mg/L					1	71	71	71
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.9	7.0	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	29.0	29.0	29.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	13.5	13.5	13.5
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	71	71	71
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.9	7.0	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	49	49	49
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	114	122	118	106	12	122	104	113
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.05	0.04	0.03	12	0.05	0.03	0.04
		硫酸イオン	mg/L	5.1	5.5	5.1	4.8	12	5.6	4.7	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	15.4	15.4	15.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	12.6	12.6	12.6
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	23	23	23
		アルカリ度	mg/L					1	32.5	32.5	32.5
		カルシウム	mg/L					1	7.8	7.8	7.8
		マグネシウム	mg/L					1	2.3	2.3	2.3
		カリウム	mg/L					1	1.8	1.8	1.8

福市水源地伏流水UV照射前

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月21日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	曇/晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	12.4	14.8	17.3	19.6	21.0	20.6	18.3	16.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	2	0	21	4	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	検出	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.66	0.68	0.81	0.72	0.82	0.67	0.67
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			9.4					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38	塩化物イオン	mg/L	9.3	8.8	9.4	8.3	9.6	8.8	9.0	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			36.5					
	40	蒸発残留物	mg/L			82					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001					
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001					
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	0.6	0.5	0.5	1.3	0.6	0.7	0.6	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8	トルエン	mg/L			<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			36.5					
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19	遊離炭酸	mg/L			17.2					
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)				<1					
	24	蒸発残留物	mg/L			82					
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.2					
	28	従属栄養細菌	個/mL			10					
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005					
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L			<0.04					
独自項目		大腸菌群		検出	ND	ND	検出	検出	検出	検出	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	113	113	115	111	119	120	113	121
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.3	4.6	4.7	4.4	4.8	4.6	4.6	4.8
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L			19.6					
		侵食性遊離炭酸	mg/L			16.2					
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L			28					
		アルカリ度	mg/L			34.0					
		カルシウム	mg/L			8.8					
		マグネシウム	mg/L			3.5					
		カリウム	mg/L			1.6					

福市水源地伏流水UV照射前

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	18.8
		水温	℃	14.8	11.5	10.4	11.1	12	21.0	10.4	15.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	21	0	2
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	0.82	0.78	0.71	12	0.82	0.66	0.73
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	9.7	10.4	11.5	9.8	12	11.5	8.3	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	36.5	36.5	36.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	82	82	82
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.5	6.7	6.7	6.6	12	6.7	6.5	6.7
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	1.3	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	36.5	36.5	36.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	17.2	17.2	17.2
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	82	82	82
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.5	6.7	6.7	6.6	12	6.7	6.5	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	10	10	10
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		検出	検出	ND	ND	12			7/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	118	118	124	114	12	124	111	117
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	12	0.05	0.03	0.04
		硫酸イオン	mg/L	5.0	4.7	4.9	4.5	12	5.0	4.3	4.7
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	19.6	19.6	19.6
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	16.2	16.2	16.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	28	28	28
		アルカリ度	mg/L					1	34.0	34.0	34.0
		カルシウム	mg/L					1	8.8	8.8	8.8
		マグネシウム	mg/L					1	3.5	3.5	3.5
		カリウム	mg/L					1	1.6	1.6	1.6

日下水源地深井戸

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月15日
		天候(前日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	曇/晴
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|雨
		気温	℃	20.7	26.9	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	15.5
		水温	℃	16.0	17.0	17.6	18.1	17.6	17.4	16.0	15.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.83	0.83	0.84	0.84	0.83	0.87	0.89	0.87
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20	ベンゼン	mg/L								<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	23.0	23.2	23.2	23.2	23.6	25.0	25.0	25.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								64.5
	40	蒸発残留物	mg/L								162
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L								<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45	フェノール類	mg/L								<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8	トルエン	mg/L								<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								64.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L								30.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								162
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.5	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)									-2.0
	28	従属栄養細菌	個/mL								4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	205	201	201	202	209	207	203	211
		臭化物イオン	mg/L	0.86	0.86	0.86	0.83	0.79	0.84	0.97	0.99
		硫酸イオン	mg/L	7.5	7.7	7.7	7.8	8.0	8.2	8.7	8.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								35.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L								27.8
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								70
		アルカリ度	mg/L								49.6
		カルシウム	mg/L								12.4
		マグネシウム	mg/L								8.0
		カリウム	mg/L								5.1

日下水源地深井戸

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.9
		水温	℃	13.7	13.2	13.9	12.5	12	18.1	12.5	15.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.83	0.83	0.83	0.78	12	0.89	0.78	0.84
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.09	0.08	12	0.10	0.08	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.3	13.3	13.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	25.4	25.3	25.5	25.4	12	25.5	23.0	24.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	64.5	64.5	64.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	162	162	162
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.5	6.5	6.6	6.6	12	6.6	6.5	6.5
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	64.5	64.5	64.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	30.8	30.8	30.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						0			
	24	蒸発残留物	mg/L					1	162	162	162
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.5	6.5	6.6	6.6	12	6.6	6.5	6.5
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.0	-2.0	-2.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	213	213	212	213	12	213	201	208
		臭化物イオン	mg/L	0.98	0.99	0.99	0.88	12	0.99	0.79	0.90
		硫酸イオン	mg/L	8.7	8.6	8.7	8.9	12	8.9	7.5	8.3
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	35.0	35.0	35.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	27.8	27.8	27.8
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	70	70	70
		アルカリ度	mg/L					1	49.6	49.6	49.6
		カルシウム	mg/L					1	12.4	12.4	12.4
		マグネシウム	mg/L					1	8.0	8.0	8.0
		カリウム	mg/L					1	5.1	5.1	5.1

河岡水源地深井戸

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月15日
		天候(前日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	曇/晴
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|雨
		気温	℃	20.7	26.9	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	15.5
		水温	℃	16.1	16.7	16.9	17.6	17.3	17.0	16.3	15.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.88	0.90	0.91	0.91	0.91	0.93	0.93	0.92
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20	ベンゼン	mg/L								<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	14.0	14.0	14.1	14.0	14.0	14.6	14.5	14.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								51.8
	40	蒸発残留物	mg/L								133
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L								<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45	フェノール類	mg/L								<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8	トルエン	mg/L								<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								51.8
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L								11.6
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								133
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)									-1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL								10
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	176	173	176	173	174	171	176	175
		臭化物イオン	mg/L	0.14	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16
		硫酸イオン	mg/L	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.1
		リン酸イオン	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		酸度	mg/L								13.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L								10.2
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								64
		アルカリ度	mg/L								54.4
		カルシウム	mg/L								10.0
		マグネシウム	mg/L								6.4
		カリウム	mg/L								3.6

河岡水源地深井戸

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.9
		水温	℃	14.3	14.5	14.5	14.7	12	17.6	14.3	16.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	0.88	0.89	0.86	12	0.93	0.86	0.90
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.10	0.09	12	0.11	0.09	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.2	13.2	13.2
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	14.5	14.5	14.5	14.5	12	14.6	14.0	14.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	51.8	51.8	51.8
	40	蒸発残留物	mg/L					1	133	133	133
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.0	7.1	7.1	12	7.1	7.0	7.0
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	51.8	51.8	51.8
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.6	11.6	11.6
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						0			
	24	蒸発残留物	mg/L					1	133	133	133
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.0	7.1	7.1	12	7.1	7.0	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.6	-1.6	-1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	10	10	10
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	175	175	176	176	12	176	171	175
		臭化物イオン	mg/L	0.16	0.16	0.16	0.15	12	0.16	0.14	0.15
		硫酸イオン	mg/L	5.2	5.1	5.1	5.3	12	5.3	4.7	5.0
		リン酸イオン	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	12	0.3	0.2	0.3
		酸度	mg/L					1	13.2	13.2	13.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.2	10.2	10.2
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	64	64	64
		アルカリ度	mg/L					1	54.4	54.4	54.4
		カルシウム	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
		マグネシウム	mg/L					1	6.4	6.4	6.4
		カリウム	mg/L					1	3.6	3.6	3.6

水浜水源地浅井戸

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月15日
		天候(前日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	曇/晴
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|雨
		気温	℃	20.7	26.9	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	15.5
		水温	℃	15.8	15.1	15.4	15.9	17.3	17.6	17.4	17.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.13	1.19	1.55	1.53	1.32	1.24	1.24	1.14
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20	ベンゼン	mg/L								<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								9.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.1	9.8	10.8	10.8	11.3	11.3	10.4	9.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								37.7
	40	蒸発残留物	mg/L								89
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L								<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45	フェノール類	mg/L								<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8	トルエン	mg/L								<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								37.7
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L								40.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								89
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.3	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)									-2.6
	28	従属栄養細菌	個/mL								0
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	113	114	129	131	150	151	141	129
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.8	6.6	6.6	7.3	7.2	7.2	6.7
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L								46.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L								37.3
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								34
		アルカリ度	mg/L								33.5
		カルシウム	mg/L								9.4
		マグネシウム	mg/L								3.4
		カリウム	mg/L								2.1

水浜水源地浅井戸

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.9
		水温	℃	16.8	16.9	16.3	16.0	12	17.6	15.1	16.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.03	1.10	1.29	1.21	12	1.55	1.03	1.25
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.0	9.0	9.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.0	10.7	11.0	11.0	12	11.3	9.8	10.6
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	37.7	37.7	37.7
	40	蒸発残留物	mg/L					1	89	89	89
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.2	6.3	6.3	6.3	12	6.3	6.2	6.3
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	37.7	37.7	37.7
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	40.8	40.8	40.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						0			
	24	蒸発残留物	mg/L					1	89	89	89
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.2	6.3	6.3	6.3	12	6.3	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.6	-2.6	-2.6
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	120	122	125	124	12	151	113	129
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.03	12	0.04	0.03	0.04
		硫酸イオン	mg/L	6.6	6.4	6.6	6.6	12	7.3	5.8	6.6
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	46.4	46.4	46.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	37.3	37.3	37.3
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	34	34	34
		アルカリ度	mg/L					1	33.5	33.5	33.5
		カルシウム	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
		マグネシウム	mg/L					1	3.4	3.4	3.4
		カリウム	mg/L					1	2.1	2.1	2.1

二本木水源地深井戸No.1

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	
		天候(前日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	
		気温	℃	20.7	26.9	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	
		水温	℃	17.2	17.7	17.8	18.1	18.0	18.0	17.6	
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.09	1.10	1.11	1.09	1.09	1.11	1.15	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1，4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	18.7	20.2	20.7	20.2	22.7	22.8	22.0	
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	47	pH値		6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
	26	pH値		6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	検出	検出	検出	ND	
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	
		電気伝導率	μS/cm	192	195	196	195	196	206	204	
		臭化物イオン	mg/L	0.33	0.39	0.41	0.37	0.43	0.42	0.43	
		硫酸イオン	mg/L	7.5	7.7	7.9	7.8	8.2	8.3	8.6	
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

二本木水源地深井戸No.1

※ 11・12月分は、取水ポンプ故障による取水停止のため、定期検査は不実施。

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日			1月23日	2月20日	3月14日				
		天候(前日)			曇|雨	雨/曇	曇				
		天候(当日)			曇/晴	晴	晴				
		気温	℃		7.0	7.4	10.0	10	32.3	7.0	20.6
		水温	℃		16.6	16.7	16.9	10	18.1	16.6	17.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL		0	0	0	10	1	0	0
	2	大腸菌			ND	ND	ND	10			0/10
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.11	1.11	1.10	10	1.15	1.09	1.11
	12	フッ素及びその化合物	mg/L		<0.08	<0.08	<0.08	10	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				13.6	1	13.6	13.6	13.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L		20.7	21.7	22.6	10	22.8	18.7	21.2
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				61.0	1	61.0	61.0	61.0
	40	蒸発残留物	mg/L				154	1	154	154	154
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L		<0.3	<0.3	<0.3	10	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値			6.4	6.4	6.4	10	6.4	6.3	6.4
	48	味						0			
	49	臭気			異常でない	異常でない	異常でない	10			0/10
	50	色度	度		<0.5	<0.5	<0.5	10	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度		<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				61.0	1	61.0	61.0	61.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L				39.7	1	39.7	39.7	39.7
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)					<1	1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L				154	1	154	154	154
	25	濁度	度		<0.1	<0.1	<0.1	10	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値			6.4	6.4	6.4	10	6.4	6.3	6.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.2	1	-2.2	-2.2	-2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					0			
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L				<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007	1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群			ND	ND	ND	10			3/10
		嫌気性芽胞菌	個/100mL		0	0	0	10	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm		200	204	206	10	206	192	199
		臭化物イオン	mg/L		0.40	0.47	0.49	10	0.49	0.33	0.41
		硫酸イオン	mg/L		8.4	8.4	8.5	10	8.6	7.5	8.1
		リン酸イオン	mg/L		0.1	0.1	0.1	10	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				45.2	1	45.2	45.2	45.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L				35.5	1	35.5	35.5	35.5
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L				52	1	52	52	52
		アルカリ度	mg/L				47.5	1	47.5	47.5	47.5
		カルシウム	mg/L				12.8	1	12.8	12.8	12.8
		マグネシウム	mg/L				7.0	1	7.0	7.0	7.0
		カリウム	mg/L				2.8	1	2.8	2.8	2.8

二本木水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月15日
		天候(前日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	曇/晴
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|雨
		気温	℃	20.7	26.9	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	15.5
		水温	℃	17.3	17.8	18.0	18.1	18.5	18.1	17.7	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.21	1.24	1.33	1.33	1.35	1.31	1.29	1.29
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20	ベンゼン	mg/L								<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								12.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	17.1	18.5	17.5	17.1	16.2	16.0	15.6	15.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								52.3
	40	蒸発残留物	mg/L								119
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L								<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45	フェノール類	mg/L								<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8	トルエン	mg/L								<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								52.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L								48.9
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								119
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)									-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL								6
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	175	183	179	177	169	170	171	175
		臭化物イオン	mg/L	0.31	0.36	0.32	0.28	0.22	0.19	0.20	0.24
		硫酸イオン	mg/L	8.1	8.4	8.7	8.7	8.8	8.8	8.7	8.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L								55.6
		侵食性遊離炭酸	mg/L								43.6
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								45
		アルカリ度	mg/L								43.9
		カルシウム	mg/L								11.8
		マグネシウム	mg/L								5.4
		カリウム	mg/L								2.8

二本木水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.9
		水温	℃	16.9	17.0	17.1	17.2	12	18.5	16.9	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.20	1.20	1.19	1.12	12	1.35	1.12	1.26
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	12.7	12.7	12.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	16.0	16.2	16.9	16.9	12	18.5	15.6	16.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	52.3	52.3	52.3
	40	蒸発残留物	mg/L					1	119	119	119
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.2	6.3	6.3	6.4	12	6.4	6.2	6.3
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	52.3	52.3	52.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	48.9	48.9	48.9
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						0			
	24	蒸発残留物	mg/L					1	119	119	119
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.2	6.3	6.3	6.4	12	6.4	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	6	6	6
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	178	178	180	180	12	183	169	176
		臭化物イオン	mg/L	0.25	0.28	0.31	0.27	12	0.36	0.19	0.27
		硫酸イオン	mg/L	8.5	8.6	8.8	8.9	12	8.9	8.1	8.6
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	55.6	55.6	55.6
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	43.6	43.6	43.6
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	45	45	45
		アルカリ度	mg/L					1	43.9	43.9	43.9
		カルシウム	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
		マグネシウム	mg/L					1	5.4	5.4	5.4
		カリウム	mg/L					1	2.8	2.8	2.8

二本木水源地深井戸No.3

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月27日	7月5日	8月18日	9月7日	10月11日	11月15日
		天候(前日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇|雨	曇/晴
		天候(当日)		晴	晴	晴	晴	晴/曇	曇	曇|雨	晴|雨
		気温	℃	20.7	26.9	32.3	31.4	27.5	25.5	17.2	15.5
		水温	℃	17.2	17.8	18.0	18.3	19.0	18.5	17.9	17.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.17	1.22	1.25	1.25	1.34	1.36	1.33	1.32
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20	ベンゼン	mg/L								<0.001
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	16.6	20.0	19.1	18.4	17.3	17.4	17.1	18.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								53.6
	40	蒸発残留物	mg/L								121
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L								<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45	フェノール類	mg/L								<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.3	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8	トルエン	mg/L								<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								53.6
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L								51.5
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								121
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.3	6.2	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)									-2.4
	28	従属栄養細菌	個/mL								57
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	181	189	185	182	178	177	176	185
		臭化物イオン	mg/L	0.26	0.41	0.37	0.33	0.26	0.24	0.27	0.39
		硫酸イオン	mg/L	8.0	9.1	9.3	9.1	9.0	9.0	9.1	9.4
		リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L								58.6
		侵食性遊離炭酸	mg/L								45.5
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								43
		アルカリ度	mg/L								43.7
		カルシウム	mg/L								12.3
		マグネシウム	mg/L								5.5
		カリウム	mg/L								3.1

二本木水源地深井戸No.3

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月22日	1月23日	2月20日	3月6日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	雨/曇	晴				
		天候(当日)		雨/曇	曇/晴	晴	晴				
		気温	℃	4.8	7.0	7.4	10.2	12	32.3	4.8	18.9
		水温	℃	16.7	16.8	16.8	16.9	12	19.0	16.7	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.21	1.22	1.20	1.13	12	1.36	1.13	1.25
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.7	13.7	13.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	15.8	16.9	19.6	20.0	12	20.0	15.8	18.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	53.6	53.6	53.6
	40	蒸発残留物	mg/L					1	121	121	121
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.2	6.3	6.3	6.3	12	6.3	6.2	6.3
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	53.6	53.6	53.6
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	51.5	51.5	51.5
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						0			
	24	蒸発残留物	mg/L					1	121	121	121
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.2	6.3	6.3	6.3	12	6.3	6.2	6.3
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.4	-2.4	-2.4
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	57	57	57
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	178	182	190	192	12	192	176	183
		臭化物イオン	mg/L	0.25	0.30	0.41	0.35	12	0.41	0.24	0.32
		硫酸イオン	mg/L	8.6	9.0	9.6	9.6	12	9.6	8.0	9.1
		リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	58.6	58.6	58.6
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	45.5	45.5	45.5
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	43	43	43
		アルカリ度	mg/L					1	43.7	43.7	43.7
		カルシウム	mg/L					1	12.3	12.3	12.3
		マグネシウム	mg/L					1	5.5	5.5	5.5
		カリウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1

福井水源地浅井戸第2号

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月8日	7月5日	8月8日	9月5日	10月13日	11月21日
		天候(前日)		晴	晴	雨/曇	曇|雨	晴|雨	晴	曇	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇|晴	晴/曇	晴	晴|曇
		気温	℃	20.7	26.9	19.1	31.4	32.5	32.3	21.3	14.8
		水温	℃	15.1	15.0	15.0	15.1	15.1	15.1	14.9	14.8
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.57	0.58	0.56	0.57	0.57	0.61	0.60
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	24.1	23.9	24.2	23.9	24.0	24.7	24.6	24.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	262	266	270	269	265	265	263	268
		臭化物イオン	mg/L	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
		硫酸イオン	mg/L	5.4	5.4	5.3	5.5	5.5	5.5	5.9	6.0
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

福井水源地浅井戸第2号

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月6日	1月23日	2月21日	3月8日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	晴	晴				
		天候(当日)		曇|雨	曇/晴	曇|雪	晴				
		気温	℃	8.6	7.0	3.4	18.5	12	32.5	3.4	19.7
		水温	℃	14.8	14.7	14.7	14.8	12	15.1	14.7	14.9
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	0.59	0.59	0.58	12	0.61	0.56	0.58
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	19.4				1	19.4	19.4	19.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	24.5	24.3	24.3	24.4	12	24.8	23.9	24.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85.9				1	85.9	85.9	85.9
	40	蒸発残留物	mg/L	188				1	188	188	188
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.4	6.4	6.5	6.5	12	6.5	6.4	6.4
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0003				1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85.9				1	85.9	85.9	85.9
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L	73.0				1	73.0	73.0	73.0
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	188				1	188	188	188
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.4	6.4	6.5	6.5	12	6.5	6.4	6.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7				1	-1.7	-1.7	-1.7
	28	従属栄養細菌	個/mL	0				1	0	0	0
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	267	267	267	267	12	270	262	266
		臭化物イオン	mg/L	0.11	0.10	0.11	0.11	12	0.12	0.10	0.11
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.8	5.8	5.9	12	6.0	5.3	5.7
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1
		酸度	mg/L	83.0				1	83.0	83.0	83.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L	55.8				1	55.8	55.8	55.8
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L	72				1	72	72	72
		アルカリ度	mg/L	85.6				1	85.6	85.6	85.6
		カルシウム	mg/L	17.5				1	17.5	17.5	17.5
		マグネシウム	mg/L	10.2				1	10.2	10.2	10.2
		カリウム	mg/L	4.3				1	4.3	4.3	4.3

福井水源地深井戸No.6-3

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月8日	7月5日	8月8日	9月5日	10月13日	11月21日
		天候(前日)		晴	晴	雨/曇	曇|雨	晴|雨	晴	曇	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇|晴	晴/曇	晴	晴|曇
		気温	℃	20.7	26.9	19.1	31.4	32.5	32.3	21.3	14.8
		水温	℃	16.6	16.4	16.4	16.6	16.6	16.6	16.5	16.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	18	1	4	2	2	0	2	1
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.30	0.28	0.29	0.29	0.30	0.29
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	20.0	19.9	20.1	20.1	20.3	20.8	20.7	20.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	検出	検出	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	232	239	228	237	237	237	237	231
		臭化物イオン	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09
		硫酸イオン	mg/L	3.1	3.1	3.0	3.1	3.5	3.1	3.4	3.4
		リン酸イオン	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

福井水源地深井戸No.6-3

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月6日	1月23日	2月21日	3月8日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	晴	晴				
		天候(当日)		曇|雨	曇/晴	曇|雪	晴				
		気温	℃	8.6	7.0	3.4	18.5	12	32.5	3.4	19.7
		水温	℃	16.4	16.3	16.0	16.3	12	16.6	16.0	16.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	5	3	9	12	18	0	4
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.29	0.27	12	0.30	0.27	0.29
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18.6				1	18.6	18.6	18.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	20.6	20.4	20.4	20.5	12	20.9	19.9	20.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75.9				1	75.9	75.9	75.9
	40	蒸発残留物	mg/L	183				1	183	183	183
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.8	12	6.8	6.6	6.7
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002				1	0.0002	0.0002	0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75.9				1	75.9	75.9	75.9
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L	38.8				1	38.8	38.8	38.8
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	183				1	183	183	183
	25	濁度	度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.7	6.7	6.8	12	6.8	6.6	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.5				1	-1.5	-1.5	-1.5
	28	従属栄養細菌	個/mL	43				1	43	43	43
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			2/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	237	238	238	238	12	239	228	236
		臭化物イオン	mg/L	0.08	0.08	0.09	0.09	12	0.09	0.08	0.09
		硫酸イオン	mg/L	3.4	3.3	3.3	3.4	12	3.5	3.0	3.3
		リン酸イオン	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.1	0.2
		酸度	mg/L	44.2				1	44.2	44.2	44.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L	32.1				1	32.1	32.1	32.1
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L	79				1	79	79	79
		アルカリ度	mg/L	81.8				1	81.8	81.8	81.8
		カルシウム	mg/L	13.5				1	13.5	13.5	13.5
		マグネシウム	mg/L	10.2				1	10.2	10.2	10.2
		カリウム	mg/L	4.1				1	4.1	4.1	4.1

西尾原水源地深井戸No.1

令和4年度

項目			単位								
		採水日									
		天候(前日)									
		天候(当日)									
		気温	℃								
		水温	℃								
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL								
	2	大腸菌									
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L								
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L								
	47	pH値									
	48	味									
	49	臭気									
	50	色度	度								
	51	濁度	度								
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度								
	26	pH値									
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群									
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm								
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L								
		リン酸イオン	mg/L								
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

西尾原水源地深井戸No.1

※ 濁度上昇により令和元年7月より取水停止のため、定期検査は不実施。

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日									
		天候(前日)									
		天候(当日)									
		気温	℃					0			
		水温	℃					0			
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL					0			
	2	大腸菌						0			
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					0			
	4	水銀及びその化合物	mg/L					0			
	5	セレン及びその化合物	mg/L					0			
	6	鉛及びその化合物	mg/L					0			
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					0			
	8	六価クロム化合物	mg/L					0			
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					0			
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					0			
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0			
	12	フッ素及びその化合物	mg/L					0			
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					0			
	14	四塩化炭素	mg/L					0			
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					0			
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					0			
	17	ジクロロメタン	mg/L					0			
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					0			
	19	トリクロロエチレン	mg/L					0			
	20	ベンゼン	mg/L					0			
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					0			
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					0			
	34	鉄及びその化合物	mg/L					0			
	35	銅及びその化合物	mg/L					0			
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					0			
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					0			
	38	塩化物イオン	mg/L					0			
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					0			
	40	蒸発残留物	mg/L					0			
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
	42	ジェオスミン	mg/L					0			
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					0			
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					0			
	45	フェノール類	mg/L					0			
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					0			
	47	pH値						0			
	48	味						0			
	49	臭気						0			
	50	色度	度					0			
	51	濁度	度					0			
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					0			
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					0			
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					0			
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					0			
	8	トルエン	mg/L					0			
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					0			
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					0			
	19	遊離炭酸	mg/L					0			
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					0			
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					0			
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						0			
	24	蒸発残留物	mg/L					0			
	25	濁度	度					0			
	26	pH値						0			
	27	腐食性(ランゲリア指数)						0			
	28	従属栄養細菌	個/mL					0			
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					0			
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					0			
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					0			
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					0			
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					0			
独自項目		大腸菌群						0			
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm					0			
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L					0			
		リン酸イオン	mg/L					0			
		酸度	mg/L					0			
		侵食性遊離炭酸	mg/L					0			
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					0			
		アルカリ度	mg/L					0			
		カルシウム	mg/L					0			
		マグネシウム	mg/L					0			
		カリウム	mg/L					0			

西尾原水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月8日	7月5日	8月8日	9月5日	10月13日	11月21日
		天候(前日)		晴	晴	雨/曇	曇|雨	晴|雨	晴	曇	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇|晴	晴/曇	晴	晴|曇
		気温	℃	20.7	26.9	19.1	31.4	32.5	32.3	21.3	14.8
		水温	℃	15.2	15.3	15.1	15.8	15.7	15.5	15.1	14.9
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	0.74	0.76	0.76	0.77	0.64	0.79	0.86
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1，4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	15.2	15.1	15.2	15.1	15.3	16.1	15.7	15.7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	270	272	278	272	275	280	274	275
		臭化物イオン	mg/L	0.18	0.18	0.19	0.18	0.20	0.18	0.20	0.21
		硫酸イオン	mg/L	32.8	32.2	32.3	32.3	32.7	35.6	34.0	32.5
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

西尾原水源地深井戸No.2

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月6日	1月23日	2月21日	3月8日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	晴	晴				
		天候(当日)		曇|雨	曇/晴	曇|雪	晴				
		気温	℃	8.6	7.0	3.4	18.5	12	32.5	3.4	19.7
		水温	℃	14.7	14.7	14.5	14.8	12	15.8	14.5	15.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	2	0	0	0	12	2	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.85	0.66	0.66	0.84	12	0.86	0.64	0.75
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16.6				1	16.6	16.6	16.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	15.5	15.8	15.8	15.5	12	16.1	15.1	15.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	95.2				1	95.2	95.2	95.2
	40	蒸発残留物	mg/L	188				1	188	188	188
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.8	12	6.8	6.6	6.7
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0003				1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	95.2				1	95.2	95.2	95.2
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L	40.4				1	40.4	40.4	40.4
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	188				1	188	188	188
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.7	6.7	6.8	12	6.8	6.6	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.6				1	-1.6	-1.6	-1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL	80				1	80	80	80
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000020				1	0.000020	0.000020	0.000020
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	275	275	276	274	12	280	270	275
		臭化物イオン	mg/L	0.21	0.19	0.20	0.22	12	0.22	0.18	0.20
		硫酸イオン	mg/L	32.2	35.3	35.7	32.2	12	35.7	32.2	33.3
		リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.1	12	0.1	<0.1	0.1
		酸度	mg/L	46.0				1	46.0	46.0	46.0
		侵食性遊離炭酸	mg/L	33.7				1	33.7	33.7	33.7
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L	51				1	51	51	51
		アルカリ度	mg/L	74.0				1	74.0	74.0	74.0
		カルシウム	mg/L	20.0				1	20.0	20.0	20.0
		マグネシウム	mg/L	10.9				1	10.9	10.9	10.9
		カリウム	mg/L	4.0				1	4.0	4.0	4.0

高井谷水源地深井戸

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月8日	7月5日	8月8日	9月5日	10月13日	11月21日
		天候(前日)		晴	晴	雨/曇	曇|雨	晴|雨	晴	曇	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇|晴	晴/曇	晴	晴|曇
		気温	℃	20.7	26.9	19.1	31.4	32.5	32.3	21.3	14.8
		水温	℃	15.5	15.4	15.3	15.6	15.5	15.5	15.3	15.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.53	0.53	0.52	0.53	0.54	0.56	0.56
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	23.7	23.6	23.8	23.7	24.0	24.7	24.4	24.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.4	6.3	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.4	6.3	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	259	266	266	265	265	265	265	264
		臭化物イオン	mg/L	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.9	5.8	6.0	6.1	6.1	6.4	6.5
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

高井谷水源地深井戸

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月6日	1月23日	2月21日	3月8日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	晴	晴				
		天候(当日)		曇|雨	曇/晴	曇|雪	晴				
		気温	℃	8.6	7.0	3.4	18.5	12	32.5	3.4	19.7
		水温	℃	15.1	15.3	15.0	15.1	12	15.6	15.0	15.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.54	0.54	0.53	12	0.56	0.52	0.54
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	19.4				1	19.4	19.4	19.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	24.2	24.0	23.9	24.1	12	24.7	23.6	24.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84.5				1	84.5	84.5	84.5
	40	蒸発残留物	mg/L	189				1	189	189	189
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.4	6.3	6.4	6.4	12	6.5	6.3	6.4
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0004				1	0.0004	0.0004	0.0004
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84.5				1	84.5	84.5	84.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L	81.6				1	81.6	81.6	81.6
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	189				1	189	189	189
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.4	6.3	6.4	6.4	12	6.5	6.3	6.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.8				1	-1.8	-1.8	-1.8
	28	従属栄養細菌	個/mL	1				1	1	1	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	265	256	264	264	12	266	256	264
		臭化物イオン	mg/L	0.11	0.10	0.11	0.11	12	0.11	0.10	0.11
		硫酸イオン	mg/L	6.4	6.3	6.2	6.4	12	6.5	5.8	6.2
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	12	0.2	0.1	0.1
		酸度	mg/L	92.8				1	92.8	92.8	92.8
		侵食性遊離炭酸	mg/L	64.4				1	64.4	64.4	64.4
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L	70				1	70	70	70
		アルカリ度	mg/L	84.1				1	84.1	84.1	84.1
		カルシウム	mg/L	17.2				1	17.2	17.2	17.2
		マグネシウム	mg/L	10.0				1	10.0	10.0	10.0
		カリウム	mg/L	4.4				1	4.4	4.4	4.4

本宮水源地湧水

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月13日	5月25日	6月8日	7月5日	8月8日	9月5日	10月13日	11月21日
		天候(前日)		晴	晴	雨/曇	曇|雨	晴|雨	晴	曇	晴/曇
		天候(当日)		晴	晴	曇	曇|雨	曇|晴	晴/曇	晴	晴|曇
		気温	℃	20.7	26.9	19.1	31.4	32.5	32.3	21.3	14.8
		水温	℃	14.4	14.2	14.3	14.5	14.7	14.6	14.3	14.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0
	2	大腸菌		検出	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.47	0.48	0.47	0.50	0.51	0.53	0.51
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	25.8	26.2	26.8	26.6	26.3	25.7	24.9	27.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40	蒸発残留物	mg/L								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)									
	24	蒸発残留物	mg/L								
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)									
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		検出	ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	213	219	222	223	219	212	211	222
		臭化物イオン	mg/L	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
		硫酸イオン	mg/L	7.0	7.0	7.1	7.3	7.5	7.3	7.6	7.8
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L								
		カルシウム	mg/L								
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

本宮水源地湧水

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月6日	1月23日	2月21日	3月8日				
		天候(前日)		曇/雨	曇|雨	晴	晴				
		天候(当日)		曇|雨	曇/晴	曇|雪	晴				
		気温	℃	8.6	7.0	3.4	18.5	12	32.5	3.4	19.7
		水温	℃	13.9	14.0	13.7	13.9	12	14.7	13.7	14.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	1	0	0	0	12	1	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.52	0.54	0.51	12	0.54	0.47	0.50
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.6				1	23.6	23.6	23.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	27.3	25.1	23.4	25.1	12	27.3	23.4	25.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50.2				1	50.2	50.2	50.2
	40	蒸発残留物	mg/L	152				1	152	152	152
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	6.9	6.9	7.1	12	7.1	6.9	7.0
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50.2				1	50.2	50.2	50.2
	18	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L	13.3				1	13.3	13.3	13.3
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	152				1	152	152	152
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	6.9	6.9	7.1	12	7.1	6.9	7.0
	27	腐食性(ランゲリア指数)		-1.7				1	-1.7	-1.7	-1.7
	28	従属栄養細菌	個/mL	14				1	14	14	14
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	検出	12			7/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	224	220	204	212	12	224	204	217
		臭化物イオン	mg/L	0.09	0.08	0.08	0.08	12	0.09	0.08	0.09
		硫酸イオン	mg/L	7.7	7.5	7.1	7.5	12	7.8	7.0	7.4
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
		酸度	mg/L	15.2				1	15.2	15.2	15.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L	11.9				1	11.9	11.9	11.9
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L	53				1	53	53	53
		アルカリ度	mg/L	55.4				1	55.4	55.4	55.4
		カルシウム	mg/L	8.8				1	8.8	8.8	8.8
		マグネシウム	mg/L	6.8				1	6.8	6.8	6.8
		カリウム	mg/L	3.6				1	3.6	3.6	3.6

Ⅵ 処理水水質検査結果

福市水源地伏流水UV照射後

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月20日	7月25日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	晴	晴|曇	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|雨	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	31.0	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	12.5	14.9	17.5	19.4	21.1	20.8	18.3	16.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001				
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.68	0.68	0.77	0.72	0.82	0.67	0.67
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				9.0				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	9.3	8.8	9.4	8.5	9.6	8.8	9.1	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				33.5				
	40	蒸発残留物	mg/L				80				
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L								
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L				33.5				
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				17.9				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L				80				
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)					-2.3				
	28	従属栄養細菌	個/mL				1				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	112	112	120	116	123	120	113	121
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04
		硫酸イオン	mg/L	4.3	4.6	4.7	4.5	4.8	4.6	4.6	4.8
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L				20.4				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				16.7				
		アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
		溶性ケイ酸	mg/L				28				
		アルカリ度	mg/L				33.5				
		カルシウム	mg/L				8.4				
		マグネシウム	mg/L				3.0				
		カリウム	mg/L				1.7				

福市水源地伏流水UV照射後

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	19.0
		水温	℃	14.8	11.4	10.4	11.1	12	21.1	10.4	15.7
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	0.82	0.78	0.71	12	0.82	0.66	0.72
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.0	9.0	9.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	9.7	10.4	11.5	9.9	12	11.5	8.5	9.5
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	33.5	33.5	33.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.6	6.6	6.7	6.6	12	6.7	6.6	6.7
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L					0			
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	33.5	33.5	33.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	17.9	17.9	17.9
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.6	6.6	6.7	6.6	12	6.7	6.6	6.7
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
		電気伝導率	μS/cm	118	118	123	113	12	123	112	117
		臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	12	0.05	0.03	0.04
		硫酸イオン	mg/L	5.0	4.7	4.9	4.5	12	5.0	4.3	4.7
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	20.4	20.4	20.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	16.7	16.7	16.7
		アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
		溶性ケイ酸	mg/L					1	28	28	28
		アルカリ度	mg/L					1	33.5	33.5	33.5
		カルシウム	mg/L					1	8.4	8.4	8.4
		マグネシウム	mg/L					1	3.0	3.0	3.0
		カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

戸上水源地処理水

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月12日	5月16日	6月21日	7月20日	8月16日	9月6日	10月12日	11月14日
		天候(前日)		晴	曇	曇/晴	雨	晴	晴	曇|雨	曇|雨
		天候(当日)		晴|曇	曇/晴	曇	曇|晴	曇	曇	曇	曇/晴
		気温	℃	26.1	17.3	27.0	29.2	32.1	32.5	17.1	15.1
		水温	℃	12.8	14.8	18.2	20.6	22.4	22.7	20.5	18.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9	亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001					
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.63	0.63	0.52	0.58	0.59	0.67	0.62
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14	四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17	ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20	ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21	塩素酸	mg/L								
	22	クロロ酢酸	mg/L								
	23	クロロホルム	mg/L								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L								
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26	臭素酸	mg/L								
	27	総トリハロメタン	mg/L								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L								
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30	ブロモホルム	mg/L								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35	銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L			10.3					
	37	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38	塩化物イオン	mg/L	11.0	9.9	11.1	10.2	10.4	10.0	10.3	10.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			35.5					
	40	蒸発残留物	mg/L			84					
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42	ジェオスミン	mg/L			<0.000001					
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001					
	44	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45	フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	48	味									
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8	トルエン	mg/L			<0.04					
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			35.5					
	18	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19	遊離炭酸	mg/L			12.1					
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)				<1					
	24	蒸発残留物	mg/L			84					
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)				-2.1					
	28	従属栄養細菌	個/mL			1					
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005					
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L			<0.04					
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	115	118	128	124	126	121	122	122
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.8	4.9	5.2	4.7	5.1	4.8	5.0	4.9
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L			13.8					
		侵食性遊離炭酸	mg/L			11.2					
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L			26					
		アルカリ度	mg/L			35.0					
		カルシウム	mg/L			9.0					
		マグネシウム	mg/L			3.1					
		カリウム	mg/L			1.6					

戸上水源地処理水

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月5日	1月18日	2月8日	3月13日				
		天候(前日)		曇|雨	曇|晴	曇	曇				
		天候(当日)		曇	曇|雨	曇|晴	曇				
		気温	℃	8.8	6.4	7.9	6.3	12	32.5	6.3	18.8
		水温	℃	16.5	12.8	11.8	11.6	12	22.7	11.6	16.9
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.76	0.78	0.79	12	0.79	0.52	0.66
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L					0			
	22	クロロ酢酸	mg/L					0			
	23	クロロホルム	mg/L					0			
	24	ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26	臭素酸	mg/L					0			
	27	総トリハロメタン	mg/L					0			
	28	トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30	ブロモホルム	mg/L					0			
	31	ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.9	12.3	12.5	11.7	12	12.5	9.9	10.9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	35.5	35.5	35.5
	40	蒸発残留物	mg/L					1	84	84	84
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.9	6.9	6.8	12	6.9	6.7	6.8
	48	味						0			
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					0			
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14	抱水クロラール	mg/L					0			
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.15	0.15	0.15	0.15	12	0.15	0.15	0.15
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	35.5	35.5	35.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	12.1	12.1	12.1
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L					1	84	84	84
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.9	6.9	6.8	12	6.9	6.7	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	122	128	129	124	12	129	115	123
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.2	5.2	5.1	5.0	12	5.2	4.7	5.0
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	13.8	13.8	13.8
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	11.2	11.2	11.2
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	26	26	26
		アルカリ度	mg/L					1	35.0	35.0	35.0
		カルシウム	mg/L					1	9.0	9.0	9.0
		マグネシウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1
		カリウム	mg/L					1	1.6	1.6	1.6

Ⅶ 浄水水質検査結果

中央配水池

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候(前日)		晴	曇	曇	雨\曇	晴\曇	曇\晴	雨\曇	晴
		天候(当日)		晴	曇	晴	曇\雨	晴	晴	雨\晴	晴\曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	12.1	13.9	15.7	17.8	20.9	20.5	19.3	18.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	0.65	0.62	0.53	0.57	0.63	0.66	0.61
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				<0.06		<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						10.8		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	11.8	11.4	12.0	11.8	10.6	11.8	11.7	11.3
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39.0				44.0		40.4
	40	蒸発残留物	mg/L		86				84		80
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39.0				44.0		40.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						12.4		
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		86				84		80
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−2.0				−1.8		−1.9
	28	従属栄養細菌	個/mL						4		
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	133	132	133	139	130	147	141	135
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.9	5.0	5.4	5.1	5.0	5.2	5.3	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L						14.2		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						11.4		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						33		
		アルカリ度	mg/L		37.5				44.0		39.4
		カルシウム	mg/L		9.6				10.6		9.9
		マグネシウム	mg/L						4.2		
		カリウム	mg/L						1.9		

中央配水池

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月12日	1月5日	2月13日	3月2日				
		天候(前日)		雨	曇|雨	晴/曇	晴/曇				
		天候(当日)		曇/晴	曇|雨	雨	雨|曇				
		気温	℃	7.6	6.5	9.5	7.9	12	29.9	6.5	16.7
		水温	℃	16.2	14.3	12.7	12.4	12	20.9	12.1	16.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.68	0.73	0.75	12	0.75	0.53	0.65
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.9	13.0	13.3	12.9	12	13.3	10.6	12.0
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			44.4		4	44.4	39.0	42.0
	40	蒸発残留物	mg/L			86		4	86	80	84
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.20	12	0.25	0.20	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			44.4		4	44.4	39.0	42.0
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	12.4	12.4	12.4
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L			86		4	86	80	84
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−1.8		4	−1.8	−2.0	−1.9
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	140	144	145	139	12	147	130	138
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.4	5.3	12	5.4	4.9	5.2
		リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	14.2	14.2	14.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	11.4	11.4	11.4
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	33	33	33
		アルカリ度	mg/L			40.0		4	44.0	37.5	40.2
		カルシウム	mg/L			10.6		4	10.6	9.6	10.2
		マグネシウム	mg/L					1	4.2	4.2	4.2
		カリウム	mg/L					1	1.9	1.9	1.9

中央送水ポンプ場

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候(前日)		晴	曇	曇	雨\曇	晴\曇	曇\晴	雨\曇	晴
		天候(当日)		晴	曇	晴	曇\雨	晴	晴	雨\晴	晴\曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	16.5	16.5	16.7	17.1	16.8	16.7	16.5	16.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.56	0.55	0.55
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				<0.06		<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						13.9		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	16.8	16.7	16.6	16.5	17.0	17.0	16.8	16.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		71.5				72.0		72.5
	40	蒸発残留物	mg/L		149				137		142
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						0.0003		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		71.5				72.0		72.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						6.7		
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		149				137		142
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−1.1				−0.9		−1.0
	28	従属栄養細菌	個/mL						0		
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	209	208	210	215	208	214	214	214
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	6.0	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.5	6.5
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
		酸度	mg/L						7.7		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						5.3		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						49		
		アルカリ度	mg/L		70.0				70.0		70.5
		カルシウム	mg/L		16.6				16.6		16.8
		マグネシウム	mg/L						7.4		
		カリウム	mg/L						2.1		

中央送水ポンプ場

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月12日	1月5日	2月13日	3月2日				
		天候(前日)		雨	曇|雨	晴/曇	晴/曇				
		天候(当日)		曇/晴	曇|雨	雨	雨|曇				
		気温	℃	7.6	6.5	9.5	7.9	12	29.9	6.5	16.7
		水温	℃	16.4	16.1	16.2	16.3	12	17.1	16.1	16.5
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.53	0.51	0.52	12	0.56	0.51	0.54
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.9	13.9	13.9
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	16.6	16.7	16.8	16.8	12	17.0	16.5	16.8
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			73.3		4	73.3	71.5	72.3
	40	蒸発残留物	mg/L			144		4	149	137	143
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	12	7.4	7.3	7.4
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.30	0.25	0.25	0.25	12	0.30	0.25	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			73.3		4	73.3	71.5	72.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	6.7	6.7	6.7
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L			144		4	149	137	143
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	12	7.4	7.3	7.4
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−0.9		4	−0.9	−1.1	−1.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	206	212	214	208	12	215	206	211
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	6.4	6.5	6.5	6.5	12	6.5	6.0	6.3
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	7.7	7.7	7.7
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	5.3	5.3	5.3
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	49	49	49
		アルカリ度	mg/L			70.6		4	70.6	70.0	70.3
		カルシウム	mg/L			17.1		4	17.1	16.6	16.8
		マグネシウム	mg/L					1	7.4	7.4	7.4
		カリウム	mg/L					1	2.1	2.1	2.1

戸上ポンプ井

令和4年度

		項目	単位								
		採水日		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候(前日)		晴	曇	曇	雨|曇	晴|曇	曇|晴	雨|曇	晴
		天候(当日)		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴	雨|晴	晴|曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	11.8	13.8	15.8	18.8	21.4	21.4	19.9	18.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.74	0.67	0.64	0.53	0.58	0.66	0.68	0.62
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				<0.06		<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						10.0		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	11.0	10.6	11.2	10.9	10.1	10.1	10.8	10.4
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		33.5				34.5		35.1
	40	蒸発残留物	mg/L		76				70		69
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		33.5				34.5		35.1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						13.5		
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L								
	23	臭気強度(TON)							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		76				70		69
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	6.8	6.8	6.8
	27	腐食性(ランゲリア指数)			−2.2				−2.1		−2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL						0		
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	121	121	126	129	123	125	128	125
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.7	4.8	5.3	4.9	4.9	4.9	5.1	4.9
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L						15.4		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						12.6		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						27		
		アルカリ度	mg/L		32.5				35.5		34.6
		カルシウム	mg/L		8.4				8.6		8.3
		マグネシウム	mg/L						3.1		
		カリウム	mg/L						1.9		

戸上ポンプ井

令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月12日	1月5日	2月13日	3月2日				
		天候(前日)		雨	曇|雨	晴/曇	晴/曇				
		天候(当日)		曇/晴	曇|雨	雨	雨|曇				
		気温	℃	7.6	6.5	9.5	7.9	12	29.9	6.5	16.7
		水温	℃	15.9	14.3	12.0	12.2	12	21.4	11.8	16.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.71	0.77	0.78	12	0.78	0.53	0.67
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.9	12.4	12.6	12.1	12	12.6	10.1	11.1
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			38.3		4	38.3	33.5	35.4
	40	蒸発残留物	mg/L			79		4	79	69	74
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.20	0.25	0.20	12	0.30	0.20	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			38.3		4	38.3	33.5	35.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	13.5	13.5	13.5
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23	臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L			79		4	79	69	74
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	27	腐食性(ランゲリア指数)				−2.1		4	−2.1	−2.2	−2.2
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	126	130	132	128	12	132	121	126
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.1	5.2	5.2	5.1	12	5.3	4.7	5.0
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	15.4	15.4	15.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	12.6	12.6	12.6
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	27	27	27
		アルカリ度	mg/L			33.3		4	35.5	32.5	34.0
		カルシウム	mg/L			9.4		4	9.4	8.3	8.7
		マグネシウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1
		カリウム	mg/L					1	1.9	1.9	1.9

米子市皆生温泉

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

項目			単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月18日	5月9日	6月9日	7月11日	8月1日	9月1日	10月4日	11月1日
		天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇|晴	晴
		天候（当日）		曇	曇	晴	曇/雨	晴	雨|曇	曇|晴	雨|曇
		気温	℃	19.9	16.1	21.7	31.4	34.0	24.8	28.8	14.7
		水温	℃	16.3	15.8	18.2	21.5	25.8	23.8	21.9	19.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.66	0.62	0.51	0.63	0.57	0.66	0.61
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				11.0				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.9	11.4	12.0	11.7	11.3	11.0	11.1	11.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	40.0			41.0			40.0	
	40	蒸発残留物	mg/L	80			90			85	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06				
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	40.0			41.0			40.0	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				10.0				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L	80			90			85	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8
	27	腐食性（ランゲリア指数）		−1.9			−1.8			−1.9	
	28	従属栄養細菌	個/mL				6				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000005				
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	129	128	136	143	119	138	130	136
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	5.0	5.0	5.4	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				11.4				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				9.1				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				31				
		アルカリ度	mg/L	38.5			42.0			40.0	
		カルシウム	mg/L	9.8			10.2			9.8	
		マグネシウム	mg/L				3.7				
		カリウム	mg/L				1.8				

米子市皆生温泉

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月1日	1月10日	2月1日	3月1日				
		天候（前日）		雨|曇	晴/雨	曇|晴	晴				
		天候（当日）		雨|曇	曇/晴	曇	晴/曇				
		気温	℃	6.9	6.7	7.7	15.8	12	34.0	6.7	19.0
		水温	℃	17.0	12.7	10.9	12.3	12	25.8	10.9	18.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.70	0.78	0.75	12	0.78	0.51	0.65
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	11.0	11.0	11.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.5	13.2	12.8	12.9	12	13.2	11.0	11.9
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40.5			4	41.0	40.0	40.4
	40	蒸発残留物	mg/L		77			4	90	77	83
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.8	6.9	6.8	12	7.1	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.25	12	0.25	0.20	0.22
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40.5			4	41.0	40.0	40.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L		77			4	90	77	83
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.8	6.9	6.8	12	7.1	6.8	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−1.9			4	−1.8	−1.9	−1.9
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	6	6	6
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	0.000005	0.000005	0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	138	142	140	138	12	143	119	135
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.2	5.4	5.5	5.3	12	5.5	5.0	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	11.4	11.4	11.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	31	31	31
		アルカリ度	mg/L		38.0			4	42.0	38.0	39.6
		カルシウム	mg/L		10.0			4	10.2	9.8	10.0
		マグネシウム	mg/L					1	3.7	3.7	3.7
		カリウム	mg/L					1	1.8	1.8	1.8

境港市昭和町

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

項目			単位								
		採水日		4月18日	5月9日	6月9日	7月11日	8月1日	9月1日	10月4日	11月1日
		天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇|晴	晴
		天候（当日）		曇	曇	晴	曇/雨	晴	雨|曇	曇|晴	雨|曇
		気温	℃	19.9	16.1	21.7	31.4	34.0	24.8	28.8	14.7
		水温	℃	14.7	17.1	19.8	24.5	25.6	25.4	23.4	19.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.66	0.62	0.51	0.64	0.58	0.67	0.61
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1，4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.7				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.7	11.2	11.7	11.4	11.1	10.7	10.9	11.3
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	38.5			40.5			39.0	
	40	蒸発残留物	mg/L	83			91			80	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06				
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.25	0.25	0.15	0.15	0.15	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	38.5			40.5			39.0	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				11.5				
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L	83			91			80	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-2.0			-1.8			-2.0	
	28	従属栄養細菌	個/mL				6				
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000006				
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	127	132	132	137	134	136	135	134
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.9	4.9	5.3	5.0	5.1	5.1	5.2	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				13.1				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				10.6				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				29				
		アルカリ度	mg/L	37.5			41.0			39.5	
		カルシウム	mg/L	9.6			10.2			10.0	
		マグネシウム	mg/L				3.6				
		カリウム	mg/L				1.7				

境港市昭和町

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月1日	1月10日	2月1日	3月1日				
		天候（前日）		雨|曇	晴/雨	曇|晴	晴				
		天候（当日）		雨|曇	曇/晴	曇	晴/曇				
		気温	℃	6.9	6.7	7.7	15.8	12	34.0	6.7	19.0
		水温	℃	16.3	11.7	9.5	11.1	12	25.6	9.5	18.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.70	0.79	0.78	12	0.79	0.51	0.65
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.7	10.7	10.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.3	13.2	12.8	12.5	12	13.2	10.7	11.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40.0			4	40.5	38.5	39.5
	40	蒸発残留物	mg/L		77			4	91	77	83
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.8	7.0	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.15	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40.0			4	40.5	38.5	39.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.5	11.5	11.5
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L		77			4	91	77	83
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.8	7.0	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−1.9			4	−1.8	−2.0	−1.9
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	6	6	6
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	0.000006	0.000006	0.000006
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	136	141	140	132	12	141	127	135
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.2	5.4	5.5	5.2	12	5.5	4.9	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	13.1	13.1	13.1
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.6	10.6	10.6
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	29	29	29
		アルカリ度	mg/L		37.5			4	41.0	37.5	38.9
		カルシウム	mg/L		10.2			4	10.2	9.6	10.0
		マグネシウム	mg/L					1	3.6	3.6	3.6
		カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

米子市水道局境港営業所

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

項目			単位								
		採水日		4月18日	5月9日	6月9日	7月11日	8月1日	9月1日	10月4日	11月1日
		天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇|晴	晴
		天候（当日）		曇	曇	晴	曇/雨	晴	雨|曇	曇|晴	雨|曇
		気温	℃	19.9	16.1	21.7	31.4	34.0	24.8	28.8	14.7
		水温	℃	14.1	16.1	18.6	22.2	23.9	24.0	22.6	19.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.66	0.63	0.51	0.64	0.59	0.67	0.61
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				11.0				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.6	11.1	11.6	11.3	11.2	10.8	10.9	11.3
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	38.0			40.0			39.0	
	40	蒸発残留物	mg/L	81			90			84	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06				
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	38.0			40.0			39.0	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				11.3				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L	81			90			84	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.9			-1.8			-1.9	
	28	従属栄養細菌	個/mL				0				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000006				
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	130	132	130	138	134	132	133	132
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.9	4.9	5.3	5.0	5.1	5.1	5.2	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				12.9				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				10.4				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				29				
		アルカリ度	mg/L	35.5			40.5			38.5	
		カルシウム	mg/L	9.4			10.2			9.8	
		マグネシウム	mg/L				3.5				
		カリウム	mg/L				1.8				

米子市水道局境港営業所

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月1日	1月10日	2月1日	3月1日				
		天候（前日）		雨|曇	晴/雨	曇|晴	晴				
		天候（当日）		雨|曇	曇/晴	曇	晴/曇				
		気温	℃	6.9	6.7	7.7	15.8	12	34.0	6.7	19.0
		水温	℃	17.1	12.7	10.8	11.7	12	24.0	10.8	17.8
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.71	0.79	0.78	12	0.79	0.51	0.66
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	11.0	11.0	11.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.2	13.1	12.7	12.6	12	13.1	10.8	11.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40.0			4	40.0	38.0	39.3
	40	蒸発残留物	mg/L		76			4	90	76	83
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.20	0.23
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		40.0			4	40.0	38.0	39.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.3	11.3	11.3
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L		76			4	90	76	83
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−2.0			4	−1.8	−2.0	−1.9
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	0.000006	0.000006	0.000006
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	135	139	139	132	12	139	130	134
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.2	5.4	5.5	5.2	12	5.5	4.9	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	12.9	12.9	12.9
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	29	29	29
		アルカリ度	mg/L		37.0			4	40.5	35.5	37.9
		カルシウム	mg/L		10.0			4	10.2	9.4	9.9
		マグネシウム	mg/L					1	3.5	3.5	3.5
		カリウム	mg/L					1	1.8	1.8	1.8

西伯郡日吉津村日吉津

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

項目			単位								
		採水日		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候（前日）		晴	曇	曇	雨|曇	晴|曇	曇|晴	雨|曇	晴
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴	雨|晴	晴|曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	13.7	18.9	22.2	26.8	26.0	25.7	21.0	18.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.66	0.63	0.55	0.58	0.63	0.66	0.62
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				<0.06		<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						10.5		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	12.0	11.3	11.9	11.7	11.0	10.8	11.4	11.4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39.0				39.5		40.6
	40	蒸発残留物	mg/L		86				82		86
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		39.0				39.5		40.6
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						10.2		
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		86				82		86
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.8	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−1.7				−1.8		−1.8
	28	従属栄養細菌	個/mL						13		
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	133	131	125	131	131	133	138	135
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.9	5.0	5.4	5.1	5.1	5.0	5.2	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L						11.6		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						9.3		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						30		
		アルカリ度	mg/L		37.5				40.5		39.6
		カルシウム	mg/L		10.0				10.0		9.8
		マグネシウム	mg/L						3.5		
		カリウム	mg/L						1.9		

西伯郡日吉津村日吉津

（中央配水区系統給水栓）《車尾・戸上水源地》　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月12日	1月5日	2月13日	3月2日				
		天候（前日）		雨	曇|雨	晴/曇	晴/曇				
		天候（当日）		曇/晴	曇|雨	雨	雨|曇				
		気温	℃	7.6	6.5	9.5	7.9	12	29.9	6.5	16.7
		水温	℃	14.4	10.8	8.7	11.6	12	26.8	8.7	18.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.68	0.75	0.75	12	0.75	0.55	0.66
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.5	10.5	10.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	11.6	12.7	13.0	12.8	12	13.0	10.8	11.8
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			41.9		4	41.9	39.0	40.3
	40	蒸発残留物	mg/L			89		4	89	82	86
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.9	7.0	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.20	0.21
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			41.9		4	41.9	39.0	40.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	10.2	10.2	10.2
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L			89		4	89	82	86
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.9	7.0	6.9	12	7.1	6.8	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−1.9		4	−1.7	−1.9	−1.8
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	13	13	13
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	136	139	141	136	12	141	125	134
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.3	5.3	12	5.4	4.9	5.2
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	11.6	11.6	11.6
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.3	9.3	9.3
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	30	30	30
		アルカリ度	mg/L			37.9		4	40.5	37.5	38.9
		カルシウム	mg/L			10.3		4	10.3	9.8	10.0
		マグネシウム	mg/L					1	3.5	3.5	3.5
		カリウム	mg/L					1	1.9	1.9	1.9

米子市大谷町

（中央配水区系統給水栓）《車尾水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月18日	5月9日	6月9日	7月11日	8月1日	9月1日	10月4日	11月1日
		天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇|晴	晴
		天候（当日）		曇	曇	晴	曇/雨	晴	雨|曇	曇|晴	雨|曇
		気温	℃	19.9	16.1	21.7	31.4	34.0	24.8	28.8	14.7
		水温	℃	16.4	18.0	20.2	23.0	23.3	23.5	21.7	18.4
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.53	0.54	0.53	0.57	0.54	0.56	0.55
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1，4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				14.1				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	16.5	16.4	16.3	16.3	17.3	17.3	16.9	16.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	70.5			70.5			72.5	
	40	蒸発残留物	mg/L	141			145			144	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				0.0003				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06				
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.15	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	70.5			70.5			72.5	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				6.4				
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L	141			145			144	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.1			-0.9			-1.0	
	28	従属栄養細菌	個/mL				4				
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				<0.000005				
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	212	208	203	214	205	215	213	212
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	5.9	5.9	5.9	6.1	6.2	6.3	6.6	6.4
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
		酸度	mg/L				7.3				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				5.0				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				50				
		アルカリ度	mg/L	68.5			70.0			69.5	
		カルシウム	mg/L	16.6			17.0			17.3	
		マグネシウム	mg/L				6.8				
		カリウム	mg/L				2.2				

米子市大谷町

（中央配水区系統給水栓）《車尾水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月1日	1月10日	2月1日	3月1日				
		天候（前日）		雨|曇	晴/雨	曇|晴	晴				
		天候（当日）		雨|曇	曇/晴	曇	晴/曇				
		気温	℃	6.9	6.7	7.7	15.8	12	34.0	6.7	19.0
		水温	℃	16.7	13.2	12.1	13.5	12	23.5	12.1	18.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.54	0.54	0.52	12	0.57	0.52	0.54
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	14.1	14.1	14.1
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	16.5	16.8	16.9	16.8	12	17.3	16.3	16.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		70.0			4	72.5	70.0	70.9
	40	蒸発残留物	mg/L		145			4	145	141	144
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	12	7.5	7.3	7.4
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.15	0.21
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		70.0			4	72.5	70.0	70.9
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	6.4	6.4	6.4
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L		145			4	145	141	144
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.4	7.4	7.3	7.4	12	7.5	7.3	7.4
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−1.0			4	−0.9	−1.1	−1.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	212	213	208	211	12	215	203	211
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	6.4	6.5	6.6	6.5	12	6.6	5.9	6.3
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	7.3	7.3	7.3
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	5.0	5.0	5.0
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	50	50	50
		アルカリ度	mg/L		68.0			4	70.0	68.0	69.0
		カルシウム	mg/L		16.8			4	17.3	16.6	16.9
		マグネシウム	mg/L					1	6.8	6.8	6.8
		カリウム	mg/L					1	2.2	2.2	2.2

米子市榎原

（南部配水区系統給水栓）《戸上水源地》　　令和4年度

項目			単位								
		採水日		4月18日	5月9日	6月9日	7月11日	8月1日	9月1日	10月4日	11月1日
		天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇|晴	晴
		天候（当日）		曇	曇	晴	曇/雨	晴	雨|曇	曇|晴	雨|曇
		気温	℃	19.9	16.1	21.7	31.4	34.0	24.8	28.8	14.7
		水温	℃	15.1	17.7	20.8	25.1	26.2	26.8	24.2	17.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.68	0.64	0.50	0.65	0.59	0.68	0.62
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1，4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.5				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.1	10.5	11.2	10.7	10.7	10.3	10.3	10.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35.0			36.5			36.5	
	40	蒸発残留物	mg/L	79			81			76	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06				
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	15	農薬類									
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	35.0			36.5			36.5	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				11.3				
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L	79			81			76	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.9			-1.9			-2.0	
	28	従属栄養細菌	個/mL				14				
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000006				
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	126	124	126	131	128	114	127	125
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.9	4.8	5.3	4.9	5.0	5.2	5.1	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L				12.9				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				10.4				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				27				
		アルカリ度	mg/L	33.5			37.0			36.5	
		カルシウム	mg/L	9.2			9.4			9.5	
		マグネシウム	mg/L				3.1				
		カリウム	mg/L				1.7				

米子市榎原

（南部配水区系統給水栓）《戸上水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日		12月1日	1月10日	2月1日	3月1日				
		天候（前日）		雨|曇	晴/雨	曇|晴	晴				
		天候（当日）		雨|曇	曇/晴	曇	晴/曇				
		気温	℃	6.9	6.7	7.7	15.8	12	34.0	6.7	19.0
		水温	℃	16.4	10.7	9.0	9.0	12	26.8	9.0	18.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.73	0.81	0.80	12	0.81	0.50	0.67
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.5	10.5	10.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.6	12.7	12.2	12.2	12	12.7	10.3	11.1
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37.5			4	37.5	35.0	36.4
	40	蒸発残留物	mg/L		81			4	81	76	79
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	12	7.0	6.8	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						0			
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20	12	0.20	0.15	0.19
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		37.5			4	37.5	35.0	36.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.3	11.3	11.3
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L		81			4	81	76	79
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	12	7.0	6.8	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−2.0			4	−1.9	−2.0	−2.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	14	14	14
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	0.000006	0.000006	0.000006
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	120	131	127	126	12	131	114	125
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.0	5.3	5.3	5.1	12	5.3	4.8	5.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	12.9	12.9	12.9
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	27	27	27
		アルカリ度	mg/L		33.5			4	37.0	33.5	35.1
		カルシウム	mg/L		9.6			4	9.6	9.2	9.4
		マグネシウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1
		カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

米子市永江団地

（南部配水区系統給水栓）《戸上水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月18日	5月9日	6月9日	7月11日	8月1日	9月1日	10月4日	11月1日
		天候（前日）		晴	晴	曇	曇	曇	曇	曇|晴	晴
		天候（当日）		曇	曇	晴	曇/雨	晴	雨|曇	曇|晴	雨|曇
		気温	℃	19.9	16.1	21.7	31.4	34.0	24.8	28.8	14.7
		水温	℃	13.7	15.6	18.6	22.7	23.4	25.1	23.1	19.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.69	0.63	0.49	0.65	0.59	0.67	0.62
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.5				
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38	塩化物イオン	mg/L	11.0	10.7	11.2	10.7	10.7	10.3	10.3	10.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34.0			36.0			35.2	
	40	蒸発残留物	mg/L	81			82			77	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001				
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8	トルエン	mg/L				<0.04				
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008				
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06				
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002				
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	34.0			36.0			35.2	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19	遊離炭酸	mg/L				11.7				
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）					<1				
	24	蒸発残留物	mg/L	81			82			77	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-2.1			-2.0			-2.0	
	28	従属栄養細菌	個/mL				5				
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000007				
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39	キシレン	mg/L				<0.04				
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	122	123	123	125	125	124	123	125
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.8	4.8	5.3	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L				13.3				
		侵食性遊離炭酸	mg/L				10.8				
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L				27				
		アルカリ度	mg/L	32.5			37.0			35.0	
		カルシウム	mg/L	8.6			9.2			8.8	
		マグネシウム	mg/L				3.1				
		カリウム	mg/L				1.7				

米子市永江団地

（南部配水区系統給水栓）《戸上水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月1日	1月10日	2月1日	3月1日				
		天候（前日）		雨|曇	晴/雨	曇|晴	晴				
		天候（当日）		雨|曇	曇/晴	曇	晴/曇				
		気温	℃	6.9	6.7	7.7	15.8	12	34.0	6.7	19.0
		水温	℃	16.4	11.8	10.7	10.9	12	25.1	10.7	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.73	0.81	0.80	12	0.81	0.49	0.66
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.5	10.5	10.5
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.6	12.7	12.2	12.1	12	12.7	10.3	11.1
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36.5			4	36.5	34.0	35.4
	40	蒸発残留物	mg/L		85			4	85	77	81
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.9	6.9	6.9	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.20	0.22
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		36.5			4	36.5	34.0	35.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L		85			4	85	77	81
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.9	6.9	6.9	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−2.0			4	−2.0	−2.1	−2.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	0.000007	0.000007	0.000007
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	127	131	126	125	12	131	122	125
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.0	5.3	5.3	5.1	12	5.3	4.8	5.0
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	13.3	13.3	13.3
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	27	27	27
		アルカリ度	mg/L		33.0			4	37.0	32.5	34.4
		カルシウム	mg/L		9.6			4	9.6	8.6	9.1
		マグネシウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1
		カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

米子市福万

（日下配水区系統給水栓）《日下水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候（前日）		晴	曇	曇	雨|曇	晴|曇	曇|晴	雨|曇	晴
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴	雨|晴	晴|曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	14.8	18.1	20.0	24.2	25.9	20.6	19.4	16.8
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.89	0.89	0.95	1.00	0.95	0.96	0.91	0.92
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1，4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				0.07		0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						13.0		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	21.2	20.7	21.5	20.9	22.1	22.5	23.2	21.8
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		53.5				58.0		56.4
	40	蒸発残留物	mg/L		138				141		148
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		53.5				58.0		56.4
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						18.5		
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		138				141		148
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.8	6.6	6.7
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−2.0				−1.9		−2.0
	28	従属栄養細菌	個/mL						5		
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	185	183	182	186	188	199	201	194
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	7.4	7.3	7.5	7.5	8.0	8.1	8.3	8.2
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L						21.1		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						16.9		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						62		
		アルカリ度	mg/L		43.0				46.5		44.8
		カルシウム	mg/L		11.2				12.4		12.0
		マグネシウム	mg/L						6.5		
		カリウム	mg/L						4.7		

米子市福万

（日下配水区系統給水栓）《日下水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月12日	1月5日	2月13日	3月2日				
		天候（前日）		雨	曇|雨	晴/曇	晴/曇				
		天候（当日）		曇/晴	曇|雨	雨	雨|曇				
		気温	℃	7.6	6.5	9.5	7.9	12	29.9	6.5	16.7
		水温	℃	13.2	10.8	9.2	12.0	12	25.9	9.2	17.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	0.87	0.91	0.91	12	1.00	0.87	0.92
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.08	0.08	12	0.09	0.08	0.09
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			<0.06		4	0.07	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.0	13.0	13.0
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	21.1	21.9	21.7	22.5	12	23.2	20.7	21.8
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			55.6		4	58.0	53.5	55.9
	40	蒸発残留物	mg/L			139		4	148	138	142
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.7	6.9	6.8	12	6.9	6.6	6.7
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.20	0.20	0.25	12	0.25	0.15	0.23
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			55.6		4	58.0	53.5	55.9
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	18.5	18.5	18.5
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L			139		4	148	138	142
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.7	6.9	6.8	12	6.9	6.6	6.7
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−2.0		4	−1.9	−2.0	−2.0
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	182	192	190	189	12	201	182	189
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	8.0	8.1	8.1	8.3	12	8.3	7.3	7.9
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L					1	21.1	21.1	21.1
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	16.9	16.9	16.9
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	62	62	62
		アルカリ度	mg/L			43.2		4	46.5	43.0	44.4
		カルシウム	mg/L			11.7		4	12.4	11.2	11.8
		マグネシウム	mg/L					1	6.5	6.5	6.5
		カリウム	mg/L					1	4.7	4.7	4.7

米子市蚊屋

（河岡配水区系統給水栓）《河岡水源地》　　令和4年度

項目			単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候（前日）		晴	曇	曇	雨|曇	晴|曇	曇|晴	雨|曇	晴
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴	雨|晴	晴|曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	14.4	18.0	20.2	25.7	24.8	22.6	19.6	17.3
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.87	0.87	0.90	0.91	0.95	0.93	0.91	0.91
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				0.08		0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						13.6		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	14.5	14.3	14.2	14.1	14.8	14.7	14.6	14.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		50.5				51.0		51.2
	40	蒸発残留物	mg/L		143				131		135
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		50.5				51.0		51.2
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						10.3		
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		143				131		135
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−1.7				−1.6		−1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL						7		
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	173	172	177	175	171	178	177	178
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	4.7	4.6	4.8	4.8	5.0	5.0	5.1	5.1
		リン酸イオン	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		酸度	mg/L						11.8		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						9.1		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						63		
		アルカリ度	mg/L		53.5				54.0		54.4
		カルシウム	mg/L		9.8				9.2		9.4
		マグネシウム	mg/L						6.8		
		カリウム	mg/L						3.7		

米子市蚊屋

（河岡配水区系統給水栓）《河岡水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月12日	1月5日	2月13日	3月2日				
		天候（前日）		雨	曇|雨	晴/曇	晴/曇				
		天候（当日）		曇/晴	曇|雨	雨	雨|曇				
		気温	℃	7.6	6.5	9.5	7.9	12	29.9	6.5	16.7
		水温	℃	14.1	11.2	11.2	11.9	12	25.7	11.2	17.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90	0.87	0.86	0.87	12	0.95	0.86	0.90
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.10	0.10	0.10	12	0.11	0.09	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1，4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L			<0.06		4	0.08	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.6	13.6	13.6
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	14.7	14.8	14.8	14.9	12	14.9	14.1	14.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			51.7		4	51.7	50.5	51.1
	40	蒸発残留物	mg/L			138		4	143	131	137
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	12	7.1	7.0	7.1
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.25	12	0.25	0.15	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			51.7		4	51.7	50.5	51.1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L			138		4	143	131	137
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	12	7.1	7.0	7.1
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−1.6		4	−1.6	−1.7	−1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	7	7	7
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	172	172	179	175	12	179	171	175
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.0	5.1	5.2	5.2	12	5.2	4.6	5.0
		リン酸イオン	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3
		酸度	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	63	63	63
		アルカリ度	mg/L			53.7		4	54.4	53.5	53.9
		カルシウム	mg/L			9.6		4	9.8	9.2	9.5
		マグネシウム	mg/L					1	6.8	6.8	6.8
		カリウム	mg/L					1	3.7	3.7	3.7

米子市上新印

（水浜配水区系統給水栓）《水浜水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月10日	6月9日	7月4日	8月29日	9月26日	10月19日	11月8日
		天候（前日）		晴	曇	曇	雨|曇	晴|曇	曇|晴	雨|曇	晴
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴	雨|晴	晴|曇
		気温	℃	15.3	17.3	21.7	29.9	26.5	26.0	15.6	17.1
		水温	℃	12.0	18.0	21.1	27.7	26.7	24.8	21.2	17.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.14	1.10	1.53	1.54	1.27	1.30	1.20	1.13
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14	四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15	1，4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17	ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21	塩素酸	mg/L		<0.06				<0.06		<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002
	23	クロロホルム	mg/L		<0.006				<0.006		<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	26	臭素酸	mg/L		<0.001				<0.001		<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L		<0.01				<0.01		<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003				<0.003		<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L		<0.009				<0.009		<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008				<0.008		<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35	銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L						10.4		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38	塩化物イオン	mg/L	10.8	10.1	10.5	11.0	11.8	11.1	10.4	10.2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.5				45.5		38.3
	40	蒸発残留物	mg/L		83				104		90
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42	ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44	非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45	フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2	ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8	トルエン	mg/L						<0.04		
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L						<0.06		
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14	抱水クロラール	mg/L						<0.002		
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.15	0.10	0.25	0.15	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L		32.5				45.5		38.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19	遊離炭酸	mg/L						1.9		
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）							<1		
	24	蒸発残留物	mg/L		83				104		90
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.9	7.7
	27	腐食性（ランゲリア指数）			−1.5				−1.0		−1.2
	28	従属栄養細菌	個/mL						4		
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L						<0.000005		
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31	ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39	キシレン	mg/L						<0.04		
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	116	113	118	121	138	151	141	132
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	6.1	5.9	6.2	6.6	7.5	7.2	7.1	6.9
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L						2.2		
		侵食性遊離炭酸	mg/L						1.4		
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L						33		
		アルカリ度	mg/L		26.5				42.0		35.1
		カルシウム	mg/L		8.0				11.4		9.5
		マグネシウム	mg/L						4.1		
		カリウム	mg/L						2.4		

米子市上新印

（水浜配水区系統給水栓）《水浜水源地》　　令和4年度

※ 2月分は、配水管工事により水浜配水区が一時的に他の配水区へ変更となったため、定期検査は不実施。

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月12日	1月5日		3月14日				
		天候（前日）		雨	曇|雨		曇				
		天候（当日）		曇/晴	曇|雨		晴				
		気温	℃	7.6	6.5		10.0	11	29.9	6.5	17.6
		水温	℃	10.6	8.0		11.4	11	27.7	8.0	18.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0		0	11	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND		ND	11			0/11
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L				<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L				<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.09	1.04		1.30	11	1.54	1.04	1.24
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08		<0.08	11	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L				<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L				<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L				<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L				<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L				<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L				<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L				<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L				<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L				<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L				<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L				<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
	37	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	10.2	10.3		11.6	11	11.8	10.1	10.7
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L				37.0	4	45.5	32.5	38.3
	40	蒸発残留物	mg/L				107	4	107	83	96
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3		<0.3	11	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.7	7.6		7.6	11	7.9	7.6	7.7
	48	味		異常でない	異常でない		異常でない	11			0/11
	49	臭気		異常でない	異常でない		異常でない	11			0/11
	50	色度	度	<0.5	<0.5		<0.5	11	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1		<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L					1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.20		0.20	11	0.25	0.10	0.20
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L				37.0	4	45.5	32.5	38.3
	18	マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L					1	1.9	1.9	1.9
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）						1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L				107	4	107	83	96
	25	濁度	度	<0.1	<0.1		<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.7	7.6		7.6	11	7.9	7.6	7.7
	27	腐食性（ランゲリア指数）					−1.3	4	−1.0	−1.5	−1.3
	28	従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND		ND	11			0/11
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	125	132		130	11	151	113	129
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	6.6	6.5		6.5	11	7.5	<1	6.1
		リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1		<0.1	11	<0.1	<0.1	<0.1
		酸度	mg/L					1	2.2	2.2	2.2
		侵食性遊離炭酸	mg/L					1	1.4	1.4	1.4
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L					1	33	33	33
		アルカリ度	mg/L				29.5	4	42.0	26.5	33.3
		カルシウム	mg/L				9.0	4	11.4	8.0	9.5
		マグネシウム	mg/L					1	4.1	4.1	4.1
		カリウム	mg/L					1	2.4	2.4	2.4

米子市淀江町西原

（福井配水区系統給水栓）《福井水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月9日	6月13日	7月4日	8月1日	9月12日	10月24日	11月7日
		天候（前日）		晴	晴	晴	雨|曇	曇	曇	晴|曇	晴|曇
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴|曇	晴/曇	晴
		気温	℃	15.3	16.1	22.3	29.9	34.0	28.9	15.7	16.3
		水温	℃	15.0	16.8	18.5	18.3	17.6	17.8	16.1	16.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002				<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001				<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.57	0.58	0.57	0.61	0.58	0.60	0.60
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1，4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L			<0.06				<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002				<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006				<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	26	臭素酸	mg/L			<0.001				<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003				<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009				<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008				<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	24.7	24.3	24.5	24.1	25.6	25.2	24.5	24.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			84.5				86.9	
	40	蒸発残留物	mg/L			181				192	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.25	0.25	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			84.5				86.9	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）									
	24	蒸発残留物	mg/L			181				192	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6
	27	腐食性（ランゲリア指数）				−1.6				−1.7	
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	271	261	255	260	265	268	264	260
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.4	5.5	5.7	5.6	5.9	5.9
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L			86.5				86.4	
		カルシウム	mg/L			17.0				18.1	
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

米子市淀江町西原

（福井配水区系統給水栓）《福井水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月13日	1月16日	2月6日	3月14日				
		天候（前日）		曇/晴	曇|雨	晴	曇				
		天候（当日）		曇|晴	雨	晴	晴				
		気温	℃	11.3	6.9	6.7	10.0	12	34.0	6.7	17.8
		水温	℃	14.9	13.6	13.4	15.3	12	18.5	13.4	16.1
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.58	0.58	0.59	12	0.61	0.57	0.59
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				19.3	1	19.3	19.3	19.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	24.5	24.7	24.6	24.4	12	25.6	24.1	24.6
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	86.1			84.5	4	86.9	84.5	85.5
	40	蒸発残留物	mg/L	188			185	4	192	181	187
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.6	6.6	6.6	6.6	12	6.6	6.5	6.6
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				0.0003	1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.15	0.24
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	86.1			84.5	4	86.9	84.5	85.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L				43.4	1	43.4	43.4	43.4
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）					<1	1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	188			185	4	192	181	187
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.6	6.6	6.6	6.6	12	6.6	6.5	6.6
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.6			-1.6	4	-1.6	-1.7	-1.6
	28	従属栄養細菌	個/mL				7	1	7	7	7
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007	1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	259	268	259	266	12	271	255	263
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	5.8	5.8	5.9	5.8	12	5.9	5.3	5.7
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				49.4	1	49.4	49.4	49.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L				35.1	1	35.1	35.1	35.1
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L				71	1	71	71	71
		アルカリ度	mg/L	85.3			84.5	4	86.5	84.5	85.7
		カルシウム	mg/L	17.4			17.8	4	18.1	17.0	17.6
		マグネシウム	mg/L				9.7	1	9.7	9.7	9.7
		カリウム	mg/L				4.2	1	4.2	4.2	4.2

米子市淀江町西尾原

（西尾原配水区系統給水栓）《西尾原水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月9日	6月13日	7月4日	8月1日	9月12日	10月24日	11月7日
		天候（前日）		晴	晴	晴	雨|曇	曇	曇	晴|曇	晴|曇
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴|曇	晴/曇	晴
		気温	℃	15.3	16.1	22.3	29.9	34.0	28.9	15.7	16.3
		水温	℃	13.8	18.1	18.4	22.5	20.3	21.5	17.5	15.9
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002				<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001				<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	0.76	0.76	0.79	0.83	0.77	0.76	0.77
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1，4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L			<0.06				0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002				<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006				<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	26	臭素酸	mg/L			<0.001				<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003				<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009				<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008				<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	16.2	15.9	16.2	15.8	17.0	16.7	16.4	16.5
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			91.0				91.7	
	40	蒸発残留物	mg/L			178				188	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類					<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			91.0				91.7	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）									
	24	蒸発残留物	mg/L			178				188	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-1.5				-1.6	
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	276	267	261	267	265	273	272	274
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	29.8	29.8	30.4	30.0	31.2	30.6	31.8	31.8
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L			72.0				71.8	
		カルシウム	mg/L			19.2				19.4	
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

米子市淀江町西尾原

（西尾原配水区系統給水栓）《西尾原水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月13日	1月16日	2月6日	3月14日				
		天候（前日）		曇/晴	曇|雨	晴	曇				
		天候（当日）		曇|晴	雨	晴	晴				
		気温	℃	11.3	6.9	6.7	10.0	12	34.0	6.7	17.8
		水温	℃	13.2	12.2	11.5	14.0	12	22.5	11.5	16.6
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.79	0.76	0.77	0.78	12	0.83	0.76	0.78
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				16.9	1	16.9	16.9	16.9
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	16.4	16.5	16.5	16.3	12	17.0	15.8	16.4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	93.1			91.5	4	93.1	91.0	91.8
	40	蒸発残留物	mg/L	184			177	4	188	177	182
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	12	6.8	6.7	6.8
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				0.0003	1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.30	0.30	0.35	0.30	12	0.35	0.25	0.28
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	93.1			91.5	4	93.1	91.0	91.8
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L				25.6	1	25.6	25.6	25.6
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）					<1	1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	184			177	4	188	177	182
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	12	6.8	6.7	6.8
	27	腐食性（ランゲリア指数）		−1.5			−1.5	4	−1.5	−1.6	−1.5
	28	従属栄養細菌	個/mL				9	1	9	9	9
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				0.000024	1	0.000024	0.000024	0.000024
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007	1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	265	273	265	272	12	276	261	269
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	31.4	31.1	32.0	31.1	12	32.0	29.8	30.9
		リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.1	12	0.1	<0.1	0.1
		酸度	mg/L				29.1	1	29.1	29.1	29.1
		侵食性遊離炭酸	mg/L				22.1	1	22.1	22.1	22.1
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L				51	1	51	51	51
		アルカリ度	mg/L	71.5			70.0	4	72.0	70.0	71.3
		カルシウム	mg/L	19.7			19.0	4	19.7	19.0	19.3
		マグネシウム	mg/L				10.6	1	10.6	10.6	10.6
		カリウム	mg/L				3.8	1	3.8	3.8	3.8

米子市淀江町稲吉

（高井谷配水区系統給水栓）《高井谷水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月9日	6月13日	7月4日	8月1日	9月12日	10月24日	11月7日
		天候（前日）		晴	晴	晴	雨|曇	曇	曇	晴|曇	晴|曇
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴|曇	晴/曇	晴
		気温	℃	15.3	16.1	22.3	29.9	34.0	28.9	15.7	16.3
		水温	℃	13.4	19.1	23.2	28.1	28.8	26.1	19.6	17.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002				<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001				<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.52	0.53	0.53	0.57	0.54	0.55	0.55
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1，4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L			<0.06				<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002				<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006				<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	26	臭素酸	mg/L			<0.001				<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003				<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009				<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008				<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	24.2	23.8	24.1	23.7	25.3	24.8	24.1	24.1
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			82.5				83.4	
	40	蒸発残留物	mg/L			187				189	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類				<0.01	<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			82.5				83.4	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）									
	24	蒸発残留物	mg/L			187				189	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.5	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.5
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-1.8				-1.8	
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	267	258	266	260	267	267	265	265
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	5.8	5.7	5.8	5.8	6.2	6.0	6.2	6.2
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L			83.5				84.3	
		カルシウム	mg/L			17.2				17.6	
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

米子市淀江町稲吉

（高井谷配水区系統給水栓）《高井谷水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月13日	1月16日	2月6日	3月14日				
		天候（前日）		曇/晴	曇|雨	晴	曇				
		天候（当日）		曇|晴	雨	晴	晴				
		気温	℃	11.3	6.9	6.7	10.0	12	34.0	6.7	17.8
		水温	℃	12.1	9.6	7.9	12.7	12	28.8	7.9	18.2
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.54	0.54	0.55	12	0.57	0.52	0.54
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1，4-ジオキサン	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				18.7	1	18.7	18.7	18.7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	24.1	24.3	24.2	24.0	12	25.3	23.7	24.2
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	83.8			82.5	4	83.8	82.5	83.1
	40	蒸発残留物	mg/L	187			189	4	189	187	188
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		6.5	6.5	6.4	6.5	12	6.5	6.4	6.5
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				0.0003	1	0.0003	0.0003	0.0003
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						3	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.15	0.15	0.25	0.20	12	0.25	0.15	0.17
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	83.8			82.5	4	83.8	82.5	83.1
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L				68.9	1	68.9	68.9	68.9
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）					<1	1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	187			189	4	189	187	188
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		6.5	6.5	6.4	6.5	12	6.5	6.4	6.5
	27	腐食性（ランゲリア指数）		−1.8			−1.8	4	−1.8	−1.8	−1.8
	28	従属栄養細菌	個/mL				8	1	8	8	8
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007	1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	257	263	258	264	12	267	257	263
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	6.2	6.2	6.3	6.1	12	6.3	5.7	6.0
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				78.4	1	78.4	78.4	78.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L				53.3	1	53.3	53.3	53.3
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L				69	1	69	69	69
		アルカリ度	mg/L	83.8			82.0	4	84.3	82.0	83.4
		カルシウム	mg/L	17.6			18.2	4	18.2	17.2	17.7
		マグネシウム	mg/L				8.9	1	8.9	8.9	8.9
		カリウム	mg/L				4.0	1	4.0	4.0	4.0

米子市淀江町本宮

（本宮配水区系統給水栓）《本宮水源地》　　令和4年度

		項目	単位								
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		4月5日	5月9日	6月13日	7月4日	8月1日	9月12日	10月24日	11月7日
		天候（前日）		晴	晴	晴	雨|曇	曇	曇	晴|曇	晴|曇
		天候（当日）		晴	曇	晴	曇|雨	晴	晴|曇	晴/曇	晴
		気温	℃	15.3	16.1	22.3	29.9	34.0	28.9	15.7	16.3
		水温	℃	13.4	15.3	16.5	18.3	18.6	17.6	15.7	14.8
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4	水銀及びその化合物	mg/L								
	5	セレン及びその化合物	mg/L								
	6	鉛及びその化合物	mg/L								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8	六価クロム化合物	mg/L			<0.002				<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L								
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L			<0.001				<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.48	0.48	0.48	0.53	0.52	0.51	0.51
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14	四塩化炭素	mg/L								
	15	1，4-ジオキサン	mg/L								
	16	シス-1，2-ジクロロエチレン及び トランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17	ジクロロメタン	mg/L								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L								
	19	トリクロロエチレン	mg/L								
	20	ベンゼン	mg/L								
	21	塩素酸	mg/L			<0.06				<0.06	
	22	クロロ酢酸	mg/L			<0.002				<0.002	
	23	クロロホルム	mg/L			<0.006				<0.006	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	26	臭素酸	mg/L			<0.001				<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L			<0.01				<0.01	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003				<0.003	
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003				<0.003	
	30	ブロモホルム	mg/L			<0.009				<0.009	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008				<0.008	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34	鉄及びその化合物	mg/L								
	35	銅及びその化合物	mg/L								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L								
	38	塩化物イオン	mg/L	25.4	26.1	26.8	26.6	27.2	25.7	25.9	26.4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			49.0				48.0	
	40	蒸発残留物	mg/L			143				141	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42	ジェオスミン	mg/L								
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44	非イオン界面活性剤	mg/L								
	45	フェノール類	mg/L								
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2	ウラン及びその化合物	mg/L								
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5	1，2-ジクロロエタン	mg/L								
	8	トルエン	mg/L								
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L								
	10	亜塩素酸	mg/L								
	12	二酸化塩素	mg/L								
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14	抱水クロラール	mg/L								
	15	農薬類				<0.01	<0.01		<0.01		
	16	残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L			49.0				48.0	
	18	マンガン及びその化合物	mg/L								
	19	遊離炭酸	mg/L								
	20	1，1，1-トリクロロエタン	mg/L								
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L								
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L								
	23	臭気強度（TON）									
	24	蒸発残留物	mg/L			143				141	
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0
	27	腐食性（ランゲリア指数）				-1.7				-1.8	
	28	従属栄養細菌	個/mL								
	29	1，1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L								
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31	ブロモ酢酸	mg/L								
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39	キシレン	mg/L								
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
		嫌気性芽胞菌	個/100mL								
		電気伝導率	μS/cm	214	214	211	215	210	213	217	220
		臭化物イオン	mg/L								
		硫酸イオン	mg/L	7.0	6.9	7.2	7.2	7.5	7.2	7.6	7.6
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L								
		侵食性遊離炭酸	mg/L								
		アンモニア態窒素	mg/L								
		溶性ケイ酸	mg/L								
		アルカリ度	mg/L			55.0				54.8	
		カルシウム	mg/L			8.6				8.6	
		マグネシウム	mg/L								
		カリウム	mg/L								

米子市淀江町本宮

（本宮配水区系統給水栓）《本宮水源地》　　令和4年度

		項目	単位					回数	最高値	最低値	平均値
		採水日（農薬類は別紙農薬類を参照）		12月13日	1月16日	2月6日	3月14日				
		天候（前日）		曇/晴	曇|雨	晴	曇				
		天候（当日）		曇|晴	雨	晴	晴				
		気温	℃	11.3	6.9	6.7	10.0	12	34.0	6.7	17.8
		水温	℃	13.2	12.2	11.1	13.2	12	18.6	11.1	15.0
水質基準項目	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.50	0.50	0.52	12	0.53	0.48	0.50
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	14	四塩化炭素	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	17	ジクロロメタン	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	18	テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30	ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	35	銅及びその化合物	mg/L				<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L				22.3	1	22.3	22.3	22.3
	37	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	38	塩化物イオン	mg/L	27.3	26.9	26.8	25.8	12	27.3	25.4	26.4
	39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	49.9			47.0	4	49.9	47.0	48.5
	40	蒸発残留物	mg/L	141			143	4	143	141	142
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L				<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47	pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	12	7.1	7.0	7.1
	48	味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49	臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	2	ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3	ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8	トルエン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	9	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	mg/L				<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008
	10	亜塩素酸	mg/L				<0.06	1	<0.06	<0.06	<0.06
	12	二酸化塩素	mg/L					0			
	13	ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	14	抱水クロラール	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	15	農薬類						3	<0.01	<0.01	<0.01
	16	残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.15	0.23
	17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	49.9			47.0	4	49.9	47.0	48.5
	18	マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	19	遊離炭酸	mg/L				10.9	1	10.9	10.9	10.9
	20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	21	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	22	有機物等（過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量）	mg/L					0			
	23	臭気強度（TON）					<1	1	<1	<1	<1
	24	蒸発残留物	mg/L	141			143	4	143	141	142
	25	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26	pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	12	7.1	7.0	7.1
	27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.7			-1.7	4	-1.7	-1.8	-1.7
	28	従属栄養細菌	個/mL				3	1	3	3	3
	29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01
	30	アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	31	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS） 及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	mg/L				<0.000005	1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4	モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007	1	<0.007	<0.007	<0.007
	31	ブロモ酢酸	mg/L				<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	34	トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	36	ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	1	<0.006	<0.006	<0.006
	39	キシレン	mg/L				<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目		大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
		嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
		電気伝導率	μS/cm	218	222	216	216	12	222	210	216
		臭化物イオン	mg/L					0			
		硫酸イオン	mg/L	7.6	7.7	7.7	7.4	12	7.7	6.9	7.4
		リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
		酸度	mg/L				12.4	1	12.4	12.4	12.4
		侵食性遊離炭酸	mg/L				9.5	1	9.5	9.5	9.5
		アンモニア態窒素	mg/L					0			
		溶性ケイ酸	mg/L				53	1	53	53	53
		アルカリ度	mg/L	56.3			55.0	4	56.3	54.8	55.3
		カルシウム	mg/L	9.1			8.2	4	9.1	8.2	8.6
		マグネシウム	mg/L				6.4	1	6.4	6.4	6.4
		カリウム	mg/L				3.3	1	3.3	3.3	3.3

Ⅷ 農薬類検査結果

採水日	農薬の成分名	単位	目標値	採水場所									
				皆生温泉給水栓（中央）	大谷町給水栓（中央）	永江団地給水栓（南部）	福万給水栓（日下）	蚊屋給水栓（河岡）	上新印給水栓（水浜）	西原給水栓（福井）	西尾原給水栓（西尾原）	稲吉給水栓（高井谷）	本宮給水栓（本宮）
6月8日	＊ フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01 以下									<0.0001	<0.0001
	検出指標値（DI）		1 以下									<0.01	<0.01
6月22日	＊ フェニトロチオン（MEP）	mg/L	0.01 以下									<0.0001	<0.0001
	検出指標値（DI）		1 以下									<0.01	<0.01
7月21日	インダノファン	mg/L	0.009 以下	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	オキサジクロメホン	mg/L	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	カフェンストロール	mg/L	0.008 以下	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	フィプロニル	mg/L	0.0005 以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェントラザミド	mg/L	0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	プレチラクロール	mg/L	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L	0.03 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	メタラキシル	mg/L	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	メトミノストロビン	mg/L	0.04 以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	検出指標値（DI）		1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
9月21日	イソプロチオラン（IPT）	mg/L	0.3 以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	＊ イミノクタジン	mg/L	0.006 以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	エトフェンプロックス	mg/L	0.08 以下	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	＊ グリホサート	mg/L	2 以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	＊ シハロホップブチル	mg/L	0.006 以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	＊ ジメタメトリン	mg/L	0.02 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ダイムロン	mg/L	0.8 以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	＊ テフリルトリオン	mg/L	0.002 以下	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ピラクロニル	mg/L	0.01 以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピロキロン	mg/L	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェリムゾン	mg/L	0.05 以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	＊ フサライド	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09 以下	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンタゾン	mg/L	0.2 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	メプロニル	mg/L	0.1 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	検出指標値（DI）		1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

『農薬類』については、その地域の農薬の使用状況等に応じて、検査項目を選定することとなっています。
本市では、以下の農薬類について、散布時期に合わせて検査することとしました。

〇水稲農薬 ： 皆生温泉、大谷町、永江団地、福万、蚊屋、上新印、西原、西尾原、稲吉及び本宮の各給水栓で実施しました。
〇松食い虫被害防止農薬 ： 稲吉及び本宮の各給水栓で実施しました。
〇一般家庭等で使用する農薬 ： 水稲農薬と同様に実施しました。

なお、＊ 印の農薬類検査は、（公財）島根県環境保健公社に委託しました。

Ⅸ　クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

項目	単位	採水場所			
		戸上水源地浅井戸第5号			
採水日		6月22日	9月21日	12月20日	3月22日
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

項目	単位	採水場所					
		戸上水源地浅井戸第6号					
採水日		6月22日	7月26日(*)	9月21日	10月18日(*)	12月20日	3月22日
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

項目	単位	採水場所	
		福市水源地伏流水 UV照射前	本宮水源地湧水
採水日		9月21日	9月21日
クリプトスポリジウム	個/10L	検出せず	検出せず
ジアルジア	個/10L	検出せず	検出せず

クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査は、(公財)島根県環境保健公社に委託しました。

なお、(*) 印の検査については、大腸菌検出に伴う臨時検査です。

Ⅹ　残留塩素等毎日検査結果

委託先及び境港営業所　　（令和4年4月～令和5年3月）　　（mg/L）

採水場所		境港営業所	新開	両三柳	大崎	東町	新山	諏訪	日下
配水区		中央	中央	中央	中央	中央	南部	南部	日下
4月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.24	0.24	0.20	0.20	0.23	0.20
5月	最高	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.24	0.23	0.20	0.20	0.23	0.20
6月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
	平均	0.21	0.20	0.25	0.22	0.20	0.20	0.24	0.20
7月	最高	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.20	0.20
	平均	0.21	0.20	0.24	0.20	0.21	0.20	0.24	0.20
8月	最高	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.15
	平均	0.20	0.20	0.23	0.20	0.20	0.20	0.23	0.20
9月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25
	最低	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20
	平均	0.20	0.20	0.21	0.21	0.20	0.20	0.23	0.20
10月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.22	0.20	0.23	0.23	0.23	0.20	0.24	0.20
11月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
	平均	0.23	0.20	0.22	0.25	0.25	0.20	0.24	0.20
12月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.30	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.15	0.20	0.20
	平均	0.24	0.20	0.21	0.23	0.25	0.20	0.25	0.22
1月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.30	0.20
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20
	平均	0.23	0.20	0.21	0.24	0.25	0.20	0.25	0.20
2月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20	0.30	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
	平均	0.24	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20
3月	最高	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.20	0.30	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
	平均	0.24	0.20	0.20	0.23	0.25	0.20	0.25	0.20
年間	最高	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.30	0.25
	最低	0.20	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15	0.20	0.15
	平均	0.22	0.20	0.22	0.23	0.22	0.20	0.24	0.20

〇全ての場所で色及び濁りの異常はありませんでした。
（※）採水場所について、４月から6月までは今津、７月以降は淀江での検査結果となります。

（mg/L）

採水場所		一部	日吉津	古豊千	淀江（※）	泉	稲吉	本宮
配水区		水浜	中央	河岡	福井	西尾原	高井谷	本宮
4月	最高	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.20
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
	平均	0.22	0.23	0.24	0.21	0.22	0.20	0.16
5月	最高	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.20
	最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15
	平均	0.21	0.21	0.24	0.21	0.21	0.20	0.16
6月	最高	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20
	最低	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
	平均	0.20	0.20	0.25	0.20	0.21	0.20	0.19
7月	最高	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.20	0.30
	最低	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20
	平均	0.20	0.21	0.22	0.20	0.20	0.19	0.24
8月	最高	0.20	0.25	0.25	0.20	0.25	0.15	0.25
	最低	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15
	平均	0.18	0.23	0.21	0.20	0.21	0.15	0.22
9月	最高	0.30	0.20	0.25	0.25	0.30	0.15	0.25
	最低	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.20
	平均	0.22	0.19	0.23	0.21	0.21	0.15	0.20
10月	最高	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.15	0.20
	最低	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15
	平均	0.20	0.21	0.25	0.28	0.24	0.15	0.18
11月	最高	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.15	0.20
	最低	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15
	平均	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26	0.15	0.19
12月	最高	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	0.20	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.15	0.20
	平均	0.26	0.24	0.22	0.26	0.27	0.19	0.24
1月	最高	0.30	0.25	0.25	0.25	0.35	0.20	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.20
	平均	0.25	0.24	0.21	0.25	0.29	0.20	0.24
2月	最高	0.30	0.25	0.25	0.25	0.35	0.25	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20
	平均	0.21	0.24	0.22	0.25	0.30	0.21	0.25
3月	最高	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25
	最低	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20
	平均	0.29	0.24	0.24	0.25	0.29	0.25	0.23
年間	最高	0.30	0.25	0.25	0.35	0.35	0.25	0.30
	最低	0.15	0.15	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15
	平均	0.22	0.22	0.23	0.23	0.24	0.19	0.21

Ⅺ 参考資料

農薬類（水質管理目標設定項目15）の対象農薬リスト （115項目） 【令和4年4月1日 施行】

No.	農　　薬　　名	用　　途	目　標　値 （mg/L）
1	1，3―ジクロロプロペン（D―D） 注1）	殺虫剤	0.05
2	2，2―DPA（ダラポン）	除草剤	0.08
3	2，4―D（2，4―PA）	除草剤	0.02
4	EPN 注2）	殺虫剤	0.004
5	MCPA	除草剤	0.005
6	アシュラム	除草剤	0.9
7	アセフェート	殺虫剤、殺菌剤	0.006
8	アトラジン	除草剤	0.01
9	アニロホス	除草剤	0.003
10	アミトラズ	殺虫剤	0.006
11	アラクロール	除草剤	0.03
12	イソキサチオン 注2）	殺虫剤	0.005
13	イソフェンホス 注2）	殺菌剤	0.001
14	イソプロカルブ（MIPC）	殺虫剤	0.01
15	イソプロチオラン（IPT）	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.3
16	イプフェンカルバゾン	除草剤	0.002
17	イプロベンホス（IBP）	殺菌剤	0.09
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006
19	インダノファン	除草剤	0.009
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03
21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08
22	エンドスルファン（ベンゾエピン） 注3）	殺虫剤	0.01
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02
24	オキシン銅（有機銅）	殺虫剤、殺菌剤	0.03
25	オリサストロビン 注4）	殺虫剤、殺菌剤	0.1
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006
27	カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008
28	カルタップ 注5）	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08
29	カルバリル（NAC）	殺虫剤	0.02
30	カルボフラン	代謝物	0.0003
31	キノクラミン（ACN）	除草剤	0.005
32	キャプタン	殺菌剤	0.3
33	クミルロン	除草剤	0.03
34	グリホサート 注6）	除草剤	2
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02
36	クロメプロップ	除草剤	0.02
37	クロルニトロフェン（CNP） 注7）	除草剤	0.0001
38	クロルピリホス 注2）	殺虫剤	0.003
39	クロロタロニル（TPN）	殺虫剤、殺菌剤	0.05
40	シアナジン	除草剤	0.001
41	シアノホス（CYAP）	殺虫剤	0.003
42	ジウロン（DCMU）	除草剤	0.02
43	ジクロベニル（DBN）	除草剤	0.03
44	ジクロルボス（DDVP）	殺虫剤	0.008
45	ジクワット	除草剤	0.01
46	ジスルホトン（エチルチオメトン）	殺虫剤	0.004
47	ジチオカルバメート系農薬 注8）	殺虫剤、殺菌剤	0.005(二硫化炭素として)
48	ジチオピル	除草剤	0.009
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006
50	シマジン（CAT）	除草剤	0.003
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05
53	シメトリン	除草剤	0.03
54	ダイアジノン 注2）	殺虫剤、殺菌剤	0.003
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8

No.	農　　薬　　名	用　　途	目　標　値　(mg/L)
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び メチルイソチオシアネート　注9)	殺菌剤	0.01 (メチルイソシアネートとして)
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02
64	トリクロピル	除草剤	0.006
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1
67	トリフルラリン	除草剤	0.06
68	ナプロパミド	除草剤	0.03
69	パラコート	除草剤	0.005
70	ピペロホス	除草剤	0.0009
71	ピラクロニル	除草剤	0.01
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	除草剤	0.02
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005
78	フェニトロチオン(MEP) 注2)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01
79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05
81	フェンチオン(MPP) 注10)	殺虫剤	0.006
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007
83	フェントラザミド	除草剤	0.01
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1
85	ブタクロール	除草剤	0.03
86	ブタミホス 注2)	除草剤	0.02
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03
89	プレチラクロール	除草剤	0.05
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09
91	プロチオホス 注2)	殺虫剤	0.007
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05
93	プロピザミド	除草剤	0.05
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03
95	ブロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1
96	ベノミル 注11)	殺菌剤	0.02
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1
98	ベンゾビシクロン	除草剤	0.09
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005
100	ベンタゾン	除草剤	0.2
101	ペンディメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01
104	ベンフレセート	除草剤	0.07
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005
106	マラチオン(マラソン) 注2)	殺虫剤	0.7
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05
108	メソミル	殺虫剤	0.03
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2
110	メチダチオン (DMTP) 注2)	殺虫剤	0.004

No.	農　　薬　　名	用　　途	目　標　値　(mg/L)
111	メトミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04
112	メトリブジン	除草剤	0.03
113	メフェナセット	除草剤	0.02
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1
115	モリネート	除草剤	0.005

農薬類の注釈一覧

注1)1，3−ジクロロプロペン(D−D)の濃度は、異性体であるシス−1，3−ジクロロプロペン及びトランス−1，3−ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

注2)有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注3)エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα−エンドスルファン及びβ−エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α−エンドスルファン及びβ−エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注4)オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)−オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注5)カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

注6)グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注7)クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注8)ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

注9)ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

注10)フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

注11)ベノミルの濃度は、メチル−2−ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

要検討項目46項目リスト

No.	項　　目	目　　標　　値　　(mg/L)
1	銀及びその化合物	−
2	バリウム及びその化合物	0.7
3	ビスマス及びその化合物	−
4	モリブデン及びその化合物	0.07
5	アクリルアミド	0.0005
6	アクリル酸	−
7	17−β−エストラジオール	0.00008(暫定値)
8	エチニル−エストラジオール	0.00002(暫定値)
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5
10	エピクロロヒドリン	0.0004(暫定値)
11	塩化ビニル	0.002
12	酢酸ビニル	−
13	2, 4−トルエンジアミン	−
14	2, 6−トルエンジアミン	−
15	N, N−ジメチルアニリン	−
16	スチレン	0.02
17	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定値)
18	トリエチレンテトラミン	−
19	ノニルフェノール	0.3(暫定値)
20	ビスフェノールA	0.1(暫定値)
21	ヒドラジン	−
22	1, 2−ブタジエン	−
23	1, 3−ブタジエン	−
24	フタル酸ジ(n−ブチル)	0.01
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5
26	ミクロキスチン−LR	0.0008(暫定値)
27	有機すず化合物	0.0006※(暫定値)
28	ブロモクロロ酢酸	−
29	ブロモジクロロ酢酸	−
30	ジブロモクロロ酢酸	−
31	ブロモ酢酸	−
32	ジブロモ酢酸	−
33	トリブロモ酢酸	−
34	トリクロロアセトニトリル	−
35	ブロモクロロアセトニトリル	−
36	ジブロモアセトニトリル	0.06
37	アセトアルデヒド	−
38	MX	0.001
39	キシレン	0.4
40	過塩素酸	0.025
41	N−ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001
42	アニリン	0.02
43	キノリン	0.0001
44	1,2,3−トリクロロベンゼン	0.02
45	ニトリロ三酢酸(NTA)	0.2
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	−

※　トリブチルスズオキサイドの目標値

水 質 試 験 年 報　令 和 4 年 度

発　行　　令和 5年 11月

発行者　　米子市水道局　水質管理課

〒683-0011　　鳥取県 米子市 福市 1047番地 1
戸上水源地内

TEL.　　:　(0859)26-5933
FAX.　　:　(0859)36-8715
Eメール　　:　suido-suishitsukanri@city.yonago.lg.jp