
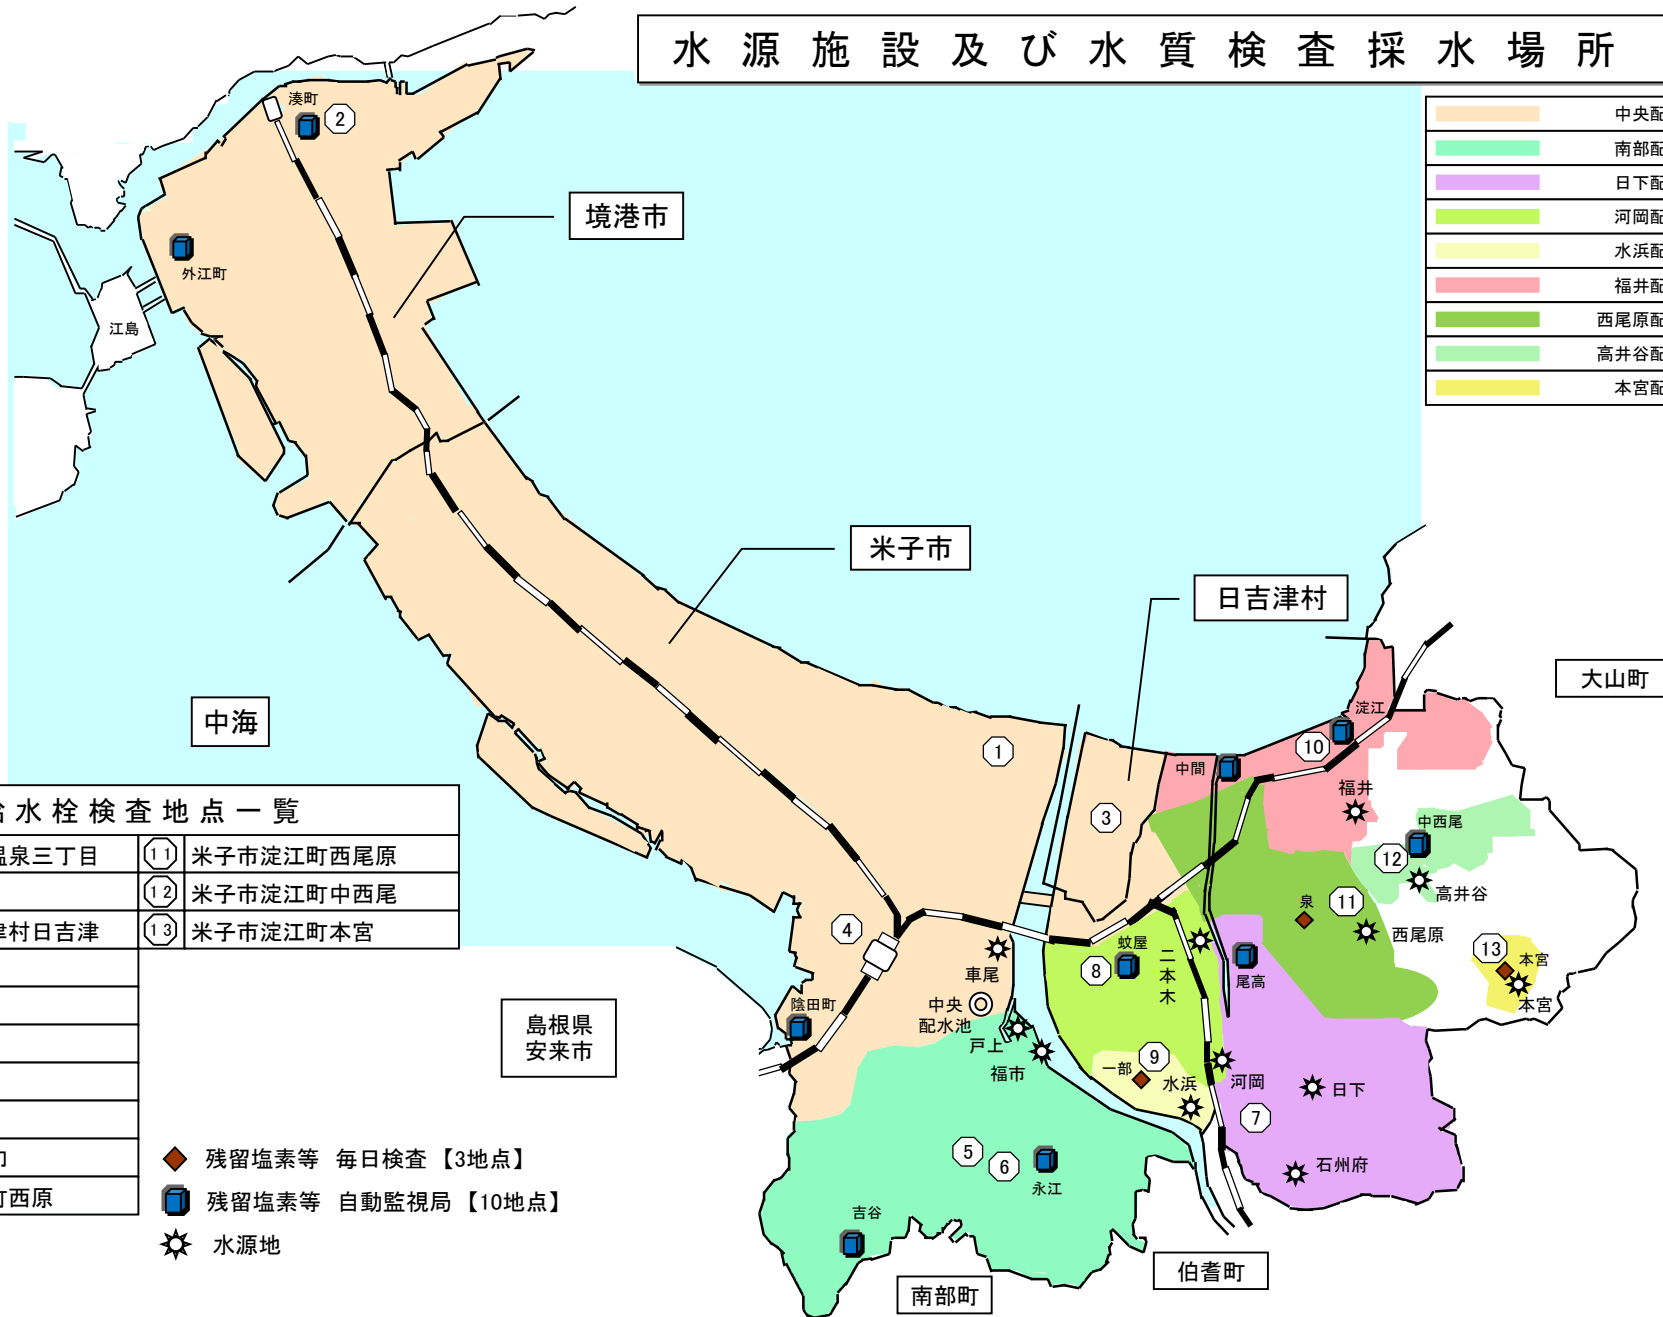


水源施設及び水質検査採水場所

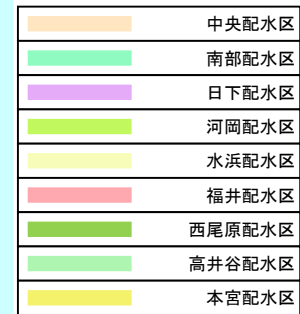

① 米子市皆生温泉三丁目	⑪ 米子市淀江町西尾原
② 境港市湊町	⑫ 米子市淀江町中西尾
③ 西伯郡日吉津村日吉津	⑬ 米子市淀江町本宮
④ 米子市東町	
⑤ 米子市榎原	
⑥ 米子市永江	
⑦ 米子市河岡	
⑧ 米子市蚊屋	
⑨ 米子市上新印	
⑩ 米子市淀江町西原	

- ◆ 残留塩素等 毎日検査【3地点】
- 残留塩素等 自動監視局【10地点】
- ☀ 水源地

島根県
安来市