


# 水源施設及び水質検査採水場所

- 中央配水区
- 南部配水区
- 日下配水区
- 河岡配水区
- 水浜配水区
- 福井配水区
- 西尾原配水区
- 高井谷配水区
- 本宮配水区

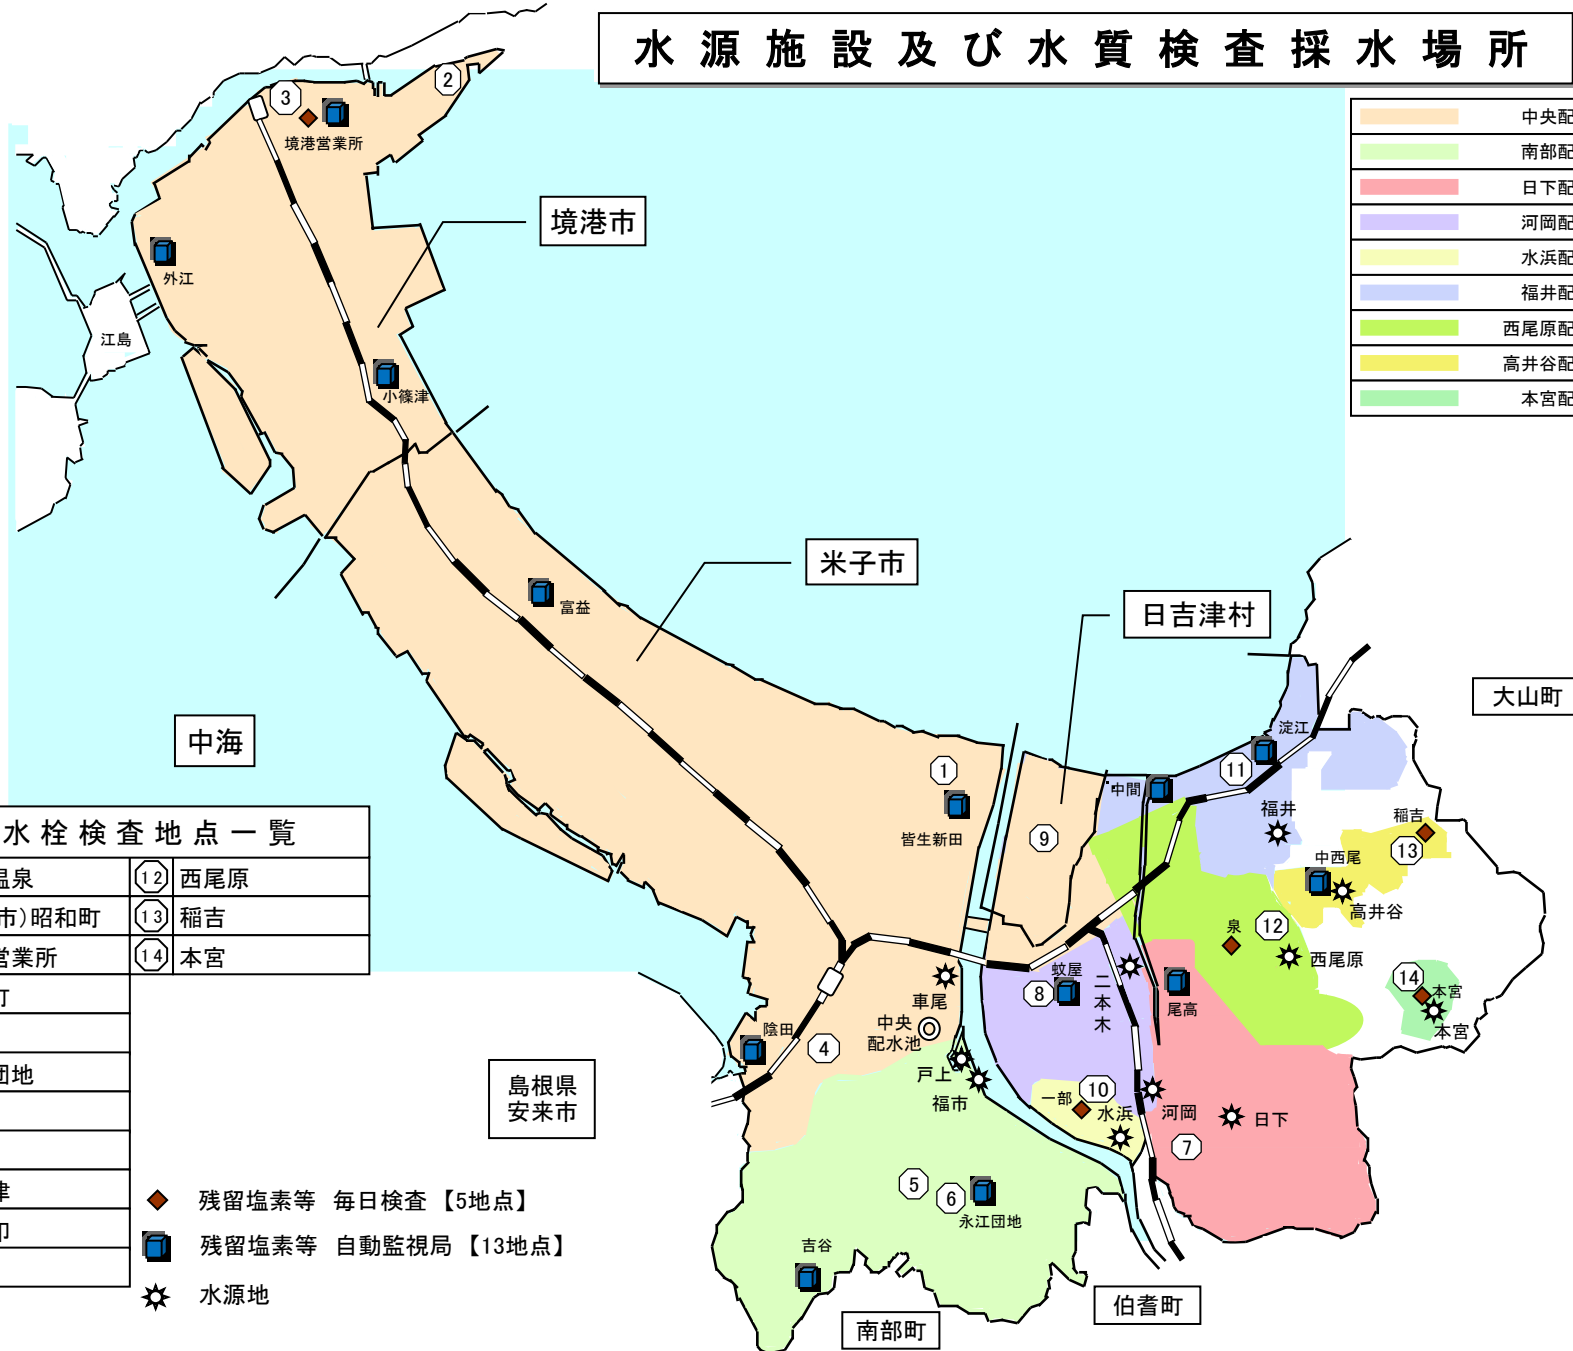

## 給水栓検査地点一覧

|            |       |
|------------|-------|
| ① 皆生温泉     | ⑫ 西尾原 |
| ② (境港市)昭和町 | ⑬ 稲吉  |
| ③ 境港営業所    | ⑭ 本宮  |
| ④ 大谷町      |       |
| ⑤ 榎原       |       |
| ⑥ 永江団地     |       |
| ⑦ 福万       |       |
| ⑧ 蚊屋       |       |
| ⑨ 日吉津      |       |
| ⑩ 上新印      |       |
| ⑪ 西原       |       |

- 残留塩素等 毎日検査【5地点】
- 残留塩素等 自動監視局【13地点】
- 水源地