

令和5年度

水質試験年報

R5. 4. 1 ~ R6. 3. 31

米子市水道局

目 次

I	水道水質基準等一覧表	1
II	施設の概要	4
III	水源施設及び水質検査採水場所	5
IV	原水水質検査結果	
	・車尾水源地	
	深井戸No. 2	6
	深井戸No. 3	8
	・戸上水源地	
	浅井戸第3号	10
	浅井戸第4号	12
	浅井戸第5号	14
	浅井戸第6号	16
	浅井戸第7号	18
	浅井戸第8号	20
	浅井戸第9号	22
	浅井戸第10号	24
	深井戸No. 1	26
	深井戸No. 2	28
	深井戸No. 3	30
	深井戸No. 4	32
	深井戸No. 5	34
	・福市水源地	
	伏流水 UV照射前	36
	・日下水源地	
	深井戸	38
	・河岡水源地	
	深井戸	40
	・水浜水源地	
	浅井戸	42
	・二本木水源地	
	深井戸No. 1	44
	深井戸No. 2	46
	深井戸No. 3	48
	・福井水源地	
	浅井戸第2号	50
	深井戸No. 6－3	52
	・西尾原水源地	
	深井戸No. 1	54
	深井戸No. 2	56
	・高井谷水源地	
	深井戸	58
	・本宮水源地	
	湧水	60
V	処理水水質検査結果	
	・福市水源地	
	伏流水 UV照射後	62
	・戸上水源地	
	処理水	64

VI 浄水水質検査結果	
・中央配水池	66
・中央送水ポンプ場	68
・戸上ポンプ井	70
・中央配水区系統給水栓	
米子市 皆生温泉三丁目	72
境港市 昭和町	74
境港市 上道町	76
西伯郡日吉津村 日吉津	78
米子市 大谷町	80
・南部配水区系統給水栓	
米子市 榎原	82
米子市 永江	84
・日下配水区系統給水栓	
米子市 河岡	86
・河岡配水区系統給水栓	
米子市 蚊屋	88
・水浜配水区系統給水栓	
米子市 上新印	90
・福井配水区系統給水栓	
米子市淀江町 西原	92
・西尾原配水区系統給水栓	
米子市淀江町 西尾原	94
・高井谷配水区系統給水栓	
米子市淀江町 稲吉	96
・本宮配水区系統給水栓	
米子市淀江町 本宮	98
VII 農薬類検査結果	100
VIII クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果	103
IX 残留塩素等毎日検査結果	104
X 参考資料	107

令和5年度水質試験年報は、毎年度策定する水質検査計画（令和5年度）に基づく水質検査結果等を収録したものとなります。

I 水道水質基準等一覧表

表 1 水質基準項目(51項目) 【令和2年4月1日 施行】

	No.	項 目	基 準 及 び 単 位	報告下限値	有効桁数	検 査 方 法	分 類
人 の 健 康 に 関 連 す る 項 目	1	一般細菌	1mLの検水で形成される集落数が100以下	0	3	標準寒天培地法	病原生物
	2	大腸菌	検出されないこと	ND	－	特定酵素基質培地法	
	3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	0.0003	2	ICP/MS法	無機物/ 重金属
	4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下	0.00005	2	還元気化-原子吸光光度法	
	5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2	ICP/MS法	
	6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2		
	7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2		
	8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下	0.002	2		
	9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004	2	イオンクロマトグラフ法	
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下	0.001	2	イオンクロマトグラフ-ポストカラム-吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.20	3	イオンクロマトグラフ法		
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	0.08	2			
に 関 連 す る 項 目	13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下	0.1	2	ICP/MS法	一般 有機物
	14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002	2	P&T-GC/MS法	
	15	1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.005	2		
	16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.004	2		
	17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.002	2		
	18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	2		
	19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.001	2		
	20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.001	2	イオンクロマトグラフ法	
	21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	2		
	又 は 施 設 管 理 上 障 害 の 生 じ る お そ れ の あ る 項 目	22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002	2	
23		クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006	2	P&T-GC/MS法	
24		ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	2	LC/MS法	
25		ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.01	2	P&T-GC/MS法	
26		臭素酸	0.01mg/L以下	0.001	2	LC/MS法	
27		総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01	2	算出	
28		トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	2	LC/MS法	
29		ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	2	P&T-GC/MS法	
30		ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.009	2		
31		ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008	2	誘導体化-HPLC法	
生 活 利 用 上 又 は 施 設 管 理 上 障 害 の 生 じ る お そ れ の あ る 項 目	32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	0.1	2	ICP/MS法	着色
	33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下	0.02	2		
	34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下	0.03	2		
	35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下	0.1	2		
	36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	4.0	3		味
	37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	0.005	2	着色	
	38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3	イオンクロマトグラフ法	味
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	1.0	3	滴定法	
	40	蒸発残留物	500mg/L以下	1	3	重量法	
	41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02	2	固相抽出-HPLC法	発泡
	42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	2	P&T-GC/MS法	かび臭
	43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001	2		
	44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005	2	固相抽出-吸光光度法	発泡
	45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	0.0005	2	固相抽出-LC/MS法	臭気
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	2	全有機炭素計測定法	味
	47	pH値	5.8以上8.6以下		3	ガラス電極法	基礎的 性状
	48	味	異常でないこと	異常でない	－	官能法	
	49	臭気	異常でないこと	異常でない	－		
	50	色度	5度以下	0.5	2	透過光測定法	
	51	濁度	2度以下	0.1	2	積分球式光電光度法	

表 2 水質管理目標設定項目(27項目) 【令和2年4月1日 施行】

No.	項 目	目 標 値 及 び 単 位	報 告 下 限 値	有効桁数	検 査 方 法	分 類
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下	0.002	2	ICP/MS法	無機物/ 重金属
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002mg/L以下(暫定)	0.0002	2		
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下	0.002	2		
5	1, 2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	0.0004	2	P&T-GC/MS法	一般有機物
8	トルエン	0.4mg/L以下	0.04	2		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下	0.008	2	溶媒抽出-GC/MS法	
10	亜塩素酸 ※1	0.6mg/L以下			溶媒抽出-GC/MS法	消毒副 生成物
12	二酸化塩素 ※1	0.6mg/L以下				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下(暫定)	0.001	2		
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下(暫定)	0.002	2		
15	農薬類(詳細等は表3へ)	検出値と目標値の比の和として、1以下	0.01	2	農薬ごとに定められた方法	農薬
16	残留塩素	1mg/L以下	0.10	2	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上100mg/L以下	1.0	3	滴定法	味
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下	0.005	2	ICP/MS法	着色
19	遊離炭酸	20mg/L以下	0.1	3	滴定法	味
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	0.03	2	P&T-GC/MS法	臭気
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下	0.002	2		一般有機物
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) ※2	3mg/L以下				味
23	臭気強度(TON)	3以下	1	3	官能法	臭気
24	蒸発残留物	30mg/L以上200mg/L以下	1	3	重量法	味
25	濁度	1度以下	0.1	2	積分球式光電光度法	基礎的性状
26	pH値	7.5程度		3	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける		2	計算法	
28	従属栄養細菌	1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)	0	3	R2A寒天培地法	生物
29	1, 1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	0.01	2	P&T-GC/MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下	0.02	2	ICP/MS法	着色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005	2	固相抽出-LC/MS法	一般有機物

表 3 農薬類(検査実施 26項目) 【令和4年4月1日 施行】

(農薬類115項目一覧については参考資料として最後に掲載しています)

No.	農 薬 名	目 標 値 及 び 単 位	報 告 下 限 値	有効桁数	検 査 方 法
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3mg/L	0.003	2	LC/MS法
19	インダノファン	0.009mg/L	0.00009	2	
21	エトフェンブロックス	0.08mg/L	0.0008	2	
23	オキサジクロメホン	0.02mg/L	0.0002	2	
27	カフェンストロール	0.008mg/L	0.00008	2	
34	グリホサート	2mg/L	0.02	2	誘導体化-LC/MS法
49	シハロホップチル ※3	0.006mg/L	0.00006	2	固相抽出-GC/MS法
51	ジメタメトリン	0.02mg/L	0.0002	2	LC/MS法
55	ダイムロン	0.8mg/L	0.008	2	
62	テフリルトリオン ※3	0.002mg/L	0.00002	2	
66	トリシクラゾール	0.1mg/L	0.001	2	
71	ピラクロニル	0.01mg/L	0.0001	2	
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02mg/L	0.0002	2	
76	ピロキロン	0.05mg/L	0.0005	2	
77	フィプロニル	0.0005mg/L	0.000005	2	
78	フェントロチオン(MEP) ※3	0.01mg/L	0.0001	2	固相抽出-GC/MS法
80	フェリムゾン	0.05mg/L	0.0005	2	LC/MS法
83	フェントラザミド	0.01mg/L	0.0001	2	
84	フサライド	0.1mg/L	0.001	2	
89	プレチラクロール	0.05mg/L	0.0005	2	
94	プロベナゾール	0.03mg/L	0.0003	2	
95	プロモブチド	0.1mg/L	0.001	2	
97	ベンシクロン	0.1mg/L	0.001	2	
98	ベンゾピシクロン	0.09mg/L	0.0009	2	
100	ペンタゾン	0.2mg/L	0.002	2	
111	メトミノストロピン	0.04mg/L	0.0004	2	

表 4 要検討項目(検査実施 5項目) 【令和3年4月1日 施行】

(要検討項目一覧については参考資料として最後に掲載しています)

No.	項 目	目 標 値 及 び 単 位	報 告 下 限 値	有 効 桁 数	検 査 方 法	分 類
4	モリブデン及びその化合物	0.07mg/L	0.007	2	ICP/MS法	無機物/重金属
31	プロモ酢酸	mg/L	0.002	2	LC/MS法	消毒副生成物
34	トリクロロアセトニトリル	mg/L	0.001	2	溶媒抽出-GC/MS法	
36	ジプロモアセトニトリル	0.06mg/L	0.006	2		
39	キシレン	0.4mg/L	0.04	2	P&T-GC/MS法	一般有機物

表 5 その他の検査項目

項 目	単 位	報 告 下 限 値	有 効 桁 数	検 査 方 法
水温	℃	0.1	3	サーミスタ温度計
電気伝導率	μ S/cm	1	3	電極法
大腸菌群		ND	-	特定酵素基質培地法
臭化物イオン	mg/L	0.02	3	イオンクロマトグラフ法
硫酸イオン	mg/L	2.0	3	
リン酸イオン	mg/L	0.1	2	
酸度	mg/L	0.1	3	フェノールフタレイン滴定法
侵食性遊離炭酸	mg/L	0.1	3	計算法
アンモニア態窒素	mg/L	0.02	2	1-ナフトール吸光光度法
溶性ケイ酸	mg/L	2	2	吸光光度法(モリブデン黄)
アルカリ度	mg/L	0.1	3	滴定法
カルシウム	mg/L	0.1	3	
マグネシウム	mg/L	0.1	3	
カリウム	mg/L	0.5	2	ICP/MS法
嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	2	ハントフォード改良培地(ハウ法)
クリプトスポリジウム ※3	個/10L	検出せず	2	
ジアルジア ※3	個/10L	検出せず	2	

※1 米子市水道局では消毒剤に二酸化塩素を使用していないため検査していません。

※2 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)の項目は、基準項目の有機物(TOCの量)を定期的に検査しているため省略します。

※3 (公財)島根県環境保健公社に委託し、検査を実施しました。

(検査方法の略号の説明)

GC/MS法: ガスクロマトグラフ質量分析法

ICP/MS法: 誘導結合プラズマ質量分析法

LC/MS法: 液体クロマトグラフ質量分析法

HPLC法: 高速液体クロマトグラフ法

検出されない ⇒ ND(Non-detection; 不検出)で記す

定量下限値未満 ⇒ <(不等号)で記す

II 施設の概要

施設名	車尾水源地	戸上水源地	福市水源地	日下水源地
種 別	深層地下水 (深井戸2か所)	浅層地下水 (浅井戸8か所) 深層地下水 (深井戸5か所)	伏流水	深層地下水 (深井戸1か所)
計画浄水量	10,800 m ³ /日	49,300 m ³ /日	11,000 m ³ /日	1,700 m ³ /日
処理方法	・ 塩素消毒	・ 紫外線照射処理 ※ ・ 塩素消毒	・ 原水を戸上水源地へ 送水後、紫外線照射 処理	・ 塩素消毒

※ 福市水源地からの送水分のみ

施設名	河岡水源地	水浜水源地	二本木水源地	福井水源地
種 別	深層地下水 (深井戸1か所)	浅層地下水 (浅井戸1か所)	深層地下水 (深井戸3か所)	浅層地下水 (浅井戸1か所) 深層地下水 (深井戸1か所)
計画浄水量	1,500 m ³ /日	4,000 m ³ /日	5,800 m ³ /日	2,764 m ³ /日
処理方法	・ 塩素消毒	・ エアレーション処理 ・ 塩素消毒	・ エアレーション処理 ・ 塩素消毒	・ 塩素消毒


施設名	西尾原水源地	高井谷水源地	本宮水源地
種 別	深層地下水 (深井戸2か所)	深層地下水 (深井戸1か所)	湧水
計画浄水量	2,340 m ³ /日	270 m ³ /日	126 m ³ /日
処理方法	・ 塩素消毒	・ 塩素消毒	・ フィルター処理 ・ 塩素消毒

Ⅲ 水源施設及び水質検査採水場所

	中央配水区
	南部配水区
	日下配水区
	河岡配水区
	水浜配水区
	福井配水区
	西尾原配水区
	高井谷配水区
	本宮配水区

給水栓検査地点一覧			
①	米子市皆生温泉三丁目	⑪	米子市淀江町西原
②	境港市昭和町	⑫	米子市淀江町西尾原
③	境港市上道町	⑬	米子市淀江町稲吉
④	西伯郡日吉津村日吉津	⑭	米子市淀江町本宮
⑤	米子市大谷町		
⑥	米子市榎原		
⑦	米子市永江		
⑧	米子市河岡		
⑨	米子市蚊屋		
⑩	米子市上新印		

- ◆ 残留塩素等 毎日検査【5地点】
- 残留塩素等 自動監視局
【14地点 → 13地点 → 12地点】
(2月10日から) (3月23日から)
- ★ 水源地

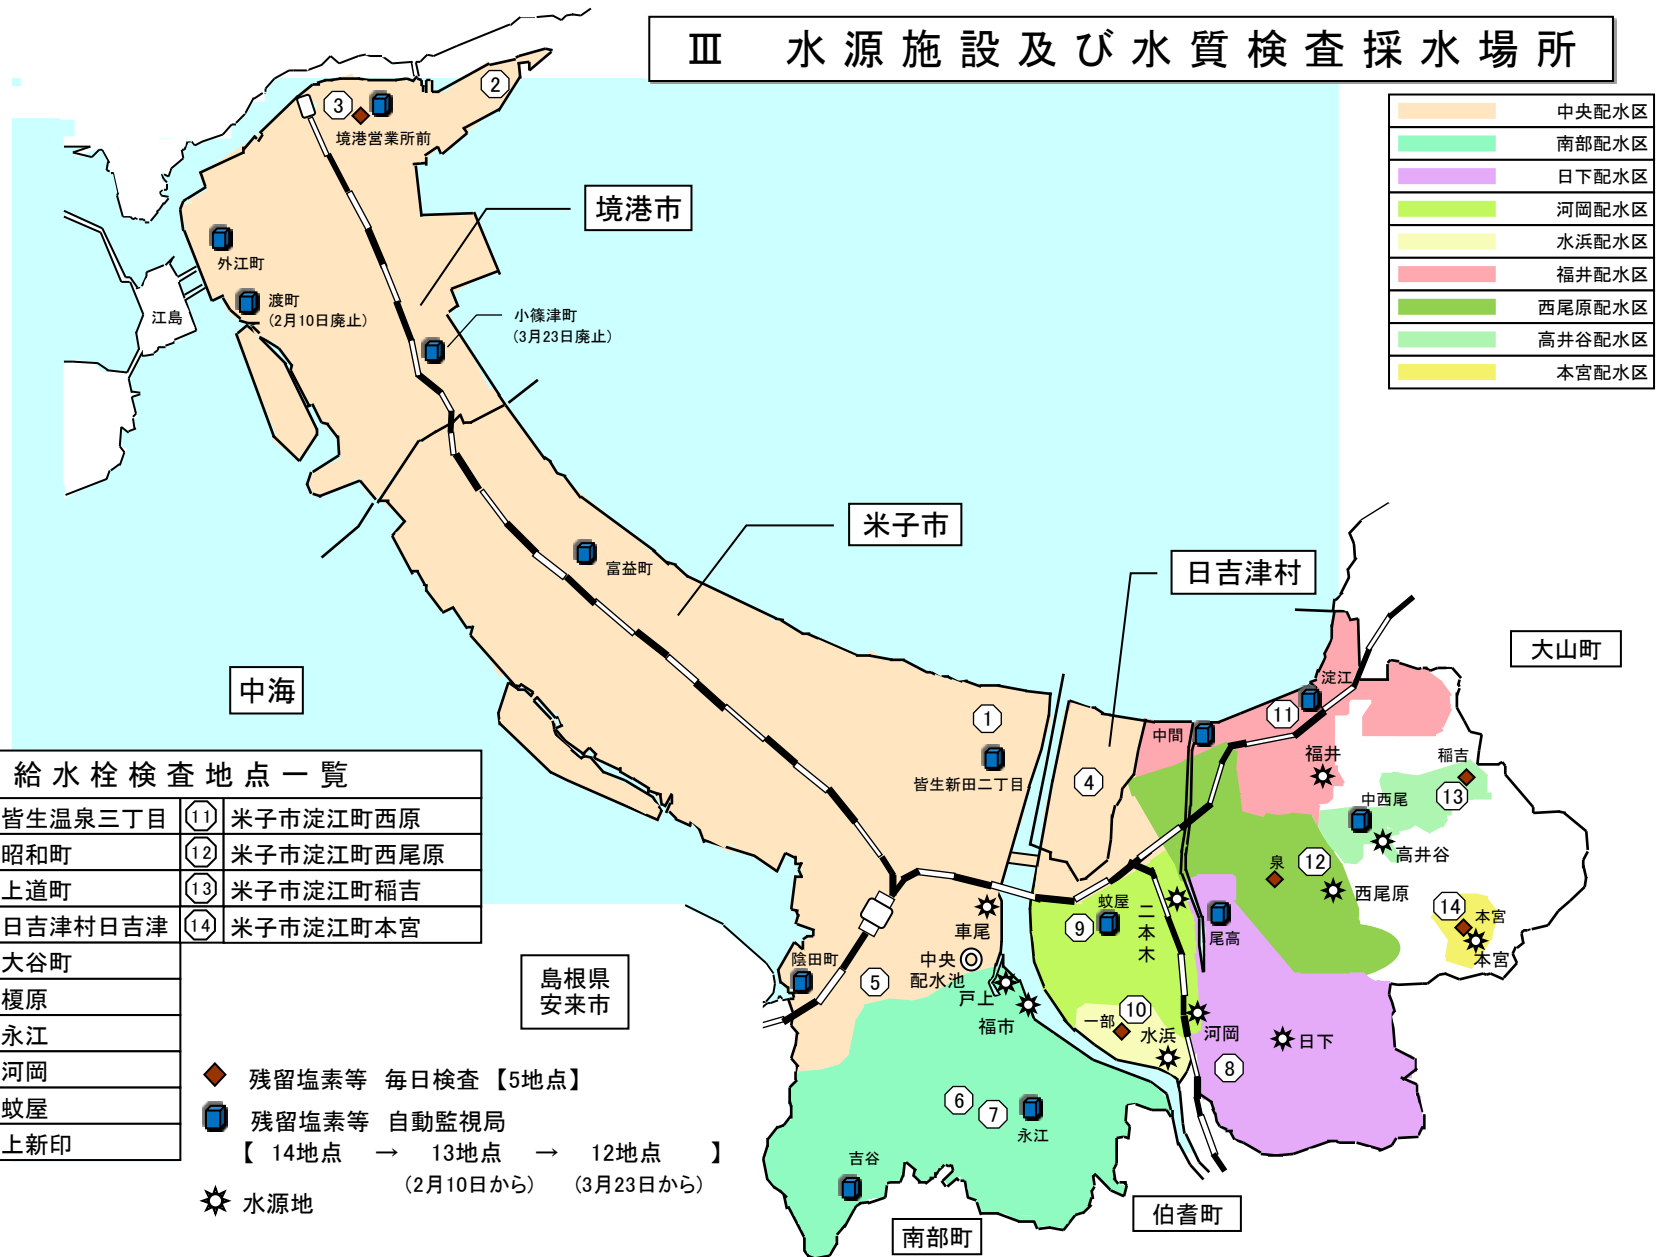

IV 原水水質検査結果

車尾水源地深井戸No.2

令和5年度

項目		単位	4月24日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	14.7	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	16.2	16.4	16.8	16.9	17.3	16.7	16.4	16.1
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.49	0.49	0.49	0.46	0.50	0.49	0.50
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1							
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002							
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004							
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001							
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03							
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.5							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	38 塩化物イオン	mg/L	12.9	12.9	12.7	13.0	12.5	12.8	13.0	13.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66.0							
	40 蒸発残留物	mg/L	135							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02							
	42 ジオスミン	mg/L	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002							
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002							
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002							
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004							
	8 トルエン	mg/L	<0.04							
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008							
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66.0							
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	19 遊離炭酸	mg/L	8.7							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03							
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002							
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)		<1							
	24 蒸発残留物	mg/L	135							
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
要検討項目	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.2							
	28 従属栄養細菌	個/mL	3							
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01							
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007							
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L	<0.04							
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	192	193	187	188	188	192	192	192
	臭化物イオン	mg/L	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07
	硫酸イオン	mg/L	6.5	6.6	6.5	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L	9.9							
	侵食性遊離炭酸	mg/L	7.1							
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L	46							
	アルカリ度	mg/L	67.2							
	カルシウム	mg/L	15.7							
	マグネシウム	mg/L	6.4							
	カリウム	mg/L	2.0							

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
水質基準項目	採水日		12月11日	1月22日	2月27日	3月11日				
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	18.2
	水温	℃	15.9	15.9	15.8	16.1	12	17.3	15.8	16.4
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
水質基準項目	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.49	0.47	0.49	12	0.50	0.46	0.49
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	12.5	12.5	12.5
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	13.4	13.0	12.8	13.0	12	13.4	12.5	13.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	66.0	66.0	66.0
	40 蒸発残留物	mg/L					1	135	135	135
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.2	7.3	7.2	7.3	12	7.3	7.2	7.2
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0002	0.0002	0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	66.0	66.0	66.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	8.7	8.7	8.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	135	135	135
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.2	7.3	7.2	7.3	12	7.3	7.2	7.2
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.2	-1.2	-1.2
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独自項目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	192	192	192	187	12	193	187	191
	臭化物イオン	mg/L	0.07	0.07	0.07	0.07	12	0.07	0.06	0.07
	硫酸イオン	mg/L	6.7	6.5	6.4	6.5	12	6.7	6.2	6.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	9.9	9.9	9.9
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	7.1	7.1	7.1
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	46	46	46
	アルカリ度	mg/L					1	67.2	67.2	67.2
	カルシウム	mg/L					1	15.7	15.7	15.7
	マグネシウム	mg/L					1	6.4	6.4	6.4
	カリウム	mg/L					1	2.0	2.0	2.0

令和5年度

項目		単位	4月24日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	14.7	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	16.4	16.6	16.9	17.2	17.2	16.8	16.7	16.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.58	0.58	0.59	0.55	0.59	0.59	0.59
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1							
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002							
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004							
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001							
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03							
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.0							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	38 塩化物イオン	mg/L	18.6	18.6	18.5	18.8	18.3	18.6	18.6	18.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76.0							
	40 蒸発残留物	mg/L	159							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02							
	42 ジオスミン	mg/L	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002							
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0003							
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002							
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004							
	8 トルエン	mg/L	<0.04							
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008							
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76.0							
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	19 遊離炭酸	mg/L	6.6							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03							
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002							
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)		<1							
	24 蒸発残留物	mg/L	159							
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)		-0.9							
	28 従属栄養細菌	個/mL	7							
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01							
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007							
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L	<0.04							
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	222	224	218	222	218	221	222	221
	臭化物イオン	mg/L	0.18	0.19	0.19	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20
	硫酸イオン	mg/L	6.5	6.6	6.5	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6
	リン酸イオン	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2
	酸度	mg/L	7.5							
	侵食性遊離炭酸	mg/L	5.0							
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L	49							
	アルカリ度	mg/L	72.9							
	カルシウム	mg/L	19.5							
	マグネシウム	mg/L	6.5							
	カリウム	mg/L	2.1							

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
水 質 基 準 項 目	採水日		12月11日	1月22日	2月27日	3月11日				
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	18.2
	水温	℃	16.3	16.1	16.0	16.3	12	17.2	16.0	16.6
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.58	0.56	0.58	12	0.59	0.55	0.58
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
水 質 管 理 項 目	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 項 目	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	14.0	14.0	14.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	18.8	18.4	18.0	18.2	12	18.9	18.0	18.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	76.0	76.0	76.0
	40 蒸発残留物	mg/L					1	159	159	159
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	12	7.4	7.3	7.4
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	76.0	76.0	76.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	6.6	6.6	6.6
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	159	159	159
要 検 討 項 目	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.3	7.4	7.3	7.4	12	7.4	7.3	7.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-0.9	-0.9	-0.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	7	7	7
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
独 自 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	221	221	221	214	12	224	214	220
	臭化物イオン	mg/L	0.18	0.18	0.18	0.18	12	0.20	0.18	0.19
	硫酸イオン	mg/L	6.7	6.5	6.5	6.5	12	6.7	6.2	6.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.2
	酸度	mg/L					1	7.5	7.5	7.5
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	5.0	5.0	5.0
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	49	49	49
	アルカリ度	mg/L					1	72.9	72.9	72.9
	カルシウム	mg/L					1	19.5	19.5	19.5
	マグネシウム	mg/L					1	6.5	6.5	6.5
	カリウム	mg/L					1	2.1	2.1	2.1

令和5年度

項目		単位	4月24日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇 晴	晴 曇
	天候(当日)		曇	曇 晴	曇 晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	14.7	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	11.4	12.4	15.1	20.2	23.9	25.1	24.8	21.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	1	1
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.52	0.50	0.47	0.30	0.47	0.51	0.46
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1							
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002							
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004							
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001							
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03							
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	38 塩化物イオン	mg/L	11.5	10.9	10.5	9.2	9.4	9.0	9.7	10.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30.0							
	40 蒸発残留物	mg/L	73							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02							
	42 ジオスミン	mg/L	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002							
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002							
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002							
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004							
	8 トルエン	mg/L	<0.04							
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008							
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30.0							
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	19 遊離炭酸	mg/L	9.2							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03							
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002							
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)		<1							
	24 蒸発残留物	mg/L	73							
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)		-2.2							
	28 従属栄養細菌	個/mL	7							
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01							
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007							
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L	<0.04							
	大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	111	110	108	105	109	105	110	114
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.2	5.1	4.3	4.7	4.5	4.9	4.9
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1
	酸度	mg/L	10.5							
	侵食性遊離炭酸	mg/L	8.6							
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L	18							
	アルカリ度	mg/L	28.6							
	カルシウム	mg/L	7.8							
	マグネシウム	mg/L	2.5							
	カリウム	mg/L	1.2							

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日		12月4日	1月9日	2月26日	3月21日				
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.2
	水温	℃	17.8	12.3	8.7	8.8	12	25.1	8.7	16.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.59	0.75	0.70	12	0.75	0.30	0.54
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.5	9.5	9.5
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.2	11.1	10.8	10.2	12	11.5	9.0	10.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	30.0	30.0	30.0
	40 蒸発残留物	mg/L					1	73	73	73
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.7	6.9
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	30.0	30.0	30.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.2	9.2	9.2
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	73	73	73
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.7	6.9
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	7	7	7
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		検出	検出	ND	ND	12			8/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	111	116	108	100	12	116	100	109
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.03	12	0.05	0.03	0.04
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.3	5.0	4.7	12	5.3	4.3	4.9
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	10.5	10.5	10.5
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.6	8.6	8.6
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	18	18	18
	アルカリ度	mg/L					1	28.6	28.6	28.6
	カルシウム	mg/L					1	7.8	7.8	7.8
	マグネシウム	mg/L					1	2.5	2.5	2.5
	カリウム	mg/L					1	1.2	1.2	1.2

令和5年度

項目		単位	4月24日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
水質基準項目	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇/晴	晴/曇
	天候(当日)		曇	曇/晴	曇/晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	14.7	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	12.8	13.4	14.7	17.6	20.0	20.0	20.3	18.3
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001							
水質管理目標設定項目	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.42	0.39	0.40	0.33	0.40	0.45	0.42
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1							
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002							
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004							
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001							
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03							
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	38 塩化物イオン	mg/L	11.7	11.5	11.1	10.2	9.8	9.8	10.2	12.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33.5							
	40 蒸発残留物	mg/L	80							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02							
	42 ジオスミン	mg/L	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002							
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002							
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002							
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004							
	8 トルエン	mg/L	<0.04							
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008							
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33.5							
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	19 遊離炭酸	mg/L	9.1							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03							
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002							
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)		<1							
	24 蒸発残留物	mg/L	80							
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8
要検討項目	27 腐食性(ランゲリア指数)		-2.1							
	28 従属栄養細菌	個/mL	3							
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01							
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007							
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L	<0.04							
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	119	118	116	117	117	122	121	125
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.5	5.5	4.7	5.0	5.0	5.3	5.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1
	酸度	mg/L	10.4							
	侵食性遊離炭酸	mg/L	8.5							
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L	21							
	アルカリ度	mg/L	31.2							
	カルシウム	mg/L	8.6							
	マグネシウム	mg/L	2.8							
	カリウム	mg/L	1.4							

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日		12月4日	1月9日	2月26日	3月21日				
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.2
	水温	℃	17.4	15.8	13.5	13.0	12	20.3	12.8	16.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.39	0.53	0.52	12	0.53	0.33	0.42
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.3	9.3	9.3
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.3	10.6	11.9	11.4	12	12.1	9.8	10.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	33.5	33.5	33.5
	40 蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	12	7.0	6.8	6.9
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	33.5	33.5	33.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.9	6.9	6.9	12	7.0	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	122	121	121	115	12	125	115	120
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.03	12	0.06	0.03	0.05
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.5	5.2	5.0	12	5.8	4.7	5.3
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	10.4	10.4	10.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.5	8.5	8.5
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	21	21	21
	アルカリ度	mg/L					1	31.2	31.2	31.2
	カルシウム	mg/L					1	8.6	8.6	8.6
	マグネシウム	mg/L					1	2.8	2.8	2.8
	カリウム	mg/L					1	1.4	1.4	1.4

令和5年度

項目		単位	4月24日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇 晴	晴 曇
	天候(当日)		曇	曇 晴	曇 晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	14.7	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	13.6	13.7	14.6	16.1	18.4	18.6	19.8	19.6
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	1	7	2	1	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001							
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.49	0.48	0.47	0.39	0.45	0.49	0.53
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1							
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002							
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004							
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001							
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03							
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.0							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	38 塩化物イオン	mg/L	12.1	11.9	11.5	11.0	10.4	10.5	10.6	12.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.5							
	40 蒸発残留物	mg/L	90							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02							
	42 ジオスミン	mg/L	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002							
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002							
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002							
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004							
	8 トルエン	mg/L	<0.04							
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008							
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.5							
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	19 遊離炭酸	mg/L	9.1							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03							
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002							
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)		<1							
	24 蒸発残留物	mg/L	90							
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1	6.9	6.9
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.8							
	28 従属栄養細菌	個/mL	3							
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01							
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007							
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L	<0.04							
	大腸菌群		ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	136	128	131	129	130	131	127	134
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	5.9	6.0	6.0	5.6	5.7	5.8	5.8	6.6
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L	10.4							
	侵食性遊離炭酸	mg/L	8.4							
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L	26							
	アルカリ度	mg/L	39.1							
	カルシウム	mg/L	10.6							
	マグネシウム	mg/L	3.3							
	カリウム	mg/L	1.5							

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.2
	水温	℃	18.1	16.6	14.9	14.7	12	19.8	13.6	16.6
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	7	0	1
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.48	0.54	0.54	12	0.54	0.39	0.49
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.3	11.2	11.2	11.2	12	12.6	10.4	11.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	40.5	40.5	40.5
	40 蒸発残留物	mg/L					1	90	90	90
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	40.5	40.5	40.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	90	90	90
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.8	-1.8	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	検出	12			8/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	139	142	140	136	12	142	127	134
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	12	0.06	0.05	0.05
	硫酸イオン	mg/L	6.2	6.2	6.1	6.1	12	6.6	5.6	6.0
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.4	8.4	8.4
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	26	26	26
	アルカリ度	mg/L					1	39.1	39.1	39.1
	カルシウム	mg/L					1	10.6	10.6	10.6
	マグネシウム	mg/L					1	3.3	3.3	3.3
	カリウム	mg/L					1	1.5	1.5	1.5

令和5年度

項目		単位	4月24日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
水 質 基 準 項 目	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇 晴	晴 曇
	天候(当日)		曇	曇 晴	曇 晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	14.7	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	11.2	12.4	14.4	19.3	23.4	24.2	24.0	20.2
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	2	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001							
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.53	0.49	0.46	0.30	0.46	0.51	0.47
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1							
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002							
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005							
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004							
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001							
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03							
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	38 塩化物イオン	mg/L	10.7	10.3	9.8	8.6	9.1	8.8	9.1	10.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28.0							
	40 蒸発残留物	mg/L	74							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02							
	42 ジオスミン	mg/L	<0.000001							
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001							
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005							
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002							
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002							
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002							
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004							
	8 トルエン	mg/L	<0.04							
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008							
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28.0							
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005							
	19 遊離炭酸	mg/L	7.6							
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03							
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002							
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)		<1							
	24 蒸発残留物	mg/L	74							
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.7	6.8
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-2.1							
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL	1							
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01							
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02							
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007							
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L	<0.04							
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	ND	検出	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	109	105	104	102	107	105	105	103
	臭化物質イオン	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
	硫酸イオン	mg/L	4.7	4.8	4.8	4.0	4.4	4.3	4.5	4.9
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1
	酸度	mg/L	8.7							
	侵食性遊離炭酸	mg/L	7.1							
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L	19							
	アルカリ度	mg/L	28.2							
	カルシウム	mg/L	7.2							
	マグネシウム	mg/L	2.4							
	カリウム	mg/L	1.2							

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.2
	水温	℃	16.3	11.9	9.0	9.3	12	24.2	9.0	16.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.59	0.73	0.70	12	0.73	0.30	0.53
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.2	9.2	9.2
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	9.9	10.6	10.2	9.8	12	10.8	8.6	9.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.0	28.0	28.0
	40 蒸発残留物	mg/L					1	74	74	74
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.7	6.9
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.0	28.0	28.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	7.6	7.6	7.6
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	74	74	74
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.7	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			4/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	107	111	104	97	12	111	97	105
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.03	0.03	12	0.05	0.03	0.04
	硫酸イオン	mg/L	4.9	5.0	4.6	4.4	12	5.0	4.0	4.6
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	8.7	8.7	8.7
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	7.1	7.1	7.1
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	19	19	19
	アルカリ度	mg/L					1	28.2	28.2	28.2
	カルシウム	mg/L					1	7.2	7.2	7.2
	マグネシウム	mg/L					1	2.4	2.4	2.4
	カリウム	mg/L					1	1.2	1.2	1.2

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月27日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇/晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	晴/雨	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	32.2	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	10.0	11.6	15.8	17.7	21.7	22.8	23.4	21.6
	1 一般細菌	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.59	0.52	0.50	0.38	0.44	0.45	0.49
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			9.1					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38 塩化物イオン	mg/L	11.4	10.7	10.0	9.3	9.3	9.2	9.3	12.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			29.1					
	40 蒸発残留物	mg/L			70					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42 ジオスミン	mg/L			<0.000001					
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L			<0.000001					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8 トルエン	mg/L			<0.04					
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			29.1					
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19 遊離炭酸	mg/L			11.0					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)				1					
	24 蒸発残留物	mg/L			70					
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.3					
	28 従属栄養細菌	個/mL			30					
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L			<0.04					
	大腸菌群		ND	検出	検出	検出	検出	ND	検出	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	108	110	106	107	109	108	108	113
	臭化イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06
	硫酸イオン	mg/L	4.9	4.9	4.9	4.3	4.7	4.6	4.7	5.7
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度				12.5					
	優食性遊離炭酸	mg/L			10.4					
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L			19					
	アルカリ度	mg/L			28.8					
	カルシウム	mg/L			7.6					
	マグネシウム	mg/L			2.4					
	カリウム	mg/L			1.3					

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日		12月4日	1月9日	2月26日	3月21日				
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.8
	水温	℃	18.5	14.6	10.8	10.3	12	23.4	10.0	16.6
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.63	0.81	0.77	12	0.81	0.38	0.56
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.6	11.2	10.9	10.5	12	12.5	9.2	10.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	29.1	29.1	29.1
	40 蒸発残留物	mg/L					1	70	70	70
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.9	6.8	6.8	12	6.9	6.7	6.8
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	29.1	29.1	29.1
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	11.0	11.0	11.0
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	70	70	70
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.9	6.8	6.8	12	6.9	6.7	6.8
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	30	30	30
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			5/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	113	116	111	104	12	116	104	109
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.03	12	0.06	0.03	0.04
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.5	5.2	5.0	12	5.7	4.3	5.0
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	12.5	12.5	12.5
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	19	19	19
	アルカリ度	mg/L					1	28.8	28.8	28.8
	カルシウム	mg/L					1	7.6	7.6	7.6
	マグネシウム	mg/L					1	2.4	2.4	2.4
	カリウム	mg/L					1	1.3	1.3	1.3

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月27日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇 晴	晴 曇
	天候(当日)		晴/曇	曇 晴	晴 雨	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	32.2	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	10.5	11.4	14.6	16.3	19.2	20.2	20.9	20.1
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	2	1	3	0	1	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.56	0.52	0.53	0.45	0.46	0.46	0.44
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.3					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38 塩化物イオン	mg/L	9.6	9.1	9.2	8.8	8.6	8.6	8.8	10.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			28.2					
	40 蒸発残留物	mg/L			66					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42 ジオスミン	mg/L			<0.000001					
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L			<0.000001					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8 トルエン	mg/L			<0.04					
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			28.2					
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19 遊離炭酸	mg/L			10.2					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)				<1					
	24 蒸発残留物	mg/L			66					
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.3					
	28 従属栄養細菌	個/mL			8					
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L			<0.04					
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	95	95	99	101	104	104	105	107
	臭化水素イオン	mg/L	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05
	硫酸イオン	mg/L	4.1	4.2	4.4	4.0	4.2	4.2	4.3	4.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L			11.6					
	侵食性遊離炭酸	mg/L			9.6					
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L			21					
	アルカリ度	mg/L			27.0					
	カルシウム	mg/L			7.2					
	マグネシウム	mg/L			2.4					
	カリウム	mg/L			1.4					

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.8
	水温	℃	18.1	15.1	12.1	11.5	12	20.9	10.5	15.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	3	0	1
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.57	0.73	0.73	12	0.73	0.44	0.54
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	8.3	8.3	8.3
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	9.6	9.9	10.0	9.6	12	10.5	8.6	9.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.2	28.2	28.2
	40 蒸発残留物	mg/L					1	66	66	66
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.9	6.8	6.8	12	6.9	6.7	6.8
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	28.2	28.2	28.2
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	10.2	10.2	10.2
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	66	66	66
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.9	6.8	6.8	12	6.9	6.7	6.8
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	8	8	8
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			6/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	106	108	104	98	12	108	95	102
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.03	12	0.05	0.02	0.03
	硫酸イオン	mg/L	4.5	4.6	4.4	4.4	12	4.8	4.0	4.3
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	11.6	11.6	11.6
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	9.6	9.6	9.6
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	21	21	21
	アルカリ度	mg/L					1	27.0	27.0	27.0
	カルシウム	mg/L					1	7.2	7.2	7.2
	マグネシウム	mg/L					1	2.4	2.4	2.4
	カリウム	mg/L					1	1.4	1.4	1.4

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月27日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇 晴	晴 曇
	天候(当日)		晴/曇	曇 晴	晴 雨	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	32.2	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	11.1	12.5	15.6	17.7	21.4	21.5	21.6	19.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	1	0	50	0	4	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	0.59	0.54	0.52	0.44	0.42	0.44	0.42
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			7.8					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38 塩化物イオン	mg/L	9.9	9.5	8.6	8.1	8.1	8.2	8.5	9.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			27.2					
	40 蒸発残留物	mg/L			70					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42 ジオスミン	mg/L			<0.000001					
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L			<0.000001					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8 トルエン	mg/L			<0.04					
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			27.2					
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19 遊離炭酸	mg/L			12.9					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)				<1					
	24 蒸発残留物	mg/L			70					
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.4					
	28 従属栄養細菌	個/mL			12					
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L			<0.04					
独 自 項 目	大腸菌群		ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	100	96	96	93	100	99	100	104
	臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
	硫酸イオン	mg/L	4.4	4.5	4.2	3.9	4.1	3.9	4.0	4.5
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度				14.7					
	侵食性遊離炭酸	mg/L			12.1					
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L			22					
	アルカリ度	mg/L			26.5					
	カルシウム	mg/L			7.0					
	マグネシウム	mg/L			2.3					
	カリウム	mg/L			1.3					

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.8
	水温	℃	16.5	13.0	10.7	10.6	12	21.6	10.6	15.9
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	50	0	5
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.56	0.74	0.74	12	0.74	0.42	0.54
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	7.8	7.8	7.8
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	9.3	9.5	9.5	9.3	12	9.9	8.1	9.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	27.2	27.2	27.2
	40 蒸発残留物	mg/L					1	70	70	70
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.6	6.6
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 準 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	27.2	27.2	27.2
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	12.9	12.9	12.9
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	70	70	70
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.6	6.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.4	-2.4	-2.4
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	12	12	12
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		検出	ND	ND	ND	12			7/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	102	103	102	97	12	104	93	99
	臭化物イオン	mg/L	0.03	0.03	0.03	0.03	12	0.04	0.03	0.03
	硫酸イオン	mg/L	4.5	4.5	4.4	4.3	12	4.5	3.9	4.3
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	14.7	14.7	14.7
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	12.1	12.1	12.1
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	22	22	22
	アルカリ度	mg/L					1	26.5	26.5	26.5
	カルシウム	mg/L					1	7.0	7.0	7.0
	マグネシウム	mg/L					1	2.3	2.3	2.3
	カリウム	mg/L					1	1.3	1.3	1.3

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月27日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇/晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	晴/雨	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	32.2	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	14.7	14.6	15.4	15.6	16.4	16.4	16.9	17.0
	1 一般細菌	個/mL	0	0	1	1	0	0	2	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.38	1.39	1.35	1.40	1.23	1.24	1.20	1.24
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			9.6					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38 塩化物イオン	mg/L	11.9	12.0	11.4	11.2	10.6	10.5	10.4	11.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			45.4					
	40 蒸発残留物	mg/L			98					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42 ジオスミン	mg/L			<0.000001					
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L			<0.000001					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8 トルエン	mg/L			<0.04					
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			45.4					
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19 遊離炭酸	mg/L			26.6					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)				<1					
	24 蒸発残留物	mg/L			98					
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.4	6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.3					
	28 従属栄養細菌	個/mL			7					
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L			<0.04					
	大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	139	139	141	137	142	145	139	144
	臭化イオン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.07
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.5	5.7	5.5	5.6	5.6	5.5	5.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度				30.3					
	優食性遊離炭酸	mg/L			24.5					
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L			29					
	アルカリ度	mg/L			40.1					
	カルシウム	mg/L			10.8					
	マグネシウム	mg/L			4.4					
	カリウム	mg/L			2.0					

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日		12月4日	1月9日	2月26日	3月21日				
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.8
	水温	℃	16.6	16.1	15.4	15.2	12	17.0	14.6	15.9
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.39	1.34	1.64	1.58	12	1.64	1.20	1.37
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.6	9.6	9.6
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.6	10.6	11.2	11.2	12	12.0	10.4	11.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	45.4	45.4	45.4
	40 蒸発残留物	mg/L					1	98	98	98
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.6	6.5	6.5	12	6.6	6.4	6.5
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	45.4	45.4	45.4
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	26.6	26.6	26.6
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	98	98	98
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.6	6.5	6.5	12	6.6	6.4	6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	7	7	7
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		検出	ND	ND	検出	12			8/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	143	141	145	140	12	145	137	141
	臭化物イオン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06	12	0.07	0.05	0.06
	硫酸イオン	mg/L	5.5	5.4	5.5	5.5	12	5.8	5.3	5.5
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	30.3	30.3	30.3
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	24.5	24.5	24.5
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	29	29	29
	アルカリ度	mg/L					1	40.1	40.1	40.1
	カルシウム	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
	マグネシウム	mg/L					1	4.4	4.4	4.4
	カリウム	mg/L					1	2.0	2.0	2.0

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月23日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	曇/晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	20.4	25.2
	水温	℃	12.2	14.1	15.8	18.9	23.0	23.6	21.4	20.2
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L							<0.001	
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.52	0.54	0.50	0.33	0.40	0.49	0.56
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L							<0.1	
	14 四塩化炭素	mg/L							<0.0002	
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L							<0.005	
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	
	17 ジクロロメタン	mg/L							<0.002	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L							<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L							<0.03	
	35 銅及びその化合物	mg/L							<0.1	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L							11.1	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	38 塩化物イオン	mg/L	13.2	12.6	12.0	10.9	10.6	10.4	11.3	12.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							36.7	
	40 蒸発残留物	mg/L							92	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L							<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L							<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L							<0.0005	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3
	47 pH値		7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L							<0.002	
	2 ウラン及びその化合物	mg/L							<0.0002	
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L							<0.002	
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004	
	8 トルエン	mg/L							<0.04	
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							<0.008	
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							36.7	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	19 遊離炭酸	mg/L							11.7	
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L							<0.03	
	21 メチルtertブチルエーテル	mg/L							<0.002	
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)								<1	
	24 蒸発残留物	mg/L							92	
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	7.0	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)								-1.8	
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL							29	
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.01	
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L							<0.007	
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L							<0.04	
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	129	124	125	125	124	122	132	134
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
	硫酸イオン	mg/L	6.0	6.0	6.0	5.2	5.6	5.5	5.7	6.3
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L							13.3	
	侵食性遊離炭酸	mg/L							10.8	
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L							24	
	アルカリ度	mg/L							39.2	
	カルシウム	mg/L							9.5	
	マグネシウム	mg/L							3.1	
	カリウム	mg/L							1.9	

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.1
	水温	℃	18.3	15.3	12.4	12.2	12	23.6	12.2	17.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	1	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	0.73	0.84	0.78	12	0.84	0.33	0.58
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	11.1	11.1	11.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.6	12.3	12.1	11.9	12	13.2	10.4	11.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	36.7	36.7	36.7
	40 蒸発残留物	mg/L					1	92	92	92
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.2	7.0	7.0	12	7.2	6.8	7.0
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	36.7	36.7	36.7
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	92	92	92
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.2	7.0	7.0	12	7.2	6.8	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.8	-1.8	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	29	29	29
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	138	143	136	131	12	143	122	130
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	12	0.06	0.04	0.05
	硫酸イオン	mg/L	6.0	6.2	6.5	6.2	12	6.5	5.2	5.9
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	13.3	13.3	13.3
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	24	24	24
	アルカリ度	mg/L					1	39.2	39.2	39.2
	カルシウム	mg/L					1	9.5	9.5	9.5
	マグネシウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1
	カリウム	mg/L					1	1.9	1.9	1.9

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日		
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨		
	天候(当日)		晴/曇	曇 晴	曇 晴	晴	晴/曇	晴		
	気温	℃	17.5	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7		
	水温	℃	16.4	16.0	15.7	15.5	15.9	16.1		
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0		
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND		
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4 水銀及びその化合物	mg/L								
	5 セレン及びその化合物	mg/L								
	6 鉛及びその化合物	mg/L								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8 六価クロム化合物	mg/L								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.78	0.67	0.77	0.84	0.81	0.84		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14 四塩化炭素	mg/L								
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17 ジクロロメタン	mg/L								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								
	19 トリクロロエチレン	mg/L								
	20 ベンゼン	mg/L								
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34 鉄及びその化合物	mg/L								
	35 銅及びその化合物	mg/L								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								
	38 塩化物イオン	mg/L	12.4	12.2	11.9	11.9	11.4	11.4		
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40 蒸発残留物	mg/L								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42 ジオスミン	mg/L								
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								
	45 フェノール類	mg/L								
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		
	47 pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0		
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない		
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8 トルエン	mg/L								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								
	19 遊離炭酸	mg/L								
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									
	24 蒸発残留物	mg/L								
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		
	26 pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0		
要検討項目	27 腐食性(ランゲリア指数)									
	28 従属栄養細菌	個/mL								
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	検出	ND		
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0		
	電気伝導率	μ S/cm	157	148	149	146	156	153		
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05		
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.2	5.1	4.9	4.9	5.0		
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
	酸度	mg/L								
	侵食性遊離炭酸	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	カルシウム	mg/L								
	マグネシウム	mg/L								
	カリウム	mg/L								

令和5年度

項目		単位	1月22日	2月26日	3月5日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日								
	天候(前日)		雨	曇/雨	晴/曇				
	天候(当日)		晴/雪	雨/曇	雨				
	気温	℃	8.8	7.6	6.4	9	32.4	6.4	19.5
	水温	℃	15.5	15.6	15.8	9	16.4	15.5	15.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	9	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	9			0/9
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003	1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005	1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.97	0.99	1.05	9	1.05	0.67	0.86
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	9	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004	1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001	1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			0	0			
	22 クロロ酢酸	mg/L			0	0			
	23 クロロホルム	mg/L			0	0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			0	0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			0	0			
	26 臭素酸	mg/L			0	0			
	27 総トリハロメタン	mg/L			0	0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			0	0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			0	0			
	30 ブロモホルム	mg/L			0	0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			0	0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			12.3	1	12.3	12.3	12.3
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	12.0	11.9	12.3	9	12.4	11.4	11.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			55.0	1	55.0	55.0	55.0
	40 蒸発残留物	mg/L			106	1	106	106	106
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L			<0.000001	1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005	1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	9	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.0	6.9	9	7.1	6.9	7.0
	48 味				0	0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	9			0/9
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	9	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 準 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002	1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004	1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L			<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008	1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L			0	0			
	12 二酸化塩素	mg/L			0	0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L			0	0			
	14 抱水クロラール	mg/L			0	0			
	15 農薬類				0	0			
	16 残留塩素	mg/L			0	0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			55.0	1	55.0	55.0	55.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005	1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L			13.2	1	13.2	13.2	13.2
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03	1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002	1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L			0	0			
	23 臭気強度(TON)				<1	1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			106	1	106	106	106
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	9	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.0	6.9	9	7.1	6.9	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.7	1	-1.7	-1.7	-1.7
	28 従属栄養細菌	個/mL			11	1	11	11	11
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01	1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L		<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007	1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L			0	0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L			0	0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L			0	0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L			<0.04	1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	9			1/9
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	9	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	171	171	172	9	172	146	158
	臭化物イオン	mg/L	0.06	0.05	0.06	9	0.06	0.05	0.05
	硫酸イオン	mg/L	4.9	4.8	4.9	9	5.2	4.8	5.0
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	9	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L			15.1	1	15.1	15.1	15.1
	侵食性遊離炭酸	mg/L			11.6	1	11.6	11.6	11.6
	アンモニア態窒素	mg/L			<0.02	1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L			37	1	37	37	37
	アルカリ度	mg/L			58.8	1	58.8	58.8	58.8
	カルシウム	mg/L			12.8	1	12.8	12.8	12.8
	マグネシウム	mg/L			5.5	1	5.5	5.5	5.5
	カリウム	mg/L			1.9	1	1.9	1.9	1.9

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月23日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	曇/晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	20.4	25.2
	水温	℃	13.5	13.3	14.2	15.3	16.7	17.6	17.9	18.0
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.18	1.15	1.09	1.12	0.87	0.85	1.04	1.06
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L							<0.1	
	14 四塩化炭素	mg/L							<0.0002	
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L							<0.005	
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	
	17 ジクロロメタン	mg/L							<0.002	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L							<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L							<0.03	
	35 銅及びその化合物	mg/L							<0.1	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L							11.8	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	38 塩化物イオン	mg/L	11.7	11.6	11.2	11.2	10.0	10.2	10.8	11.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							48.0	
	40 蒸発残留物	mg/L							110	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L							<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L							<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L							<0.0005	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L							<0.002	
	2 ウラン及びその化合物	mg/L							<0.0002	
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L							<0.002	
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004	
	8 トルエン	mg/L							<0.04	
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							<0.008	
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							48.0	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	19 遊離炭酸	mg/L							13.3	
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L							<0.03	
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L							<0.002	
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)								<1	
	24 蒸発残留物	mg/L							110	
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)								-1.7	
独自項目	28 従属栄養細菌	個/mL							3	
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.01	
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L							<0.007	
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L							<0.04	
	大腸菌群		ND	ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出
独自項目	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	145	146	150	154	144	141	156	156
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
	硫酸イオン	mg/L	4.4	4.6	4.8	4.5	4.6	4.8	4.5	4.9
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L							15.2	
	侵食性遊離炭酸	mg/L							11.9	
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L							37	
	アルカリ度	mg/L							52.2	
独自項目	カルシウム	mg/L							11.7	
	マグネシウム	mg/L							4.5	
	カリウム	mg/L							2.0	

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.1
	水温	℃	17.6	16.5	15.1	14.5	12	18.0	13.3	15.9
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.18	1.17	1.07	1.07	12	1.18	0.85	1.07
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.4	11.4	10.9	10.9	12	11.7	10.0	11.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	48.0	48.0	48.0
	40 蒸発残留物	mg/L					1	110	110	110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	48.0	48.0	48.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	13.3	13.3	13.3
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	110	110	110
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.7	-1.7	-1.7
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
要 検 討 項 目	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 プロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジプロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			5/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	159	159	148	148	12	159	141	151
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.05	12	0.06	0.04	0.05
	硫酸イオン	mg/L	4.6	4.6	4.9	5.0	12	5.0	4.4	4.7
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	15.2	15.2	15.2
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	11.9	11.9	11.9
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	37	37	37
	アルカリ度	mg/L					1	52.2	52.2	52.2
	カルシウム	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	マグネシウム	mg/L					1	4.5	4.5	4.5
	カリウム	mg/L					1	2.0	2.0	2.0

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月23日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	曇/晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	20.4	25.2
	水温	℃	15.0	15.0	15.8	16.9	18.0	18.3	17.9	17.6
	1 一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L							<0.001	
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.00	0.92	0.93	0.95	0.88	0.92	0.92	1.01
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L							<0.1	
	14 四塩化炭素	mg/L							<0.0002	
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L							<0.005	
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	
	17 ジクロロメタン	mg/L							<0.002	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L							<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L							<0.03	
	35 銅及びその化合物	mg/L							<0.1	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L							13.1	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	38 塩化物イオン	mg/L	12.5	12.4	12.2	11.9	11.6	11.6	11.9	12.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							55.6	
	40 蒸発残留物	mg/L							124	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L							<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L							<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L							<0.0005	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L							<0.002	
	2 ウラン及びその化合物	mg/L							<0.0002	
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L							<0.002	
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004	
	8 トルエン	mg/L							<0.04	
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							<0.008	
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							55.6	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	19 遊離炭酸	mg/L							18.6	
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L							<0.03	
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L							<0.002	
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)								<1	
	24 蒸発残留物	mg/L							124	
	25 濁度	度	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.0	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)								-1.7	
	28 従属栄養細菌	個/mL							29	
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.01	
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L							<0.007	
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L							<0.04	
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	173	171	170	172	168	168	173	174
	臭化物イオン	mg/L	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	硫酸イオン	mg/L	4.7	4.9	4.8	4.3	4.5	4.6	4.6	4.8
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L							21.2	
	侵食性遊離炭酸	mg/L							16.5	
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L							39	
	アルカリ度	mg/L							60.0	
	カルシウム	mg/L							13.2	
	マグネシウム	mg/L							5.4	
	カリウム	mg/L							2.1	

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日		12月4日	1月9日	2月26日	3月21日				
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.1
	水温	℃	16.9	16.0	14.9	14.6	12	18.3	14.6	16.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.03	0.99	1.09	1.07	12	1.09	0.88	0.98
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.1	13.1	13.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	12.2	12.4	12.2	12.2	12	12.7	11.6	12.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	55.6	55.6	55.6
	40 蒸発残留物	mg/L					1	124	124	124
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	7.0	6.9	12	7.0	6.8	6.9
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 準 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	55.6	55.6	55.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	18.6	18.6	18.6
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	124	124	124
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	7.0	6.9	12	7.0	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.7	-1.7	-1.7
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	29	29	29
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	177	179	176	175	12	179	168	173
	臭化物イオン	mg/L	0.06	0.06	0.06	0.06	12	0.06	0.05	0.06
	硫酸イオン	mg/L	4.8	4.8	4.8	4.7	12	4.9	4.3	4.7
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	21.2	21.2	21.2
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	16.5	16.5	16.5
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	39	39	39
	アルカリ度	mg/L					1	60.0	60.0	60.0
	カルシウム	mg/L					1	13.2	13.2	13.2
	マグネシウム	mg/L					1	5.4	5.4	5.4
	カリウム	mg/L					1	2.1	2.1	2.1

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月23日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	曇/晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	27.7	32.4	31.5	27.7	20.4	25.2
	水温	℃	8.6	11.7	14.2	19.6	24.0	25.6	24.2	21.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.56	0.54	0.52	0.34	0.50	0.48	0.54
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L							<0.1	
	14 四塩化炭素	mg/L							<0.0002	
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L							<0.005	
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	
	17 ジクロロメタン	mg/L							<0.002	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L							<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L							<0.03	
	35 銅及びその化合物	mg/L							<0.1	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L							9.9	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	38 塩化物イオン	mg/L	11.1	10.4	10.2	9.2	9.4	8.7	10.7	12.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							30.5	
	40 蒸発残留物	mg/L							73	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L							<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L							<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L							<0.0005	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.1	7.1	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.6	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L							<0.002	
	2 ウラン及びその化合物	mg/L							<0.0002	
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L							<0.002	
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004	
	8 トルエン	mg/L							<0.04	
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							<0.008	
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留農薬	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							30.5	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	19 遊離炭酸	mg/L							12.4	
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L							<0.03	
	21 メチルtertブチルエーテル	mg/L							<0.002	
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)								<1	
	24 蒸発残留物	mg/L							73	
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.1	7.1	6.7	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)								-2.3	
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL							9	
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.01	
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L							<0.007	
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L							<0.04	
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	107	107	105	105	108	102	115	111
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06
	硫酸イオン	mg/L	4.8	4.8	5.0	4.3	4.8	4.4	5.0	5.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L							14.1	
	侵食性遊離炭酸	mg/L							11.6	
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L							23	
	アルカリ度	mg/L							31.3	
	カルシウム	mg/L							8.0	
	マグネシウム	mg/L							2.5	
	カリウム	mg/L							1.9	

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.1
	水温	℃	17.5	13.0	8.9	8.8	12	25.6	8.6	16.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.65	0.80	0.72	12	0.80	0.34	0.58
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.9	9.9	9.9
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.4	11.3	10.7	9.6	12	12.8	8.7	10.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	30.5	30.5	30.5
	40 蒸発残留物	mg/L					1	73	73	73
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	7.0	6.9	6.9	12	7.1	6.7	6.9
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	30.5	30.5	30.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	12.4	12.4	12.4
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	73	73	73
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	7.0	6.9	6.9	12	7.1	6.7	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	9	9	9
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	115	119	111	98	12	119	98	109
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.03	12	0.06	0.03	0.04
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.4	5.3	4.4	12	5.8	4.3	4.9
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	14.1	14.1	14.1
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	11.6	11.6	11.6
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	23	23	23
	アルカリ度	mg/L					1	31.3	31.3	31.3
	カルシウム	mg/L					1	8.0	8.0	8.0
	マグネシウム	mg/L					1	2.5	2.5	2.5
	カリウム	mg/L					1	1.9	1.9	1.9

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月15日	6月27日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇/晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	晴	晴/雨	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	20.5	32.2	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	12.6	14.0	17.4	19.0	20.7	20.8	20.3	17.5
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.67	0.63	0.69	0.81	0.79	0.83	0.79
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			8.7					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38 塩化物イオン	mg/L	9.5	9.1	9.1	8.9	8.4	9.2	9.4	10.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			34.4					
	40 蒸発残留物	mg/L			79					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42 ジオスミン	mg/L			<0.000001					
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L			<0.000001					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8 トルエン	mg/L			<0.04					
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			34.4					
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19 遊離炭酸	mg/L			16.7					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)				<1					
	24 蒸発残留物	mg/L			79					
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.2					
	28 従属栄養細菌	個/mL			5					
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L			<0.04					
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	111	110	114	118	116	120	122	128
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	硫酸イオン	mg/L	4.5	4.6	4.6	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度				19.0					
	侵食性遊離炭酸	mg/L			15.7					
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L			26					
	アルカリ度	mg/L			34.3					
	カルシウム	mg/L			8.6					
	マグネシウム	mg/L			3.1					
	カリウム	mg/L			1.5					

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	20.1
	水温	℃	15.0	12.8	11.4	11.2	12	20.8	11.2	16.1
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.83	0.82	0.86	0.83	12	0.86	0.63	0.77
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	8.7	8.7	8.7
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.1	10.0	9.6	9.7	12	10.5	8.4	9.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	34.4	34.4	34.4
	40 蒸発残留物	mg/L					1	79	79	79
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.5	6.6
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	34.4	34.4	34.4
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	16.7	16.7	16.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	79	79	79
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.5	6.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			2/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	128	124	119	117	12	128	110	119
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.04	0.05	0.04	12	0.05	0.04	0.05
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.0	4.8	4.8	12	5.3	4.3	4.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	19.0	19.0	19.0
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	15.7	15.7	15.7
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	26	26	26
	アルカリ度	mg/L					1	34.3	34.3	34.3
	カルシウム	mg/L					1	8.6	8.6	8.6
	マグネシウム	mg/L					1	3.1	3.1	3.1
	カリウム	mg/L					1	1.5	1.5	1.5

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月27日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	晴/曇
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	曇/雨
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	15.4
	水温	℃	15.0	16.4	18.2	19.3	19.2	18.1	18.1	14.9
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82	0.86	0.85	0.89	0.83	0.87	0.85	0.83
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L								<0.001
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.6
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	26.2	26.3	26.3	26.9	26.6	26.7	27.3	27.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								65.3
	40 蒸発残留物	mg/L								175
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42 ジオスミン	mg/L								<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45 フェノール類	mg/L								<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8 トルエン	mg/L								<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								65.3
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L								29.3
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									<1
	24 蒸発残留物	mg/L								175
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.5	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)									-2.0
	28 従属栄養細菌	個/mL								1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
要 検 討 項 目	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L								<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	214	217	210	211	216	215	218	220
	臭化物イオン	mg/L	0.99	1.05	1.06	1.07	1.06	1.04	1.11	1.08
	硫酸イオン	mg/L	8.9	9.2	9.1	8.9	9.1	9.2	9.4	9.2
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								33.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L								26.6
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								69
	アルカリ度	mg/L								49.9
	カルシウム	mg/L								13.2
	マグネシウム	mg/L								7.8
	カリウム	mg/L								5.2

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
水質基準項目	採水日		12月11日	1月22日	2月27日	3月11日				
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	6.1	19.0
	水温	℃	15.0	13.5	10.4	14.5	12	19.3	10.4	16.1
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
水質基準項目	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.84	0.81	0.80	0.81	12	0.89	0.80	0.84
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.09	0.09	12	0.10	0.09	0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.6	13.6	13.6
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	28.2	27.5	27.3	27.9	12	28.2	26.2	27.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	65.3	65.3	65.3
	40 蒸発残留物	mg/L					1	175	175	175
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.5	6.6	6.5	6.5	12	6.6	6.5	6.5
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	65.3	65.3	65.3
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	29.3	29.3	29.3
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	175	175	175
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.5	6.6	6.5	6.5	12	6.6	6.5	6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.0	-2.0	-2.0
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 プロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジプロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	219	219	221	215	12	221	210	216
	臭化物イオン	mg/L	1.12	1.08	1.14	1.12	12	1.14	0.99	1.08
	硫酸イオン	mg/L	9.7	9.4	9.4	9.6	12	9.7	8.9	9.3
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	33.4	33.4	33.4
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	26.6	26.6	26.6
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	69	69	69
	アルカリ度	mg/L					1	49.9	49.9	49.9
	カルシウム	mg/L					1	13.2	13.2	13.2
	マグネシウム	mg/L					1	7.8	7.8	7.8
	カリウム	mg/L					1	5.2	5.2	5.2

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月27日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	晴/曇
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	曇/雨
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	15.4
	水温	℃	15.6	16.1	16.7	17.5	17.6	17.7	16.3	15.2
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.89	0.91	0.93	0.95	0.90	0.96	0.92	0.89
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L								<0.001
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.7
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	14.8	14.7	14.6	14.8	14.3	14.5	14.7	14.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								51.6
	40 蒸発残留物	mg/L								155
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42 ジオスミン	mg/L								<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45 フェノール類	mg/L								<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8 トルエン	mg/L								<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								51.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L								10.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									<1
	24 蒸発残留物	mg/L								155
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)									-1.6
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL								3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L								<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	176	178	174	173	176	174	176	176
	臭化物イオン	mg/L	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.2	5.3	5.0	5.1	5.2	5.3	5.1
	リン酸イオン	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
	酸度	mg/L								12.3
	侵食性遊離炭酸	mg/L								9.4
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								62
	アルカリ度	mg/L								56.2
	カルシウム	mg/L								9.8
	マグネシウム	mg/L								6.5
	カリウム	mg/L								3.7

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日		12月11日	1月22日	2月27日	3月11日				
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	6.1	19.0
	水温	℃	15.1	14.3	14.5	14.8	12	17.7	14.3	16.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	0.91	0.88	0.90	12	0.96	0.88	0.91
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.10	0.10	12	0.11	0.10	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.7	13.7	13.7
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	15.1	14.8	14.6	14.8	12	15.1	14.3	14.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	51.6	51.6	51.6
	40 蒸発残留物	mg/L					1	155	155	155
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.2	7.0	7.1	12	7.2	7.0	7.1
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	51.6	51.6	51.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	155	155	155
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.2	7.0	7.1	12	7.2	7.0	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-1.6	-1.6	-1.6
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	176	176	176	176	12	178	173	176
	臭化物イオン	mg/L	0.18	0.17	0.18	0.17	12	0.18	0.16	0.17
	硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.2	5.3	12	5.4	5.0	5.2
	リン酸イオン	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.3	0.2	0.3
	酸度	mg/L					1	12.3	12.3	12.3
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	62	62	62
	アルカリ度	mg/L					1	56.2	56.2	56.2
	カルシウム	mg/L					1	9.8	9.8	9.8
	マグネシウム	mg/L					1	6.5	6.5	6.5
	カリウム	mg/L					1	3.7	3.7	3.7

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月27日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	晴/曇
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	曇/雨
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	15.4
	水温	℃	15.5	14.8	15.8	18.0	17.8	17.6	17.9	17.6
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.22	1.21	1.38	1.44	1.45	1.13	1.23	1.10
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L								<0.001
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								9.5
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.8	10.4	10.5	10.8	11.0	10.3	10.7	10.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								37.8
	40 蒸発残留物	mg/L								102
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42 ジオスミン	mg/L								<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45 フェノール類	mg/L								<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.5	6.3	6.2	6.2	6.1	6.2	6.3	6.3
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8 トルエン	mg/L								<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								37.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L								33.9
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									<1
	24 蒸発残留物	mg/L								102
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.5	6.3	6.2	6.2	6.1	6.2	6.3	6.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)									-2.5
	28 従属栄養細菌	個/mL								0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L								<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	117	115	116	126	142	140	139	130
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
	硫酸イオン	mg/L	6.3	6.3	6.3	6.2	7.1	7.3	7.2	6.6
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L								38.6
	侵食性遊離炭酸	mg/L								31.2
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								34
	アルカリ度	mg/L								34.0
	カルシウム	mg/L								9.5
	マグネシウム	mg/L								3.3
	カリウム	mg/L								2.2

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	6.1	19.0
	水温	℃	17.6	17.1	16.5	16.4	12	18.0	14.8	16.9
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.14	1.17	1.36	1.41	12	1.45	1.10	1.27
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.5	9.5	9.5
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.0	10.6	10.7	10.9	12	11.0	10.3	10.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	37.8	37.8	37.8
	40 蒸発残留物	mg/L					1	102	102	102
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.3	6.4	6.4	6.4	12	6.5	6.1	6.3
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 準 値	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	37.8	37.8	37.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	33.9	33.9	33.9
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	102	102	102
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.3	6.4	6.4	6.4	12	6.5	6.1	6.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.5	-2.5	-2.5
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	129	125	128	124	12	142	115	128
	臭化水素イオン	mg/L	0.05	0.04	0.04	0.05	12	0.05	0.04	0.04
	硫酸イオン	mg/L	6.8	6.5	6.5	6.6	12	7.3	6.2	6.6
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	38.6	38.6	38.6
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	31.2	31.2	31.2
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	34	34	34
	アルカリ度	mg/L					1	34.0	34.0	34.0
	カルシウム	mg/L					1	9.5	9.5	9.5
	マグネシウム	mg/L					1	3.3	3.3	3.3
	カリウム	mg/L					1	2.2	2.2	2.2

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月27日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	晴/曇
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	曇/雨
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	15.4
	水温	℃	17.2	17.4	17.8	18.0	18.1	17.8	17.5	17.2
	1 一般細菌	個/mL	0	1	0	0	4	0	2	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.10	1.13	1.12	1.14	1.07	1.13	1.11	1.09
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L								<0.001
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								14.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	22.4	22.3	22.3	21.6	21.2	21.3	21.7	21.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								60.7
	40 蒸発残留物	mg/L								149
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42 ジオスミン	mg/L								<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45 フェノール類	mg/L								<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8 トルエン	mg/L								<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								60.7
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L								36.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									<1
	24 蒸発残留物	mg/L								149
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)									-2.1
	28 従属栄養細菌	個/mL								36
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
要 検 討 項 目	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	検出	検出	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	205	206	199	196	202	197	202	200
	臭化物イオン	mg/L	0.46	0.49	0.49	0.43	0.43	0.42	0.44	0.42
	硫酸イオン	mg/L	8.5	8.7	8.6	8.2	8.3	8.5	8.6	8.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								41.8
	侵食性遊離炭酸	mg/L								32.8
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								52
	アルカリ度	mg/L								50.8
	カルシウム	mg/L								13.0
	マグネシウム	mg/L								6.8
	カリウム	mg/L								3.0

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	6.1	19.0
	水温	℃	17.1	16.9	16.8	17.1	12	18.1	16.8	17.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	7	1	4	12	7	0	2
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.11	1.10	1.07	1.10	12	1.14	1.07	1.11
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	14.1	14.1	14.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	21.7	21.6	21.7	22.7	12	22.7	21.1	21.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	60.7	60.7	60.7
	40 蒸発残留物	mg/L					1	149	149	149
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.5	6.4	6.5	12	6.5	6.4	6.4
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	60.7	60.7	60.7
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	36.7	36.7	36.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	149	149	149
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.4	6.5	6.4	6.5	12	6.5	6.4	6.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	36	36	36
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			2/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	199	201	203	198	12	206	196	201
	臭化物イオン	mg/L	0.42	0.43	0.47	0.48	12	0.49	0.42	0.45
	硫酸イオン	mg/L	8.8	8.7	8.7	8.8	12	8.8	8.2	8.6
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	41.8	41.8	41.8
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	32.8	32.8	32.8
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	52	52	52
	アルカリ度	mg/L					1	50.8	50.8	50.8
	カルシウム	mg/L					1	13.0	13.0	13.0
	マグネシウム	mg/L					1	6.8	6.8	6.8
	カリウム	mg/L					1	3.0	3.0	3.0

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月27日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	晴/曇
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	曇/雨
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	15.4
	水温	℃	17.5	17.7	18.0	18.2	18.2	18.1	17.8	17.4
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.19	1.23	1.29	1.34	1.30	1.37	1.32	1.26
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L								<0.001
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	18.8	18.9	18.5	17.0	15.9	15.7	15.6	16.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								52.4
	40 蒸発残留物	mg/L								136
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42 ジオスミン	mg/L								<0.000001
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L								<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45 フェノール類	mg/L								<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8 トルエン	mg/L								<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								52.4
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L								43.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									<1
	24 蒸発残留物	mg/L								136
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)									-2.2
	28 従属栄養細菌	個/mL								1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
要検討項目	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								<0.04
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	185	186	179	174	175	173	173	175
	臭化物イオン	mg/L	0.34	0.37	0.36	0.27	0.23	0.22	0.22	0.25
	硫酸イオン	mg/L	8.9	9.0	9.0	8.4	8.5	8.6	8.6	8.5
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								49.8
	侵食性遊離炭酸	mg/L								39.0
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								44
	アルカリ度	mg/L								45.4
	カルシウム	mg/L								12.0
	マグネシウム	mg/L								5.4
	カリウム	mg/L								2.7

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	6.1	19.0
	水温	℃	17.3	17.1	16.9	17.4	12	18.2	16.9	17.6
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.26	1.26	1.22	1.25	12	1.37	1.19	1.27
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.0	13.0	13.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	16.8	17.3	18.2	19.6	12	19.6	15.6	17.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	52.4	52.4	52.4
	40 蒸発残留物	mg/L					1	136	136	136
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.3	6.4	6.3	6.3	12	6.4	6.2	6.3
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 準 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	52.4	52.4	52.4
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	43.8	43.8	43.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	136	136	136
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.3	6.4	6.3	6.3	12	6.4	6.2	6.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.2	-2.2	-2.2
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	176	180	184	181	12	186	173	178
	臭化物イオン	mg/L	0.27	0.32	0.43	0.49	12	0.49	0.22	0.31
	硫酸イオン	mg/L	8.9	9.0	9.0	9.0	12	9.0	8.4	8.8
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	49.8	49.8	49.8
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	39.0	39.0	39.0
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	44	44	44
	アルカリ度	mg/L					1	45.4	45.4	45.4
	カルシウム	mg/L					1	12.0	12.0	12.0
	マグネシウム	mg/L					1	5.4	5.4	5.4
	カリウム	mg/L					1	2.7	2.7	2.7

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月27日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	晴/曇
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	曇/雨
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	15.4
	水温	℃	17.4	17.6	18.0	18.3	18.5	18.4	18.0	17.3
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L								<0.001
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.19	1.24	1.26	1.31	1.36	1.43	1.31	1.24
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L								<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L								<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L								<0.001
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L								<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L								<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								13.9
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	23.3	22.6	21.6	18.9	18.1	17.8	17.7	17.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								51.8
	40 蒸発残留物	mg/L								141
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								<0.02
	42 ジオスミン	mg/L								<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								<0.005
	45 フェノール類	mg/L								<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								<0.0004
	8 トルエン	mg/L								<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								51.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L								45.5
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									<1
	24 蒸発残留物	mg/L								141
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)									-2.3
	28 従属栄養細菌	個/mL								0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								<0.02
要 検 討 項 目	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	199	198	190	179	180	177	179	181
	臭化物イオン	mg/L	0.48	0.49	0.46	0.34	0.32	0.31	0.33	0.34
	硫酸イオン	mg/L	9.9	10.1	10.3	9.4	9.6	9.6	9.7	9.2
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1
	酸度									51.8
	侵食性遊離炭酸	mg/L								40.7
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								43
	アルカリ度	mg/L								45.6
	カルシウム	mg/L								12.3
	マグネシウム	mg/L								5.1
	カリウム	mg/L								3.0

令和5年度

項目		単位	12月11日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		曇/雨	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	13.1	8.8	6.1	11.1	12	32.4	6.1	19.0
	水温	℃	17.3	17.0	16.9	17.2	12	18.5	16.9	17.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.25	1.25	1.20	1.22	12	1.43	1.19	1.27
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.9	13.9	13.9
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	18.3	19.7	23.6	27.1	12	27.1	17.3	20.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	51.8	51.8	51.8
	40 蒸発残留物	mg/L					1	141	141	141
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.3	6.4	6.2	6.3	12	6.4	6.2	6.3
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	51.8	51.8	51.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	45.5	45.5	45.5
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	141	141	141
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.3	6.4	6.2	6.3	12	6.4	6.2	6.3
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.3	-2.3	-2.3
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 プロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジプロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	182	189	202	206	12	206	177	189
	臭化物イオン	mg/L	0.37		0.74	0.97	11	0.97	0.31	0.47
	硫酸イオン	mg/L	9.7	9.9	10.0	10.0	12	10.3	9.2	9.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	51.8	51.8	51.8
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	40.7	40.7	40.7
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	43	43	43
	アルカリ度	mg/L					1	45.6	45.6	45.6
	カルシウム	mg/L					1	12.3	12.3	12.3
	マグネシウム	mg/L					1	5.1	5.1	5.1
	カリウム	mg/L					1	3.0	3.0	3.0

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	15.1	15.2	15.1	15.2	15.2	15.3	15.2	14.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4 水銀及びその化合物	mg/L								
	5 セレン及びその化合物	mg/L								
	6 鉛及びその化合物	mg/L								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8 六価クロム化合物	mg/L								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	0.60	0.60	0.59	0.56	0.60	0.60	0.62
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14 四塩化炭素	mg/L								
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17 ジクロロメタン	mg/L								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								
	19 トリクロロエチレン	mg/L								
	20 ベンゼン	mg/L								
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34 鉄及びその化合物	mg/L								
	35 銅及びその化合物	mg/L								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								
	38 塩化物イオン	mg/L	24.6	24.5	24.3	24.5	24.0	24.4	24.5	25.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40 蒸発残留物	mg/L								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42 ジオスミン	mg/L								
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								
	45 フェノール類	mg/L								
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8 トルエン	mg/L								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								
	19 遊離炭酸	mg/L								
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									
	24 蒸発残留物	mg/L								
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
	26 pH値		6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)									
	28 従属栄養細菌	個/mL								
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	検出	ND	ND	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	258	265	262	257	265	257	256	264
	臭化物イオン	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	5.9	6.0	5.9	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								
	侵食性遊離炭酸	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	カルシウム	mg/L								
	マグネシウム	mg/L								
	カリウム	mg/L								

令和5年度

項目		単位	12月19日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		雨/曇	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	5.3	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	17.5
	水温	℃	14.7	15.0	14.9	14.7	12	15.3	14.7	15.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.60	0.58	0.60	12	0.62	0.56	0.60
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	18.5				1	18.5	18.5	18.5
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	24.4	24.6	24.1	24.4	12	25.2	24.0	24.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85.5				1	85.5	85.5	85.5
	40 蒸発残留物	mg/L	202				1	202	202	202
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	12	6.5	6.4	6.4
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0003				1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85.5				1	85.5	85.5	85.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L	65.4				1	65.4	65.4	65.4
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	202				1	202	202	202
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	12	6.5	6.4	6.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.7				1	-1.7	-1.7	-1.7
	28 従属栄養細菌	個/mL	0				1	0	0	0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			2/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	265	257	255	264	12	265	255	260
	臭化物イオン	mg/L	0.12	0.11	0.11	0.11	12	0.12	0.11	0.11
	硫酸イオン	mg/L	5.8	5.8	5.7	5.8	12	6.0	5.6	5.8
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L	74.4				1	74.4	74.4	74.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L	49.8				1	49.8	49.8	49.8
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L	69				1	69	69	69
	アルカリ度	mg/L	87.4				1	87.4	87.4	87.4
	カルシウム	mg/L	17.0				1	17.0	17.0	17.0
	マグネシウム	mg/L	10.4				1	10.4	10.4	10.4
	カリウム	mg/L	4.0				1	4.0	4.0	4.0

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	16.6	16.3	16.6	16.7	16.8	16.8	16.6	16.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	3	4	0	0	2	3	8	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4 水銀及びその化合物	mg/L								
	5 セレン及びその化合物	mg/L								
	6 鉛及びその化合物	mg/L								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8 六価クロム化合物	mg/L								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.30	0.29	0.28	0.26	0.28	0.29	0.30
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14 四塩化炭素	mg/L								
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17 ジクロロメタン	mg/L								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								
	19 トリクロロエチレン	mg/L								
	20 ベンゼン	mg/L								
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34 鉄及びその化合物	mg/L								
	35 銅及びその化合物	mg/L								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								
	38 塩化物イオン	mg/L	20.7	20.6	20.4	20.7	20.3	20.7	21.0	21.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40 蒸発残留物	mg/L								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42 ジオスミン	mg/L								
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								
	45 フェノール類	mg/L								
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8 トルエン	mg/L								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								
	19 遊離炭酸	mg/L								
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									
	24 蒸発残留物	mg/L								
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)									
	28 従属栄養細菌	個/mL								
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	232	238	229	232	237	232	232	237
	臭化物イオン	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
	硫酸イオン	mg/L	3.4	3.4	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.4
	リン酸イオン	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	酸度	mg/L								
	侵食性遊離炭酸	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	カルシウム	mg/L								
	マグネシウム	mg/L								
	カリウム	mg/L								

令和5年度

項目		単位	12月19日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		雨/曇	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	5.3	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	17.5
	水温	℃	16.2	16.5	16.5	16.2	12	16.8	16.2	16.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	1	10	2	6	12	10	0	3
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.29	0.28	0.29	12	0.30	0.26	0.29
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	17.6				1	17.6	17.6	17.6
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	20.6	20.8	20.3	20.6	12	21.2	20.3	20.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74.5				1	74.5	74.5	74.5
	40 蒸発残留物	mg/L	190				1	190	190	190
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	12	6.7	6.7	6.7
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74.5				1	74.5	74.5	74.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L	33.8				1	33.8	33.8	33.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	190				1	190	190	190
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	12	6.7	6.7	6.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.6				1	-1.6	-1.6	-1.6
	28 従属栄養細菌	個/mL	5				1	5	5	5
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及び ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			3/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	238	232	229	238	12	238	229	234
	臭化物イオン	mg/L	0.09	0.08	0.09	0.08	12	0.09	0.08	0.09
	硫酸イオン	mg/L	3.3	3.3	3.3	3.3	12	3.4	3.1	3.3
	リン酸イオン	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.2	0.2	0.2
	酸度	mg/L	38.5				1	38.5	38.5	38.5
	侵食性遊離炭酸	mg/L	27.8				1	27.8	27.8	27.8
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L	77				1	77	77	77
	アルカリ度	mg/L	84.4				1	84.4	84.4	84.4
	カルシウム	mg/L	13.4				1	13.4	13.4	13.4
	マグネシウム	mg/L	9.9				1	9.9	9.9	9.9
	カリウム	mg/L	3.7				1	3.7	3.7	3.7

- 54 -

令和5年度

項目		単位					回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)									
	天候(当日)									
	気温	℃					0			
	水温	℃					0			
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL					0			
	2 大腸菌						0			
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					0			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					0			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					0			
	6 鉛及びその化合物	mg/L					0			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					0			
	8 六価クロム化合物	mg/L					0			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					0			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					0			
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L					0			
	12 フッ素及びその化合物	mg/L					0			
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					0			
	14 四塩化炭素	mg/L					0			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					0			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					0			
	17 ジクロロメタン	mg/L					0			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					0			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					0			
	20 ベンゼン	mg/L					0			
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					0			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					0			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					0			
	35 銅及びその化合物	mg/L					0			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					0			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					0			
	38 塩化物イオン	mg/L					0			
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					0			
	40 蒸発残留物	mg/L					0			
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
	42 ジェオスミン	mg/L					0			
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L					0			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					0			
	45 フェノール類	mg/L					0			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L					0			
	47 pH値						0			
	48 味						0			
	49 臭気						0			
	50 色度	度					0			
	51 濁度	度					0			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					0			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					0			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					0			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					0			
	8 トルエン	mg/L					0			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 拘水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					0			
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					0			
	19 遊離炭酸	mg/L					0			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					0			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					0			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						0			
	24 蒸発残留物	mg/L					0			
	25 濁度	度					0			
	26 pH値						0			
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)						0			
	28 従属栄養細菌	個/mL					0			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					0			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					0			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					0			
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					0			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					0			
独 自 項 目	大腸菌群						0			
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm					0			
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L					0			
	リン酸イオン	mg/L					0			
	酸度	mg/L					0			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					0			
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					0			
	アルカリ度	mg/L					0			
	カルシウム	mg/L					0			
	マグネシウム	mg/L					0			
	カリウム	mg/L					0			

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	15.3	15.2	15.4	15.6	15.6	15.6	15.5	14.5
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4 水銀及びその化合物	mg/L								
	5 セレン及びその化合物	mg/L								
	6 鉛及びその化合物	mg/L								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8 六価クロム化合物	mg/L								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.77	0.79	0.75	0.78	0.72	0.75	0.88	0.90
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14 四塩化炭素	mg/L								
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17 ジクロロメタン	mg/L								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								
	19 トリクロロエチレン	mg/L								
	20 ベンゼン	mg/L								
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34 鉄及びその化合物	mg/L								
	35 銅及びその化合物	mg/L								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								
	38 塩化物イオン	mg/L	15.8	15.8	15.7	15.9	15.7	16.0	15.9	16.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40 蒸発残留物	mg/L								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42 ジオスミン	mg/L								
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								
	45 フェノール類	mg/L								
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8 トルエン	mg/L								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								
	19 遊離炭酸	mg/L								
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									
	24 蒸発残留物	mg/L								
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.6
要検討項目	27 腐食性(ランゲリア指数)									
	28 従属栄養細菌	個/mL								
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	検出	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	266	277	265	264	272	263	262	264
	臭化物イオン	mg/L	0.20	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23
	硫酸イオン	mg/L	33.3	33.9	33.1	31.4	32.9	33.7	30.8	31.1
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								
	侵食性遊離炭酸	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	カルシウム	mg/L								
	マグネシウム	mg/L								
	カリウム	mg/L								

令和5年度

項目		単位	12月19日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		雨/曇	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	5.3	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	17.5
	水温	℃	14.5	14.9	14.7	14.5	12	15.6	14.5	15.1
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90	0.89	0.87	0.89	12	0.90	0.72	0.82
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	16.4				1	16.4	16.4	16.4
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	15.7	15.9	15.6	15.9	12	16.3	15.6	15.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	95.9				1	95.9	95.9	95.9
	40 蒸発残留物	mg/L	194				1	194	194	194
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.7	6.7	6.7	12	6.8	6.6	6.7
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0003				1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	95.9				1	95.9	95.9	95.9
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L	34.8				1	34.8	34.8	34.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	194				1	194	194	194
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.7	6.7	6.7	12	6.8	6.6	6.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.6				1	-1.6	-1.6	-1.6
	28 従属栄養細菌	個/mL	7				1	7	7	7
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L	0.000014				1	0.000014	0.000014	0.000014
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	270	264	260	269	12	277	260	266
	臭化物イオン	mg/L	0.23	0.22	0.22	0.22	12	0.23	0.20	0.21
	硫酸イオン	mg/L	29.7	30.2	29.4	29.2	12	33.9	29.2	31.6
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L	39.6				1	39.6	39.6	39.6
	侵食性遊離炭酸	mg/L	29.5				1	29.5	29.5	29.5
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L	51				1	51	51	51
	アルカリ度	mg/L	75.8				1	75.8	75.8	75.8
	カルシウム	mg/L	19.4				1	19.4	19.4	19.4
	マグネシウム	mg/L	11.4				1	11.4	11.4	11.4
	カリウム	mg/L	3.9				1	3.9	3.9	3.9

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	15.6	15.4	15.4	15.7	15.4	15.6	15.5	15.2
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4 水銀及びその化合物	mg/L								
	5 セレン及びその化合物	mg/L								
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8 六価クロム化合物	mg/L								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.56	0.55	0.55	0.52	0.56	0.55	0.57
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14 四塩化炭素	mg/L								
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17 ジクロロメタン	mg/L								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								
	19 トリクロロエチレン	mg/L								
	20 ベンゼン	mg/L								
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34 鉄及びその化合物	mg/L								
	35 銅及びその化合物	mg/L								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								
	38 塩化物イオン	mg/L	24.3	24.2	24.0	24.2	23.8	24.1	24.2	25.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40 蒸発残留物	mg/L								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42 ジオスミン	mg/L								
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								
	45 フェノール類	mg/L								
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8 トルエン	mg/L								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								
	19 遊離炭酸	mg/L								
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									
	24 蒸発残留物	mg/L								
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.3
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)									
	28 従属栄養細菌	個/mL								
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	256	263	263	255	262	254	254	255
	臭化物イオン	mg/L	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12
	硫酸イオン	mg/L	6.3	6.4	6.3	6.0	6.2	6.2	6.3	6.4
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								
	侵食性遊離炭酸	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	カルシウム	mg/L								
	マグネシウム	mg/L								
	カリウム	mg/L								

令和5年度

項目		単位	12月19日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		雨/曇	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	5.3	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	17.5
	水温	℃	14.8	15.3	15.2	14.9	12	15.7	14.8	15.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.55	0.54	0.55	12	0.57	0.52	0.55
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	19.0				1	19.0	19.0	19.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	24.1	24.4	23.9	24.1	12	25.1	23.8	24.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82.6				1	82.6	82.6	82.6
	40 蒸発残留物	mg/L	200				1	200	200	200
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.4	6.3	6.4	12	6.4	6.3	6.4
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	0.0003				1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82.6				1	82.6	82.6	82.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L	73.5				1	73.5	73.5	73.5
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	200				1	200	200	200
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.4	6.4	6.3	6.4	12	6.4	6.3	6.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.8				1	-1.8	-1.8	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL	1				1	1	1	1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	264	255	252	262	12	264	252	258
	臭化物イオン	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.11	12	0.12	0.10	0.11
	硫酸イオン	mg/L	6.2	6.3	6.2	6.2	12	6.4	6.0	6.3
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L	83.6				1	83.6	83.6	83.6
	優食性遊離炭酸	mg/L	56.3				1	56.3	56.3	56.3
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L	70				1	70	70	70
	アルカリ度	mg/L	85.9				1	85.9	85.9	85.9
	カルシウム	mg/L	17.0				1	17.0	17.0	17.0
	マグネシウム	mg/L	9.7				1	9.7	9.7	9.7
	カリウム	mg/L	4.2				1	4.2	4.2	4.2

本宮水源地湧水

令和5年度

項目		単位	4月17日	5月15日	6月12日	7月24日	8月21日	9月11日	10月18日	11月13日
	採水日									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	天候(当日)		曇/晴	晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	雨/晴
	気温	℃	13.8	20.5	25.8	32.4	31.5	26.8	22.6	5.2
	水温	℃	14.2	14.2	14.5	14.5	14.5	14.8	14.5	14.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	2
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L								
	4 水銀及びその化合物	mg/L								
	5 セレン及びその化合物	mg/L								
	6 鉛及びその化合物	mg/L								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L								
	8 六価クロム化合物	mg/L								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.52	0.51	0.50	0.47	0.51	0.49	0.51
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L								
	14 四塩化炭素	mg/L								
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L								
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L								
	17 ジクロロメタン	mg/L								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L								
	19 トリクロロエチレン	mg/L								
	20 ベンゼン	mg/L								
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	34 鉄及びその化合物	mg/L								
	35 銅及びその化合物	mg/L								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L								
	38 塩化物イオン	mg/L	27.2	25.7	24.3	25.4	25.6	25.9	26.9	28.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	40 蒸発残留物	mg/L								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L								
	42 ジオスミン	mg/L								
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L								
	44 非イオン界面活性剤	mg/L								
	45 フェノール類	mg/L								
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L								
	2 ウラン及びその化合物	mg/L								
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L								
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L								
	8 トルエン	mg/L								
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L								
	18 マンガン及びその化合物	mg/L								
	19 遊離炭酸	mg/L								
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L								
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L								
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)									
	24 蒸発残留物	mg/L								
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)									
	28 従属栄養細菌	個/mL								
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L								
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L								
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L								
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L								
	大腸菌群		ND	ND	検出	検出	検出	検出	検出	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	216	215	205	206	215	228	217	218
	臭化物イオン	mg/L	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10
独 自 項 目	硫酸イオン	mg/L	7.6	7.6	7.3	7.1	7.3	7.6	7.7	7.9
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L								
	侵食性遊離炭酸	mg/L								
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L								
	アルカリ度	mg/L								
	カルシウム	mg/L								
	マグネシウム	mg/L								
	カリウム	mg/L								

令和5年度

項目		単位	12月19日	1月22日	2月27日	3月11日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪/曇	雨	雨/曇	晴				
	天候(当日)		雨/曇	晴/雪	曇	晴/雨				
	気温	℃	5.3	8.8	6.1	11.1	12	32.4	5.2	17.5
	水温	℃	13.4	13.8	14.0	13.6	12	14.8	13.4	14.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003				1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005				1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.52	0.52	0.53	12	0.53	0.47	0.51
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004				1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	<0.001				1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.1				1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.8				1	23.8	23.8	23.8
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	27.4	26.7	24.4	24.6	12	28.6	24.3	26.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49.6				1	49.6	49.6	49.6
	40 蒸発残留物	mg/L	158				1	158	158	158
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001				1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005				1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.9	6.9
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002				1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004				1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49.6				1	49.6	49.6	49.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005				1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L	12.0				1	12.0	12.0	12.0
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03				1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.002				1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)		<1				1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	158				1	158	158	158
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.9	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.7				1	-1.7	-1.7	-1.7
	28 従属栄養細菌	個/mL	7				1	7	7	7
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01				1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02				1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L	<0.000005				1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L	<0.007				1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L	<0.04				1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	検出	ND	ND	12			7/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	224	215	204	209	12	228	204	214
	臭化物イオン	mg/L	0.09	0.09	0.08	0.08	12	0.10	0.08	0.09
	硫酸イオン	mg/L	7.7	7.7	7.4	7.4	12	7.9	7.1	7.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L	13.7				1	13.7	13.7	13.7
	優食性遊離炭酸	mg/L	10.6				1	10.6	10.6	10.6
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L	54				1	54	54	54
	アルカリ度	mg/L	57.0				1	57.0	57.0	57.0
	カルシウム	mg/L	8.8				1	8.8	8.8	8.8
	マグネシウム	mg/L	6.6				1	6.6	6.6	6.6
	カリウム	mg/L	3.5				1	3.5	3.5	3.5

V 処理水水質検査結果

福市水源地伏流水UV照射後

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月15日	6月5日	7月24日	8月21日	9月12日	10月23日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇	晴	晴/曇	曇/雨	晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	晴	曇/晴	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	20.5	27.7	32.4	31.5	27.7	20.4	25.2
	水温	℃	12.8	14.1	15.5	19.2	20.8	20.9	18.3	17.5
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L							<0.0003	
水 質 基 準 項 目	4 水銀及びその化合物	mg/L							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.66	0.64	0.70	0.80	0.79	0.79	0.79
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L							<0.1	
	14 四塩化炭素	mg/L							<0.0002	
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L							<0.005	
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	
	17 ジクロロメタン	mg/L							<0.002	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L							<0.1	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L							<0.03	
	35 銅及びその化合物	mg/L							<0.1	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L							9.9	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	38 塩化物イオン	mg/L	9.5	9.1	8.8	8.9	8.4	9.2	9.8	10.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							37.5	
	40 蒸発残留物	mg/L							89	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L							<0.000001	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L							<0.000001	
	44 非イオン界面活性剤	mg/L							<0.005	
	45 フェノール類	mg/L							<0.0005	
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L							<0.002	
	2 ウラン及びその化合物	mg/L							<0.0002	
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L							<0.002	
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L							<0.0004	
	8 トルエン	mg/L							<0.04	
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L							<0.008	
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラー	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L								
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L							37.5	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L							<0.005	
	19 遊離炭酸	mg/L							19.9	
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L							<0.03	
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L							<0.002	
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)								<1	
	24 蒸発残留物	mg/L							89	
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)								-2.1	
	28 従属栄養細菌	個/mL							0	
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L							<0.01	
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L							<0.04	
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L							<0.007	
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L							<0.04	
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	111	110	112	118	116	120	127	122
	臭化物イオン	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	硫酸イオン	mg/L	4.5	4.6	4.5	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L							22.7	
	侵食性遊離炭酸	mg/L							18.5	
	アンモニア態窒素	mg/L						<0.02		
	溶性ケイ酸	mg/L							30	
	アルカリ度	mg/L							37.9	
	カルシウム	mg/L							9.4	
	マグネシウム	mg/L							3.4	
	カリウム	mg/L							1.8	

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.5
	水温	℃	15.1	12.8	11.4	11.2	12	20.9	11.2	15.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.83	0.82	0.86	0.83	12	0.86	0.64	0.77
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.9	9.9	9.9
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.1	10.0	9.6	9.8	12	10.4	8.4	9.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	37.5	37.5	37.5
	40 蒸発残留物	mg/L					1	89	89	89
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.5	6.6
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 準 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラー	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L					0			
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	37.5	37.5	37.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	19.9	19.9	19.9
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	89	89	89
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.8	6.7	6.6	12	6.8	6.5	6.6
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	電気伝導率	μ S/cm	127	124	119	117	12	127	110	119
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.04	0.05	0.04	12	0.05	0.04	0.05
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.0	4.8	4.8	12	5.3	4.3	4.8
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	22.7	22.7	22.7
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	18.5	18.5	18.5
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	30	30	30
	アルカリ度	mg/L					1	37.9	37.9	37.9
	カルシウム	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	マグネシウム	mg/L					1	3.4	3.4	3.4
	カリウム	mg/L					1	1.8	1.8	1.8

令和5年度

項目		単位	4月10日	5月8日	6月27日	7月24日	8月21日	9月12日	10月2日	11月6日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨	曇	晴	晴/曇	曇/雨	曇/晴	晴/曇
	天候(当日)		晴/曇	曇/晴	晴/雨	晴	晴/曇	晴	晴	曇/雨
	気温	℃	17.5	16.1	32.2	32.4	31.5	27.7	23.7	25.2
	水温	℃	12.5	13.6	17.2	19.9	22.0	22.3	21.9	19.6
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003					
	4 水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005					
	5 セレン及びその化合物	mg/L			<0.001					
	6 鉛及びその化合物	mg/L			<0.001					
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001					
	8 六価クロム化合物	mg/L			<0.002					
	9 亜硝酸態窒素	mg/L			<0.004					
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001					
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.68	0.66	0.69	0.57	0.62	0.65	0.62
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.1					
	14 四塩化炭素	mg/L			<0.0002					
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L			<0.005					
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004					
	17 ジクロロメタン	mg/L			<0.002					
	18 テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	19 トリクロロエチレン	mg/L			<0.001					
	20 ベンゼン	mg/L			<0.001					
	21 塩素酸	mg/L								
	22 クロロ酢酸	mg/L								
	23 クロロホルム	mg/L								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L								
	26 臭素酸	mg/L								
	27 総トリハロメタン	mg/L								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L								
	30 ブロモホルム	mg/L								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.1					
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	34 鉄及びその化合物	mg/L			<0.03					
	35 銅及びその化合物	mg/L			<0.1					
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L			9.5					
	37 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	38 塩化物イオン	mg/L	11.4	11.0	10.3	10.3	9.8	9.7	10.0	11.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			34.6					
	40 蒸発残留物	mg/L			80					
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02					
	42 ジオスミン	mg/L			<0.000001					
	43 2-メチルインソルネオール	mg/L			<0.000001					
	44 非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005					
	45 フェノール類	mg/L			<0.0005					
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
	48 味									
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002					
	2 ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002					
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002					
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004					
	8 トルエン	mg/L			<0.04					
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L								
	14 抱水クロラール	mg/L								
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			34.6					
	18 マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005					
	19 遊離炭酸	mg/L			11.8					
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03					
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L			<0.002					
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)				<1					
	24 蒸発残留物	mg/L			80					
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.1					
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL			179					
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01					
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.02					
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L			<0.007					
	31 ブロモ酢酸	mg/L								
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L								
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L								
	39 キシレン	mg/L			<0.04					
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	検出
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	123	120	117	123	122	120	121	125
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.0	5.1	4.9	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1
	酸度	mg/L			13.5					
	侵食性遊離炭酸	mg/L			11.1					
	アンモニア態窒素	mg/L					<0.02			
	溶性ケイ酸	mg/L			24					
	アルカリ度	mg/L			33.8					
	カルシウム	mg/L			8.4					
	マグネシウム	mg/L			3.2					
	カリウム	mg/L			1.6					

令和5年度

項目		単位	12月4日	1月9日	2月26日	3月21日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雨 曇	晴 雪	曇/雨	雨/曇				
	天候(当日)		晴	晴/曇	雨 曇	曇				
	気温	℃	9.9	8.6	7.6	4.8	12	32.4	4.8	19.8
	水温	℃	15.9	13.5	11.7	11.5	12	22.3	11.5	16.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	0.73	0.87	0.85	12	0.87	0.57	0.70
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L					0			
	22 クロロ酢酸	mg/L					0			
	23 クロロホルム	mg/L					0			
	24 ジクロロ酢酸	mg/L					0			
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
	26 臭素酸	mg/L					0			
	27 総トリハロメタン	mg/L					0			
	28 トリクロロ酢酸	mg/L					0			
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
	30 ブロモホルム	mg/L					0			
	31 ホルムアルデヒド	mg/L					0			
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.5	9.5	9.5
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.6	10.9	10.9	10.7	12	11.4	9.7	10.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	34.6	34.6	34.6
	40 蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.9	6.7	6.9	12	6.9	6.7	6.8
	48 味						0			
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	14 抱水クロラール	mg/L					0			
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.15	0.15	0.15	0.15	12	0.15	0.15	0.15
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L					1	34.6	34.6	34.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L					1	80	80	80
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.9	6.7	6.9	12	6.9	6.7	6.8
	27 腐食性(ランゲリア指数)						1	-2.1	-2.1	-2.1
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	179	179	179
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
要 検 討 項 目	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L			<0.000005		1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					0			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			1/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	125	126	125	123	12	126	117	123
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.2	5.1	5.0	12	5.2	4.7	5.0
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	13.5	13.5	13.5
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	11.1	11.1	11.1
	アンモニア態窒素	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	溶性ケイ酸	mg/L					1	24	24	24
	アルカリ度	mg/L					1	33.8	33.8	33.8
	カルシウム	mg/L					1	8.4	8.4	8.4
	マグネシウム	mg/L					1	3.2	3.2	3.2
	カリウム	mg/L					1	1.6	1.6	1.6

VI 浄水水質検査結果

中央配水池

令和5年度

項目		単位	4月5日	5月9日	6月19日	7月19日	8月1日	9月20日	10月16日	11月7日
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	曇	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	曇	曇/雨
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇/晴
	気温	℃	17.6	17.5	26.0	25.7	34.0	28.8	21.9	17.6
	水温	℃	12.8	14.0	16.0	18.0	18.8	20.9	20.4	19.0
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.66	0.64	0.65	0.62	0.62	0.61	0.59
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			<0.06			<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					10.3			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	12.2	12.1	11.6	10.8	10.7	10.9	11.4	11.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.9			39.0			39.8
	40 蒸発残留物	mg/L		114			96			101
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラー	mg/L					<0.002			
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.9			39.0			39.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					11.7			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		114			96			101
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	6.9	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.7			-1.9			-1.8
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL					2			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	140	135	132	131	133	134	138	134
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.3	5.4	5.1	5.1	5.1	5.3	5.4
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					13.3			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					10.8			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					29			
	アルカリ度	mg/L		39.8			40.6			40.6
	カルシウム	mg/L		10.0			9.8			9.6
	マグネシウム	mg/L					3.5			
	カリウム	mg/L					1.7			

令和5年度

項目		単位	12月18日	1月10日	2月6日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	雨	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	5.1	9.6	12	34.0	3.5	17.8
	水温	℃	15.8	14.3	13.2	12.7	12	20.9	12.7	16.3
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.68	0.85	0.83	12	0.85	0.59	0.68
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.6	11.5	11.9	11.5	12	12.2	10.7	11.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.3		4	41.9	39.0	40.5
	40 蒸発残留物	mg/L			114		4	114	96	106
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.2	7.0	6.9	12	7.2	6.9	7.0
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.20	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.3		4	41.9	39.0	40.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			114		4	114	96	106
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.2	7.0	6.9	12	7.2	6.9	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.8		4	-1.7	-1.9	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	2	2	2
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独自項目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	137	137	137	130	12	140	130	135
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.4	5.3	5.4	5.2	12	5.4	5.1	5.3
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度						1	13.3	13.3	13.3
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	29	29	29
	アルカリ度	mg/L			38.9		4	40.6	38.9	40.0
	カルシウム	mg/L			10.4		4	10.4	9.6	10.0
	マグネシウム	mg/L					1	3.5	3.5	3.5
	カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

令和5年度

項目		単位	4月5日	5月9日	6月19日	7月19日	8月1日	9月20日	10月16日	11月7日
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	曇	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	曇	曇/雨
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇/晴
	気温	℃	17.6	17.5	26.0	25.7	34.0	28.8	21.9	17.6
	水温	℃	16.4	16.7	16.9	17.2	19.0	17.1	16.6	16.6
	1 一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	2	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.53	0.54	0.56	0.54	0.56	0.55	0.56
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			<0.06			<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					14.1			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	16.5	16.8	17.0	16.8	16.7	16.9	17.0	17.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		73.0			72.1			72.3
	40 蒸発残留物	mg/L		166			151			160
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					0.0003			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラー	mg/L					<0.002			
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		73.0			72.1			72.3
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					6.3			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		166			151			160
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.3	7.5	7.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-0.9			-0.8			-0.9
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL					1			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	213	206	208	208	213	209	213	212
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	6.4	6.5	6.7	6.6	6.5	6.5	6.6	6.7
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	酸度	mg/L					7.2			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					4.7			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					48			
	アルカリ度	mg/L		71.3			72.3			72.1
	カルシウム	mg/L		16.9			16.8			16.6
	マグネシウム	mg/L					7.3			
	カリウム	mg/L					2.1			

項目		単位	12月18日	1月10日	2月6日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	雨	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	5.1	9.6	12	34.0	3.5	17.8
	水温	℃	16.1	16.2	16.1	16.4	12	19.0	16.1	16.8
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	2	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.50	0.55	0.55	12	0.56	0.50	0.54
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	14.1	14.1	14.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	16.7	16.3	16.8	16.8	12	17.2	16.3	16.8
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			73.2		4	73.2	72.1	72.7
	40 蒸発残留物	mg/L			162		4	166	151	160
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	12	7.6	7.3	7.5
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.30	0.25	0.25	0.30	12	0.30	0.25	0.26
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			73.2		4	73.2	72.1	72.7
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	6.3	6.3	6.3
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			162		4	166	151	160
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.5	7.5	7.5	7.4	12	7.6	7.3	7.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.0		4	-0.8	-1.0	-0.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独自項目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	212	212	212	206	12	213	206	210
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	6.5	6.4	6.6	6.5	12	6.7	6.4	6.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	7.2	7.2	7.2
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	4.7	4.7	4.7
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	48	48	48
	アルカリ度	mg/L			71.7		4	72.3	71.3	71.9
	カルシウム	mg/L			17.0		4	17.0	16.6	16.8
	マグネシウム	mg/L					1	7.3	7.3	7.3
	カリウム	mg/L					1	2.1	2.1	2.1

令和5年度

項目		単位	4月5日	5月9日	6月19日	7月19日	8月1日	9月20日	10月16日	11月7日
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	曇	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	曇	曇/雨
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	曇/晴
	気温	℃	17.6	17.5	26.0	25.7	34.0	28.8	21.9	17.6
	水温	℃	12.2	13.6	15.9	18.7	18.9	21.8	21.2	19.5
	1 一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.68	0.66	0.66	0.63	0.62	0.62	0.60
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			<0.06			<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.8			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	11.3	11.1	10.7	9.9	9.9	9.9	10.5	10.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		35.0			34.4			35.0
	40 蒸発残留物	mg/L		104			86			83
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラー	mg/L					<0.002			
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		35.0			34.4			35.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					11.7			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		104			86			83
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	7.0	6.7	6.8
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-2.0			-2.0			-2.1
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL					0			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	124	119	118	124	122	122	124	124
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	4.9	5.1	5.2	4.9	4.9	4.9	5.1	5.2
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度						13.4			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					10.8			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					26			
	アルカリ度	mg/L		33.2			36.2			36.2
	カルシウム	mg/L		8.7			8.6			8.6
	マグネシウム	mg/L					3.0			
	カリウム	mg/L					1.7			

令和5年度

項目		単位	12月18日	1月10日	2月6日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
水質基準項目	採水日									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	雨	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	5.1	9.6	12	34.0	3.5	17.8
	水温	℃	15.9	14.6	12.9	12.4	12	21.8	12.2	16.5
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
水質管理目標項目	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.71	0.89	0.86	12	0.89	0.60	0.70
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.8	9.8	9.8
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.8	10.8	11.4	10.9	12	11.4	9.9	10.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			38.0		4	38.0	34.4	35.6
	40 蒸発残留物	mg/L			103		4	104	83	94
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.2	6.8	6.9	6.8	12	7.2	6.7	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.30	0.25	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			38.0		4	38.0	34.4	35.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			103		4	104	83	94
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.2	6.8	6.9	6.8	12	7.2	6.7	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-2.0		4	-2.0	-2.1	-2.0
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	0	0	0
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独自項目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	125	125	128	120	12	128	118	123
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.1	5.3	5.1	12	5.3	4.9	5.1
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	13.4	13.4	13.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.8	10.8	10.8
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	26	26	26
	アルカリ度	mg/L			35.5		4	36.2	33.2	35.3
	カルシウム	mg/L			9.3		4	9.3	8.6	8.8
	マグネシウム	mg/L					1	3.0	3.0	3.0
	カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

米子市皆生温泉三丁目

(中央配水区系統給水栓)《車尾・戸上水源地》 令和5年度

項目		単位	4月11日	5月1日	6月19日	7月3日	8月17日	9月19日	10月3日	11月1日
水質基準項目	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		晴/曇	雨/晴	曇/晴	曇	雨/晴	晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	晴	曇	曇/雨	晴/曇	曇	晴
	気温	℃	20.8	19.8	26.0	27.7	27.3	30.7	22.3	21.1
	水温	℃	14.5	15.3	19.1	19.7	23.2	23.9	22.6	19.9
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
水質基準項目	6 鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.67	0.63	0.62	0.58	0.62	0.65	0.59
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14 四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.3				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	12.3	12.2	11.9	11.3	10.7	10.8	10.4	11.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.5			41.0			37.7	
	40 蒸発残留物	mg/L	96			100			89	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42 ジオスミン	mg/L				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8 トルエン	mg/L				<0.04				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14 抱水クロラー	mg/L				<0.002				
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42.5			41.0			37.7	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19 遊離炭酸	mg/L				9.4				
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)					<1				
	24 蒸発残留物	mg/L	96			100			89	
要検討項目	25 濁度	度	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.8			-1.8			-1.9	
	28 従属栄養細菌	個/mL				3				
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31 ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
独自項目	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39 キシレン	mg/L				<0.04				
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	136	142	137	133	132	131	126	139
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.3	5.4	5.2	5.0	5.1	5.1	5.3
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度					10.7				
	侵食性遊離炭酸	mg/L				8.5				
独自項目	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L				29				
	アルカリ度	mg/L	39.8			41.0			39.5	
	カルシウム	mg/L	10.4			10.2			9.5	
	マグネシウム	mg/L				3.7				
独自項目	カリウム	mg/L				1.7				

米子市皆生温泉三丁目

(中央配水区系統給水栓)《車尾・戸上水源地》 令和5年度

項目		単位	12月18日	1月16日	2月1日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		雪	雨/曇	曇/雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	曇/雨	晴				
	気温	℃	3.5	6.9	7.6	9.6	12	30.7	3.5	18.6
	水温	℃	15.4	13.3	9.0	11.5	12	23.9	9.0	17.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.78	0.83	0.82	12	0.83	0.58	0.68
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1			1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.7	11.9	12.1	11.8	12	12.3	10.4	11.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.9			4	42.5	37.7	40.8
	40 蒸発残留物	mg/L		106			4	106	89	98
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.8	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.25	12	0.25	0.20	0.21
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.9			4	42.5	37.7	40.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L		106			4	106	89	98
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.8	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.8	-1.9	-1.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	137	138	140	136	12	142	126	136
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.4	5.5	5.4	5.3	12	5.5	5.0	5.3
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	10.7	10.7	10.7
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.5	8.5	8.5
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	29	29	29
	アルカリ度	mg/L		41.4			4	41.4	39.5	40.4
	カルシウム	mg/L		9.9			4	10.4	9.5	10.0
	マグネシウム	mg/L					1	3.7	3.7	3.7
	カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

境港市昭和町

(中央配水区系統給水栓)《車尾・戸上水源地》 令和5年度

項目		単位	4月11日	5月1日	6月19日	7月3日	8月17日	9月19日	10月3日	11月1日
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	雨/晴	曇/晴	曇	雨/晴	晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	晴	曇	曇/雨	晴/曇	曇	晴
	気温	℃	20.8	19.8	26.0	27.7	27.3	30.7	22.3	21.1
	水温	℃	14.9	16.1	21.4	21.8	26.5	25.9	23.9	20.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.68	0.66	0.63	0.57	0.61	0.64	0.59
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14 四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.3				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	12.0	11.6	11.0	10.8	10.8	10.9	10.6	11.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.5			39.0			39.2	
	40 蒸発残留物	mg/L	91			90			91	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42 ジオスミン	mg/L				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8 トルエン	mg/L				<0.04				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14 抱水クロラー	mg/L				<0.002				
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.5			39.0			39.2	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19 遊離炭酸	mg/L				10.3				
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)					<1				
	24 蒸発残留物	mg/L	91			90			91	
要 検 討 項 目	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	7.0	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.9			-1.9			-1.9	
	28 従属栄養細菌	個/mL				5				
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31 ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39 キシレン	mg/L				<0.04				
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	132	135	129	129	134	134	130	136
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度					11.8				
	侵食性遊離炭酸	mg/L				9.4				
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L				28				
	アルカリ度	mg/L	38.1			39.6			40.4	
	カルシウム	mg/L	10.0			10.0			10.0	
	マグネシウム	mg/L				3.3				
	カリウム	mg/L				1.7				

境港市昭和町

(中央配水区系統給水栓)《車尾・戸上水源地》 令和5年度

項目		単位	12月18日	1月16日	2月1日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪	雨/曇	曇/雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	曇/雨	晴				
	気温	℃	3.5	6.9	7.6	9.6	12	30.7	3.5	18.6
	水温	℃	14.6	11.6	10.4	11.2	12	26.5	10.4	18.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.78	0.84	0.83	12	0.84	0.57	0.68
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.5	11.8	12.0	11.6	12	12.0	10.6	11.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.9			4	41.9	39.0	40.2
	40 蒸発残留物	mg/L		102			4	102	90	94
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.8	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.15	0.18
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.9			4	41.9	39.0	40.2
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L		102			4	102	90	94
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.8	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.9	-1.9	-1.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	135	138	138	134	12	138	129	134
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.4	5.5	5.4	5.3	12	5.5	5.1	5.2
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	11.8	11.8	11.8
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	28	28	28
	アルカリ度	mg/L		40.6			4	40.6	38.1	39.7
	カルシウム	mg/L		10.1			4	10.1	10.0	10.0
	マグネシウム	mg/L					1	3.3	3.3	3.3
	カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

境港市上道町

(中央配水区系統給水栓)《車尾・戸上水源地》 令和5年度

項目		単位	4月11日	5月1日	6月19日	7月3日	8月17日	9月19日	10月3日	11月1日
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	雨/晴	曇/晴	曇	雨/晴	晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	晴	曇	曇/雨	晴/曇	曇	晴
	気温	℃	20.8	19.8	26.0	27.7	27.3	30.7	22.3	21.1
	水温	℃	14.2	15.1	19.4	20.7	24.6	24.3	23.2	20.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.68	0.66	0.63	0.57	0.61	0.64	0.59
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14 四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				10.2				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	11.9	11.6	11.1	10.8	10.7	10.9	10.6	11.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.6			39.0			39.1	
	40 蒸発残留物	mg/L	92			95			94	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42 ジオスミン	mg/L				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8 トルエン	mg/L				<0.04				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14 抱水クロラー	mg/L				<0.002				
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.20	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40.6			39.0			39.1	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19 遊離炭酸	mg/L				10.2				
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)					<1				
	24 蒸発残留物	mg/L	92			95			94	
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.7			-1.9			-1.9	
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL				3				
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31 ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L				<0.04				
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	131	134	124	127	133	132	131	136
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1	5.1	5.2	5.2
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度					11.7				
	侵食性遊離炭酸	mg/L				9.3				
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L				28				
	アルカリ度	mg/L	37.9			38.5			40.3	
	カルシウム	mg/L	10.0			9.8			10.0	
	マグネシウム	mg/L				3.5				
	カリウム	mg/L				1.6				

境港市上道町

(中央配水区系統給水栓)《車尾・戸上水源地》 令和5年度

項目		単位	12月18日	1月16日	2月1日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪	雨/曇	曇/雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	曇/雨	晴				
	気温	℃	3.5	6.9	7.6	9.6	12	30.7	3.5	18.6
	水温	℃	15.6	12.8	11.7	11.8	12	24.6	11.7	17.8
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.78	0.84	0.84	12	0.84	0.57	0.69
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1			1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.2	10.2	10.2
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.3	11.9	12.0	11.5	12	12.0	10.6	11.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.4			4	41.4	39.0	40.0
	40 蒸発残留物	mg/L		102			4	102	92	96
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.25	12	0.25	0.15	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		41.4			4	41.4	39.0	40.0
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	10.2	10.2	10.2
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L		102			4	102	92	96
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.7	-1.9	-1.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	3	3	3
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独自項目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	132	138	137	133	12	138	124	132
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.5	5.4	5.2	12	5.5	5.1	5.2
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	9.3	9.3	9.3
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	28	28	28
	アルカリ度	mg/L		40.5			4	40.5	37.9	39.3
	カルシウム	mg/L		10.3			4	10.3	9.8	10.0
	マグネシウム	mg/L					1	3.5	3.5	3.5
	カリウム	mg/L					1	1.6	1.6	1.6

項目		単位	4月5日	5月16日	6月19日	7月19日	8月7日	9月20日	10月16日	11月14日
	採水日									
	天候(前日)		晴/曇	晴	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	曇	雨/晴
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴/曇
	気温	℃	17.6	26.7	26.0	25.7	31.8	28.8	21.9	12.7
	水温	℃	14.3	19.0	24.6	27.8	27.6	26.9	21.5	17.2
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.69	0.65	0.65	0.59	0.63	0.62	0.61
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			<0.06			<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					10.4			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	12.1	11.8	11.4	10.7	10.6	10.7	11.2	11.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		40.2			39.8			40.7
	40 蒸発残留物	mg/L		93			90			90
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラー	mg/L					<0.002			
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		40.2			39.8			40.7
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					9.4			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		93			90			90
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
要 検 討 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.8			-1.7			-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					12			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	138	133	130	130	133	130	136	135
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.4	5.3	5.0	5.1	5.1	5.3	5.4
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					10.7			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					8.5			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					28			
	アルカリ度	mg/L		39.3			41.4			41.9
	カルシウム	mg/L		10.0			9.9			10.0
	マグネシウム	mg/L					3.6			
	カリウム	mg/L					1.7			

項目		単位	12月18日	1月10日	2月13日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨/晴	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	晴	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	11.5	9.6	12	31.8	3.5	18.5
	水温	℃	13.2	10.7	9.3	10.4	12	27.8	9.3	18.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.69	0.85	0.82	12	0.85	0.59	0.68
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	10.4	10.4	10.4
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	11.4	11.5	12.1	11.7	12	12.1	10.6	11.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.9		4	41.9	39.8	40.7
	40 蒸発残留物	mg/L			91		4	93	90	91
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.2	7.0	6.9	12	7.2	6.9	7.0
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラール	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.20	12	0.25	0.15	0.18
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			41.9		4	41.9	39.8	40.7
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			91		4	93	90	91
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.2	7.0	6.9	12	7.2	6.9	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.8		4	-1.7	-1.8	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	12	12	12
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	134	137	140	132	12	140	130	134
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.3	5.3	5.5	5.3	12	5.5	5.0	5.3
	リン酸イオン	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	10.7	10.7	10.7
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.5	8.5	8.5
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	28	28	28
	アルカリ度	mg/L			40.2		4	41.9	39.3	40.7
	カルシウム	mg/L			10.6		4	10.6	9.9	10.1
	マグネシウム	mg/L					1	3.6	3.6	3.6
	カリウム	mg/L					1	1.7	1.7	1.7

項目		単位	4月18日	5月1日	6月19日	7月10日	8月17日	9月19日	10月10日	11月1日
水 質 基 準 項 目	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴	曇	晴
	天候(当日)		曇	晴	晴	曇/雨	曇/雨	晴/曇	雨	晴
	気温	℃	19.9	19.8	26.0	28.8	27.3	30.7	20.8	21.1
	水温	℃	16.8	16.8	20.7	21.5	24.2	22.8	21.1	19.0
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L				0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.55	0.55	0.55	0.53	0.56	0.55	0.55
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14 四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				14.4				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	17.0	16.1	16.7	16.8	16.8	16.9	16.5	16.4
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72.8			73.5			72.9	
	40 蒸発残留物	mg/L	166			153			150	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42 ジオスミン	mg/L				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L				0.0003				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8 トルエン	mg/L				<0.04				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14 抱水クロラー	mg/L				<0.002				
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留窒素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.15	0.20	0.15	0.20	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72.8			73.5			72.9	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19 遊離炭酸	mg/L				6.7				
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)					<1				
	24 蒸発残留物	mg/L	166			153			150	
要 検 討 項 目	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.0			-0.9			-0.9	
	28 従属栄養細菌	個/mL				4				
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L							<0.000005	
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31 ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
独 自 項 目	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39 キシレン	mg/L				<0.04				
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	208	205	207	208	208	213	209	214
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	6.5	6.3	6.6	6.6	6.4	6.5	6.4	6.4
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度					7.7				
	侵食性遊離炭酸	mg/L				5.1				
独 自 項 目	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L				48				
	アルカリ度	mg/L	70.6			71.7			72.5	
	カルシウム	mg/L	18.0			17.2			17.7	
	マグネシウム	mg/L				7.4				
独 自 項 目	カリウム	mg/L				2.2				

米子市大谷町

(中央配水区系統給水栓)《車尾水源地》

令和5年度

項目		単位	12月18日	1月23日	2月1日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		雪	晴/雪	曇/雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雪	曇/雨	晴				
	気温	℃	3.5	1.1	7.6	9.6	12	30.7	1.1	18.0
	水温	℃	15.3	13.3	12.8	13.4	12	24.2	12.8	18.1
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.56	0.55	0.56	12	0.56	0.53	0.55
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.1			1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	14.4	14.4	14.4
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	16.5	16.9	17.0	16.5	12	17.0	16.1	16.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		73.1			4	73.5	72.8	73.1
	40 蒸発残留物	mg/L		178			4	178	150	162
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.15	0.22
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		73.1			4	73.5	72.8	73.1
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	6.7	6.7	6.7
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L		178			4	178	150	162
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.4	7.4	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-0.9			4	-0.9	-1.0	-0.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μS/cm	205	213	207	209	12	214	205	209
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	6.4	6.7	6.6	6.5	12	6.7	6.3	6.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	7.7	7.7	7.7
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	5.1	5.1	5.1
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	48	48	48
	アルカリ度	mg/L		72.1			4	72.5	70.6	71.7
	カルシウム	mg/L		17.5			4	18.0	17.2	17.6
	マグネシウム	mg/L					1	7.4	7.4	7.4
	カリウム	mg/L					1	2.2	2.2	2.2

項目		単位	4月18日	5月1日	6月19日	7月10日	8月17日	9月19日	10月10日	11月1日
	採水日									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴	曇	晴
	天候(当日)		曇	晴	晴	曇/雨	曇/雨	晴/曇	雨	晴
	気温	℃	19.9	19.8	26.0	28.8	27.3	30.7	20.8	21.1
	水温	℃	15.5	16.1	22.1	23.6	27.0	26.1	23.7	17.4
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.70	0.66	0.65	0.58	0.62	0.64	0.60
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14 四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				9.7				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	11.5	11.0	10.6	10.1	10.0	9.9	10.1	10.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.4			35.0			37.1	
	40 蒸発残留物	mg/L	96			76			79	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42 ジオスミン	mg/L				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8 トルエン	mg/L				<0.04				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14 抱水クロラー	mg/L				<0.002				
	15 農薬類									
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.4			35.0			37.1	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19 遊離炭酸	mg/L				9.0				
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)					<1				
	24 蒸発残留物	mg/L	96			76			79	
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.9			-1.9			-1.9	
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL				17				
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31 ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39 キシレン	mg/L				<0.04				
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	123	125	121	119	126	118	126	128
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.0	5.2	5.0	4.9	4.9	5.1	5.1
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度					10.3				
	侵食性遊離炭酸	mg/L				8.3				
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L				25				
	アルカリ度	mg/L	34.0			35.2			38.5	
	カルシウム	mg/L	9.6			9.2			9.6	
	マグネシウム	mg/L				2.8				
	カリウム	mg/L				1.6				

項目		単位	12月18日	1月23日	2月1日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日									
	天候(前日)		雪	晴/雪	曇/雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雪	曇/雨	晴				
	気温	℃	3.5	1.1	7.6	9.6	12	30.7	1.1	18.0
	水温	℃	14.8	11.1	10.3	10.5	12	27.0	10.3	18.2
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.84	0.87	0.86	12	0.87	0.58	0.70
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.7	9.7	9.7
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.7	11.4	11.5	10.9	12	11.5	9.9	10.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39.1			4	39.1	35.0	36.9
	40 蒸発残留物	mg/L		108			4	108	76	90
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						0			
	16 残留塩素	mg/L	0.15	0.20	0.20	0.20	12	0.20	0.15	0.18
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		39.1			4	39.1	35.0	36.9
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.0	9.0	9.0
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L		108			4	108	76	90
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.9	-1.9	-1.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	17	17	17
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要検討項目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独自項目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	125	130	126	125	12	130	118	124
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.3	5.3	5.1	12	5.3	4.9	5.1
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.3	8.3	8.3
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	25	25	25
	アルカリ度	mg/L		37.7			4	38.5	34.0	36.4
	カルシウム	mg/L		10.0			4	10.0	9.2	9.6
	マグネシウム	mg/L					1	2.8	2.8	2.8
	カリウム	mg/L					1	1.6	1.6	1.6

項目		単位	4月18日	5月1日	6月19日	7月10日	8月17日	9月19日	10月10日	11月1日
水 質 基 準 項 目	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		晴	雨/晴	曇/晴	雨/曇	雨/晴	晴	曇	晴
	天候(当日)		曇	晴	晴	曇/雨	曇/雨	晴/曇	雨	晴
	気温	℃	19.9	19.8	26.0	28.8	27.3	30.7	20.8	21.1
	水温	℃	13.9	14.9	19.1	21.7	24.7	24.9	22.6	18.1
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L				<0.001				
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.70	0.66	0.65	0.58	0.62	0.64	0.60
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L				<0.1				
	14 四塩化炭素	mg/L				<0.0002				
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L				<0.005				
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L				<0.004				
	17 ジクロロメタン	mg/L				<0.002				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06	
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003	
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L				<0.1				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L				<0.03				
	35 銅及びその化合物	mg/L				<0.1				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L				9.6				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	38 塩化物イオン	mg/L	11.5	11.0	10.6	10.1	10.0	9.9	10.1	10.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.0			34.7			36.7	
	40 蒸発残留物	mg/L	100			84			90	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L				<0.02				
	42 ジオスミン	mg/L				<0.000001				
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L				<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L				<0.0005				
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L				<0.002				
	2 ウラン及びその化合物	mg/L				<0.0002				
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L				<0.002				
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L				<0.0004				
	8 トルエン	mg/L				<0.04				
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	14 抱水クロラー	mg/L				<0.002				
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留窒素	mg/L	0.15	0.20	0.20	0.20	0.15	0.20	0.20	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	36.0			34.7			36.7	
	18 マンガン及びその化合物	mg/L				<0.005				
	19 遊離炭酸	mg/L				9.1				
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L				<0.03				
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L				<0.002				
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)					<1				
	24 蒸発残留物	mg/L	100			84			90	
要 検 討 項 目	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.9			-1.9			-1.9	
	28 従属栄養細菌	個/mL				5				
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L				<0.01				
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L				<0.02				
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L				<0.007				
	31 ブロモ酢酸	mg/L				<0.002				
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
	39 キシレン	mg/L				<0.04				
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	122	124	120	118	125	117	124	127
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.0	5.1	5.1	4.9	4.9	5.1	5.1
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度					10.4				
	侵食性遊離炭酸	mg/L				8.4				
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L				25				
	アルカリ度	mg/L	34.2			35.4			38.3	
	カルシウム	mg/L	9.0			8.8			9.7	
	マグネシウム	mg/L				3.0				
	カリウム	mg/L				1.6				

項目		単位	12月18日	1月23日	2月1日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		雪	晴/雪	曇/雨	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雪	曇/雨	晴				
	気温	℃	3.5	1.1	7.6	9.6	12	30.7	1.1	18.0
	水温	℃	15.0	12.4	11.3	10.9	12	24.9	10.9	17.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.83	0.87	0.86	12	0.87	0.58	0.70
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.6	9.6	9.6
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.7	11.4	11.4	10.9	12	11.5	9.9	10.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		37.9			4	37.9	34.7	36.3
	40 蒸発残留物	mg/L		99			4	100	84	93
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.0	6.9	7.1	12	7.1	6.8	6.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.25	12	0.25	0.15	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		37.9			4	37.9	34.7	36.3
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	9.1	9.1	9.1
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L		99			4	100	84	93
要 検 討 項 目	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.0	6.9	7.1	12	7.1	6.8	6.9
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.8			4	-1.8	-1.9	-1.9
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	5	5	5
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	123	129	126	124	12	129	117	123
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.3	5.3	5.1	12	5.3	4.9	5.1
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	酸度						1	10.4	10.4	10.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.4	8.4	8.4
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	25	25	25
	アルカリ度	mg/L		36.7			4	38.3	34.2	36.2
	カルシウム	mg/L		9.8			4	9.8	8.8	9.3
	マグネシウム	mg/L					1	3.0	3.0	3.0
	カリウム	mg/L					1	1.6	1.6	1.6

項目		単位	4月5日	5月16日	6月19日	7月19日	8月7日	9月20日	10月16日	11月14日
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		晴/曇	晴	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	曇	雨/晴
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴/曇
	気温	℃	17.6	26.7	26.0	25.7	31.8	28.8	21.9	12.7
	水温	℃	15.4	18.5	20.8	24.4	26.1	23.1	19.9	16.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.92	0.93	0.98	1.03	0.96	0.92	0.93	0.96
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			0.07			<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					12.9			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	22.2	23.2	23.7	21.4	22.4	23.0	24.2	22.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		58.3			58.2			57.2
	40 蒸発残留物	mg/L		161			154			156
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.7	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラール	mg/L					<0.002			
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.20	0.15	0.25	0.30	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		58.3			58.2			57.2
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					17.6			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		161			154			156
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.7	6.6	6.8	6.7	6.6	6.7	6.8
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			-1.6			-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					2			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	193	190	193	183	191	194	204	191
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	8.2	8.6	8.8	8.3	8.4	8.8	9.0	8.8
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					20.0			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					16.0			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					57			
	アルカリ度	mg/L		44.4			45.8			45.1
	カルシウム	mg/L		12.1			12.6			12.4
	マグネシウム	mg/L					6.4			
	カリウム	mg/L					4.5			

項目		単位	12月18日	1月10日	2月13日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨/晴	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	晴	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	11.5	9.6	12	31.8	3.5	18.5
	水温	℃	13.2	11.6	10.6	11.8	12	26.1	10.6	17.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.92	0.85	1.00	0.96	12	1.03	0.85	0.95
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	<0.08	0.08	0.08	12	0.10	<0.08	0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	0.07	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	12.9	12.9	12.9
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	23.4	22.4	22.4	24.0	12	24.2	21.4	22.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			57.6		4	58.3	57.2	57.8
	40 蒸発残留物	mg/L			148		4	161	148	155
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	7.0	6.8	6.7	12	7.0	6.6	6.8
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.35	0.25	0.25	0.20	12	0.35	0.15	0.23
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			57.6		4	58.3	57.2	57.8
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	17.6	17.6	17.6
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			148		4	161	148	155
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	7.0	6.8	6.7	12	7.0	6.6	6.8
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.8		4	-1.6	-1.9	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	2	2	2
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	197	194	192	194	12	204	183	193
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	8.7	8.5	8.6	8.9	12	9.0	8.2	8.6
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度						1	20.0	20.0	20.0
	優食性遊離炭酸	mg/L					1	16.0	16.0	16.0
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	57	57	57
	アルカリ度	mg/L			44.8		4	45.8	44.4	45.0
	カルシウム	mg/L			12.1		4	12.6	12.1	12.3
	マグネシウム	mg/L					1	6.4	6.4	6.4
	カリウム	mg/L					1	4.5	4.5	4.5

項目		単位	4月5日	5月16日	6月19日	7月19日	8月7日	9月20日	10月16日	11月14日
水 質 基 準 項 目	採水日(農業類は別紙農業類を参照)		4月5日	5月16日	6月19日	7月19日	8月7日	9月20日	10月16日	11月14日
	天候(前日)		晴/曇	晴	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	曇	雨/晴
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴/曇
	気温	℃	17.6	26.7	26.0	25.7	31.8	28.8	21.9	12.7
	水温	℃	15.1	17.9	21.1	23.6	26.4	24.2	20.4	17.0
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.86	0.90	0.90	0.94	0.92	0.93	0.90	0.90
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			0.06			0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					13.7			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	14.7	15.0	15.1	14.9	14.5	15.0	15.0	15.3
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		52.5			52.8			52.2
	40 蒸発残留物	mg/L		141			135			153
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラー	mg/L					<0.002			
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		52.5			52.8			52.2
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					10.2			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		141			135			153
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.5			-1.4			-1.5
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL					1			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	177	173	174	174	175	174	177	177
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3
	リン酸イオン	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	酸度	mg/L					11.7			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					8.8			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					61			
	アルカリ度	mg/L		54.5			56.3			55.9
	カルシウム	mg/L		9.8			10.2			9.7
	マグネシウム	mg/L					6.6			
	カリウム	mg/L					3.6			

項目		単位	12月18日	1月10日	2月13日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨/晴	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	晴	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	11.5	9.6	12	31.8	3.5	18.5
	水温	℃	13.8	11.8	9.9	11.7	12	26.4	9.9	17.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	0.001	0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.89	0.83	0.90	0.89	12	0.94	0.83	0.90
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.09	0.10	0.10	12	0.12	0.09	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	0.08	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブromクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	13.7	13.7	13.7
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	15.0	14.7	15.2	15.2	12	15.3	14.5	15.0
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			52.2		4	52.8	52.2	52.4
	40 蒸発残留物	mg/L			148		4	153	135	144
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.1	7.2	7.1	7.0	12	7.2	7.0	7.1
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.30	0.25	12	0.30	0.20	0.24
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			52.2		4	52.8	52.2	52.4
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	10.2	10.2	10.2
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			148		4	153	135	144
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.1	7.2	7.1	7.0	12	7.2	7.0	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.5		4	-1.4	-1.5	-1.5
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	1	1	1
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブromアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	177	177	178	173	12	178	173	176
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	5.2	5.1	5.4	5.3	12	5.4	5.1	5.2
	リン酸イオン	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3
	酸度						1	11.7	11.7	11.7
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	8.8	8.8	8.8
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	61	61	61
	アルカリ度	mg/L			55.1		4	56.3	54.5	55.5
	カルシウム	mg/L			9.8		4	10.2	9.7	9.9
	マグネシウム	mg/L					1	6.6	6.6	6.6
	カリウム	mg/L					1	3.6	3.6	3.6

項目		単位	4月5日	5月16日	6月19日	7月19日	8月7日	9月20日	10月18日	11月14日
水 質 基 準 項 目	採水日(農業類は別紙農業類を参照)		4月5日	5月16日	6月19日	7月19日	8月7日	9月20日	10月18日	11月14日
	天候(前日)		晴/曇	晴	曇/晴	曇/晴	曇	晴/曇	晴	雨/晴
	天候(当日)		曇/雨	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴/曇
	気温	℃	17.6	26.7	26.0	25.7	31.8	28.8	22.6	12.7
	水温	℃	14.2	18.3	22.9	26.5	30.0	27.0	21.1	17.5
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					<0.0003			
	4 水銀及びその化合物	mg/L					<0.00005			
	5 セレン及びその化合物	mg/L					<0.001			
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L					<0.001			
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					<0.001			
	8 六価クロム化合物	mg/L					<0.002			
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					<0.004			
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.23	1.24	1.49	1.35	1.32	1.06	1.24	1.18
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					<0.1			
	14 四塩化炭素	mg/L					<0.0002			
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					<0.005			
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					<0.004			
	17 ジクロロメタン	mg/L					<0.002			
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	19 トリクロロエチレン	mg/L					<0.001			
	20 ベンゼン	mg/L					<0.001			
	21 塩素酸	mg/L		<0.06			<0.06			<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
	23 クロロホルム	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	26 臭素酸	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L		<0.003			<0.003			<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L		<0.009			<0.009			<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L		<0.008			<0.008			<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					<0.1			
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	34 鉄及びその化合物	mg/L					<0.03			
	35 銅及びその化合物	mg/L					<0.1			
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					9.4			
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	38 塩化物イオン	mg/L	11.0	10.8	11.3	10.7	10.8	10.7	11.0	11.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		35.0			39.2			40.5
	40 蒸発残留物	mg/L		93			96			105
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					<0.02			
	42 ジオスミン	mg/L					<0.000001			
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					<0.000001			
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
	45 フェノール類	mg/L					<0.0005			
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					<0.002			
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					<0.0002			
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					<0.002			
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					<0.0004			
	8 トルエン	mg/L					<0.04			
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	14 抱水クロラー	mg/L					<0.002			
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.15	0.15	0.10	0.15	0.20	0.15
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L		35.0			39.2			40.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					<0.005			
	19 遊離炭酸	mg/L					2.1			
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					<0.03			
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					<0.002			
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)						<1			
	24 蒸発残留物	mg/L		93			96			105
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.7	7.9
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)			-1.4			-1.2			-1.1
	28 従属栄養細菌	個/mL					23			
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					<0.01			
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					<0.02			
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					<0.007			
	31 ブロモ酢酸	mg/L					<0.002			
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
	39 キシレン	mg/L					<0.04			
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	115	117	125	126	132	140	141	136
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	6.4	6.5	6.7	6.5	6.4	7.3	7.3	7.1
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					2.4			
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1.7			
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L					28			
	アルカリ度	mg/L		28.6			34.7			37.1
	カルシウム	mg/L		8.8			10.2			10.1
	マグネシウム	mg/L					3.2			
	カリウム	mg/L					2.4			

項目		単位	12月18日	1月10日	2月13日	3月13日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		雪	晴/曇	雨/晴	曇/雨				
	天候(当日)		雪/曇	雨	晴	晴				
	気温	℃	3.5	6.5	11.5	9.6	12	31.8	3.5	18.6
	水温	℃	12.4	7.8	7.8	8.6	12	30.0	7.8	17.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.15	1.07	1.38	1.39	12	1.49	1.06	1.26
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブromクロロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009		4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	10.8	10.6	10.9	10.9	12	11.3	10.6	10.9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			36.8		4	40.5	35.0	37.9
	40 蒸発残留物	mg/L			100		4	105	93	99
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.7	7.9	7.7	7.6	12	7.9	7.5	7.7
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.15	0.15	0.15	12	0.25	0.10	0.17
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			36.8		4	40.5	35.0	37.9
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	2.1	2.1	2.1
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L			100		4	105	93	99
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.7	7.9	7.7	7.6	12	7.9	7.5	7.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.2		4	-1.1	-1.4	-1.2
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	23	23	23
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブromアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	130	130	130	125	12	141	115	129
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	6.7	6.5	6.7	6.6	12	7.3	6.4	6.7
	リン酸イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	酸度	mg/L					1	2.4	2.4	2.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	1.7	1.7	1.7
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	28	28	28
	アルカリ度	mg/L			32.8		4	37.1	28.6	33.3
	カルシウム	mg/L			9.8		4	10.2	8.8	9.7
	マグネシウム	mg/L					1	3.2	3.2	3.2
	カリウム	mg/L					1	2.4	2.4	2.4

項目		単位	4月6日	5月1日	6月6日	7月18日	8月17日	9月4日	10月17日	11月1日
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇/晴	晴	雨/晴	曇/晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	曇	曇	曇/雨	晴/曇	晴	晴
	気温	℃	18.0	19.8	21.9	32.6	27.3	29.5	17.9	21.1
	水温	℃	15.7	16.2	16.5	18.9	18.9	17.1	16.1	16.6
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.59	0.59	0.60	0.57	0.60	0.60	0.60
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14 四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17 ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06		
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006			<0.006		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003			<0.003		
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009			<0.009		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35 銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L						18.8		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38 塩化物イオン	mg/L	24.1	24.4	24.5	24.5	24.4	24.4	24.7	24.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			86.0			85.3		
	40 蒸発残留物	mg/L			193			208		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2 ウラン及びその化合物	mg/L						0.0003		
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8 トルエン	mg/L						<0.04		
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14 抱水クロラー	mg/L						<0.002		
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			86.0			85.3		
	18 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19 遊離炭酸	mg/L						42.9		
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)							<1		
	24 蒸発残留物	mg/L			193			208		
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.5	6.5	6.6	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.7			-1.7		
	28 従属栄養細菌	個/mL						4		
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31 ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39 キシレン	mg/L						<0.04		
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	258	264	260	258	265	265	265	257
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	5.8	5.9	5.8	5.9	5.8	5.8	5.9	5.7
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L						48.8		
	侵食性遊離炭酸	mg/L						34.6		
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L						69		
	アルカリ度	mg/L			86.8			87.8		
	カルシウム	mg/L			17.4			17.5		
	マグネシウム	mg/L						10.0		
	カリウム	mg/L						4.1		

項目		単位	12月12日	1月15日	2月5日	3月12日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨	雨/曇	晴/雨				
	天候(当日)		曇/雨	雨/曇	雨	曇/雨				
	気温	℃	13.9	9.9	4.6	8.5	12	32.6	4.6	18.8
	水温	℃	15.0	14.1	13.8	14.1	12	18.9	13.8	16.1
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	1	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.60	0.59		12	0.60	0.57	0.59
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	18.8	18.8	18.8
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	25.2	24.6	24.5	24.6	12	25.2	24.1	24.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84.9			85.7	4	86.0	84.9	85.5
	40 蒸発残留物	mg/L	200			203	4	208	193	201
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.6	6.6	6.6	12	6.7	6.5	6.6
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.30	0.25	0.20	0.25	12	0.30	0.20	0.24
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84.9			85.7	4	86.0	84.9	85.5
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	42.9	42.9	42.9
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	200			203	4	208	193	201
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.6	6.6	6.6	12	6.7	6.5	6.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.2			-1.6	4	-1.2	-1.7	-1.6
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	265	265	265	265	12	265	257	263
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	6.1	5.8	5.8	5.9	12	6.1	5.7	5.9
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	48.8	48.8	48.8
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	34.6	34.6	34.6
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	69	69	69
	アルカリ度	mg/L	88.5			88.5	4	88.5	86.8	87.9
	カルシウム	mg/L	16.8			17.2	4	17.5	16.8	17.2
	マグネシウム	mg/L					1	10.0	10.0	10.0
	カリウム	mg/L					1	4.1	4.1	4.1

項目		単位	4月6日	5月1日	6月6日	7月18日	8月17日	9月4日	10月17日	11月1日
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇/晴	晴	雨/晴	曇/晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	曇	曇	曇/雨	晴/曇	晴	晴
	気温	℃	18.0	19.8	21.9	32.6	27.3	29.5	17.9	21.1
	水温	℃	15.5	16.1	19.0	20.7	22.2	22.3	18.3	17.1
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.76	0.78	0.78	0.84	0.78	0.83	0.81	0.82
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14 四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17 ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L			<0.06			0.07		
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006			<0.006		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003			<0.003		
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009			<0.009		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35 銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L						17.0		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38 塩化物イオン	mg/L	16.2	16.4	16.5	16.4	16.6	16.6	16.9	16.5
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			92.0			92.1		
	40 蒸発残留物	mg/L			183			194		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2 ウラン及びその化合物	mg/L						0.0003		
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8 トルエン	mg/L						<0.04		
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14 抱水クロラー	mg/L						<0.002		
	15 農業類					<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			92.0			92.1		
	18 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19 遊離炭酸	mg/L						26.7		
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)							<1		
	24 蒸発残留物	mg/L			183			194		
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.5			-1.6		
	28 従属栄養細菌	個/mL						4		
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L							0.000015	
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	3 プロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39 キシレン	mg/L						<0.04		
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	263	267	278	262	270	270	269	260
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	31.1	31.3	31.1	30.7	30.4	30.0	30.7	29.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L						30.4		
	侵食性遊離炭酸	mg/L						22.8		
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L						51		
	アルカリ度	mg/L			71.9			73.6		
	カルシウム	mg/L			19.7			19.4		
	マグネシウム	mg/L						10.5		
	カリウム	mg/L						3.9		

項目		単位	12月12日	1月15日	2月5日	3月12日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨	雨/曇	晴/雨				
	天候(当日)		曇/雨	雨/曇	雨	曇/雨				
	気温	℃	13.9	9.9	4.6	8.5	12	32.6	4.6	18.8
	水温	℃	14.3	12.0	11.5	12.0	12	22.3	11.5	16.8
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82	0.83	0.82	0.82	12	0.84	0.76	0.81
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	17.0	17.0	17.0
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	17.2	16.7	16.6	16.7	12	17.2	16.2	16.6
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	91.2			90.9	4	92.1	90.9	91.6
	40 蒸発残留物	mg/L	189			181	4	194	181	187
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.9	6.9	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.8
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						2	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.30	12	0.30	0.20	0.27
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	91.2			90.9	4	92.1	90.9	91.6
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	26.7	26.7	26.7
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	189			181	4	194	181	187
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.9	6.9	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.8
独 自 項 目	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.2			-1.5	4	-1.2	-1.6	-1.5
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	4	4	4
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	mg/L					1	0.000015	0.000015	0.000015
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブromアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	269	270	269	268	12	278	260	268
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	30.5	29.9	29.5	29.4	12	31.3	29.4	30.3
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	30.4	30.4	30.4
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	22.8	22.8	22.8
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	51	51	51
	アルカリ度	mg/L	74.3			74.1	4	74.3	71.9	73.5
	カルシウム	mg/L	19.0			19.4	4	19.7	19.0	19.4
	マグネシウム	mg/L					1	10.5	10.5	10.5
	カリウム	mg/L					1	3.9	3.9	3.9

項目		単位	4月6日	5月1日	6月6日	7月18日	8月17日	9月4日	10月17日	11月1日
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇/晴	晴	雨/晴	曇/晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	曇	曇	曇/雨	晴/曇	晴	晴
	気温	℃	18.0	19.8	21.9	32.6	27.3	29.5	17.9	21.1
	水温	℃	15.8	16.9	21.5	27.0	29.2	27.9	21.4	19.3
	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
水 質 基 準 項 目	6 鉛及びその化合物	mg/L						0.002		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.54	0.55	0.56	0.53	0.56	0.55	0.56
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14 四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17 ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06		
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006			<0.006		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003			<0.003		
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009			<0.009		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35 銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L						19.6		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38 塩化物イオン	mg/L	23.7	23.8	24.1	24.1	24.0	24.1	24.3	23.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			84.0			82.9		
	40 蒸発残留物	mg/L			195			209		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2 ウラン及びその化合物	mg/L						0.0003		
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8 トルエン	mg/L						<0.04		
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14 抱水クロラー	mg/L						<0.002		
	15 農業類				<0.01	<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.20	0.15	0.25	0.15	0.25	0.20	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			84.0			82.9		
	18 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19 遊離炭酸	mg/L						56.8		
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)							<1		
	24 蒸発残留物	mg/L			195			209		
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.8			-1.8		
独 自 項 目	28 従属栄養細菌	個/mL						12		
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタタン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31 ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39 キシレン	mg/L						<0.04		
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	256	259	261	257	265	261	261	254
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	6.1	6.1	6.2	6.3	6.1	6.2	6.2	6.1
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L						64.6		
	侵食性遊離炭酸	mg/L						44.0		
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L						69		
	アルカリ度	mg/L			85.2			85.6		
	カルシウム	mg/L			17.5			17.6		
	マグネシウム	mg/L						9.4		
	カリウム	mg/L						4.3		

項目		単位	12月12日	1月15日	2月5日	3月12日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨	雨/曇	晴/雨				
	天候(当日)		曇/雨	雨/曇	雨	曇/雨				
	気温	℃	13.9	9.9	4.6	8.5	12	32.6	4.6	18.8
	水温	℃	13.8	9.3	9.1	9.5	12	29.2	9.1	18.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	0.002	0.002	0.002
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.56	0.55		12	0.56	0.53	0.55
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	19.6	19.6	19.6
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	24.9	24.3	24.1	24.2	12	24.9	23.7	24.1
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82.5			83.5	4	84.0	82.5	83.2
	40 蒸発残留物	mg/L	197			194	4	209	194	199
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		6.6	6.5	6.5	6.6	12	6.6	6.4	6.5
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	0.0003	0.0003	0.0003
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						3	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.20	0.25	12	0.25	0.15	0.21
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82.5			83.5	4	84.0	82.5	83.2
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	56.8	56.8	56.8
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	197			194	4	209	194	199
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		6.6	6.5	6.5	6.6	12	6.6	6.4	6.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.6			-1.8	4	-1.6	-1.8	-1.8
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	12	12	12
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタナ酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブromアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
独 自 項 目	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	263	265	264	264	12	265	254	261
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	6.5	6.2	6.1	6.3	12	6.5	6.1	6.2
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	64.6	64.6	64.6
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	44.0	44.0	44.0
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	69	69	69
	アルカリ度	mg/L	86.8			86.1	4	86.8	85.2	85.9
	カルシウム	mg/L	16.8			17.4	4	17.6	16.8	17.3
	マグネシウム	mg/L					1	9.4	9.4	9.4
	カリウム	mg/L					1	4.3	4.3	4.3

項目		単位	4月6日	5月1日	6月13日	7月18日	8月17日	9月4日	10月17日	11月1日
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		曇/雨	雨/晴	曇	晴	雨/晴	曇/晴	晴	晴
	天候(当日)		晴/曇	晴	雨/曇	曇	曇/雨	晴/曇	晴	晴
	気温	℃	18.0	19.8	26.2	32.6	27.3	29.5	17.9	21.1
	水温	℃	14.4	14.5	16.4	18.1	18.8	18.3	16.1	15.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L						<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L						<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L						<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L						<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L						<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L						<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L						<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.50	0.52	0.51	0.47	0.50	0.50	0.49
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L						<0.1		
	14 四塩化炭素	mg/L						<0.0002		
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L						<0.005		
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		
	17 ジクロロメタン	mg/L						<0.002		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L						<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L						<0.001		
	21 塩素酸	mg/L			<0.06			<0.06		
	22 クロロ酢酸	mg/L			<0.002			<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L			<0.006			<0.006		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	26 臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L			<0.01			<0.01		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L			<0.003			<0.003		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L			<0.003			<0.003		
	30 ブロモホルム	mg/L			<0.009			<0.009		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L						<0.1		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L						<0.03		
	35 銅及びその化合物	mg/L						<0.1		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L						23.1		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	38 塩化物イオン	mg/L	26.5	26.5	24.5	24.7	26.3	26.4	26.9	26.7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			46.3			48.6		
	40 蒸発残留物	mg/L			147			168		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L						<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L						<0.000001		
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L						<0.000001		
	44 非イオン界面活性剤	mg/L						<0.005		
	45 フェノール類	mg/L						<0.0005		
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	異常でない
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L						<0.002		
	2 ウラン及びその化合物	mg/L						<0.0002		
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L						<0.002		
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L						<0.0004		
	8 トルエン	mg/L						<0.04		
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
	10 亜塩素酸	mg/L								
	12 二酸化塩素	mg/L								
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	14 抱水クロラー	mg/L						<0.002		
	15 農業類				<0.01	<0.01		<0.01		
	16 残留塩素	mg/L	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.20	0.15	0.20
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L			46.3			48.6		
	18 マンガン及びその化合物	mg/L						<0.005		
	19 遊離炭酸	mg/L						11.7		
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L						<0.03		
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L						<0.002		
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
	23 臭気強度(TON)							<1		
	24 蒸発残留物	mg/L			147			168		
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)				-1.6			-1.6		
	28 従属栄養細菌	個/mL						9		
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L						<0.01		
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L						<0.02		
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L						<0.000005		
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L						<0.007		
	31 ブロモ酢酸	mg/L						<0.002		
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
	39 キシレン	mg/L						<0.04		
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	嫌気性芽胞菌	個/100mL								
	電気伝導率	μ S/cm	215	219	209	206	217	218	219	217
	臭化物イオン	mg/L								
	硫酸イオン	mg/L	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.5
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L						13.3		
	侵食性遊離炭酸	mg/L						10.3		
	アンモニア態窒素	mg/L								
	溶性ケイ酸	mg/L						53		
	アルカリ度	mg/L			54.2			55.8		
	カルシウム	mg/L			8.4			8.8		
	マグネシウム	mg/L						6.4		
	カリウム	mg/L						3.5		

項目		単位	12月5日	1月15日	2月5日	3月5日	回数	最高値	最低値	平均値
	採水日(農業類は別紙農業類を参照)									
	天候(前日)		晴	雨	雨/曇	晴/曇				
	天候(当日)		曇	雨/曇	雨	雨				
	気温	℃	9.4	9.9	4.6	6.4	12	32.6	4.6	18.6
	水温	℃	13.0	11.8	11.3	11.8	12	18.8	11.3	15.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L					1	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L					1	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.51	0.53	0.55	12	0.55	0.47	0.51
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	12	<0.08	<0.08	<0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	14 四塩化炭素	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1, 4-ジオキサン	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.004	<0.004	<0.004
	17 ジクロロメタン	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	18 テトラクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	26 臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.009			<0.009	4	<0.009	<0.009	<0.009
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	35 銅及びその化合物	mg/L					1	<0.1	<0.1	<0.1
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L					1	23.1	23.1	23.1
	37 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	38 塩化物イオン	mg/L	27.7	27.3	25.5	25.2	12	27.7	24.5	26.2
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49.0			45.6	4	49.0	45.6	47.4
	40 蒸発残留物	mg/L	156			157	4	168	147	157
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L					1	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L					1	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	12	7.1	7.0	7.1
	48 味		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	49 臭気		異常でない	異常でない	異常でない	異常でない	12			0/12
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	2 ウラン及びその化合物	mg/L					1	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L					1	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	8 トルエン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					1	<0.008	<0.008	<0.008
	10 亜塩素酸	mg/L					0			
	12 二酸化塩素	mg/L					0			
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロラー	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	15 農薬類						3	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.20	0.25	0.20	0.25	12	0.30	0.15	0.23
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49.0			45.6	4	49.0	45.6	47.4
	18 マンガン及びその化合物	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
	19 遊離炭酸	mg/L					1	11.7	11.7	11.7
	20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L					1	<0.03	<0.03	<0.03
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
	23 臭気強度(TON)						1	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	156			157	4	168	147	157
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値		7.0	7.1	7.0	7.0	12	7.1	7.0	7.1
	27 腐食性(ランゲリア指数)		-1.7			-1.8	4	-1.6	-1.8	-1.7
	28 従属栄養細菌	個/mL					1	9	9	9
	29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L					1	<0.01	<0.01	<0.01
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L					1	<0.02	<0.02	<0.02
	31 ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びベルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
要 検 討 項 目	4 モリブデン及びその化合物	mg/L					1	<0.007	<0.007	<0.007
	31 ブロモ酢酸	mg/L					1	<0.002	<0.002	<0.002
	34 トリクロロアセトニトリル	mg/L					1	<0.001	<0.001	<0.001
	36 ジブロモアセトニトリル	mg/L					1	<0.006	<0.006	<0.006
	39 キシレン	mg/L					1	<0.04	<0.04	<0.04
独 自 項 目	大腸菌群		ND	ND	ND	ND	12			0/12
	嫌気性芽胞菌	個/100mL					0			
	電気伝導率	μ S/cm	223	223	215	210	12	223	206	216
	臭化物イオン	mg/L					0			
	硫酸イオン	mg/L	7.9	7.7	7.5	7.6	12	7.9	7.4	7.6
	リン酸イオン	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.1	0.1	0.1
	酸度	mg/L					1	13.3	13.3	13.3
	侵食性遊離炭酸	mg/L					1	10.3	10.3	10.3
	アンモニア態窒素	mg/L					0			
	溶性ケイ酸	mg/L					1	53	53	53
	アルカリ度	mg/L	59.0			54.4	4	59.0	54.2	55.9
	カルシウム	mg/L	9.0			8.2	4	9.0	8.2	8.6
	マグネシウム	mg/L					1	6.4	6.4	6.4
	カリウム	mg/L					1	3.5	3.5	3.5

VII 農薬類検査結果

農薬類については、その地域の農薬の使用状況等に応じて、検査項目を選定することとなっています。
本市では、以下の農薬類について、散布時期に合わせて検査することとしました。

- 水稻農薬：皆生温泉三丁目、大谷町、永江、河岡、蚊屋、上新印、西原、西尾原、稲吉及び本宮の各給水栓で実施しました。
- 松食い虫被害防止農薬：稲吉及び本宮の各給水栓で実施しました。
- 一般家庭等で使用する農薬：水稻農薬と同様に実施しました。

なお、シハロホップブチル、テフリルトリオン、フェントロチオン(MEP)の3項目については、(公財)島根県環境保健公社に委託しました。

項目			単位	目標値								
	採水場所				中央配水区	中央配水区	中央配水区	中央配水区	南部配水区	南部配水区	日下配水区	日下配水区
					皆生温泉 三丁目 給水栓	皆生温泉 三丁目 給水栓	大谷町 給水栓	大谷町 給水栓	永江 給水栓	永江 給水栓	河岡 給水栓	河岡 給水栓
	検査対象種別				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水日				7月19日	9月19日	7月19日	9月19日	7月19日	9月19日	7月19日	9月20日
	採水時間				10:00	10:50	9:25	9:25	9:10	10:05	10:15	10:20
	天候(前日)				曇/晴	晴	曇/晴	晴	曇/晴	晴	曇/晴	晴/曇
	天候(当日)				雨	晴/曇	雨	晴/曇	雨	晴/曇	雨	晴
	気温	℃			25.7	30.7	25.7	30.7	25.7	30.7	25.7	28.8
	水温	℃			21.5	23.9	21.8	22.8	22.4	24.9	24.4	23.1
農 薬 類	検出指標値(DI)			1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L		0.3 以下		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003
	19 インダノファン	mg/L		0.009 以下	<0.00009		<0.00009		<0.00009		<0.00009	
	21 エトフェンブロックス	mg/L		0.08 以下		<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008
	23 オキサジクロメホン	mg/L		0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	27 カフェンストール	mg/L		0.008 以下	<0.00008		<0.00008		<0.00008		<0.00008	
	34 グリホサート	mg/L		2 以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	49 シハロホップブチル (委託)	mg/L		0.006 以下	<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006	
	51 ジメタメリン	mg/L		0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	55 ダイムロン	mg/L		0.8 以下	<0.008		<0.008		<0.008		<0.008	
	62 テフリルトリオン (委託)	mg/L		0.002 以下	<0.00002		<0.00002		<0.00002		<0.00002	
	66 トリシクラゾール	mg/L		0.1 以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
	71 ビラクロニル	mg/L		0.01 以下	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	
	73 ビラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	76 ビロキロン	mg/L		0.05 以下		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
	77 フィプロニル	mg/L		0.0005 以下	<0.000005		<0.000005		<0.000005		<0.000005	
	78 フェントロチオン(MEP) (委託)	mg/L		0.01 以下								
	80 フェリムゾン	mg/L		0.05 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	83 フェントラザミド	mg/L		0.01 以下	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	
	84 フサライド	mg/L		0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	89 ブレチラクロール	mg/L		0.05 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	94 プロベナゾール	mg/L		0.03 以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	95 プロモブチド	mg/L		0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	97 ベンシクロン	mg/L		0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	98 ベンゾピシクロン	mg/L		0.09 以下	<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009	
	100 ペンタゾン	mg/L		0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	111 メトミノストロピン	mg/L		0.04 以下	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	

項目			単位	目標値							
	採水場所			河岡配水区	河岡配水区	水浜配水区	水浜配水区	福井配水区	福井配水区	西尾原配水区	西尾原配水区
				蚊屋 給水栓	蚊屋 給水栓	上新印 給水栓	上新印 給水栓	西原 給水栓	西原 給水栓	西尾原 給水栓	西尾原 給水栓
	検査対象種別			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
	採水日			7月19日	9月20日	7月19日	9月20日	7月18日	9月21日	7月18日	9月21日
	採水時間			10:45	11:35	9:50	10:05	11:10	10:40	10:30	10:10
	天候(前日)			曇/晴	晴/曇	曇/晴	晴/曇	晴	晴	晴	晴
	天候(当日)			雨	晴	雨	晴	曇	雨	曇	雨
	気温	℃		25.7	28.8	25.7	28.8	32.6	25.9	32.6	25.9
	水温	℃		23.6	24.2	26.5	27.0	18.9	19.0	20.7	21.1
農 薬 類	検出指標値(DI)		1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3 以下		<0.003		<0.003		<0.003		<0.003
	19 インダノファン	mg/L	0.009 以下	<0.00009		<0.00009		<0.00009		<0.00009	
	21 エトフェンブロックス	mg/L	0.08 以下		<0.0008		<0.0008		<0.0008		<0.0008
	23 オキサジクロメホン	mg/L	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	27 カフェンストロール	mg/L	0.008 以下	<0.00008		<0.00008		<0.00008		<0.00008	
	34 グリホサート	mg/L	2 以下		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02
	49 シハロホップブチル (委託)	mg/L	0.006 以下	<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006	
	51 ジメタメリン	mg/L	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	55 ダイムロン	mg/L	0.8 以下	<0.008		<0.008		<0.008		<0.008	
	62 テフルトリオン (委託)	mg/L	0.002 以下	<0.00002		<0.00002		<0.00002		<0.00002	
	66 トリシクラゾール	mg/L	0.1 以下		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001
	71 ビラクロニル	mg/L	0.01 以下	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	
	73 ビラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02 以下	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	76 ビロキロン	mg/L	0.05 以下		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005
	77 フィプロニル	mg/L	0.0005 以下	<0.000005		<0.000005		<0.000005		<0.000005	
	78 フェントロチオン(MEP) (委託)	mg/L	0.01 以下								
	80 フェリムゾン	mg/L	0.05 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	83 フェントラザミド	mg/L	0.01 以下	<0.0001		<0.0001		<0.0001		<0.0001	
	84 フサライド	mg/L	0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	89 ブレチラクロール	mg/L	0.05 以下	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	94 プロベナゾール	mg/L	0.03 以下	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	95 プロモブチド	mg/L	0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	97 ベンシクロン	mg/L	0.1 以下	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	98 ベンゾピシクロン	mg/L	0.09 以下	<0.0009		<0.0009		<0.0009		<0.0009	
	100 ペンタゾン	mg/L	0.2 以下	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	111 メトミノストロピン	mg/L	0.04 以下	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	

項目			単位	目標値								
	採水場所				高井谷配水区	高井谷配水区	高井谷配水区	高井谷配水区	本宮配水区	本宮配水区	本宮配水区	本宮配水区
					稲吉 給水栓	稲吉 給水栓	稲吉 給水栓	稲吉 給水栓	本宮 給水栓	本宮 給水栓	本宮 給水栓	本宮 給水栓
	検査対象種別				浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採水日				6月7日	6月20日	7月18日	9月21日	6月7日	6月20日	7月18日	9月21日	
採水時間				9:40	16:15	10:50	10:25	9:50	16:00	10:15	10:00	
天候(前日)				曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
天候(当日)				晴	晴	曇	雨	晴	晴	曇	雨	
気温	℃			23.6	25.1	32.6	25.9	23.6	25.1	32.6	25.9	
水温	℃			22.1	24.8	27.0	26.3	16.1	17.2	18.1	18.3	
農薬類	検出指標値(DI)			1 以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3 以下				<0.003				<0.003	
	19 インダノファン	mg/L	0.009 以下			<0.00009				<0.00009		
	21 エトフェンブロックス	mg/L	0.08 以下				<0.0008				<0.0008	
	23 オキサジクロメホン	mg/L	0.02 以下			<0.0002				<0.0002		
	27 カフェンストール	mg/L	0.008 以下			<0.00008				<0.00008		
	34 グリホサート	mg/L	2 以下				<0.02				<0.02	
	49 シハロホップブチル (委託)	mg/L	0.006 以下			<0.00006				<0.00006		
	51 ジメタメリン	mg/L	0.02 以下			<0.0002				<0.0002		
	55 ダイムロン	mg/L	0.8 以下			<0.008				<0.008		
	62 テフリルトリオン (委託)	mg/L	0.002 以下			<0.00002				<0.00002		
	66 トリシクラゾール	mg/L	0.1 以下				<0.001				<0.001	
	71 ピラクロニル	mg/L	0.01 以下			<0.0001				<0.0001		
	73 ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02 以下			<0.0002				<0.0002		
	76 ピロキロン	mg/L	0.05 以下				<0.0005				<0.0005	
	77 フィブロニル	mg/L	0.0005 以下			<0.000005				<0.000005		
	78 フェントロチオン(MEP) (委託)	mg/L	0.01 以下	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001			
	80 フェリムゾン	mg/L	0.05 以下			<0.0005				<0.0005		
	83 フェントラザミド	mg/L	0.01 以下			<0.0001				<0.0001		
	84 フサライド	mg/L	0.1 以下			<0.001				<0.001		
	89 ブレチラクロール	mg/L	0.05 以下			<0.0005				<0.0005		
	94 プロベナゾール	mg/L	0.03 以下			<0.0003				<0.0003		
	95 プロモブチド	mg/L	0.1 以下			<0.001				<0.001		
	97 ベンシクロン	mg/L	0.1 以下			<0.001				<0.001		
	98 ベンゾピシクロン	mg/L	0.09 以下			<0.0009				<0.0009		
	100 ペンタゾン	mg/L	0.2 以下			<0.002				<0.002		
	111 メトミノストロピン	mg/L	0.04 以下			<0.0004				<0.0004		

VIII クリプトスポリジウム及びジアルジア検査結果

クリプトスポリジウム及びジアルジアの検査は、(公財)島根県環境保健公社に委託しました。

項目		単位	基準等				
	採水場所			戸上 浅井戸第5号	戸上 浅井戸第5号	戸上 浅井戸第5号	戸上 浅井戸第5号
				原水	原水	原水	原水
	検査対象種別			原水	原水	原水	原水
	採水日			6月21日	9月27日	12月13日	3月13日
	採水時間			9:25	10:15	9:15	13:05
	天候(前日)			晴	曇 雨	曇 雨	曇 雨
	天候(当日)			曇	曇	晴	晴
	気温	℃		24.9	22.5	10.3	9.6
	水温	℃		15.5	23.0	17.7	14.6
	クリプトスポリジウム (委託)	個/10L	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア (委託)	個/10L	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

項目		単位	基準等				
	採水場所			戸上 浅井戸第6号	戸上 浅井戸第6号	戸上 浅井戸第6号	戸上 浅井戸第6号
				原水	原水	原水	原水
	検査対象種別			原水	原水	原水	原水
	採水日			6月21日	9月27日	12月13日	3月13日
	採水時間			9:10	10:10	9:25	13:15
	天候(前日)			晴	曇 雨	曇 雨	曇 雨
	天候(当日)			曇	曇	晴	晴
	気温	℃		24.9	22.5	10.3	9.6
	水温	℃		16.4	24.4	15.1	9.1
	クリプトスポリジウム (委託)	個/10L	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	ジアルジア (委託)	個/10L	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

項目		単位	基準等				
	採水場所			福市伏流水 (UV照射前)	福井 浅井戸第2号	本宮 湧水	
				原水	原水	原水	
	検査対象種別			原水	原水	原水	
	採水日			9月27日	11月14日	9月27日	
	採水時間			10:00	15:20	9:30	
	天候(前日)			曇 雨	雨/晴	曇 雨	
	天候(当日)			曇	晴 曇	曇	
	気温	℃		22.5	12.7	22.5	
	水温	℃		20.5	14.8	14.6	
	クリプトスポリジウム (委託)	個/10L	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	
	ジアルジア (委託)	個/10L	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	

Ⅸ 残留塩素等毎日検査結果

委託先、境港営業所及び自動監視局(令和5年4月～令和6年3月)

(mg/L)

採水場所	境港 営業所前	境港市 外江町	境港市 ※1 渡町	境港市 ※2 小篠津町	米子市 富益町	米子市 皆生新田 二丁目	米子市 陰田町
配水区	中央	中央	中央	中央	中央	中央	中央
	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局
4月 最高	0.23	0.22	0.21	0.27	0.24	0.23	0.20
最低	0.15	0.20	0.19	0.25	0.22	0.20	0.18
平均	0.18	0.21	0.20	0.25	0.23	0.22	0.19
5月 最高	0.24	0.21	0.24	0.25	0.23	0.22	0.21
最低	0.22	0.17	0.18	0.17	0.22	0.20	0.18
平均	0.23	0.19	0.20	0.22	0.23	0.21	0.19
6月 最高	0.23	0.19	0.23	0.23	0.22	0.22	0.21
最低	0.20	0.16	0.20	0.21	0.20	0.18	0.19
平均	0.21	0.18	0.21	0.22	0.21	0.20	0.21
7月 最高	0.22	0.20	0.21	0.24	0.22	0.25	0.23
最低	0.18	0.17	0.18	0.21	0.19	0.18	0.18
平均	0.20	0.18	0.20	0.22	0.20	0.22	0.21
8月 最高	0.19	0.17	0.18	0.22	0.20	0.21	0.25
最低	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.21
平均	0.17	0.16	0.17	0.17	0.19	0.20	0.23
9月 最高	0.20	0.20	0.20	0.22	0.20	0.21	0.27
最低	0.18	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.24
平均	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.26
10月 最高	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.24	0.29
最低	0.18	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	0.24
平均	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.22	0.26
11月 最高	0.23	0.22	0.26	0.23	0.24	0.25	0.26
最低	0.21	0.19	0.23	0.19	0.21	0.21	0.23
平均	0.22	0.21	0.24	0.20	0.23	0.24	0.25
12月 最高	0.25	0.25	0.30	0.23	0.26	0.27	0.27
最低	0.23	0.17	0.26	0.20	0.23	0.24	0.19
平均	0.24	0.22	0.27	0.21	0.24	0.25	0.21
1月 最高	0.25	0.24	0.29	0.23	0.25	0.26	0.20
最低	0.22	0.18	0.27	0.18	0.23	0.24	0.16
平均	0.24	0.20	0.27	0.20	0.24	0.25	0.18
2月 最高	0.29	0.25	0.28	0.25	0.27	0.27	0.25
最低	0.23	0.17	0.23	0.19	0.22	0.22	0.17
平均	0.25	0.21	0.27	0.21	0.24	0.24	0.19
3月 最高	0.26	0.24		0.22	0.25	0.25	0.26
最低	0.21	0.17	(※1)	0.19	0.21	0.21	0.19
平均	0.23	0.20		0.20	0.23	0.23	0.21
年間 最高	0.29	0.25	0.30	0.27	0.27	0.27	0.29
最低	0.15	0.15	0.15	0.15	0.18	0.18	0.16
平均	0.21	0.20	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22

○ 全ての場所で色及び濁りの異常はありませんでした。

※1 境港市渡町監視局は2月10日より廃止

※2 境港市小篠津町監視局は3月23日より廃止

※3 米子市淀江町中西尾監視局は11月7日より福井配水区から高井谷配水区へ切替

(mg/L)

採水場所	米子市 吉谷	米子市 永江	米子市 尾高	米子市 蚊屋	米子市 淀江町 淀江	米子市 淀江町 中間	米子市 ^{※3} 淀江町 中西尾
配水区	南部	南部	日下	河岡	福井	福井	高井谷
	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局	自動監視局
4月 最高	0.26	0.22	0.23	0.27	0.24	0.28	0.21
最低	0.23	0.18	0.19	0.24	0.21	0.18	0.19
平均	0.25	0.20	0.21	0.26	0.23	0.23	0.20
5月 最高	0.25	0.22	0.23	0.28	0.23	0.27	0.21
最低	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.21	0.17
平均	0.24	0.21	0.21	0.23	0.21	0.24	0.19
6月 最高	0.20	0.20	0.23	0.23	0.25	0.27	0.22
最低	0.17	0.18	0.19	0.18	0.19	0.21	0.17
平均	0.19	0.19	0.21	0.22	0.23	0.24	0.20
7月 最高	0.19	0.24	0.22	0.25	0.21	0.24	0.19
最低	0.17	0.17	0.17	0.20	0.19	0.20	0.16
平均	0.18	0.19	0.20	0.22	0.20	0.22	0.18
8月 最高	0.23	0.21	0.21	0.23	0.26	0.29	0.23
最低	0.15	0.14	0.17	0.18	0.18	0.19	0.16
平均	0.17	0.19	0.19	0.20	0.22	0.24	0.19
9月 最高	0.24	0.22	0.22	0.23	0.20	0.25	0.20
最低	0.16	0.14	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16
平均	0.21	0.18	0.19	0.19	0.18	0.21	0.17
10月 最高	0.18	0.25	0.24	0.25	0.22	0.24	0.21
最低	0.16	0.15	0.19	0.21	0.16	0.17	0.16
平均	0.17	0.18	0.21	0.23	0.20	0.22	0.20
11月 最高	0.19	0.22	0.27	0.25	0.23	0.24	0.26
最低	0.15	0.20	0.20	0.21	0.17	0.18	0.18
平均	0.17	0.21	0.23	0.24	0.19	0.20	0.23
12月 最高	0.21	0.23	0.25	0.27	0.26	0.27	0.31
最低	0.15	0.21	0.21	0.24	0.22	0.21	0.25
平均	0.18	0.22	0.23	0.25	0.24	0.24	0.28
1月 最高	0.20	0.23	0.24	0.31	0.25	0.27	0.31
最低	0.19	0.18	0.18	0.27	0.22	0.21	0.28
平均	0.19	0.21	0.20	0.30	0.24	0.25	0.29
2月 最高	0.22	0.25	0.32	0.31	0.27	0.29	0.29
最低	0.17	0.19	0.20	0.27	0.23	0.24	0.25
平均	0.19	0.21	0.22	0.29	0.25	0.27	0.28
3月 最高	0.21	0.23	0.28	0.31	0.28	0.32	0.30
最低	0.17	0.18	0.21	0.23	0.24	0.26	0.27
平均	0.20	0.21	0.24	0.25	0.26	0.28	0.29
年間 最高	0.26	0.25	0.32	0.31	0.28	0.32	0.31
最低	0.15	0.14	0.17	0.17	0.16	0.17	0.16
平均	0.19	0.20	0.21	0.24	0.22	0.24	0.22

(mg/L)

採水場所	境港 営業所	米子市 一部	米子市 泉	米子市 淀江町 稲吉	米子市 淀江町 本宮
配水区	中央	水浜	西尾原	高井谷	本宮
		私人委託	私人委託	私人委託	私人委託
4月 最高	0.25	0.30	0.30	0.20	0.30
最低	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20
平均	0.25	0.30	0.30	0.20	0.23
5月 最高	0.25	0.30	0.30	0.20	0.25
最低	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20
平均	0.24	0.26	0.30	0.20	0.22
6月 最高	0.25	0.20	0.30	0.20	0.25
最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
平均	0.23	0.20	0.29	0.20	0.21
7月 最高	0.25	0.30	0.30	0.20	0.25
最低	0.20	0.20	0.20	0.15	0.15
平均	0.22	0.21	0.25	0.17	0.20
8月 最高	0.25	0.25	0.30	0.20	0.25
最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
平均	0.21	0.20	0.24	0.20	0.20
9月 最高	0.25	0.30	0.35	0.20	0.20
最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
平均	0.22	0.21	0.28	0.20	0.17
10月 最高	0.25	0.20	0.30	0.20	0.20
最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
平均	0.23	0.20	0.27	0.20	0.20
11月 最高	0.25	0.20	0.30	0.25	0.15
最低	0.20	0.20	0.20	0.20	0.15
平均	0.24	0.20	0.28	0.24	0.15
12月 最高	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
最低	0.20	0.20	0.25	0.30	0.15
平均	0.25	0.22	0.27	0.30	0.15
1月 最高	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20
最低	0.20	0.20	0.20	0.30	0.10
平均	0.24	0.20	0.29	0.30	0.15
2月 最高	0.30	0.20	0.30	0.30	0.25
最低	0.20	0.20	0.20	0.30	0.15
平均	0.25	0.20	0.28	0.30	0.15
3月 最高	0.25	0.20	0.30	0.30	0.15
最低	0.20	0.20	0.20	0.30	0.15
平均	0.25	0.20	0.27	0.30	0.15
年間 最高	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30
最低	0.20	0.20	0.20	0.15	0.10
平均	0.24	0.22	0.28	0.23	0.18

X 参考資料

農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト (115項目) 【令和4年4月1日 施行】

No.	農 薬 名	用 途	目 標 値 (mg/L)
1	1, 3—ジクロロプロペン(D—D) ※ ¹	殺虫剤	0.05
2	2, 2—DPA(ダラボン)	除草剤	0.08
3	2, 4—D(2, 4—PA)	除草剤	0.02
4	EPN ※ ²	殺虫剤	0.004
5	MCPA	除草剤	0.005
6	アシュラム	除草剤	0.9
7	アセフェート	殺虫剤、殺菌剤	0.006
8	アトラジン	除草剤	0.01
9	アニロホス	除草剤	0.003
10	アミラズ	殺虫剤	0.006
11	アラクロール	除草剤	0.03
12	イソキサチオン ※ ²	殺虫剤	0.005
13	イソフェンホス ※ ²	殺菌剤	0.001
14	イソプロカルブ(MIPC)	殺虫剤	0.01
15	イソプロチオラン(IPT)	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.3
16	イブフェンカルバゾン	除草剤	0.002
17	イプロベンホス(IBP)	殺菌剤	0.09
18	イミノクタジン	殺虫剤、殺菌剤	0.006
19	インダノファン	除草剤	0.009
20	エスプロカルブ	除草剤	0.03
21	エトフェンプロックス	殺虫剤、殺菌剤	0.08
22	エンドスルファン(ベンゾエピン) ※ ³	殺虫剤	0.01
23	オキサジクロメホン	除草剤	0.02
24	オキシ銅(有機銅)	殺虫剤、殺菌剤	0.03
25	オリサストロビン ※ ⁴	殺虫剤、殺菌剤	0.1
26	カズサホス	殺虫剤	0.0006
27	カフェンストロール	殺虫剤、除草剤	0.008
28	カルタップ ※ ⁵	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.08
29	カルバリル(NAC)	殺虫剤	0.02
30	カルボフラン	代謝物	0.0003
31	キノクラミン(ACN)	除草剤	0.005
32	キャプタン	殺菌剤	0.3
33	クミルロン	除草剤	0.03
34	グリホサート ※ ⁶	除草剤	2
35	グルホシネート	除草剤、植物成長調整剤	0.02
36	クロメプロップ	除草剤	0.02
37	クロルニトロフェン(CNP) ※ ⁷	除草剤	0.0001
38	クロルピリホス ※ ²	殺虫剤	0.003
39	クロロタロニル(TPN)	殺虫剤、殺菌剤	0.05
40	シアナジン	除草剤	0.001
41	シアノホス(CYAP)	殺虫剤	0.003
42	ジウロン(DCMU)	除草剤	0.02
43	ジクロベニル(DBN)	除草剤	0.03
44	ジクロルボス(DDVP)	殺虫剤	0.008
45	ジクワット	除草剤	0.01
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	殺虫剤	0.004
47	ジチオカルバメート系農薬 ※ ⁸	殺虫剤、殺菌剤	0.005(二硫化炭素として)

No.	農 薬 名	用 途	目 標 値 (mg/L)
48	ジチオピル	除草剤	0.009
49	シハロホップブチル	除草剤	0.006
50	シマジン(CAT)	除草剤	0.003
51	ジメタメトリン	除草剤	0.02
52	ジメトエート	殺虫剤	0.05
53	シメトリン	除草剤	0.03
54	ダイアジノン ※2	殺虫剤、殺菌剤	0.003
55	ダイムロン	殺虫剤、殺菌剤、除草剤	0.8
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及び ※9 メチルイソチオシアネート	殺菌剤	0.01 (メチルイソシアネートとして)
57	チアジニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1
58	チウラム	殺虫剤、殺菌剤	0.02
59	チオジカルブ	殺虫剤	0.08
60	チオファネートメチル	殺虫剤、殺菌剤	0.3
61	チオベンカルブ	除草剤	0.02
62	テフリルトリオン	除草剤	0.002
63	テルブカルブ(MBPMC)	除草剤	0.02
64	トリクロピル	除草剤	0.006
65	トリクロルホン(DEP)	殺虫剤	0.005
66	トリシクラゾール	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.1
67	トリフルラリン	除草剤	0.06
68	ナプロパミド	除草剤	0.03
69	パラコート	除草剤	0.005
70	ピペロホス	除草剤	0.0009
71	ピラクロニル	除草剤	0.01
72	ピラゾキシフェン	除草剤	0.004
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	除草剤	0.02
74	ピリダフェンチオン	殺虫剤	0.002
75	ピリブチカルブ	除草剤	0.02
76	ピロキロン	殺虫剤、殺菌剤	0.05
77	フィプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.0005
78	フェニトロチオン(MEP) ※2	殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤	0.01
79	フェノブカルブ(BPMC)	殺虫剤、殺菌剤	0.03
80	フェリムゾン	殺虫剤、殺菌剤	0.05
81	フェンチオン(MPP) ※10	殺虫剤	0.006
82	フェントエート(PAP)	殺虫剤、殺菌剤	0.007
83	フェントラザミド	除草剤	0.01
84	フサライド	殺虫剤、殺菌剤	0.1
85	ブタクロール	除草剤	0.03
86	ブタミホス ※2	除草剤	0.02
87	ブプロフェジン	殺虫剤、殺菌剤	0.02
88	フルアジナム	殺菌剤	0.03
89	プレチラクロール	除草剤	0.05
90	プロシミドン	殺菌剤	0.09
91	プロチオホス ※2	殺虫剤	0.007
92	プロピコナゾール	殺菌剤	0.05
93	プロピザミド	除草剤	0.05
94	プロベナゾール	殺虫剤、殺菌剤	0.03
95	プロモブチド	殺虫剤、除草剤	0.1

No.	農 薬 名	用 途	目 標 値 (mg/L)
96	ベノミル ※11	殺菌剤	0.02
97	ペンシクロン	殺虫剤、殺菌剤	0.1
98	ベンゾビシクロン	除草剤	0.09
99	ベンゾフェナップ	除草剤	0.005
100	ベンタゾン	除草剤	0.2
101	ベンディメタリン	除草剤、植物成長調整剤	0.3
102	ベンフラカルブ	殺虫剤、殺菌剤	0.02
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	除草剤	0.01
104	ベンフレセート	除草剤	0.07
105	ホスチアゼート	殺虫剤	0.005
106	マラチオン(マラソン) ※2	殺虫剤	0.7
107	メコプロップ(MCPP)	除草剤	0.05
108	メソミル	殺虫剤	0.03
109	メタラキシル	殺虫剤、殺菌剤	0.2
110	メチダチオン(DMTP) ※2	殺虫剤	0.004
111	メミノストロビン	殺虫剤、殺菌剤	0.04
112	メトリブジン	除草剤	0.03
113	メフェナセツト	除草剤	0.02
114	メプロニル	殺虫剤、殺菌剤	0.1
115	モリネート	除草剤	0.005

農薬類の注釈一覧

※1) 1, 3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1, 3-ジクロロプロペン及びトランス-1, 3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出すること。

※2) 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス、プロチオホス、マラチオン(マラソン)及びメチダチオン(DMTP)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※3) エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体である α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、 α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※4) オリサストロビンの濃度は、代謝物である(5Z)-オリサストロビンの濃度を測定し、原体の濃度と、その代謝物の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※5) カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出すること。

※6) グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※7) クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※8) ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出すること。

※9) ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネートの濃度は、メチルイソチオシアネートとして測定すること。

※10) フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキシンスルホキシド及びMPPオキシンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出すること。

※11) ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。

要検討項目46項目リスト

No.	項 目	目 標 値 (mg/L)
1	銀及びその化合物	－
2	バリウム及びその化合物	0.7
3	ビスマス及びその化合物	－
4	モリブデン及びその化合物	0.07
5	アクリルアミド	0.0005
6	アクリル酸	－
7	17-β-エストラジオール	0.00008(暫定値)
8	エチニル-エストラジオール	0.00002(暫定値)
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5
10	エピクロロヒドリン	0.0004(暫定値)
11	塩化ビニル	0.002
12	酢酸ビニル	－
13	2, 4-トルエンジアミン	－
14	2, 6-トルエンジアミン	－
15	N, N-ジメチルアニリン	－
16	スチレン	0.02
17	ダイオキシン類	1pgTEQ/L(暫定値)
18	トリエチレンテトラミン	－
19	ノニルフェノール	0.3(暫定値)
20	ビスフェノールA	0.1(暫定値)
21	ヒドラジン	－
22	1, 2-ブタジエン	－
23	1, 3-ブタジエン	－
24	フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5
26	マイクロキスチン-LR	0.0008(暫定値)
27	有機すず化合物	0.0006※(暫定値)
28	ブロモクロロ酢酸	－
29	ブロモジクロロ酢酸	－
30	ジブロモクロロ酢酸	－
31	ブロモ酢酸	－
32	ジブロモ酢酸	－
33	トリブロモ酢酸	－
34	トリクロロアセトニトリル	－
35	ブロモクロロアセトニトリル	－
36	ジブロモアセトニトリル	0.06
37	アセトアルデヒド	－
38	MX	0.001
39	キシレン	0.4
40	過塩素酸	0.025
41	N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001
42	アニリン	0.02
43	キノリン	0.0001
44	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02
45	ニトリロ三酢酸(NTA)	0.2
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	－

※ トリブチルスズオキシサイドの目標値

令和 5 年 度
水 質 試 験 年 報

発行年月 令和 6年 10月

発 行 者 米子市水道局 水質管理課

〒683-0011

鳥取県 米子市 福市 1047番地 1
(戸上水源地内)

電 話 0859-26-5933

F A X 0859-36-8715

Eメール suido-suishitsukanri@city.yonago.lg.jp

H P <https://www.city.yonago.lg.jp/suido/>