

冬の水道管凍結にご用心!!

水道管が凍結しやすいのは・・・

外気温が**氷点下4℃以下**と予測される時は注意が必要です!!

「氷点下4℃」は水道が凍結し始める目安の外気温です。

凍結を防ぐ方法

①水道管の上に、保温材(ウレタンなど)を取り付ける。



②おやすみ前に台所又は洗面台などから水を流しておく。太さは2-3ミリが目安。
(水道料金はお客さま負担となります。)

③長期不在時は、メーターボックス(下写真)内の止水栓を閉めてください。

2-3ミリの太さ



ボール式止水栓



伸縮式止水栓

凍結した時の対処方法

蛇口にタオル等を巻きつけて、**ぬるま湯**をゆっくりかけてください。

※熱湯は、管が破裂してしまう恐れがあります。



もしも水道管が破損したら・・・

水道局の指定給水装置工事業者に連絡し、凍結修理をお願いします。指定給水装置工事業者については、水道局ホームページ若しくは公式ツイッターをご覧ください。また詳しくは、各広報紙12月号に掲載予定です。

ホームページ



公式ツイッター



■担当 米子市水道局 給水課 ☎32-6113
米子市水道局 境港営業所 ☎42-3080

引越しなどの各種届出・問合せ

- 水道料金のお問合せ ☎32-9915
- 検針や水量に関すること ☎32-9916
- 引越しや支払いの相談 ☎32-9917
- 宅内や道路の漏水、修繕工事に関すること ☎32-6114
- 境港市域の水道に関すること ☎42-3080
- 境港市域の下水道に関すること ☎47-1118
- 日吉津村域の下水道に関すること ☎27-5953
- 水道局代表 ☎32-6111

水道局からのお知らせ

水道料金・下水道使用料の支払いを**安心・便利な口座振替**に変更することで

SDGs に貢献しませんか?

お支払いをハガキ納付から口座振替(検針日翌月 15日振替)することで、紙・インクの削減・節電・郵便等に係る経費削減など様々な資源の節約になります。

- ★**簡単** 手続きは1度だけでOKです
- ★**安心** 支払い忘れの心配がありません
- ★**便利** 支払いに行く手間が省けます

節約した経費は、将来に向けた水道管の整備などに活用していきますので、ご協力をお願いします。お手続きは、**各金融機関の窓口(※水道料金)**でお申込みください。

■担当 米子市水道局 営業課 ☎32-9915

(境港市域・日吉津村域にお住いの方)

●下水道使用料の支払方法●



リップちゃん



スイスイ

口座振替するには、

境港市役所・日吉津村役場に設置してある「専用依頼書」に記入していただき、直接、市役所・役場窓口に提出または郵送して下さい。

振替日は、「月末」です。

※振替日の詳細については、境港市下水道課または日吉津村建設産業課にお問合せください。

※残高不足などで振替できなかった場合は、納付書を送りますので、各金融機関又はお近くのコンビニエンスストアでお支払いください。


■担当 境港市建設部下水道課 ☎47-1118
日吉津村建設産業課 ☎27-5953

よなごの水道

2022

★Topics

- 安全でおいしい米子の水道水
- 水道管凍結に注意!!
- プレゼント企画♪
- 水道局からのお知らせ

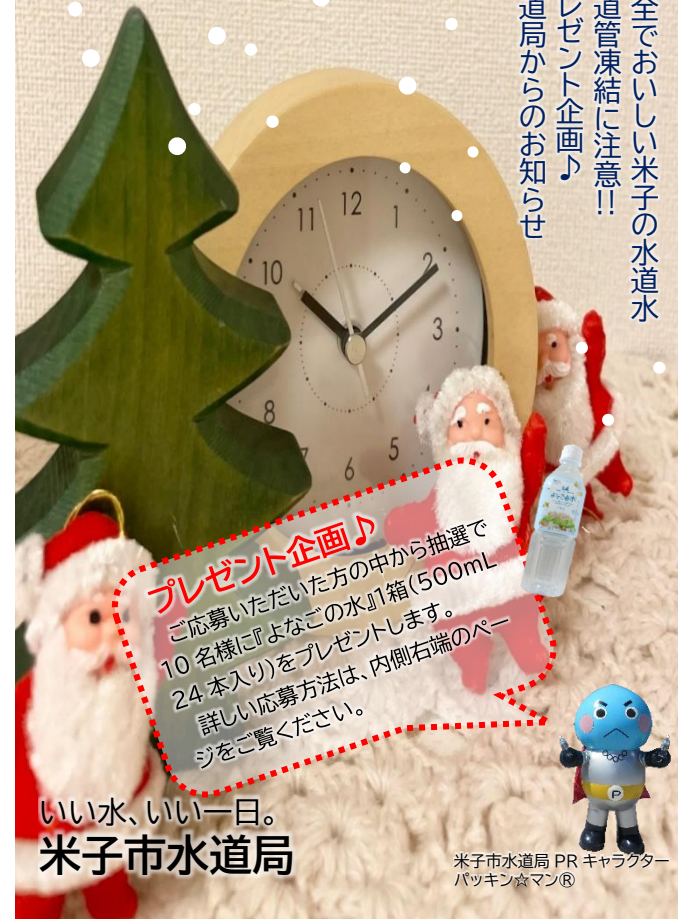

プレゼント企画♪

ご応募いただいた方の中から抽選で10名様に『よなごの水』箱(500ml 24本入り)をプレゼントします。詳しい応募方法は、内側右端のページをご覧ください。

いい水、いい一日。
米子市水道局

米子市水道局 PRキャラクター
パッキン☆マン®

安全でおいしい米子の水道水

検査の種類と項目

米子の水道水は、法令等に基づき下記の検査を行い、全て適合しています。

- 毎日検査(3項目)
- 水質基準項目(浄水 51項目、原水 39項目)
- 水質管理目標設定項目(浄水 25項目、原水 20項目)
- 要検討項目及び水道局独自項目(浄水 18項目、原水 16項目)
- クリプトスポリジウム等対策項目※

※米子市水道局で検出されたことはありませんが、塩素に強い寄生性原虫で、感染すると激しい下痢や腹痛の症状が発生します。

定期水質検査

定期水質検査は、毎年策定する「水質検査計画」に従って毎月検査を行います。

① 原水 (地下水、湧水)

汲み上げたそのままの水です。



米子市水道局の水源
 ・井戸 26 か所
 ・伏流水 1 か所
 ・湧水 1 か所

←車尾水源地深井戸3号

② 浄水 (配水池、中央送水ポンプ場など)

配水池やポンプ場など、塩素で消毒したあと、送り出す前の水です。



中央配水池



中央配水ポンプ場

③ 給水栓末端 (公園、公民館など)

お客さまに届いた水の検査を行います。




給水栓末端(採水)

公園や公民館で16か所、毎日検査項目については、自動監視装置を含めて32か所で検査しています。

定期的な水質管理をしています

米子市水道局では、米子市・境港市・日吉津村にお住まいのお客さまへお届けする水道水が、国の定める水質基準に適合しているかどうか、定期的に水質管理を行っています。

検査は、11か所ある水源地、市内各地の給水栓(蛇口)から採水し、水道局に持ち帰り、専用機器を使用して分析します。



水道水の水質は水道法で定めた基準を満たす必要があります。また、良質な水道をお届けするため、米子市水道局独自の検査項目もあります。水質基準は多くありますが、生涯にわたり飲んで健康に影響が生じないものを基準値と設定されています。

残留塩素は安心・安全のしるし

水道法では、水道水は蛇口から出る時点で 0.1 mg/L 以上の残留塩素を保持することが定められており、水道水の中には、消毒用の塩素がわずかに残っています。この残留塩素が水を殺菌してくれるおかげで、安心して飲むことができます。

もしも「塩素のおいさが気になる…」という場合は、一度煮沸してから冷まして飲む方法をお試しください。残留塩素が抜け、よりおいしく感じていただけます。ただし、塩素が無くなると細菌が繁殖しやすくなるので、注意が必要です。ふたを閉めて冷蔵庫などに保存し、3日程度で使い切るようにしましょう。

■担当 水質管理課 ☎26-5933



ペットボトル「よなごの水」

深さ 86 ㍍の井戸からくみ上げて、加熱処理のみで販売しています。

Q どんな人におすすめでしょうか？

A ふるさとを離れた方たちの便りや、米子を知らない方たちへの PR などにおすすめです。
また、災害に備えた備蓄飲料水として個人の方はもちろんのこと、各自治会単位での購入など団体の皆さんにもおすすめです。

Q 価格はいくらでしょうか？

A 1本税込 100 円(500mL 入り)です。1箱税込 2,400 円(24 本入り)で販売もしています。

Q どこで買えますか？

A 水道局窓口、米子市内の一部の公民館、米子コンベンションセンターなどの自動販売機です。詳しくは水道局計画課(☎32-6112)まで、お電話ください。



プレゼント応募方法

右下の「応募券」(コピー不可)を切り取って、はがきに貼り、必要事項をご記入のうえ下記の応募先へ送ってください。

抽選で『よなごの水』1箱(500mL・24 本入)10 名様にプレゼントいたします。

◆応募先・応募期限
〒683-0008 米子市車尾南 2 丁目 8 番 1 号
米子市水道局計画課 企画広報担当 宛
応募期限/令和 5 年 1 月 13 日(金)まで ※当日消印有効

◆必要事項
①住所(郵便番号含む) ②氏名、年齢 ③電話番号 ④「よなごの水道 2022」への意見や感想 ⑤今後、水道局について知りたいこと

◆おしらせ・お願い
・当選の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
・「よなごの水」の配送は米子市、境港市、日吉津村にお住まいの方で、平日午前 9 時から午後 5 時までとなります。(職員がお届けに参ります。お届けする前に事前に電話連絡させていただきます。)
・個人情報の取扱いは、プレゼントのみに使用します。
・応募券が途中ではがれないよう、セロテープなどでしっかり貼り付けてください。

■担当 計画課 ☎32-6112

