


■マンホールポンプ場 位置図 (3/3)




※マンホールポンプ場の位置図については、本委託の契約締結日から業務開始日の前日までの期間（以下「業務準備期間」という。）に受託者にて現地の確認を行うこと。

■マンホールポンプ送水系統図


送水フロー図【旧米子：外浜処理区】

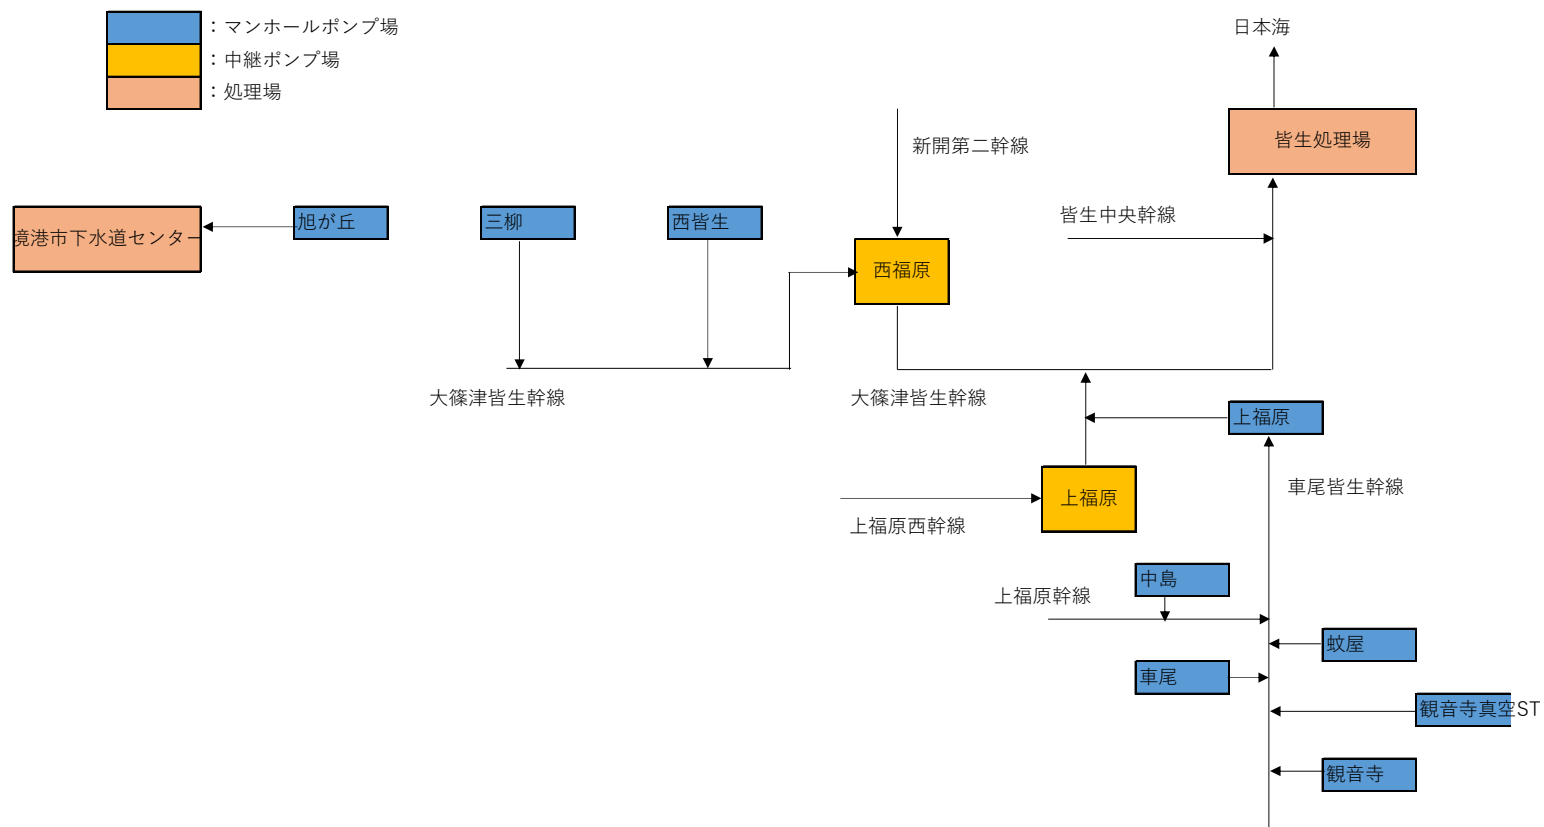

送水フロー図【旧米子：内浜処理区】

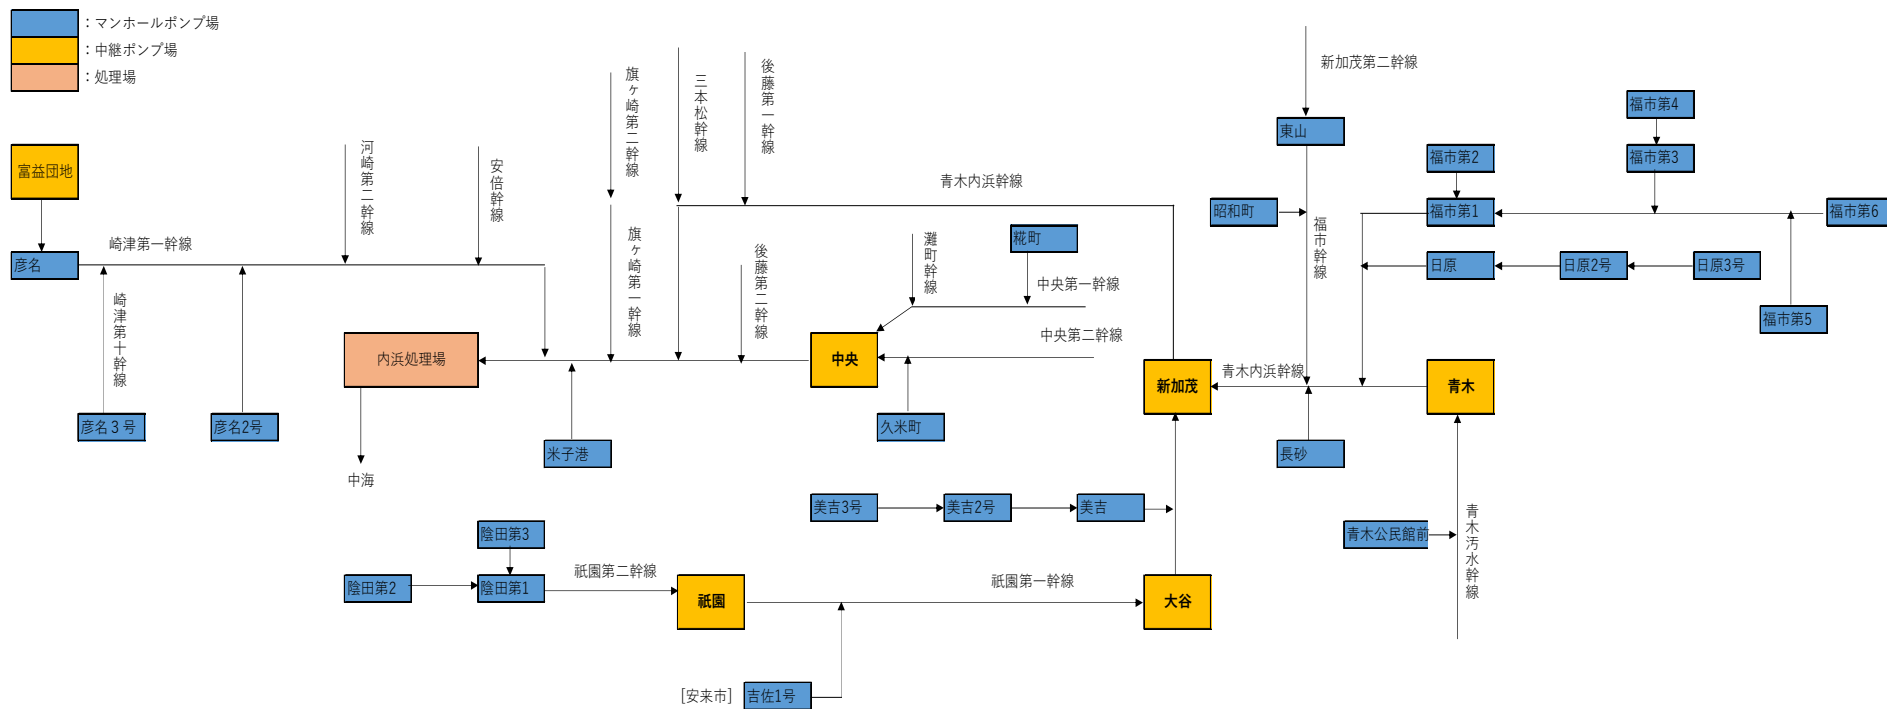

送水フロー図【旧淀江】

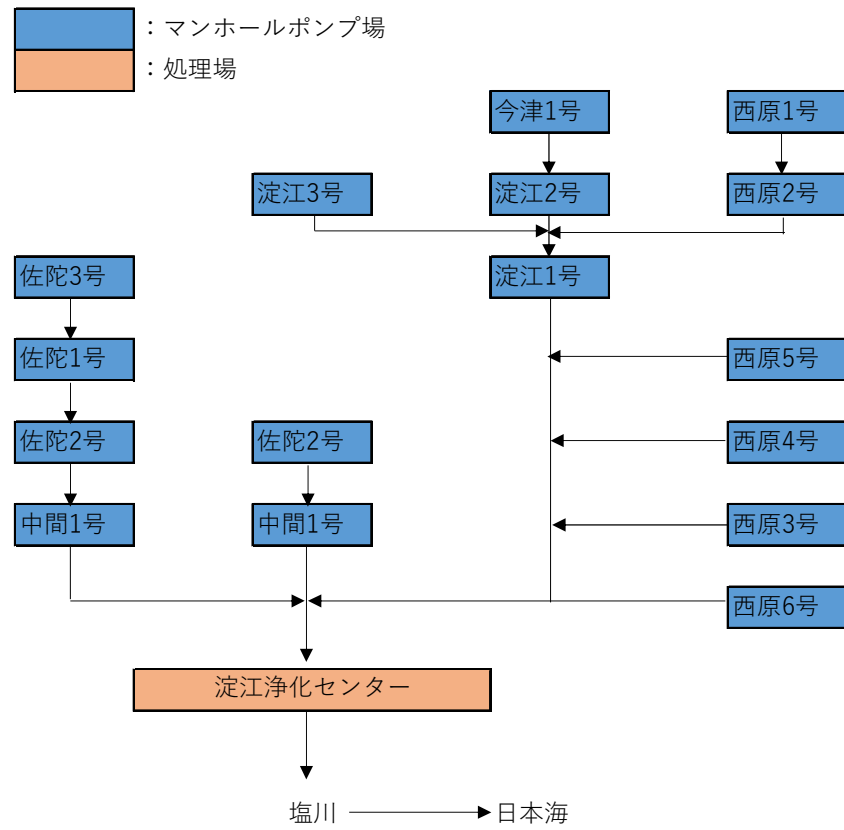

別紙 2-D 観音寺マンホールポンプ場（真空ステーション）

施 設 名	所在地	ポンプ 台数(台)	吐出能力 (m ³ /分)	その他設備	完成年度
観音寺マンホールポンプ場 (真空ステーション)	米子市中島 一丁目273-3	エジェクタ ユニット 2	汚水	脱臭搭	平成25年

【真空弁ユニット】観音寺真空ステーション配置図

