


別紙 2-B-2 祇園ポンプ場

施設名	所在地	ポンプ 台数(台)	現有能力 (m ³ /秒)	その他設備	供用 開始年
祇園ポンプ場	米子市祇園町二丁目 247番地2	汚水 2	0.07		平成2年


一般平面図（祇園ポンプ場）

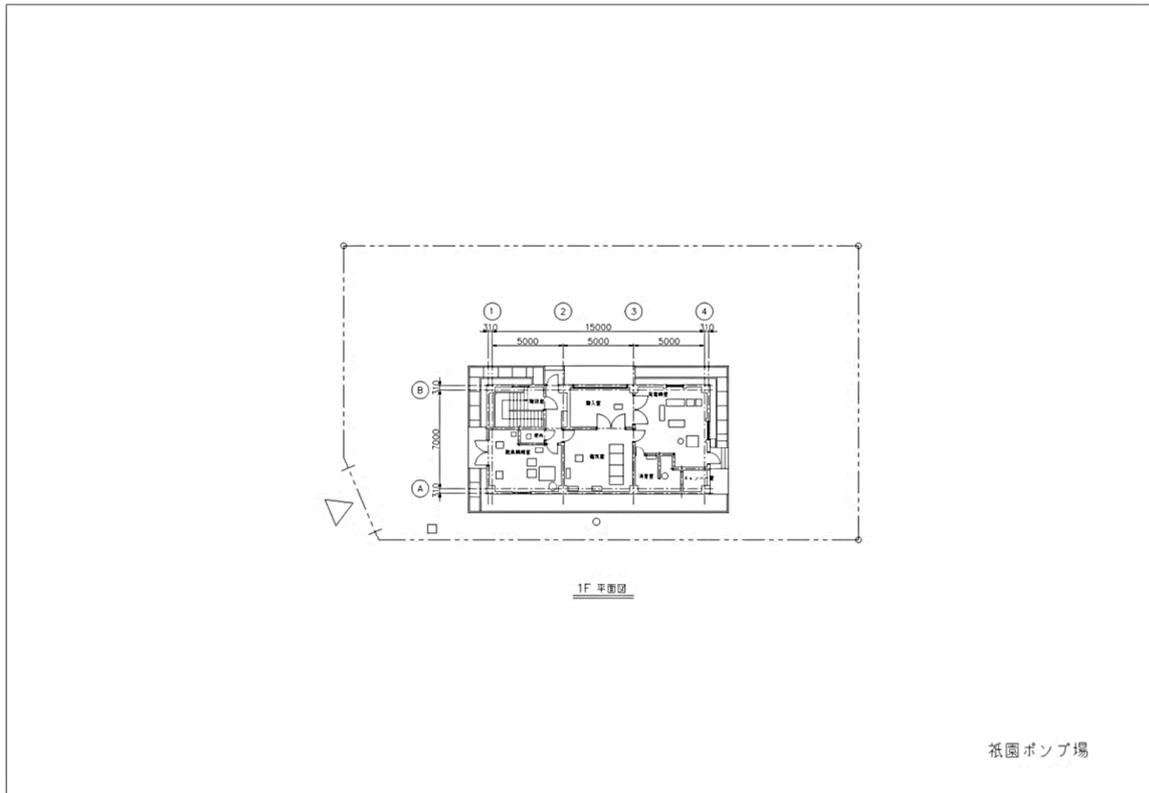

別紙 2-B-3 大谷ポンプ場

施設名	所在地	ポンプ 台数(台)	現有能力 (m ³ /秒)	その他設備	供用 開始年
大谷ポンプ場	米子市大谷町 144番地5	汚水 2	0.18		平成4年


一般平面図 (大谷ポンプ場)

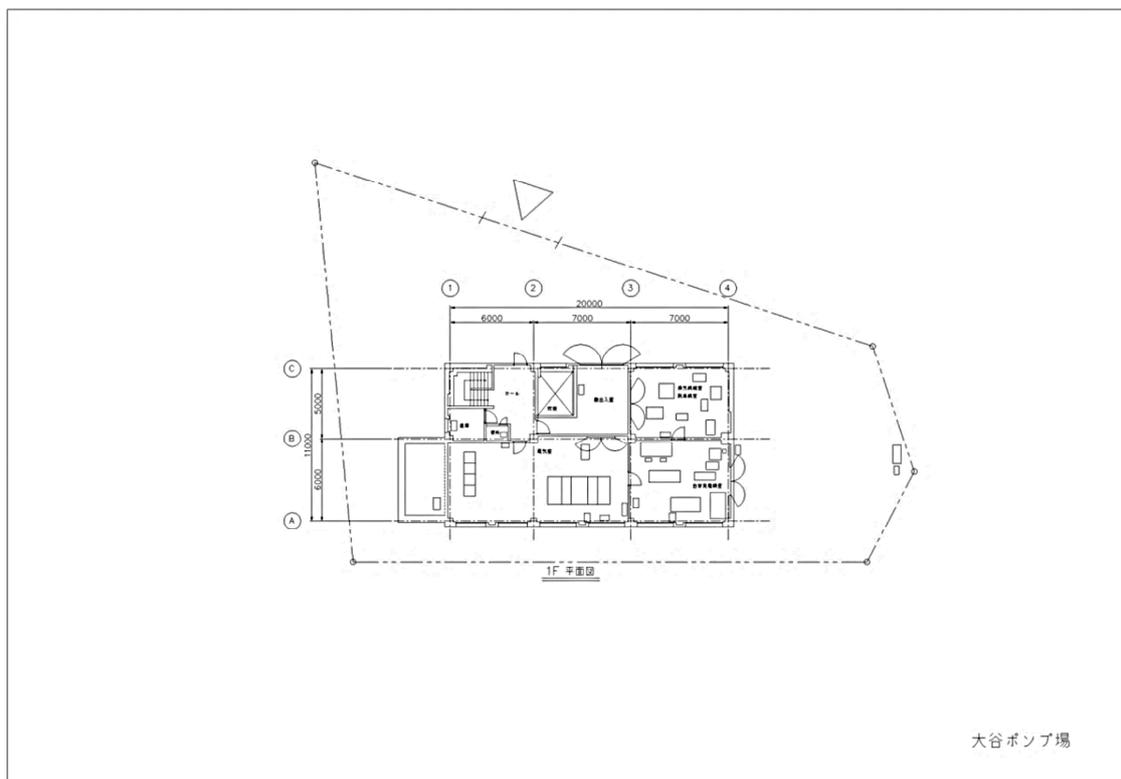

別紙 2-B-4 新加茂ポンプ場

施設名	所在地	ポンプ 台数(台)	現有能力 (m ³ /秒)	その他設備	供用 開始年
新加茂ポンプ場	米子市道笑町三丁目 218番地1	汚水 2	0.36		平成4年


一般平面図 (新加茂ポンプ場)

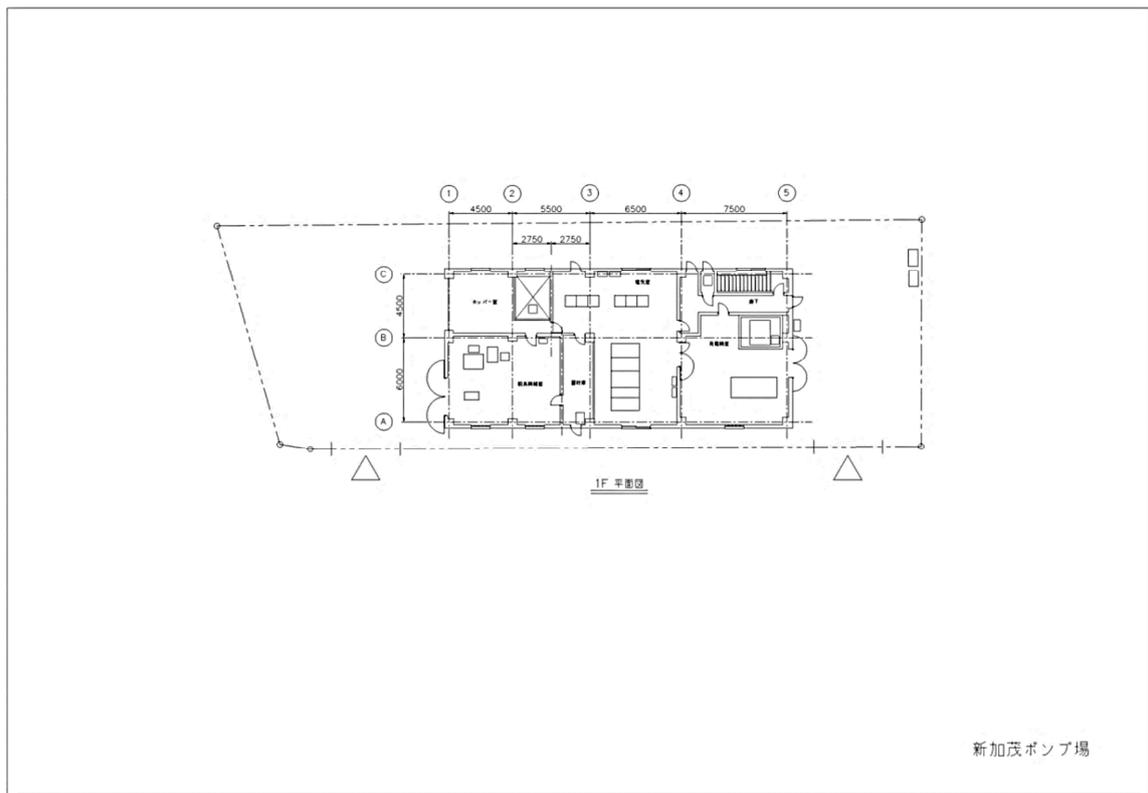

別紙 2-B-5 青木ポンプ場

施設名	所在地	ポンプ 台数(台)	現有能力 (m ³ /秒)	その他設備	供用 開始年
青木ポンプ場	米子市青木 1200番地	汚水 3 調整槽 2	汚水0.06 調整槽0.03		平成16年


一般平面図 (青木ポンプ場)

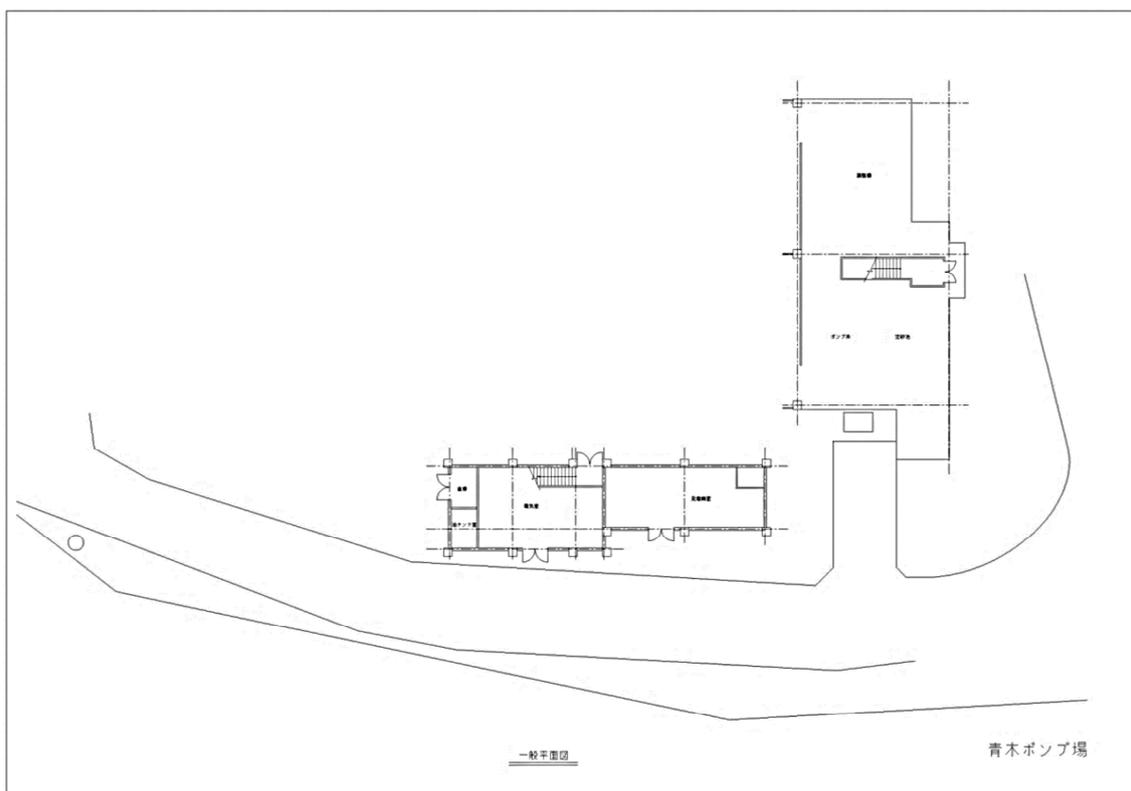

別紙 2-B-6 富益団地ポンプ場

施設名	所在地	ポンプ 台数(台)	現有能力 (m ³ /秒)	その他設備	供用 開始年
富益団地ポンプ場	米子市大崎 2267番地5	汚水 2	0.04		平成13年

一般平面図（富益団地ポンプ場）

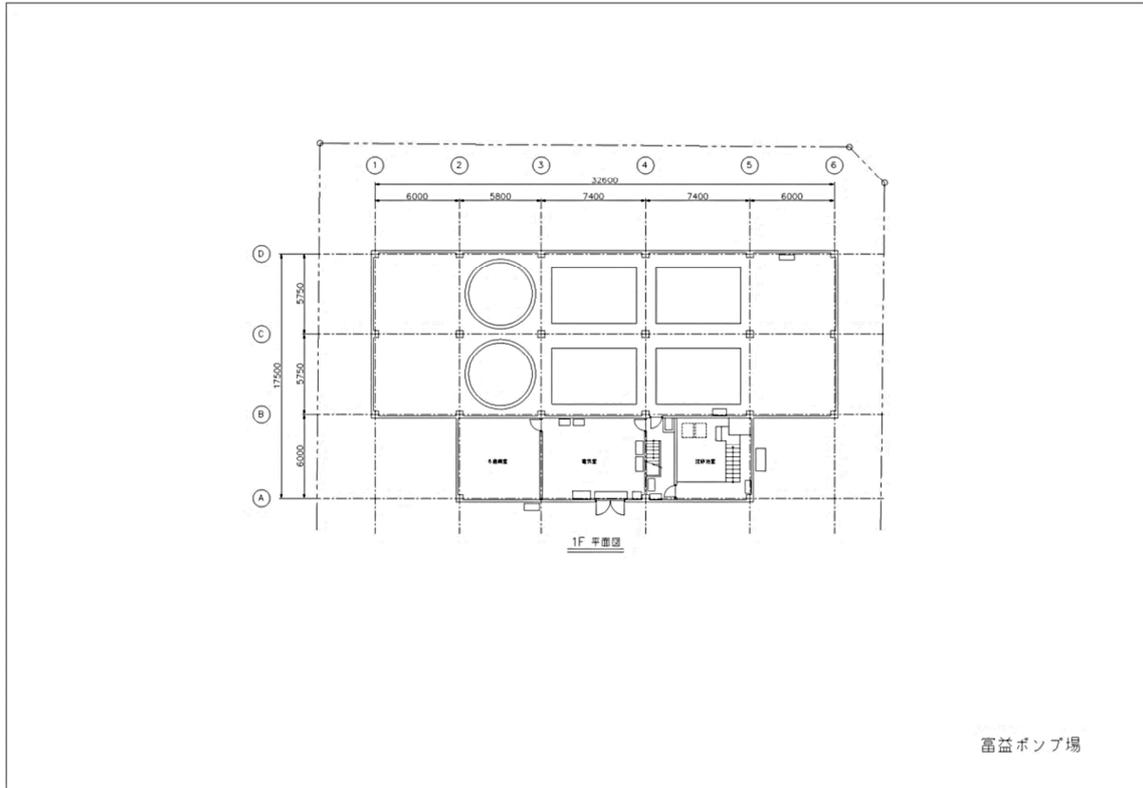

別紙 2-B-7 上福原ポンプ場

施設名	所在地	ポンプ 台数(台)	現有能力 (m ³ /秒)	その他設備	供用 開始年
上福原ポンプ場	米子市皆生四丁目 10番28号	汚水 2	0.03		平成2年

一般平面図 (上福原ポンプ場)

