


|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 155 | 156 | 157 |
| 164 | 165 | 166 |
| 174 | 175 | 176 |

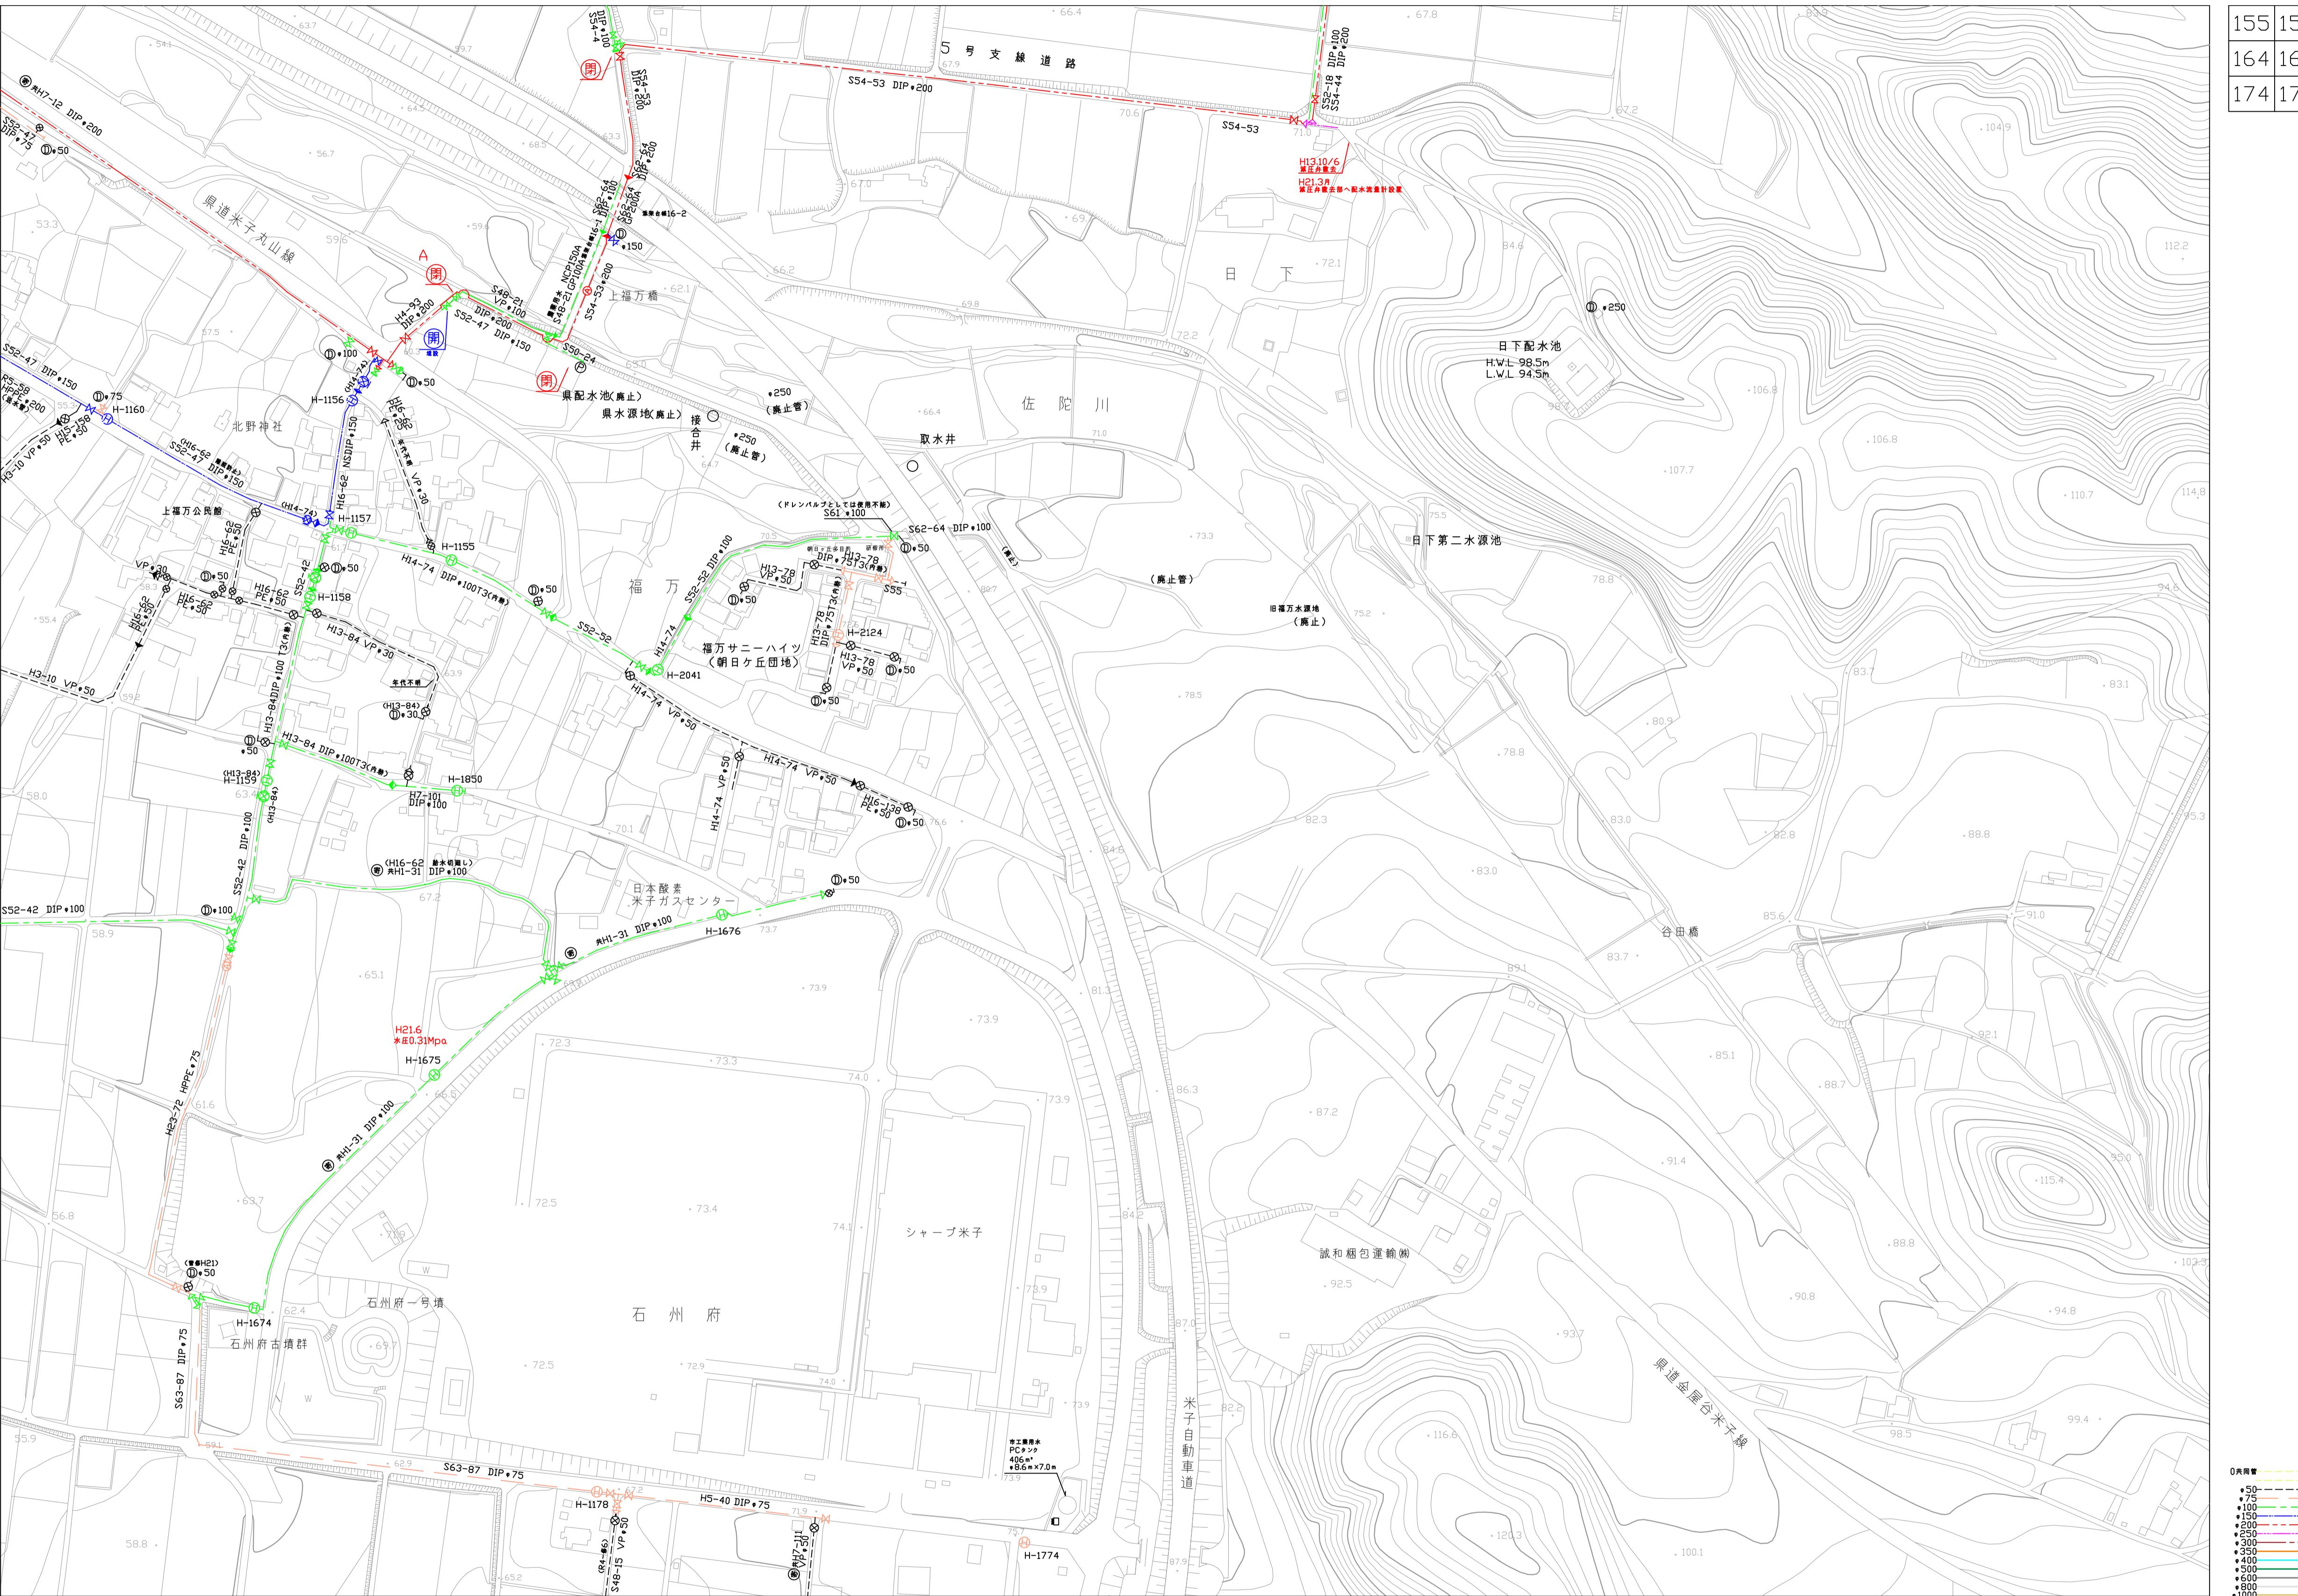

\*給水管、共同管など個人情報になるものは表示していません

\*最新の配管状況は担当課にお問い合わせください

\*工事等埋設物調査に利用する場合は、必ず担当課と協議を行ってください

S=1:2000  
0 50 100 150

| DN管: |                             |
|------|-----------------------------|
| 50   | -----                       |
| 75   | - - - -                     |
| 100  | - - - - -                   |
| 150  | - - - - - -                 |
| 200  | - - - - - - -               |
| 250  | - - - - - - - -             |
| 300  | - - - - - - - - -           |
| 400  | - - - - - - - - - -         |
| 500  | - - - - - - - - - - -       |
| 600  | - - - - - - - - - - - -     |
| 800  | - - - - - - - - - - - - -   |
| 1000 | - - - - - - - - - - - - - - |