


令和5年度 工事概要書		
計画	工事件名	児童文化センター自火報設備改修工事
	工事箇所	米子市西町133番地
	予算額	■■■■■■■■■■ 円
	想定工事期間	R5. 10. 1 ~ R5. 12. 31 ※詳細な工程については、受注業者決定後に確定します
	担当課	こども施設課
現況	消防点検において、製造より30年以上（1982年製造）している自火報受信機および非常放送設備は、基板等の部品供給ができない状態であり、更新の検討を指摘された。	
工事概要	事務室内 放送設備ユニット・自火報受信機等 更新	
	工事対象範囲内 ガス漏れ検知器および火災感知器 更新	
	高所部に設置されている感知器の更新については、足場の仮設必要となる。	



【事務室内 放送設備ユニット・自火報受信機等】

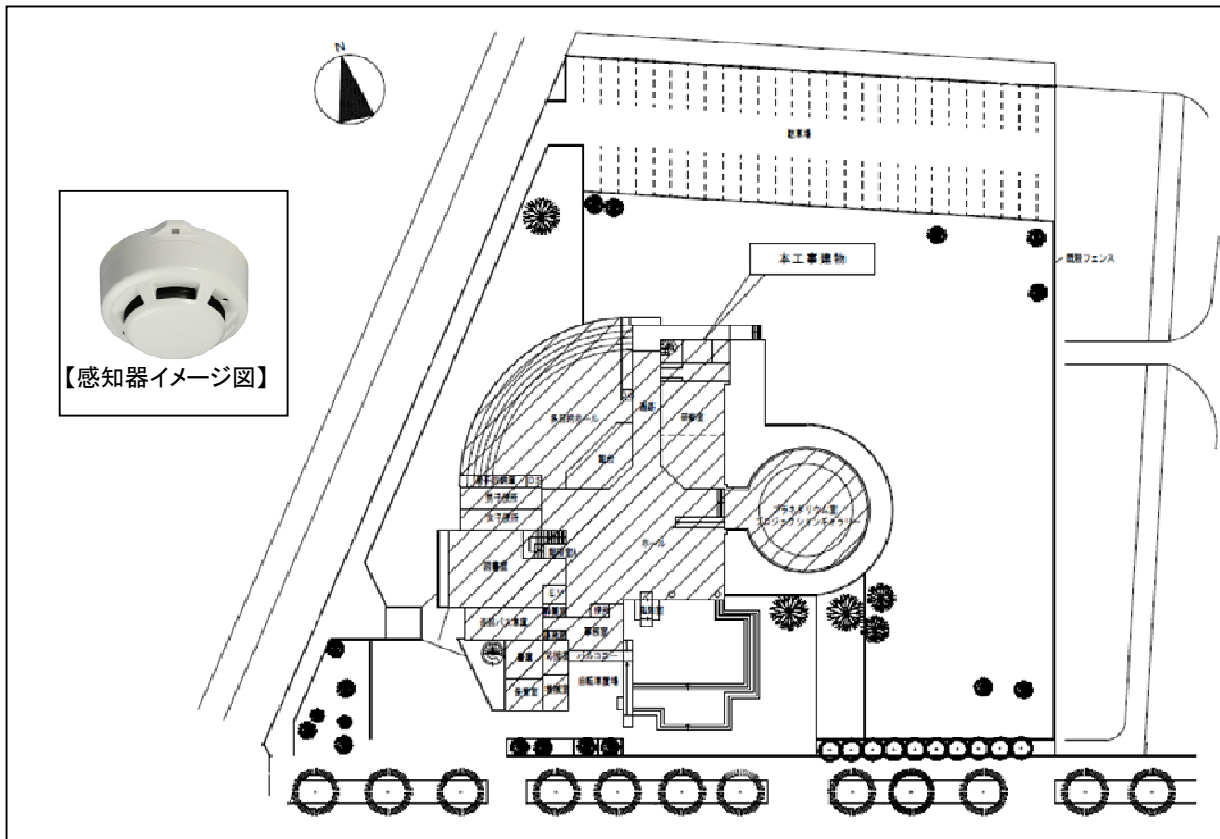

【感知器更新 工事対象範囲】