設計図書等に対する質問及び回答

工事番号　文2
工事名称　史跡福市遺跡斜面崩壊対策工事
工事場所　米子市福市地内

番号	質　問　内　容	設計図書等の該当頁	回　　答
1	「角フリューム」の採用単価をご教示ください。	単第0-0013	・鳥取県県土整備部発行の土木工事実施設計単価表の単価を見込んでいます。
2	準備費に計上している処分費の件ですが、処分対応不可の廃棄物が発生した場合は設計変更や処分地変更の協議は可能でしょうか。		現時点では支障となる樹木の処分しか想定しておりませんが、必要があれば協議してください。
3	平張コンクリートですが、モルタル吹付による打設に設計変更可能でしょうか。		設計変更の対象としません。
4	作業ヤードを確保してくださっていますが、吹付機械等が問題なく使用できる場所でしょうか。正確な位置が明示されておりませんのでご教示下さい。また湧水等により、作業ヤードや進入路等の地盤が悪い場合、敷鉄板等の仮設を設計変更にて計上していただけますでしょうか。		作業ヤードの位置については、別添資料のとおりです。また、進入路等は工事着手年度に置き換え砕石で改良してあるため、敷鉄板等の仮設の変更は考えておりませんが、現場条件等の相違がある場合は協議してください。
5			
6			

作業ヤード

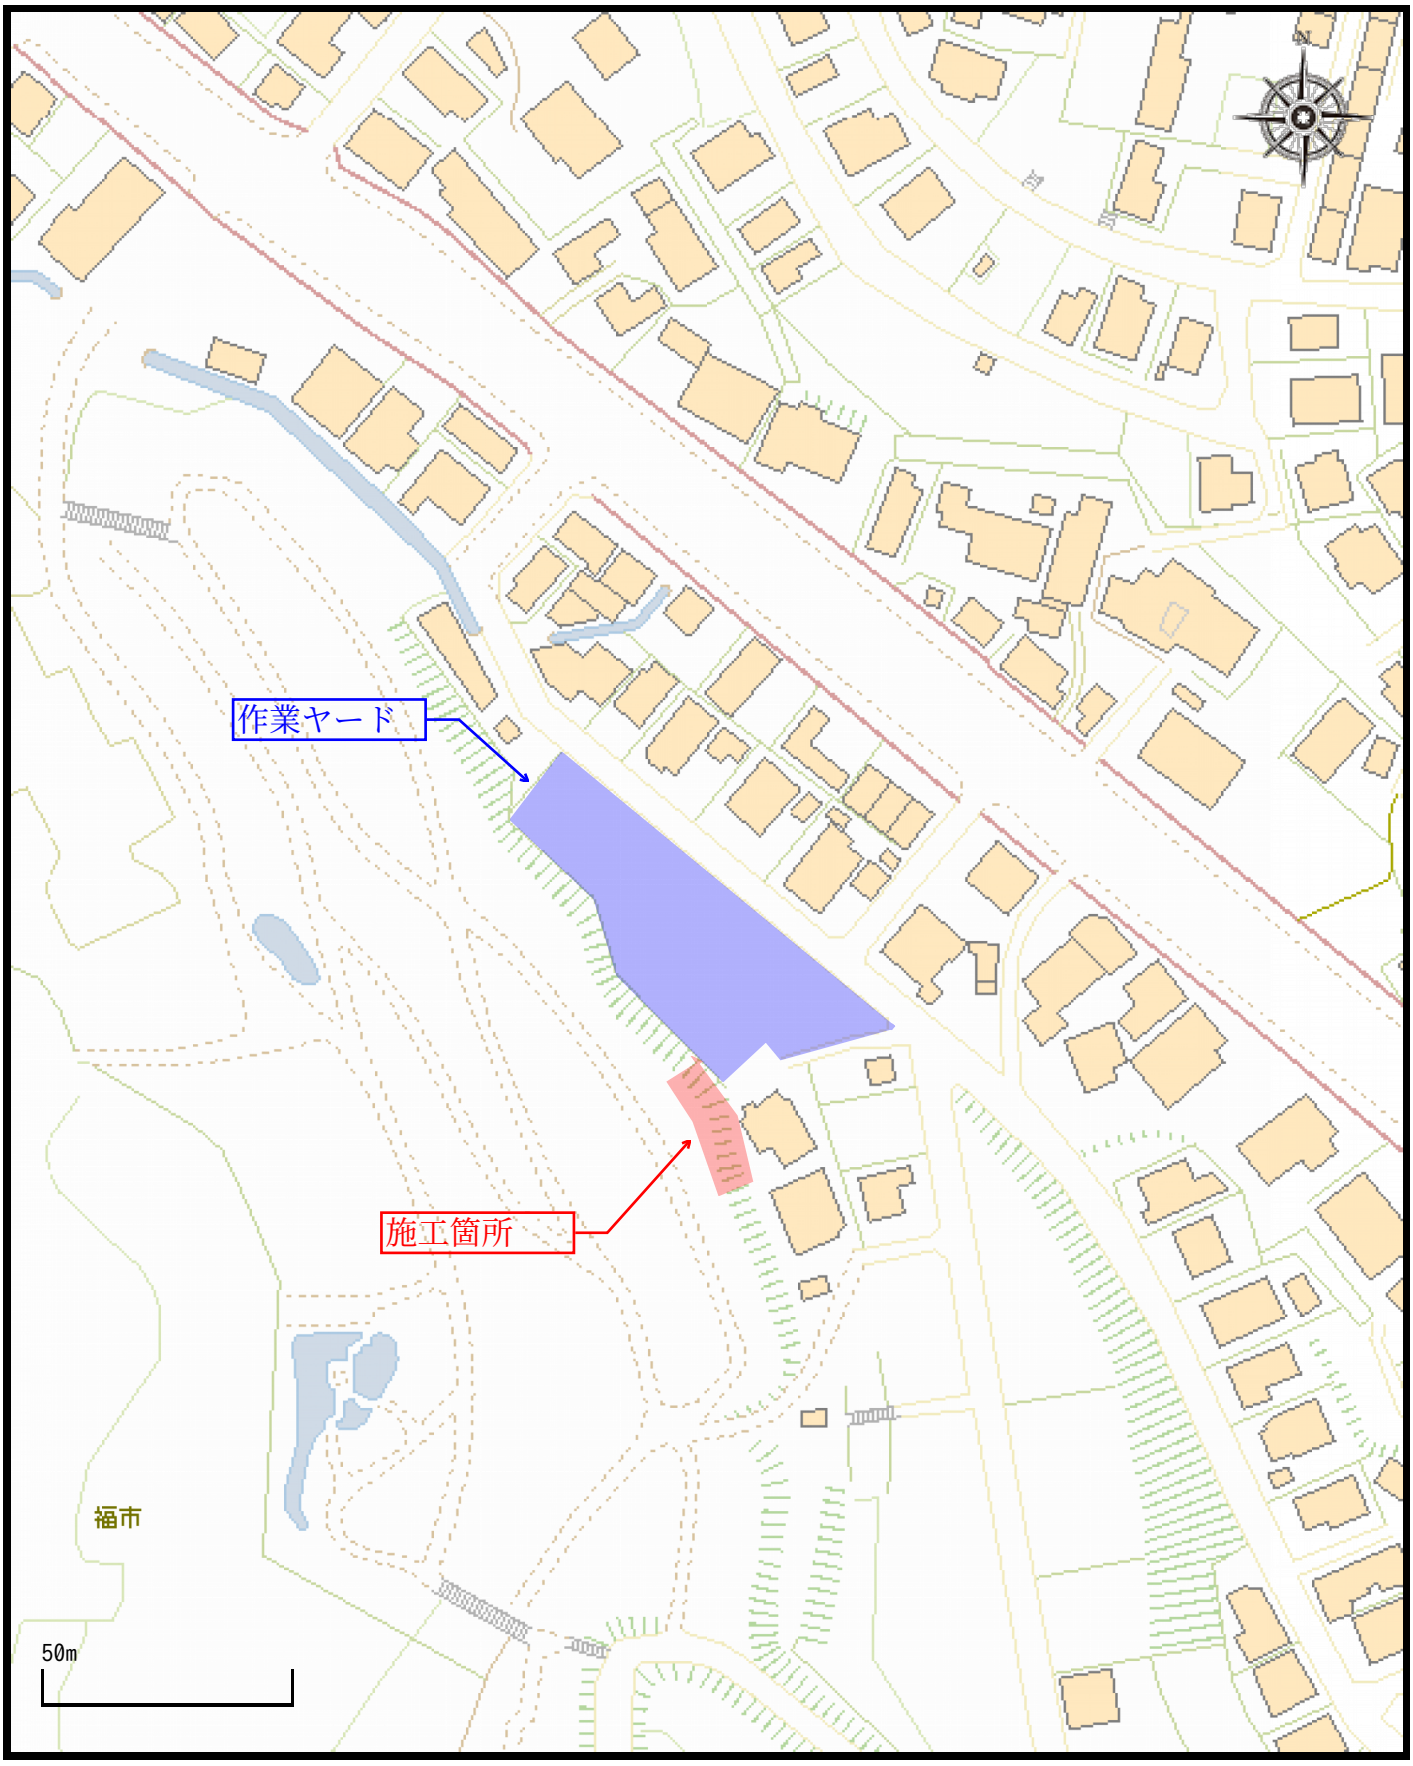

1 / 1,500

注釈： 注釈4