


平面図
S=1:500

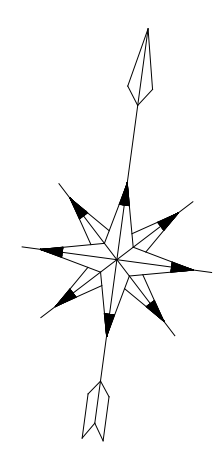

- ③配水管布設替工事(基幹) HPPE φ50 L=43m (44.3m)
- ③給水管切替工事(基幹) φ50×φ50・20 2か所
- ③配水管布設替工事(水道) HPPE φ50 L=47m (47.8m)
- ③給水管切替工事(基幹) PE φ20 4か所
- ③仮設工事(基幹) 1式
- ③給水管切替し工事(起債) PE φ20 2か所
- ③仮設工事(起債) 1式


- ⑦給水管布設替工事(起債) PE φ25 L=52m (54.0m)
- ⑦仮設工事(起債) 1式

- ②給水管布設替工事(起債) PE φ20 L=19m (21.5m)
- ②仮設工事(起債) 1式
- ②給水管切替し工事(起債) PE φ40・20 3か所
- ②仮設工事(起債) 1式


- ⑥-1給水管切替し工事(基幹) PE φ20 1か所
- ⑥-1仮設工事(基幹) 1式
- ⑥-2給水管切替し工事(起債) PE φ20 2か所
- ⑥-2仮設工事(起債) 1式

- ⑧配水管布設替工事(起債) HPPE φ50 L=7m (8.0m)
- ⑧配水細管布設替工事(起債) HPPE φ40 L=47m (47.2m)
- ⑧給水管切替し工事(起債) φ40×φ25・20 4か所
- ⑧仮設工事(起債) 1式


断面図
S=1:50

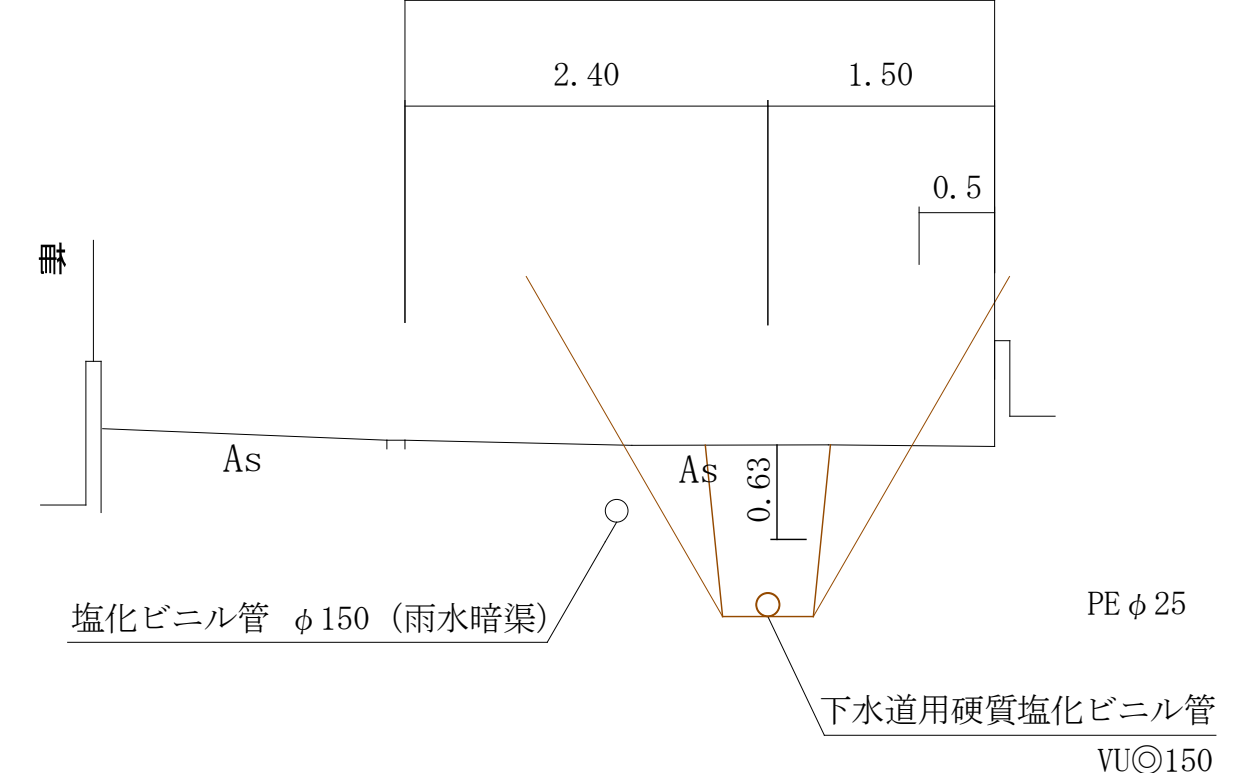


断面図
S=1:50

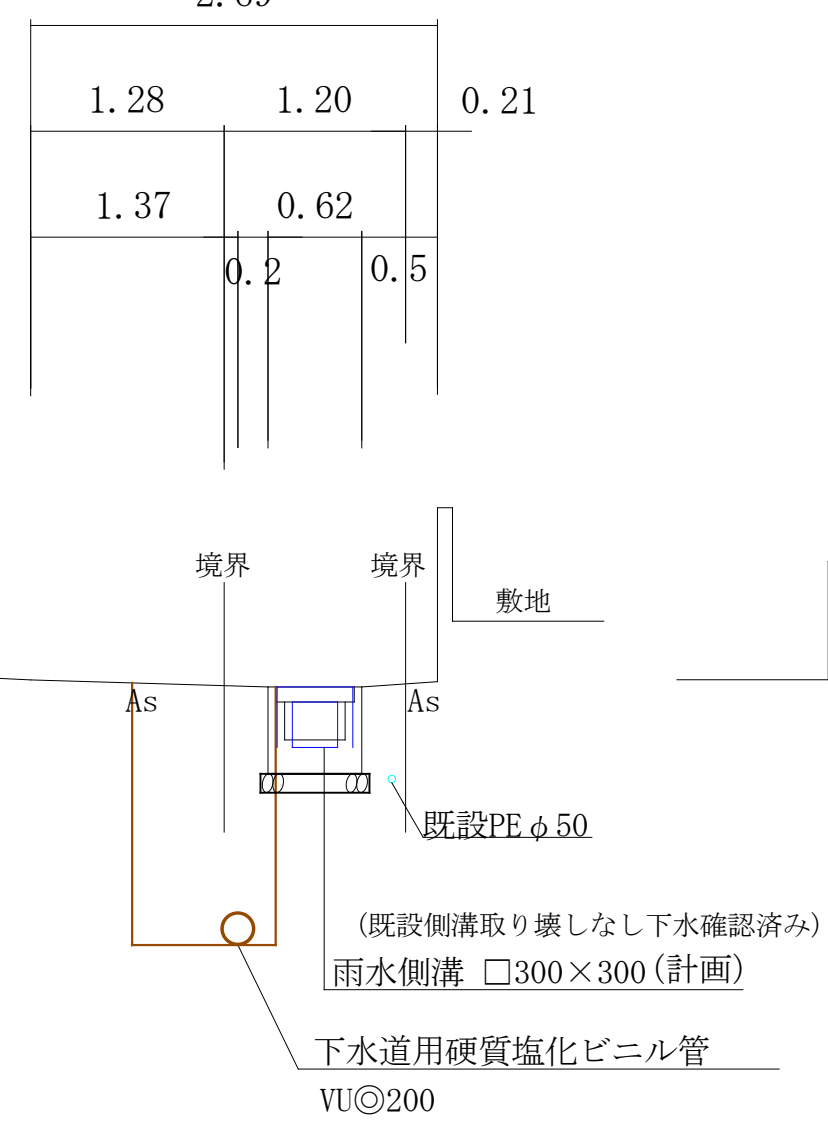

断面図
S=1:50

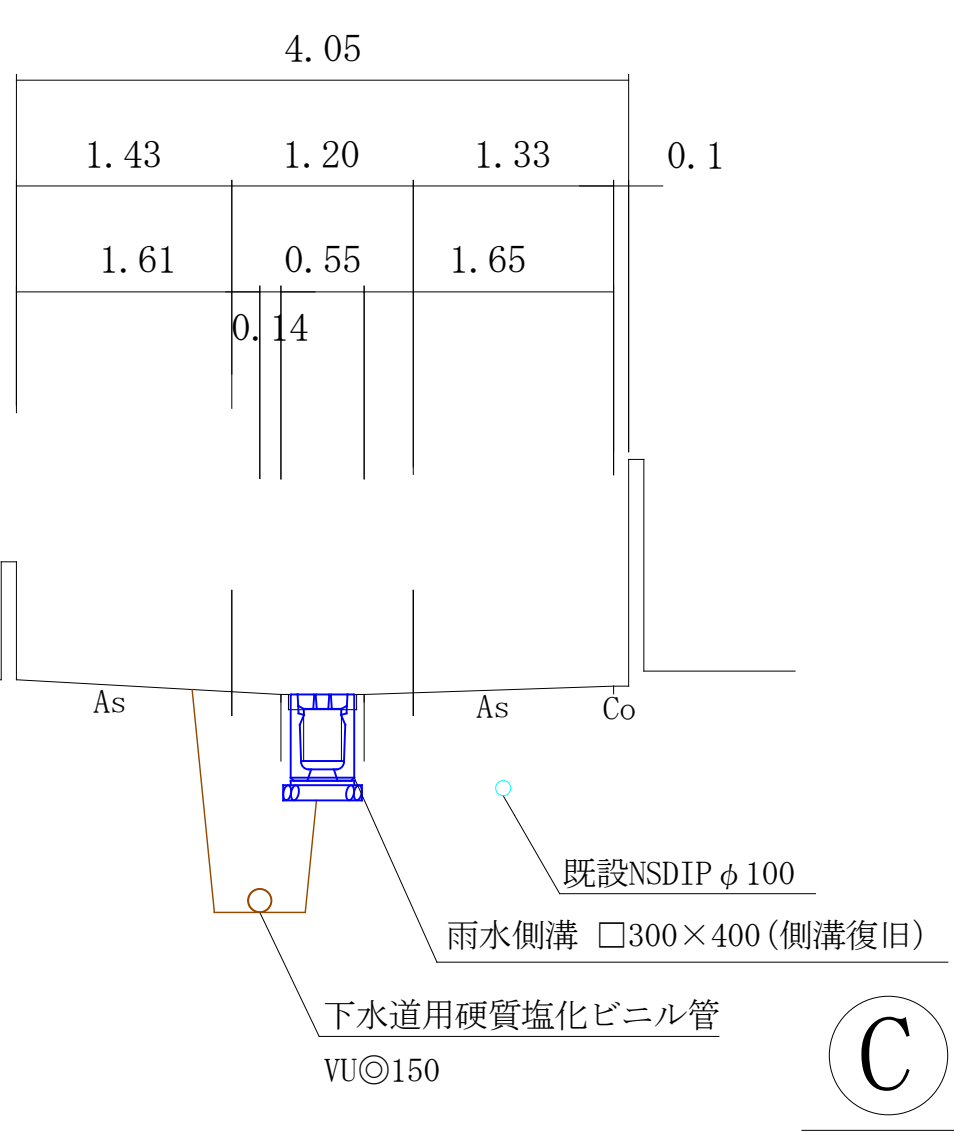


位置図
S=1:10000

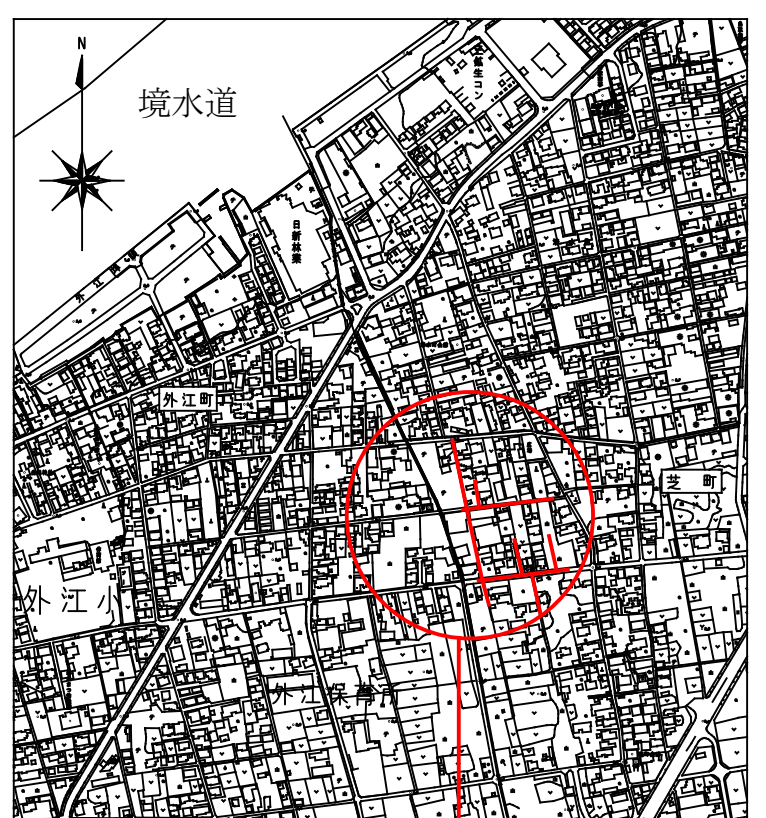


施工場所


断面図
S=1:50

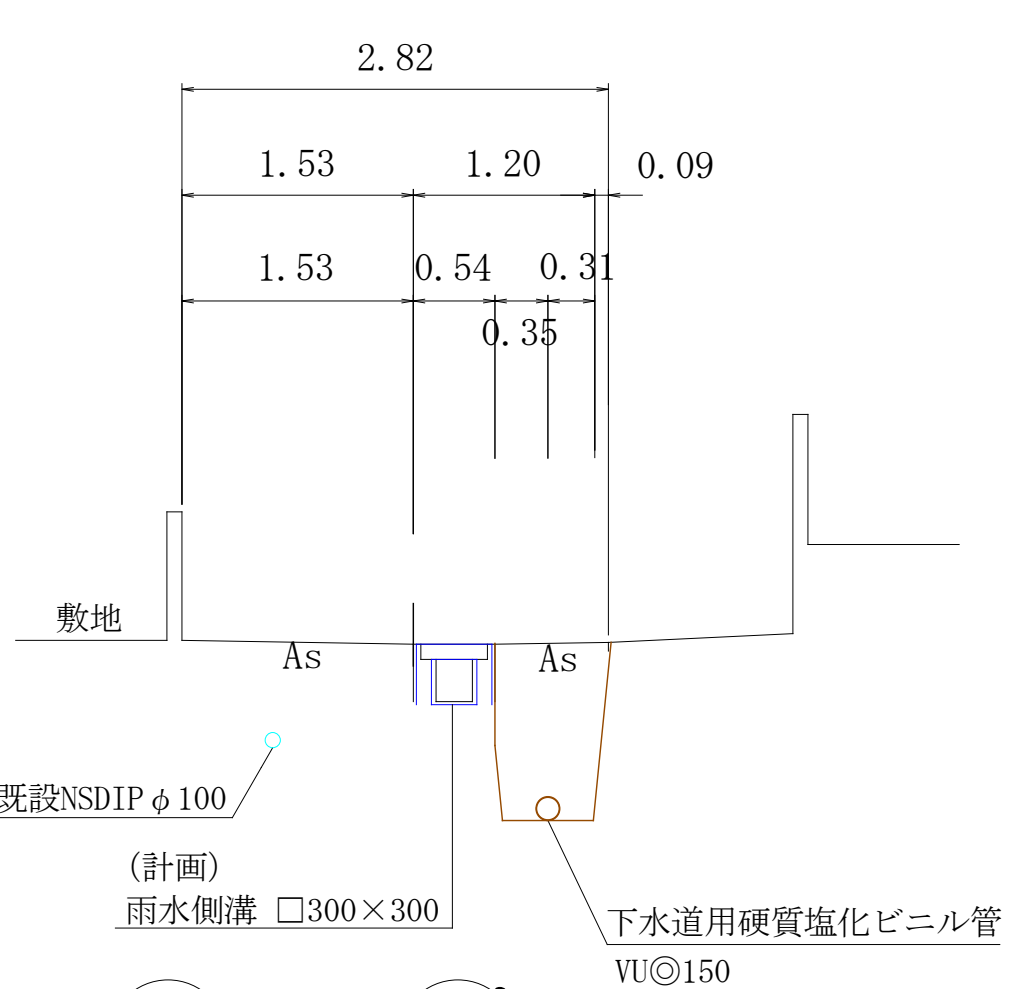


断面図
S=1:50

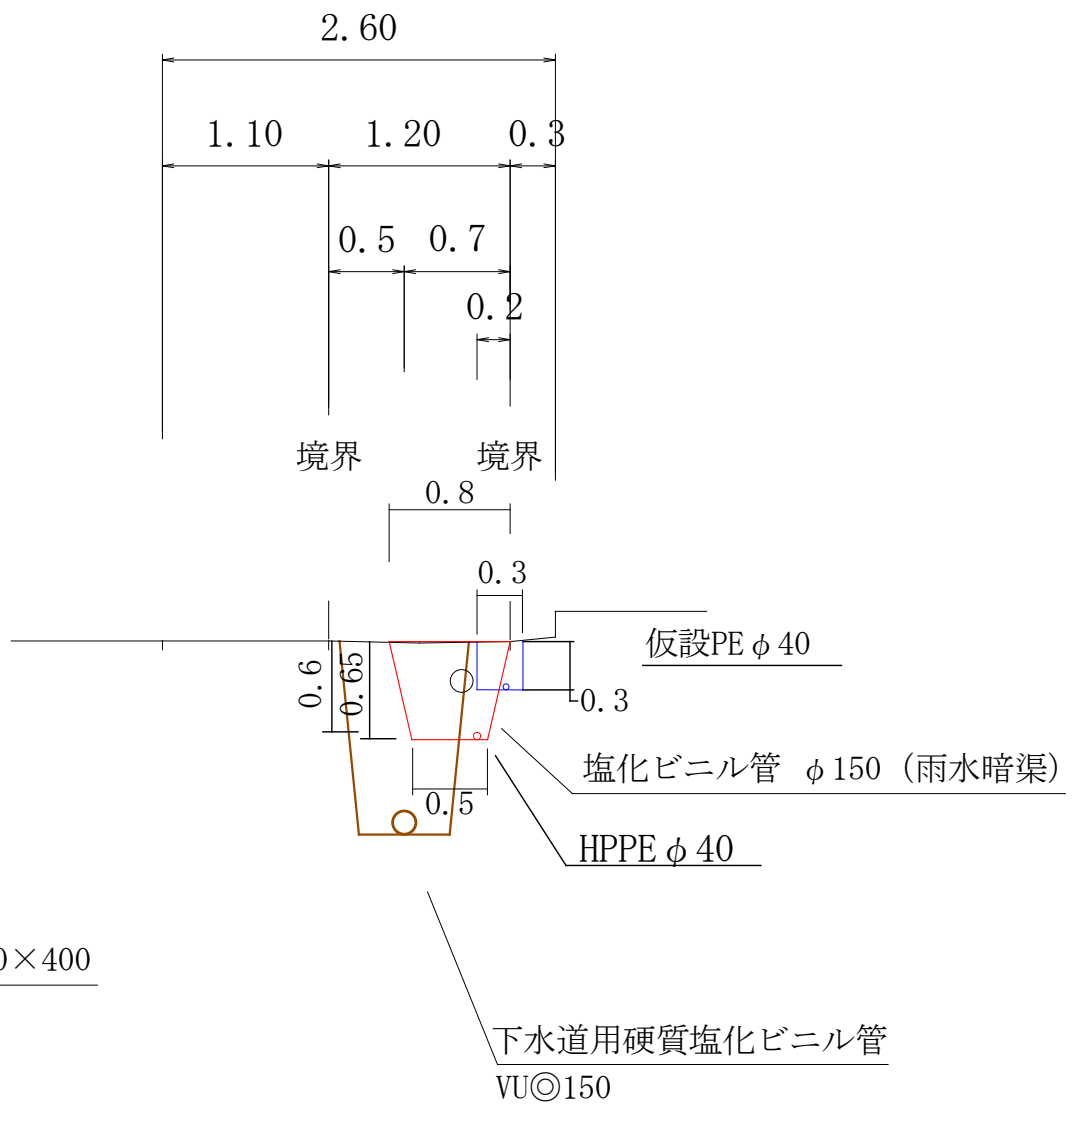

断面図
S=1:50

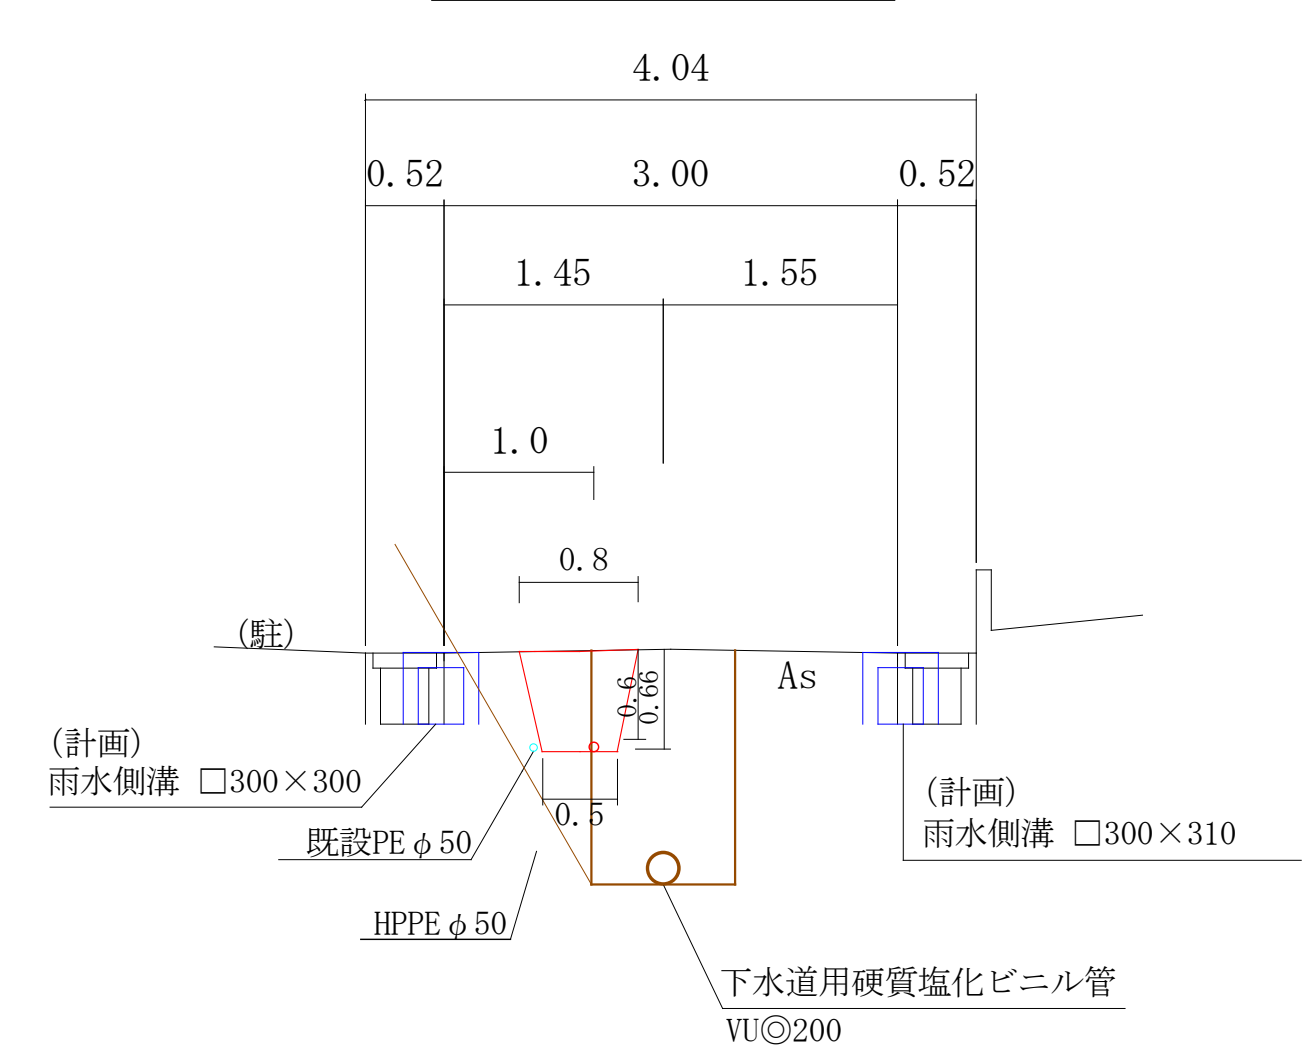


断面図
S=1:50

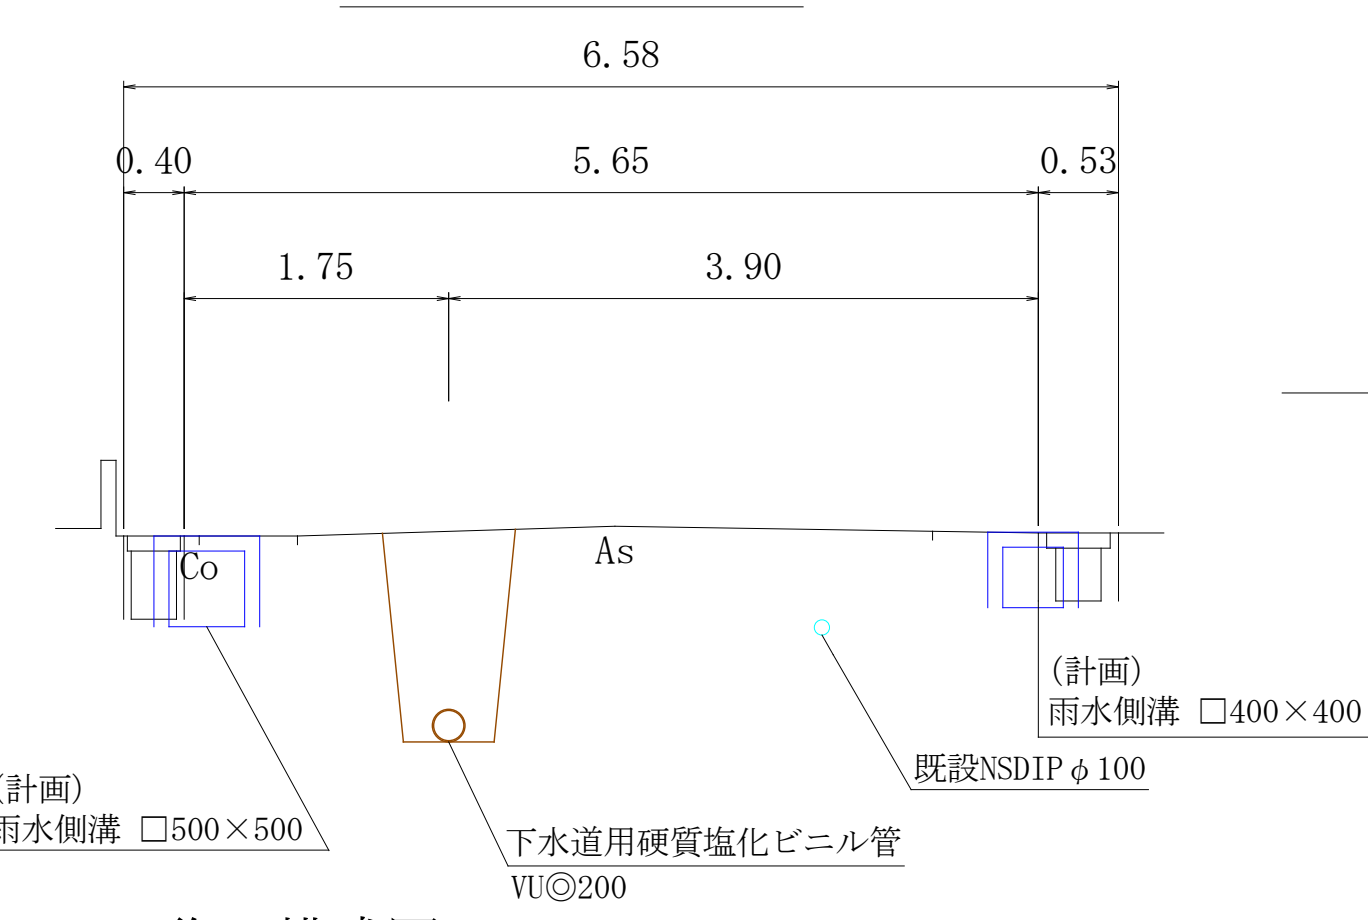


復旧構成図

・本復旧は境港市下水道課施工

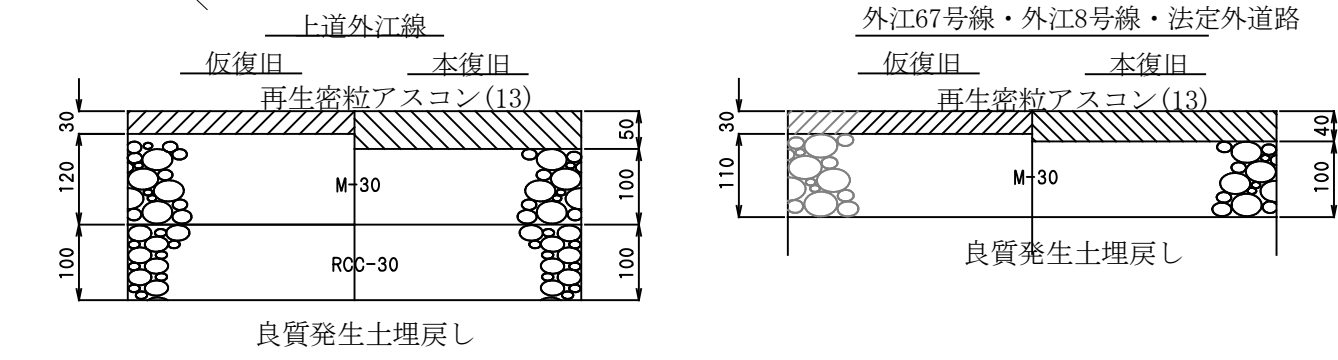

工事名	芝町汚水枝線 (その3) に伴う配水管布設替工事		
配管図	11	整理番号	42
図面番号	1/2	設計年月日	令和7年6月
設計年月日	令和7年6月	完成年月日	令和7年6月
完成年月日	令和7年6月	米子市上下水道局水道設計監理課	



②給水管布設替工事(起債) PE φ 20 L=19m (21.5m)
②仮設工事(起債) 1式

[illegible]

⑤給水管布設替工事(起債) PE φ25 L=42m (43.0m)

No. 27

No. 28

既設NSDIP φ100
H27-21 H=0.6m

No. 26

H-5 SKXソケットφ50HP×2 (インコア×4)
H-4 EF片受ベンドφ50×90°
EF面受ベンドφ50×90°
【HPPEφ40水圧・洗管用】
青銅ゲートバルブφ25 (仮設置設置済み)
SKXエルボφ25×3 (損料)
SKX片落ちソケットφ40PE×φ25PE (損料)
PE挿し口付ソフトシール仕切弁φ50 (2号・防)
EFソケットφ50
SKX片落ちソケットφ50HP×φ40PE
SKXソケットφ40PE
EFソケットφ40
①～③
EFソケットφ40
b-1
b-2
④
c-1
c-2 【HPPEφ40水圧・洗管用】
SKXハイエンドφ40PE(損料)
SKX片落ちソケットφ40PE×φ25PE
PEφ25
No. 25

HPPEφ50 L=7m (8.0m)
賣 HPPEφ40 L=47m (47.2m)
φ40×φ25・20 か所

[illegible]

仮設

側道 車道 VP 下水管 4.150 仮設 4.150 仮設

既設RSP 4.150 既設RSP 4.150

本設

側道 車道 下水管 4.150 本設 4.150 本設

既設RSP 4.150 既設RSP 4.150

[illegible]

既設NSDP $\phi 100$
H27-24 H=0.6m

No. 26

SKX片落ちエルボ $\phi 50\text{HP} \times \phi 50\text{PE}$ (損料)
SKXエルボ $\phi 50\text{PE}$ (損料)
SKX片落ちソケット $\phi 50\text{PE} \times \phi 40\text{PE}$ (損料)

SKXエルボ90° $\phi 40\text{PE} \times 4$ (損料)
SKXバルブソケット $\phi 40\text{PE} \times 2$ (損料)
青銅ゲートバルブ $\phi 40$ (損料)

SKXエルボ90° $\phi 40\text{PE} \times 2$ (損料)

サドル分水栓 (UPPE用) $\phi 50 \times \phi 25$
SKX分止水栓用ソケット $\phi 25\text{PE}$ (損料)
SKXバルブソケット $\phi 25\text{PE} \times 2$ (損料)
青銅ゲートバルブ $\phi 25$ (損料)
SKXチーズ $\phi 40\text{PE} \times \phi 25\text{PE}$ (損料)
閉栓キャップ $\phi 25$

工事(起債) 1式

SKX片落ちソケット $\phi 40\text{PE} \times \phi 25\text{PE}$ (損料)

No. 25

SKXバルブソケット $\phi 25\text{PE} \times 2$ (損料)
青銅ゲートバルブ $\phi 25$ (損料)

工事名	芝町污水枝線（その3）に伴う 配水管布設替工事									
配管図	11									
図面番号	2/2			整理番号	42					
設計年	年	月	日	令和	7	年	6	月		日
完成年	年	月	日	令和	年		月			日
米子市上下水道局水道設計監理課										